

# II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SRPEN 2023

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost

Masná 8, 702 00 Ostrava

ZHOTOVITEL



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. HUBERT ŘEHULKA






# D

# SO 323

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ, CSc.		<div> projekce dopravních staveb Masná 1493/8, 702 00 Ostrava</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ, CSc.			
VYPRACOVAL	MIROSLAVA DOLEŽALOVÁ			
KONTRLOVAL	ING. HUBERT ŘEHULKA			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	MěÚ/OÚ: ŘEVNICE	DATUM	SRPEN 2023	
K.Ú.: ŘEVNICE	FORMÁT		A4	
NÁZEV OBJEKTU:  <b>VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY SO 323 Dešťová kanalizace náměstí</b>		MĚŘÍTKO	-	
		ÚČEL	PDPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY	5/17 102	
		ARCHIVNÍ ČÍS.		
		NÁZEV PŘÍLOHY:	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			<b>1</b>	

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

*k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS)*

akce

## II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 2. etapa

*Náležitosti dokumentu odpovídají vyhlášce č. 146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloze č. 6 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby*

### SO 323\_Dešťová kanalizace náměstí

#### Obsah:

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU.....	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.....	3
c) ROZSAH OBJEKTU .....	5
d) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.....	5
Materiál potrubí .....	5
Revizní šachty.....	6
Uliční vpusti.....	6
e) PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU .....	6
f) SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY .....	7
g) KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ .....	7
h) POŽADAVKY NA VÝSTAVBU.....	8
i) BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ.....	8
j) OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ .....	10
k) VYTÝČENÍ.....	12

## a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

**Označení stavby:** II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 2. etapa

**Katastrální území:** Řevnice (745375)

**Kraj:** Středočeský

**Objednatel stavby:** Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70 89 10 95

### Zhotovitel projektové dokumentace:

**SHB, akciová společnost**

Masná 8, 702 00 Ostrava

IČO: 25 32 43 65

**Hlavní inženýr projektu:** Ing. Hubert Řehulka  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1101414  
tel.: 595 155 211  
e-mail: [h.rehulka@shb.cz](mailto:h.rehulka@shb.cz)

### Zpracovatel SO 323:

**SHB, akciová společnost**


Pobočka Praha

Korunovační 6, 170 00 Praha 7

Ing. Petr Horký  
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného  
inženýrství, ČKAIT – 0000338

Miroslava Doležalová  
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného  
inženýrství, stavby zdravotně technické, ČKAIT – 0012013


**b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ**

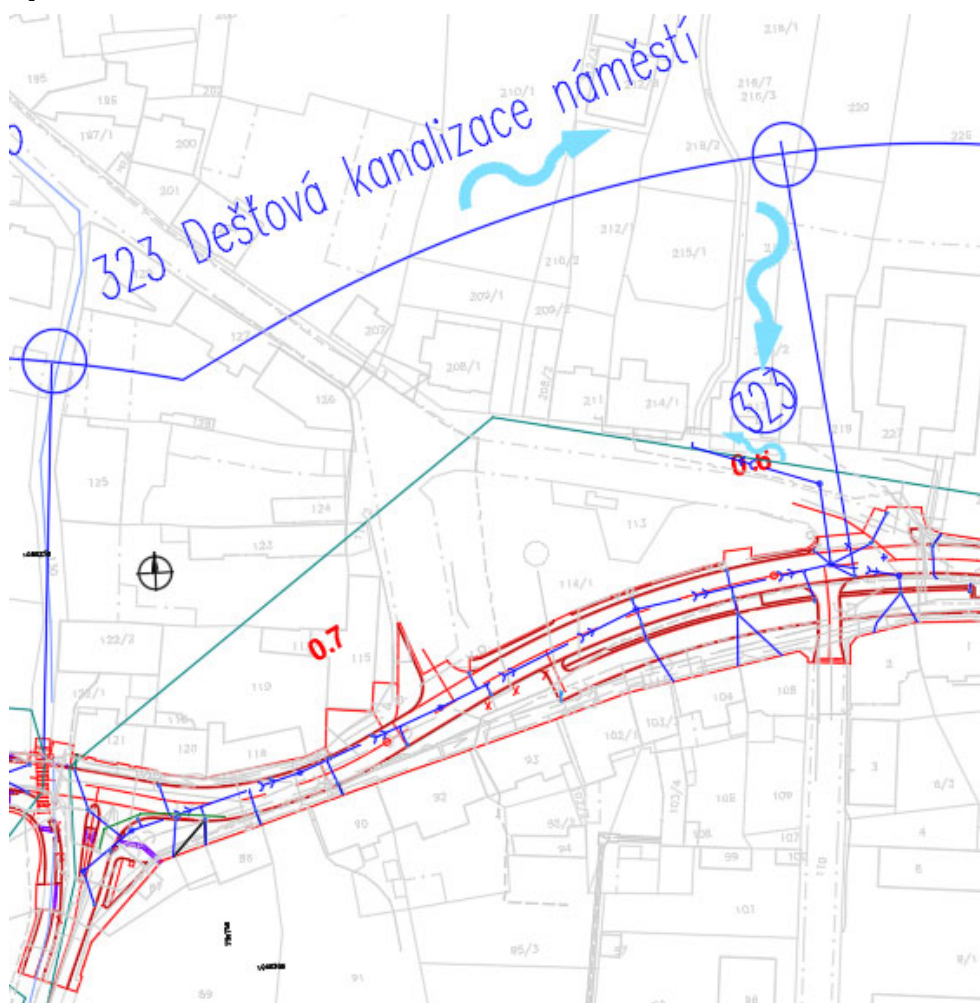

Historická dešťová kanalizace v této části již je a je funkční. Je zaústěna dále do výše popisované v ulici Pražské.


Návrh zahrnuje novou kanalizaci nahrazující historickou nově v trase opravované silnice. Její vyústění je do nového sběrače. Provede se tak „odlehčení“ dešťové stoky do ulice Pražské.

Kanalizaci je třeba plně koordinovat s plánovanou úpravou náměstí:

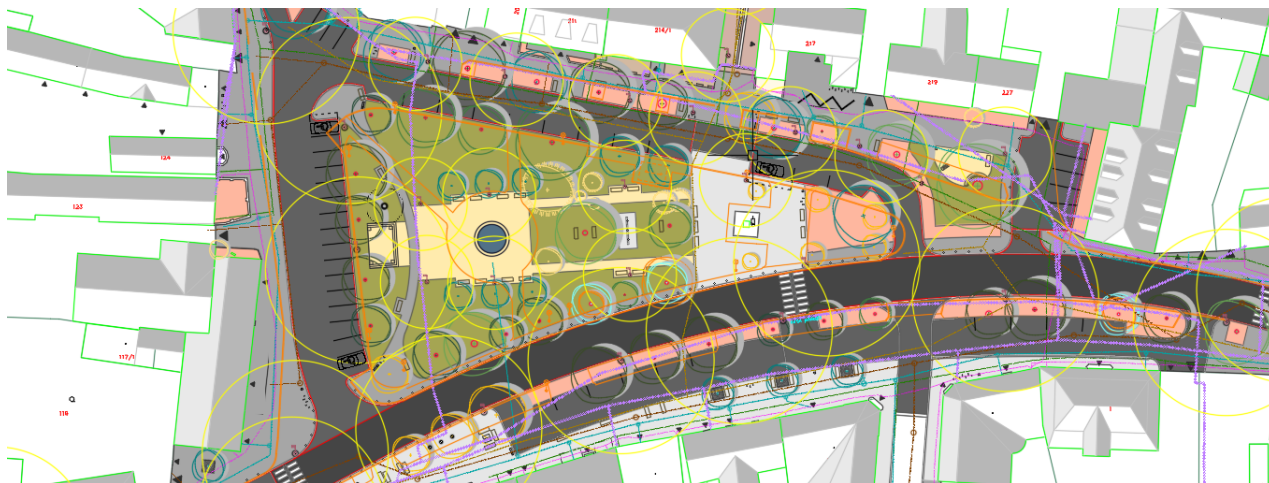

Vzhledem k potenciálně možné časové neprovázanosti obou staveb uvažujeme, že kanalizace bude provizorně napojena na pokračující stávající v Pražské:

Následně bude přepojena do dešťové kanalizace vybudované v rámci související stavby Úprava náměstí

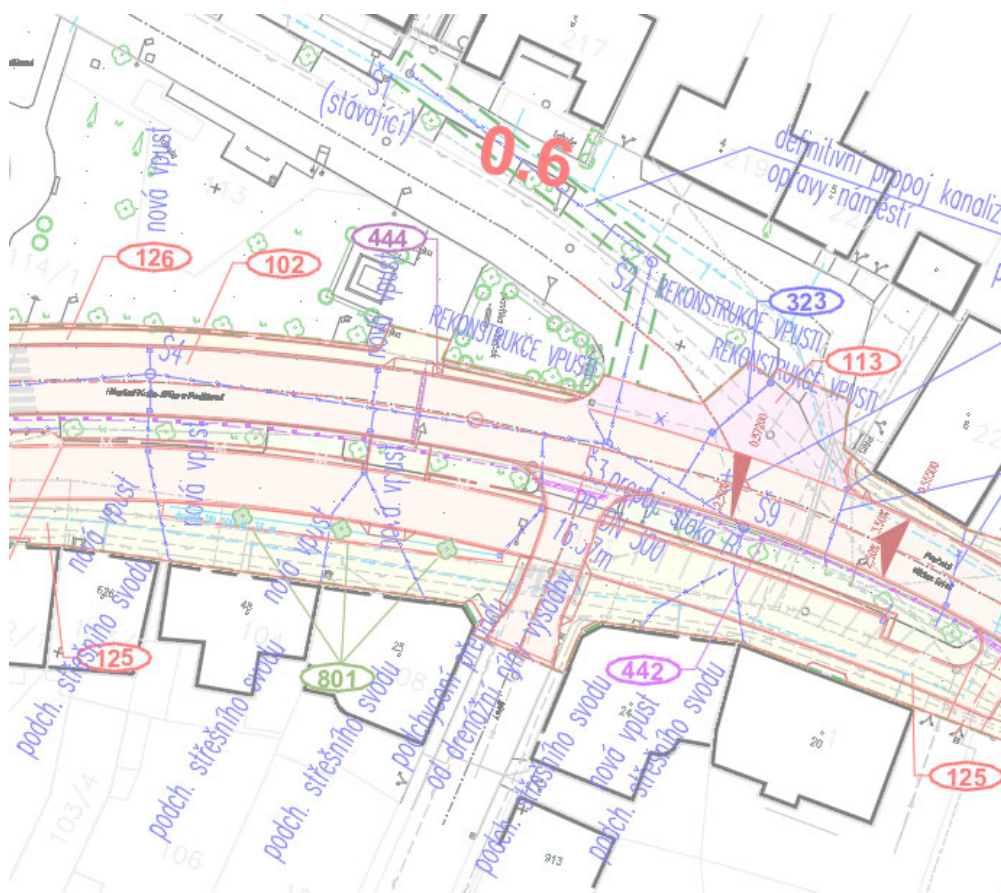

Střešní svody od jednotlivých nemovitostí jsou navrženy podchytit příčnými liniovými vpustěmi s vyústěním na vozovku.

Tento objekt však vykazuje výjimku v prostoru náměstí budou svody podchyceny „klasickým „ způsobem, to je v dolní části litinový lapač splavenin s klasickou dešťovou přípojkou až do dešťové kanalizace

### c) ROZSAH OBJEKTU

Rozsah objektu

DN 300	200,08 m
DN 600	16,37 m
DN 150 – přípojky vpustí	117,33m
DN 150 – podchycení střešních svodů	160,18m
Prefabrikované betonové šachty DN 1000	6 ks
Plastové šachta DN 400 pro propoj se související štabou	1 ks
Opravované vpusti	3 ks
Nové vpusti	24 ks
Přípojky k novým vpustem DN 150 ...	117,33 m
Podchycení střešních svodů celolitinové lapač splavenin „Geiger“	.15 ks
Přípojky liniových odvodňovačů DN 110 plast	1,0 m

### d) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

#### Materiál potrubí

Stoky – potrubí stok je navrženo plastové PP též bez další specifikace, která by ukazovala na konkrétního dodavatele trub. Ten musí vzejít až ze soutěže při stavbě. Potrubí bude spojované pomocí hrdel s masivním pryžovým profilovaným těsněním spoje.

Potrubí bude uloženo v kolmé rýze na štěrkopískovém loži tl. 0.10m , do výšky 0.30m nad svůj vrchol bude obsypáno štěrkopískem ( s max velikostí zrna do 20 mm),

Přípojky od vpustí budou DN 150, přípojky propojených vpustí DN 200, materiál navrhujeme PP s vnitřním světlým povrchem. Bez další specifikace, která by ukazovala na konkrétního dodavatele trub. Ten musí vzejít až ze soutěže při stavbě. Přípojky budou zaústěny do šachet, do dna nebo u krátkých přípojek do skruží ( s navrtáním s osazenou vložkou). V některých úsecích komunikací je napojení vpustí navrženo na odbočku přípojek, případně výjimečně zaústění přímo do potrubí navrtávacím sedlem alt. odbočkou.

### Tuhost potrubí – SN12

Deformace Pro použité trubní plastové materiály je určena přípustná míra deformace potrubí k přejímce max 4% a před koncem záruky max 7%.

Při instalaci potrubí je třeba dodržet veškeré podmínky, které stanovují výrobci a dodavatelé potrubí jedná se zejména:

- při vstupu a výstupu potrubí z revizní šachty je třeba instalovat šachtové vložky,
- při hutnění obsypu je třeba postupovat oboustranně
- hutnění neprovádět přímo na potrubí, ale přes ochrannou vrstvu obsypového materiálu tloušťky před hutněním 0,4-0,5 m

### **Revizní šachty**

Revizní šachty navrhujeme provést typové betonové prefabrikované DN 1000. Při vstupu a výstupu potrubí z revizní šachty je třeba instalovat šachtové vložky.

Obsyp šachet a je třeba provádět s maximální pozorností se zhuštěním na min. 92 %. Mezi skruže vstupního komínu budou vkládány těsnící pryžové kruhy. Poklopy jsou navrženy:

- D400, z tvárné litiny se zabezpečením proti vyskočení.

Šachty budou vybaveny ocelovými stupadly s PE povlakem, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou vertikální hodnotu 250 - 350mm podle ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky..

### **Uliční vpusti**

Jsou navrženy vpusti standardní s rovnou vtokovou mříží (500x500mm) tř. D 400. Z důvodu prostorového uspořádání stávajících i nově navržených inženýrských sítí jsou navrženy i uliční vpusti s podobrubníkou mříží - viz příloha č. 5 Sestavy vpustí.

Uliční vpusti budou celoprefabrikované s koši na bahno. Jejich konstrukce bude v souladu s DIN 4052 s vnitřním průměrem 450 mm. Spoje budou provedeny materiálem odolným proti CHRL – např. ERGELIT.

## **e) PODMÍNKY UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU**

Stavba bude uvedena do provozu na základě vyhodnocení výsledků zkoušek a dokumentace:

- Na dokončeném kanalizačním potrubí je na vyžádání investora nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610. Zkoušku provádět průběžně vzduchem. O provedené zkoušce bude vyhotoven protokol.
- Na stokách je nutno provést jako součást předávací dokumentace průzkum televizní kamerou včetně vyhodnocení (kontrola provedení spojů a případných vad, vyčištění od nánosů). Vady na potrubí musejí být zjištěny (zjišťovány) v takové fázi výstavby, aby nápravou vady nevzniklo riziko poškození okolních částí objektu. Z důvodu jednotné



archivace musí být data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či novější (nebo v jiném formátu podle požadavků následného správce). Součástí vidioinspekce je také protokolární popis.

- geodetické zaměření skutečného provedení dle požadavků investora.
- kontrola hutnění přímou metodou podle ČSN 72 1006, provádět kontrolu hutnění max. po 50 m.

## **f) SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY**

Související stavební objekty jsou zakresleny a barevně odlišeny v situaci. Hlavní koordinační situaci stavby jsou také popisky s číslem příslušného stavebního objektu SO.

SO 102 Rekonstrukce silnic II. a III. Tříd

SO 113 Rekonstrukce MK

SO 125 Rekonstrukce chodníků a sjezdů

SO 126 Chodníky na náměstí

SO 172 Dopravní opatření

SO 221 Rekonstrukce mostu ev. č. 115-011a

SO 222 Rekonstrukce mostu ev. č. 115-012

SO 231 Opěrná zeď v km 0,925 - 0,945

SO 232 Opěrná zeď v km 0,960 - 0,990

SO 321 Rekonstrukce vpustí Pražská

SO 322 Oprava dešťové kanalizace Tyršova

**SO 323 Dešťová kanalizace náměstí – tento objekt**

SO 324 Dešťová kanalizace Komenského

SO 325 Dešťová kanalizace Komenského - Švabinského

SO 326 Rekonstrukce dešťové kanalizace Švabinského - Příčná

SO 327 Rekonstrukce dešťové kanalizace Příčná - konec obce – tento objekt

SO 331 Doplnění vodovodních a kanalizačních přípojek

SO 332 Ochrana splaškové kanalizace v km 0,961

SO 411 Přeložka kabelů NN ČEZ km 0,837 - zajišťuje ČEZ

SO 441 Rekonstrukce VO Pražská (km 0,0 - 0,5)

SO 442 Rekonstrukce VO náměstí (km 0,5 - 0,7)

SO 443 Rekonstrukce VO Komenského - Čs. armády (km 0,7 - 1,8)

SO 444 Osvětlení přechodů pro chodce

SO 461 Přeložka SEK CETIN Pražská – Sádecká - zajišťuje CETIN

SO 462 Přeložky SEK CETIN Komenského (úsek Mníšecká - Čs. armády) - zajišťuje CETIN

SO 463 Úprava nadzemních účastnických vedení SEK CETIN ul. Čs. Armády - zajišťuje CETIN

SO 481 Přeložka SSZ výjezdu HZS

SO 801 Výsadba stromů na náměstí

## **g) KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**

V situaci a v podélném profilu jsou zakreslena veškerá známá křížení a souběhy s cizím inženýrskými sítěmi. Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační a bylo provedeno na základě údajů poskytnutých správcí jednotlivých vedení nebo z geodetických podkladů. Před stavbou bude nutné jednotlivá vedení vytyčit a při vlastní stavbě určit jejich přesnou polohu.



## **h) POŽADAVKY NA VÝSTAVBU**

Technický návrh, následné stavební práce, kvalita stavebních výrobků a kontrola a přejímka prací budou provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými normami (ČSN) a technickými standardy správců dotčených. **Při realizaci je nutno dbát na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).**

**Zemní práce.** Realizace stavebních objektů bude prováděna otevřeným výkopem. Od hloubky 1.2 m budou svislé stěny výkopu opatřeny pažením.. Způsob uložení potrubí a podzemních objektů bude respektovat podmínky a doporučení výrobce materiálů. Při realizaci zemních prací bude postupováno podle doporučení a závěrů inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, a zodpovědného geologa.

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy. Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení.

## **i) BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ**

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy **zákon č. 309/2006 Sb.**, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**, o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007 ve znění pozdějších předpisů, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

**Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2008 ve znění pozdějších předpisů.

#### Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí,
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. :

- **NV č. 362/2005 Sb.**, o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- **NV č. 101/2005 Sb.**, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- **NV č. 378/2001 Sb.**, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- **NV č. 339/2017 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- **NV č. 168/2002 Sb.**, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- **NV č. 375/2017 Sb.**, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 375/2017 Sb.
- **NV č. 272/2011 Sb.**, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- **NV č. 495/2001 Sb.**, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
- **NV č. 494/2001 Sb.**, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
- **NV č. 290/1995 Sb.**, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

#### Směrnice GR ŘSD ČR:

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za provozu na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a ostatních silnicích I. třídy, k nimž má příslušnost k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR stanoví **Směrnice GR ŘSD č. 4/2007**, účinnost od 1.1. 2007.

**Směrnice GR ŘSD ČR č. 7/2008**, účinnost od 1.10. 2008, upravuje aplikaci zákona č. 309/2006 Sb., část třetí, týkající se úlohy zadavatele stavby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při přípravě a realizaci stavby.

#### Přehled ostatních právních předpisů:

ČSN EN 131–1:2007	Žebříky - část 1. Termíny, typy, funkční rozměry
ČSN EN 131–2:1995 Opr.N:1998, Opr.1:1997	Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení
ČSN ISO 4309:1992 Z1:1996	Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování
ČSN ISO 8456:1993	Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy
ČSN ISO 12 480–1:1999	Jeřáby – Bezpečné používání - část 1 Všeobecně
ČSN EN 50110–1:2005 Opr.1:2006	Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN 26 8805:2000 Opr.1:2001	Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
ČSN 26 9010:1993	Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 33 1500:1991 Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, Z4:2007	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600:1994 Opr.1:2007	Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního náradí během používání
ČSN 33 1610:2005 Opr.1:2007	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání
ČSN 34 1090:1976 Za:1977	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
ČSN 65 0201:2003 Z1:2006	Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 69 0012:1985 Za:1989, Z2:1992, Z3:1999, Z4:2009	Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
ČSN 73 4130:1987	Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
ČSN 73 5130:1994	Jeřábové dráhy
ČSN 73 8106:1982 Za:1986, Z2:1998, Z3:1999, Z4:2005	Ochranné a záchytné konstrukce
Směrnice MZ č. 49/1967 Sb.	Zdravotní způsobilost
Směrnice rady EU č. 92/57/EHS	Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby
TP 66:2004	Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

## j) OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců.

Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy.

Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení.

Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t včetně.

#### **a) Ochranná pásma energetických zařízení**

Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma:

##### **1a) Elektroenergetika - nadzemní vedení**

Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany:

- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče
  - pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče
  - pro závěsná kabelová vedení 1 m od krajního kabelu
- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče
- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m od krajního vodiče
- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m od krajního vodiče
- napětí nad 400 kV 30 m od krajního vodiče
- u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m od krajního kabelu
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je potřeba dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC. Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.

##### **1b) Elektroenergetika - podzemní vedení**

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

##### **1c) Elektroenergetika - elektrické stanice**

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

##### **1d) Elektroenergetika - výrobní elektřiny**

Ochranné pásmo výrobní elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

## 2) Plynárenství

- u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce  
1 m od půdorysu
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m od půdorysu
- u technologických objektů 4 m od půdorysu

Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma:

VTL plynovod do DN 100 včetně	15 m
VTL plynovod od DN 100 do DN 250 včetně	20 m
VTL plynovod nad DN 250	40 m
VVTL plynovod do DN 300 včetně	100 m
VVTL plynovod od DN 300 do DN 500	150 m
VVTL plynovod nad DN 500	200 m

## 3) Teplárenství

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplotnosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic

### **b) Ochranná pásma komunikačních vedení**

Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

### **c) Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení**

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

## **k) VYTÝČENÍ**

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP.

Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí:

ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky

ČSN 73 0212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti – část 4: Liniové stavební objekty

**Zaměření skutečného stavu je třeba provést před zakrytím potrubí.**

Přílohy:

Výkaz výměr

Praha, srpen 2023

Vypracoval: Ing. Petr Horký, CSc.