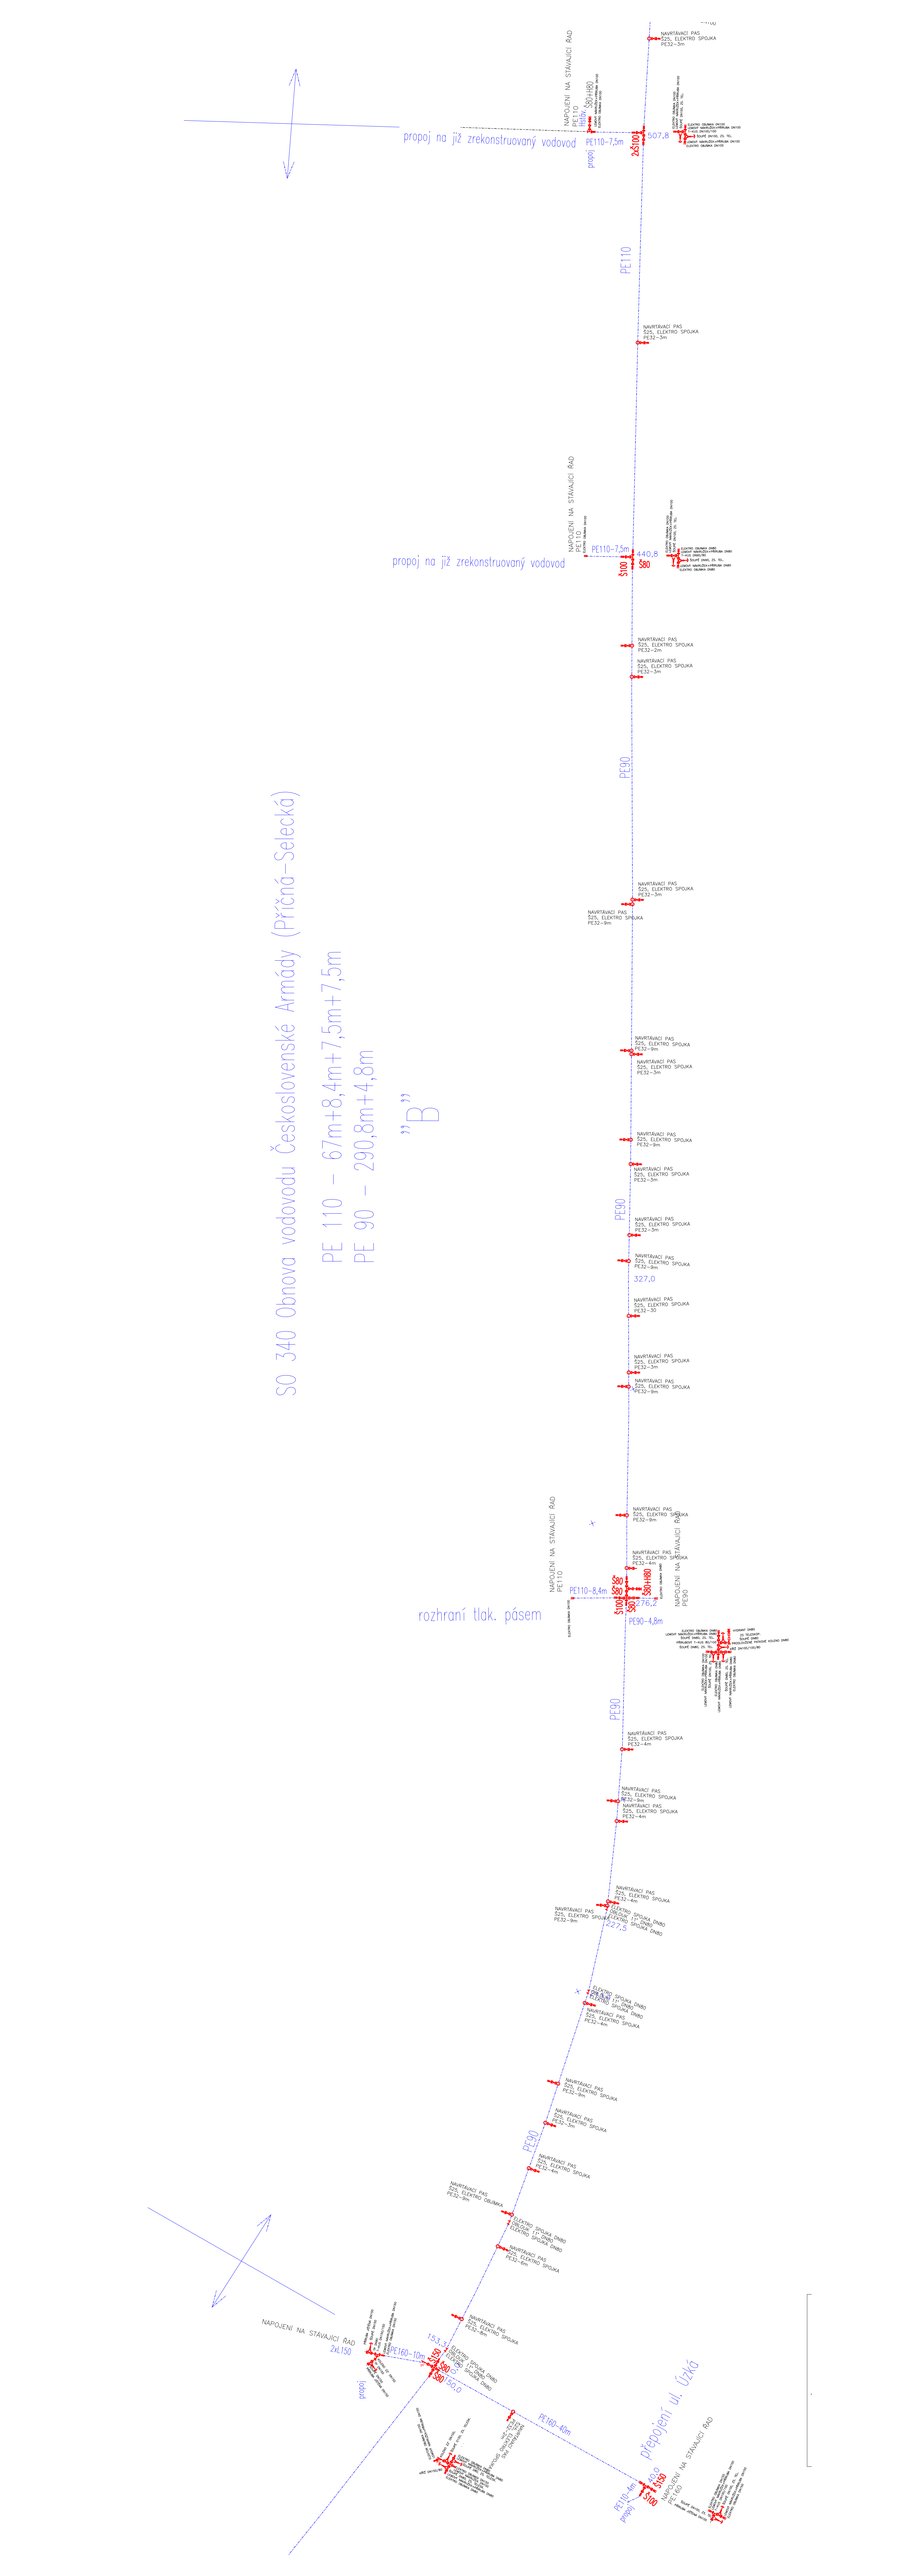
SO 340 Obnova vodovodu Československé Armády (Příčná-Selecká)
PE 110 - 67m+8,4m+7,5m+7,5m
PE 90 - 290,8m+4,8m
" B "
propoj na již zrekonstruovaný vodovod
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD PE110
PE110-7,5m
PE110
PE90
NAVRTÁVACÍ PAS S25, ELEKTRO SPOJKA PE32-3m
NAVRTÁVACÍ PAS S25, ELEKTRO SPOJKA PE32-9m
PE110-8,4m
PE90-4,8m
rozhraní tlak. pásem
327.0
PE160-10m
PE160-4m
přepojení ul. Úvalská
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD 2xL150