ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU - OTEVŘENÝ VÝKOP

ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU - OTEVŘENÝ VÝKOP

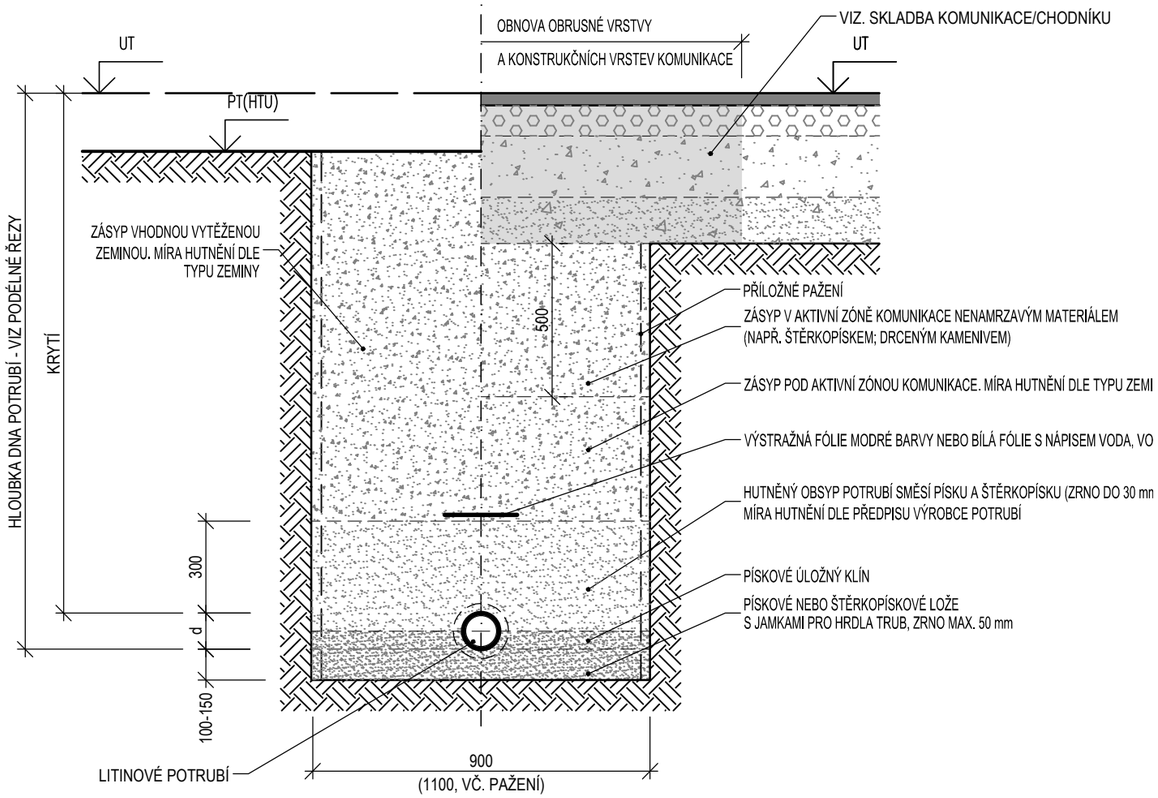

Poznámka
- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku a geodetické zaměření potrubí
- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavené území) je nutné svahovat nebo pažit
- oprava krytu komunikace bude provedena v rozsahu dle požadavku TSK
- nejmenší míry hutnění a relativní ulehlosti jednotlivých vrstev a typů zemin zásypových a obsypových vrstev viz ČSN 72 1006 a textová část MS

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ DLE ČSN 73 6005

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,5
Chodník	1,5
Volný terén	1,5

SO 340 - ÚPRAVA VODOVODŮ - ULICE KLADENSKÁ
SO 341 - ÚPRAVA VODOVODŮ - ULICE REVOLUČNÍ
SO 342 - ÚPRAVA VODOVODŮ - ULICE PALACKÉHO - NÁMĚSTÍ
SO 343 - PŘÍPOJKA VODOVODU A PÍTKO

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
		REVIZE		

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Město Buštěhrad
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Subdodavatel:	Zpracovatel:
Ing. Vladislav Chalupa	Ing. Jan Šetelík	ŠETELÍK OLIVA s.r.o. HELENY MALÍŘOVÉ 11 169 00 PRAHA 6	**4roads s.r.o.** Slunná 541/27 162 00 Praha 6 IČ: 06327354
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:		
Ing. Robert Oliva	Ing. Karel Fazekas, Ph.D.		

Kraj:	Středočeský	Čís.sm.obj.:	
Katastrální území:	Buštěhrad	Čís.akce:	21031
Stavba:	**Revitalizace Kladenské ulice, Buštěhrad**	Datum:	02/2024
		Formát:	2 x A4
		Měřítko:	1:20
Část:	D.1.3.2 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	Stupeň: PDPS	Číslo kopie:
Objekt:	SO 340, SO 341, SO 342, SO 343	Číslo přílohy: D.1.3.2.05	
Příloha:	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODU		