



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLM POTRUBÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ CC-GRP SLM DN300 PN1 SN16000

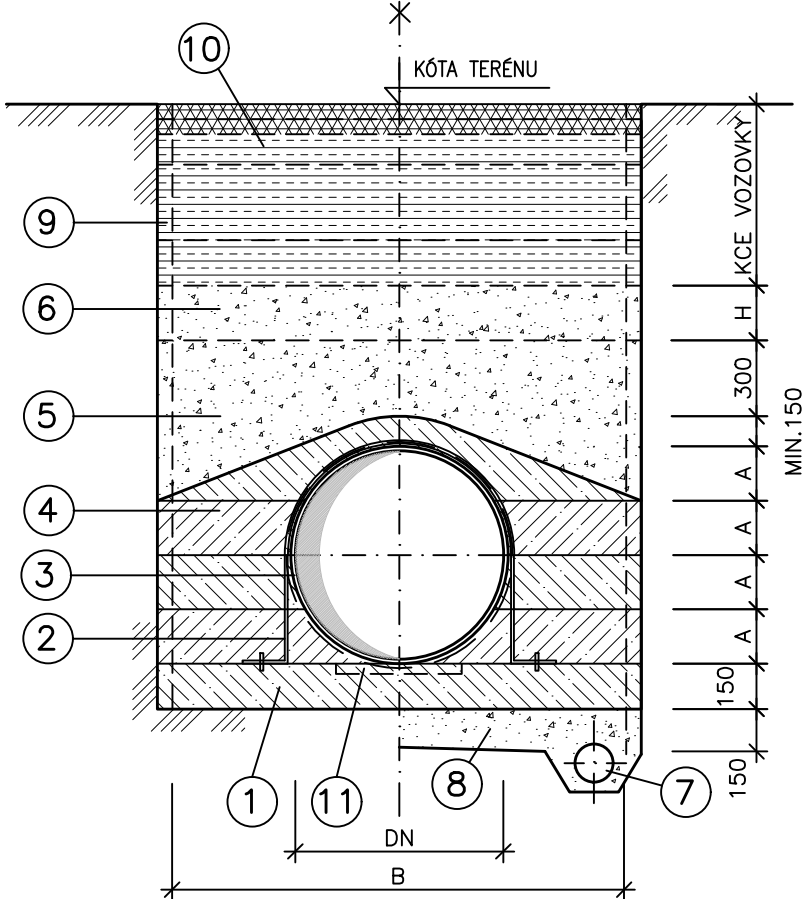

PODÉLNÝ ŘEZ

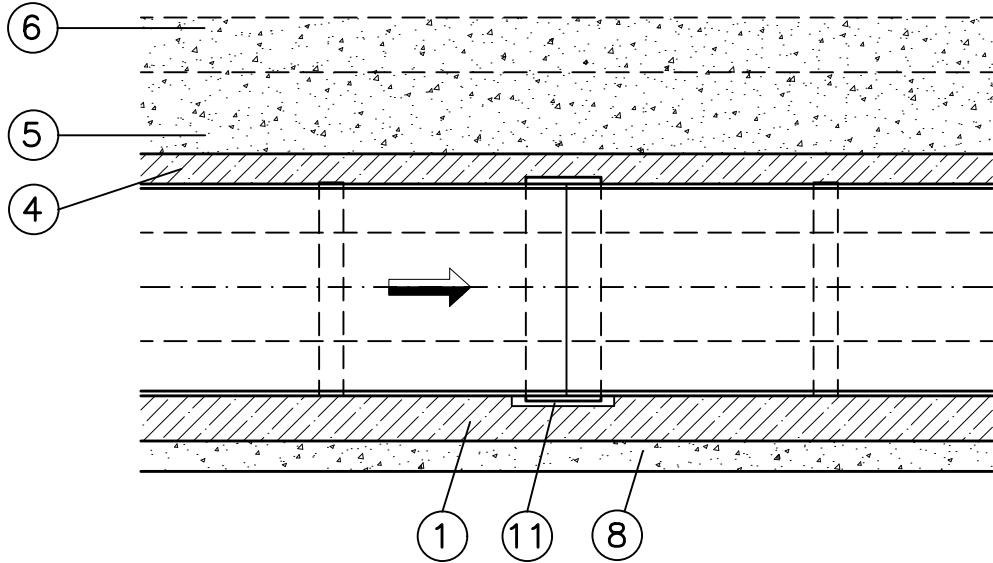

LEGENDA

1	PODKLADNÍ BETON C 20/25
2	KOTEVNÍ PÁS 80x5mm, MIN 4ks NA 6m DÉLKY (1 TROUBA)
3	CC-GRP SLM PN1 SN16000
4	OBETONOVÁNÍ C20/25, KONZISTENCE S2, PO VRSTVÁCH !!! 1/4 DN, A=1/4DN
5	OBSYP TROUBY - ZRNA DO 20mm
6	ZÁSYP RÝHY - HUTNĚNÝ RECYKLÁT
7	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100
8	ŠTRP 16/32
9	PAŽENÍ - TYP DLE GEOLOGIE
10	OBNOVA POVRCHU
11	VYBRÁNÍ PRO SPOJKU TRUB cca 50mm

POZN.: ZÁSYP BUDE PROVEDEN RECYKLÁTEM
MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE: -1m pod úroveň pláňe na 95% PS
-0,5m pod úroveň pláňe na 98% PS (cca 1m pod terénem)
-po úroveň stáv. terénu na 103% PS

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

Vnitřní průměr roury DN	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200
Vnější průměr roury DE	272	324	427	530	616	718	820	1026	1229
Min. šířka rýhy	1150	1150	1250	1450	1550	1650	1700	1950	2250
Min. šířka rýhy (vč. příložného pažení)	1250	1250	1350	1550	1650	1750	1800	2050	2300
Max. velikost zrna podsypu a obsypu	10	10	15	15	15	20	20	20	20

STÁVAJÍCÍ IS JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED STAVBOU JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ ZJISTIT A VYTÝČIT,
ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘED STAVBOU JE NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ TERÉN.

OBJEDNATEL	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE	PETR DUSBABA	

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OZN. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

ZHOTOVITEL	MJ PROJEKT, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO 515 546 053, mjprojekt@technic.cz, www.mjprojekt.technic.cz	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	20-2024	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MAREK MACHOVEC	
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ MACHOVEC	
KONTOLOVAL	ING. MAREK MACHOVEC	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		RBR-SERVIS, s.r.o. K JELENICI 1457/16, 635 00 BRNO TEL: 777 196 970, rbr-servis@seznam.cz, www.rbr-servis.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. TOMÁŠ PÁTEČEK			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		ORP: KOLÍN	KATASTR: KOUŘIM		
STAVBA: III/33420 MOLITOROV, MOST EV.Č. 33420-1 ČÁST: SO 301 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE				FORMÁT	3A4
				DATUM	LEDEN 2025
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍSLO ZAK.	2023755
				MĚŘÍTKO	~
PŘÍLOHA: ULOŽENÍ SLM POTRUBÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO PARÉ:
				D.1.3.4.05	

Documentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, výkres či jeho část může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu RBR-SERVIS, s.r.o.

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, výkres či jeho část může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu RBR-SERVIS, s.r.o.