




Uložení ve volném terénu - zářez

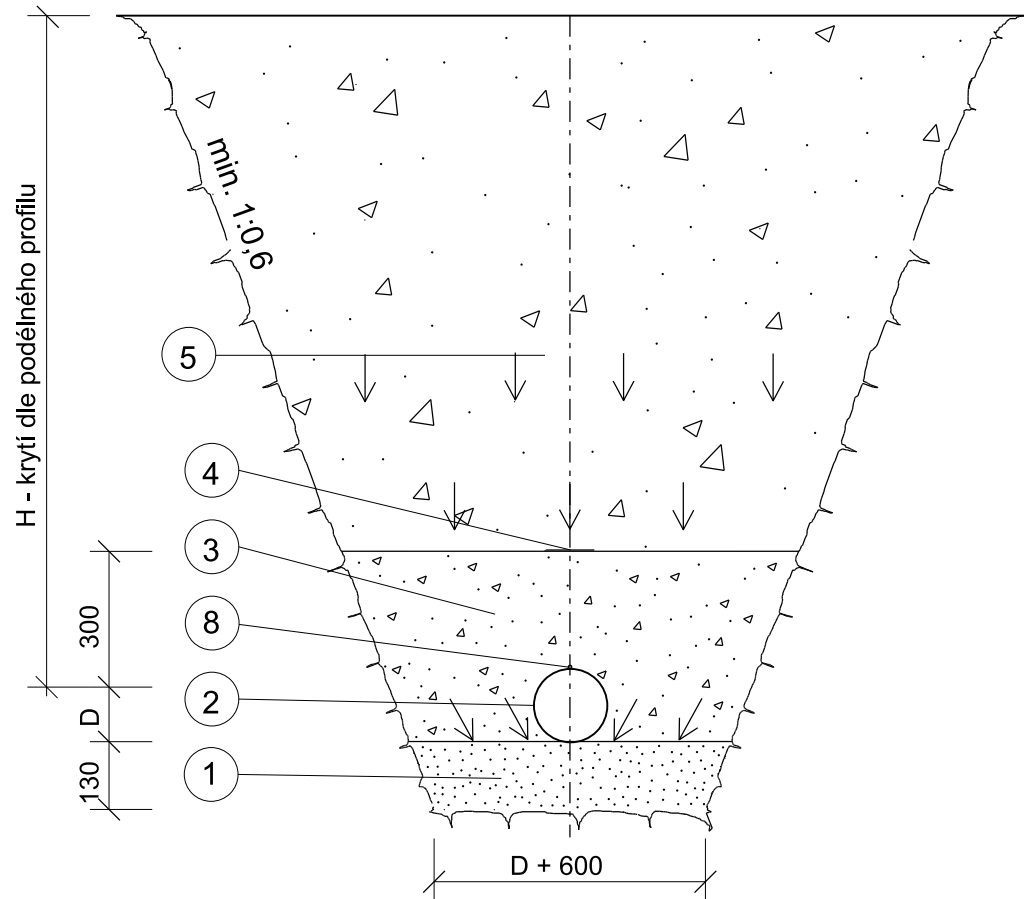

Uložení pod komunikací
Chráníčka

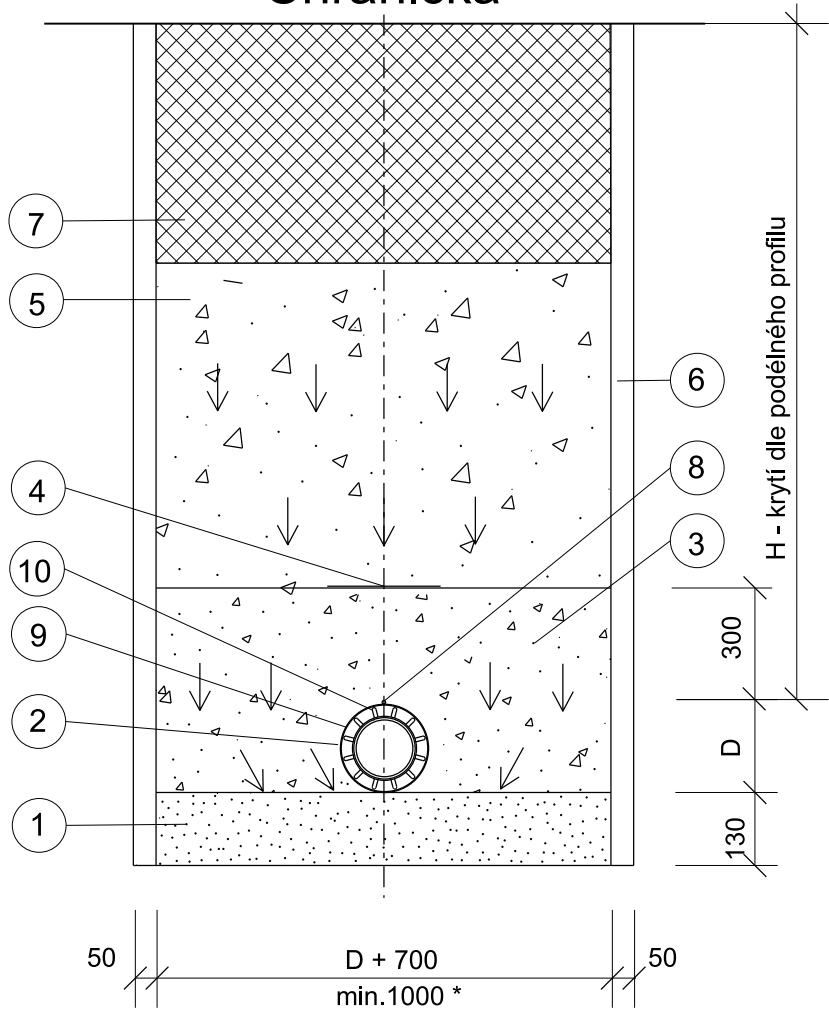

Uložení ve volném terénu / komunikaci - rýha

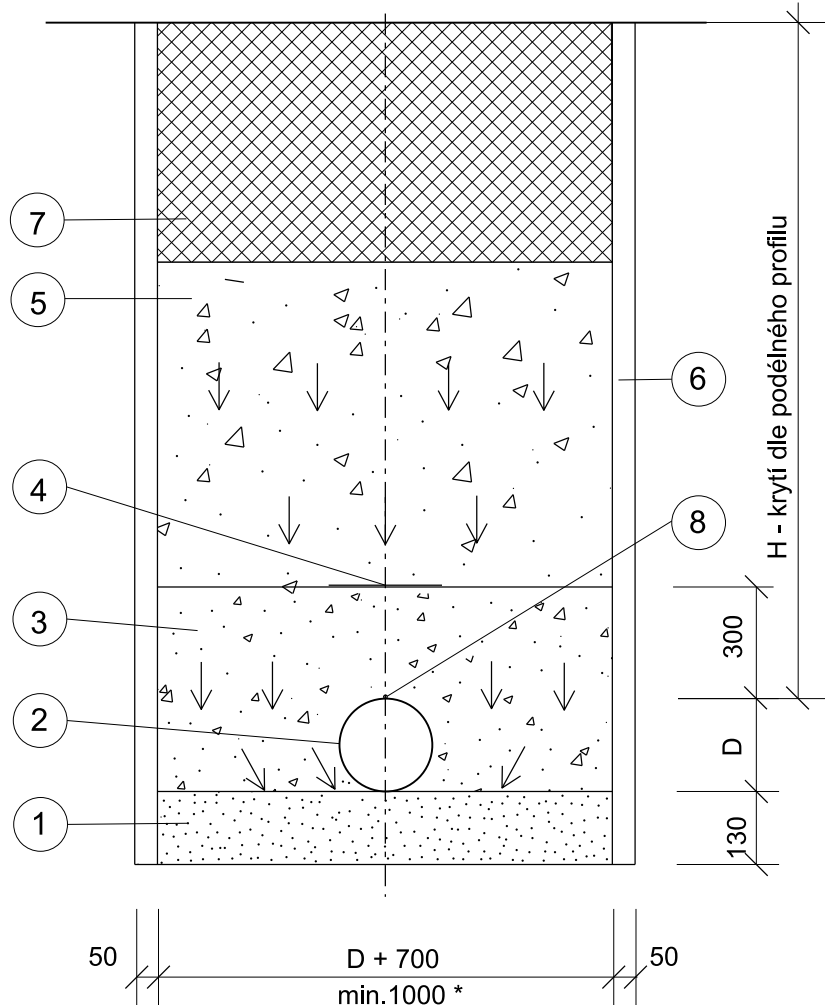

LEGENDA :

- 1 podsyp štěrkopískem tl.0,1m + 1/10 DN
- 2 vodovodní potrubí - tvárná litina, polyetylen
- 3 obsyp z nesoudržné zeminy (0,3 m nad vrchol potrubí, zhutněn na rel. ulehlost > 0,8) se zrna do 25mm
- 4 výstražná folie (POZOR VODOVOD)
- 5 zásyp výkopkem (zhutněn na 95% PS)
- 6 pažení příločné
- 7 skladba komunikace dle PD příslušného stavebního objektu
- 8 izolovaný vodič CY - 6mm propojený s kovovými armaturami (trasovací páska)
- 9 ocelová chránička
- 10 kluzné objímky

↓ směr hutnění zeminy
* při D=0,4-1,0m je šíře výkopu D+0,8m, při D > 1,0m je šíře výkopu D+0,9m

01	04/2020	Čistopis	R.Novák	M.Daniel
00	12/2019	Předčistopis	R.Novák	M.Daniel
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5

Středočeský kraj

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. M M Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800
Radim Novák	Radim Novák	
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Karel Moravec	Ing. Martin Daniel	

Kraj: Středočeský	Čís.sm.obj.:	937/0066001/2018
Katastrální území: Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Kozomín, Postržín	Čís.akce:	396817
Akce:	Datum:	12/2019
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7–D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR	Formát:	3xA4
	Měřítko:	–
	Stupeň:	Číslo kopie:
Část:	DUR	
Vzorový příčný řez – uložení potrubí	Číslo přílohy:	D.1.350.05