


## ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU - OTEVŘENÝ VÝKOP

## ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU - OTEVŘENÝ VÝKOP

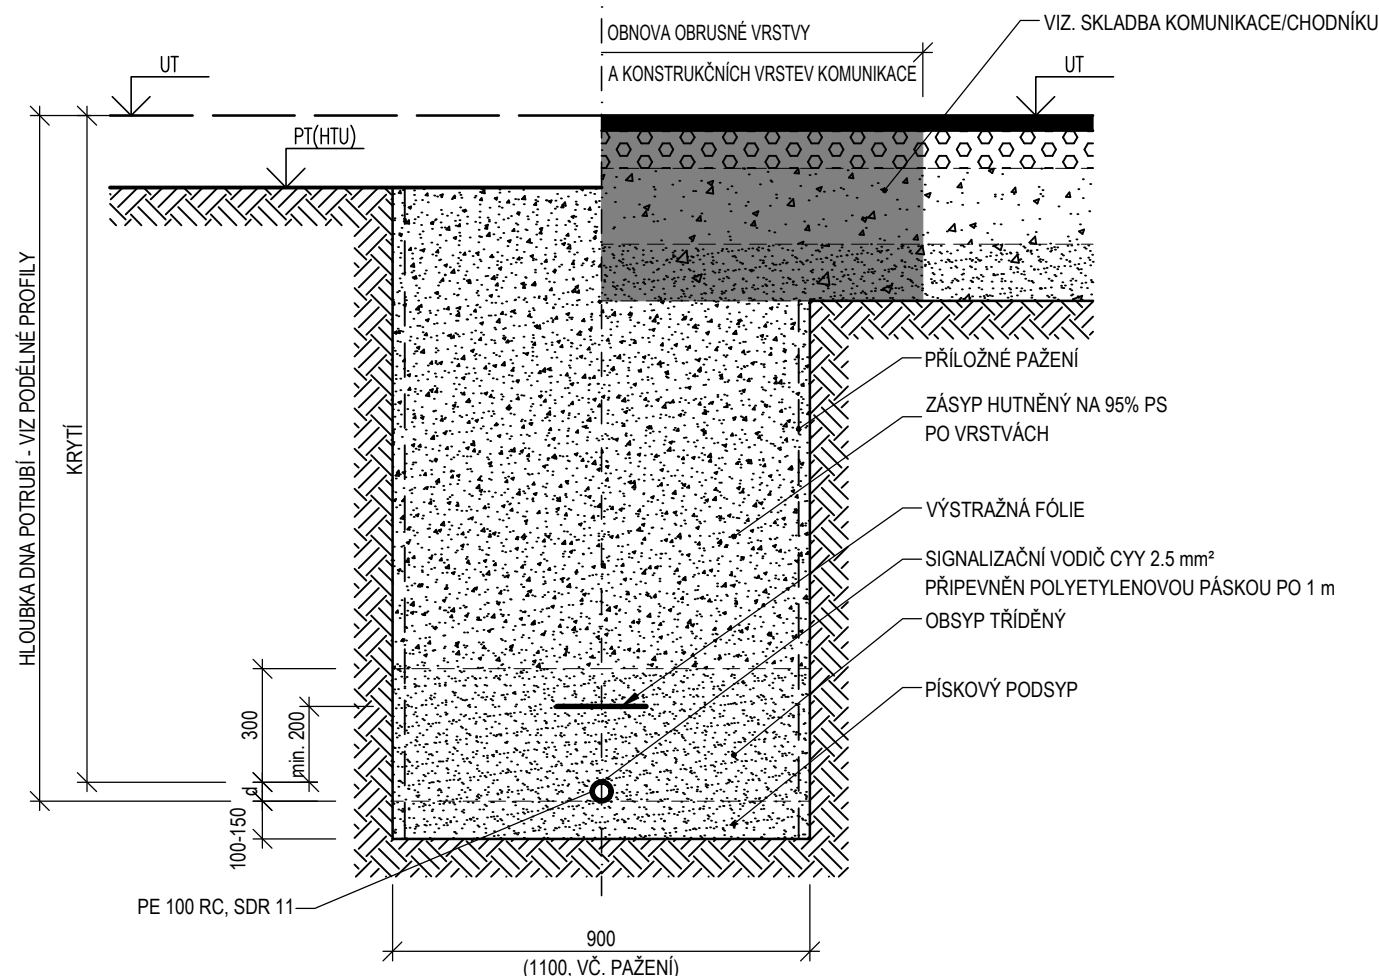

### Poznámka

- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku a geodetické zaměření potrubí
- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavěné území) je nutné svahovat nebo pažit

TABULKA MIN. KRYTÍ DLE ČSN 73 6005 PRO  
VODOVODY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,5
Chodník	1,0-1,6
Volný terén	1,0-1,6

- krytí potrubí při vedení ve volném terénu (chodníku) je dle ČSN 75 5401
- pro uložení potrubí domovního vodovodu v zemi platí ČSN 75 5401 s odkazem na ČSN 73 6005

TABULKA MIN. KRYTÍ DLE ČSN 75 5401 PRO POTRUBÍ  
VE VOLNÉM TERÉNU (CHODNÍKU)

Druh zeminy	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Hlinité	1,2
Hlinitopísčité	1,3
Písčité	1,4
Štěrkovité a skalnaté	1,5

- u vodovodního potrubí DN 400 a větší jmenovité světlosti je možné hodnoty krytí zmenšit o 0,20 m.

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 000 66 001

Zhotovitel:

**Společnost APIS-PONTEX-SATRA-CR PROJEKT**

Vedoucí člen:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
OHRADNÍ 24b, 140 00 - PRAHA 4

Společníci:

Pontex, spol. s r.o.  
BEZOVÁ 1658/1, 147 00 PRAHA 4

SATRA, spol. s r.o.  
SOKOLSKÁ 32, 120 00 PRAHA 2

CR Projekt s.r.o.  
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV



**ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH  
STAVEB, s.r.o.**  
OHRADNÍ 24B  
140 00 PRAHA 4 - MICHLE



Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	20 139 00	HIP:	Ing. Jan BAŽIL 727970803, bazil@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:		
Tech. kontrola:	Ing. Petr Matoušek	Vypracoval:		

Zpracovatel části PD:

ŠETELÍK OLIVA s.r.o. HELENY MALÍŘOVÉ 11, 169 00 PRAHA 6

Zodp. projektant části:

Ing. Jan Šetelík

Vypracoval:

Ing. Robert Oliva, Ing. Vladislav Chalupa oliva@setelikoliva.cz 731 516 866



Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Jíloviště	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/11513 Jíloviště most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště			Datum:	Stupeň
Objekt:	SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU			10/2023	PDPS
Příloha:	PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍM ŘÁDEM			Souprava	Č. přílohy
					04