


PŘELOŽKA HYDRANTU

MATERIÁL VODOVODNÍHO ŘADU:
PE100, SDR11, d90x8,2 mm - DL. 4,5m

Stávající Vodovodní řad v ulici Kozohorská
předpokládaný profil PE 90/8,2 SDR11 RC

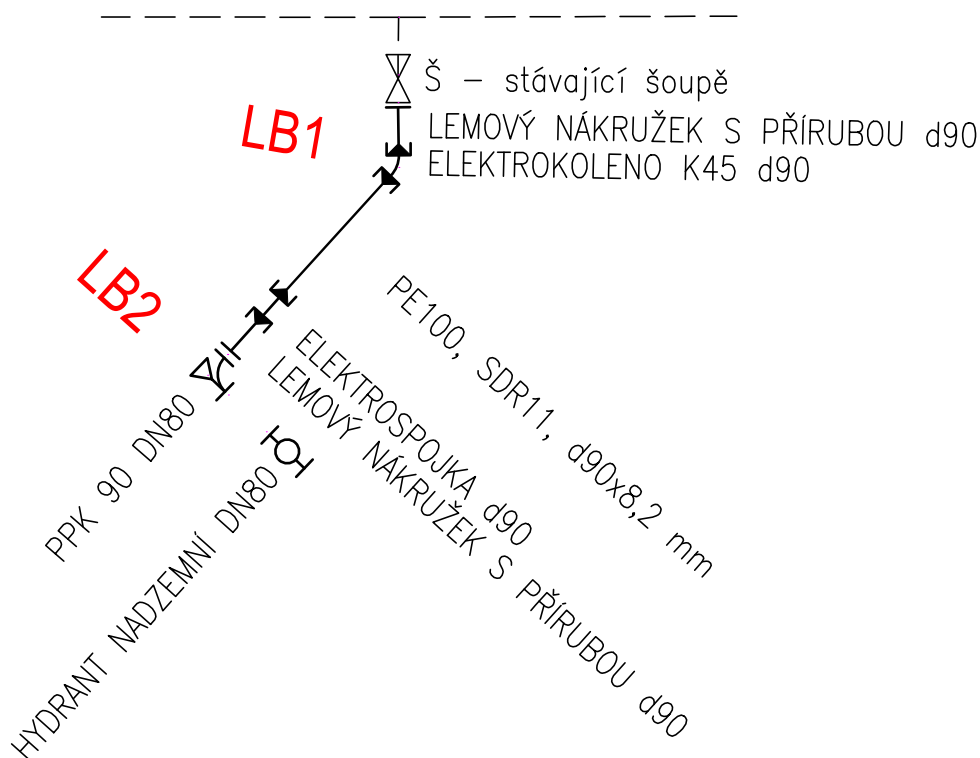

Pozn.: V rámci projektu je předpokládán stávající řad PE90 s odbočka pro hydrant T80/80, Š80, H80. Napojení nového nadzemního hydrantu je předpokládáno potrubím PE 100 SDR 11, d90x8,2 mm s litinovým patkovým kolenem a osazením nadzemního hydrantu DN80.
Stávající hydrant a armatury budou rozebrány a odstraněny. Hydrant bude napojen na stávající šoupě.

Název výkresu:

KLADEČSKÉ SCHÉMA

Číslo výkresu:

D.2.3.