



PARÉ:



Autorizace


HLAVNÍ PROJEKTANT		KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ING. RADOMÍR BEZDĚK		
Ing. Arch. Jan Albrecht		Ing. Lubomír Bezděk	Ing. Radomír Bezděk	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
				Jasmínová 462, 76321 Slavičín		
INVESTOR: <b>Oblastní muzeum Praha-východ, p.o.</b> Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav						
NÁZEV AKCE: <b>REVITALIZACE ZAHRADY A VÝSTAVBA PARKOVACÍCH MÍST V PAMÁTNÍKU JOSEFA LADY A JEHO DCERY ALENY V HRUSICÍCH</b> Hrusice 115, 25166 Hrusice, p.č. 1421/5, 2244/9, k.ú. Hrusice 648655						
VÝKRES:		E.01 D.1.2.5 ELEKTROINSTALACE - RP_ZAHRADA		ZAKÁZKA		ZAK_26_01
DRUH:		D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD		STUPEŇ DOK.		DPS
				DATUM TISKU		
				VERZE	PARÉ Č.	FORMÁT
				R01		210 x 297
				MĚŘITKO		Č. VÝKRESU
				1:1		E.01_R01

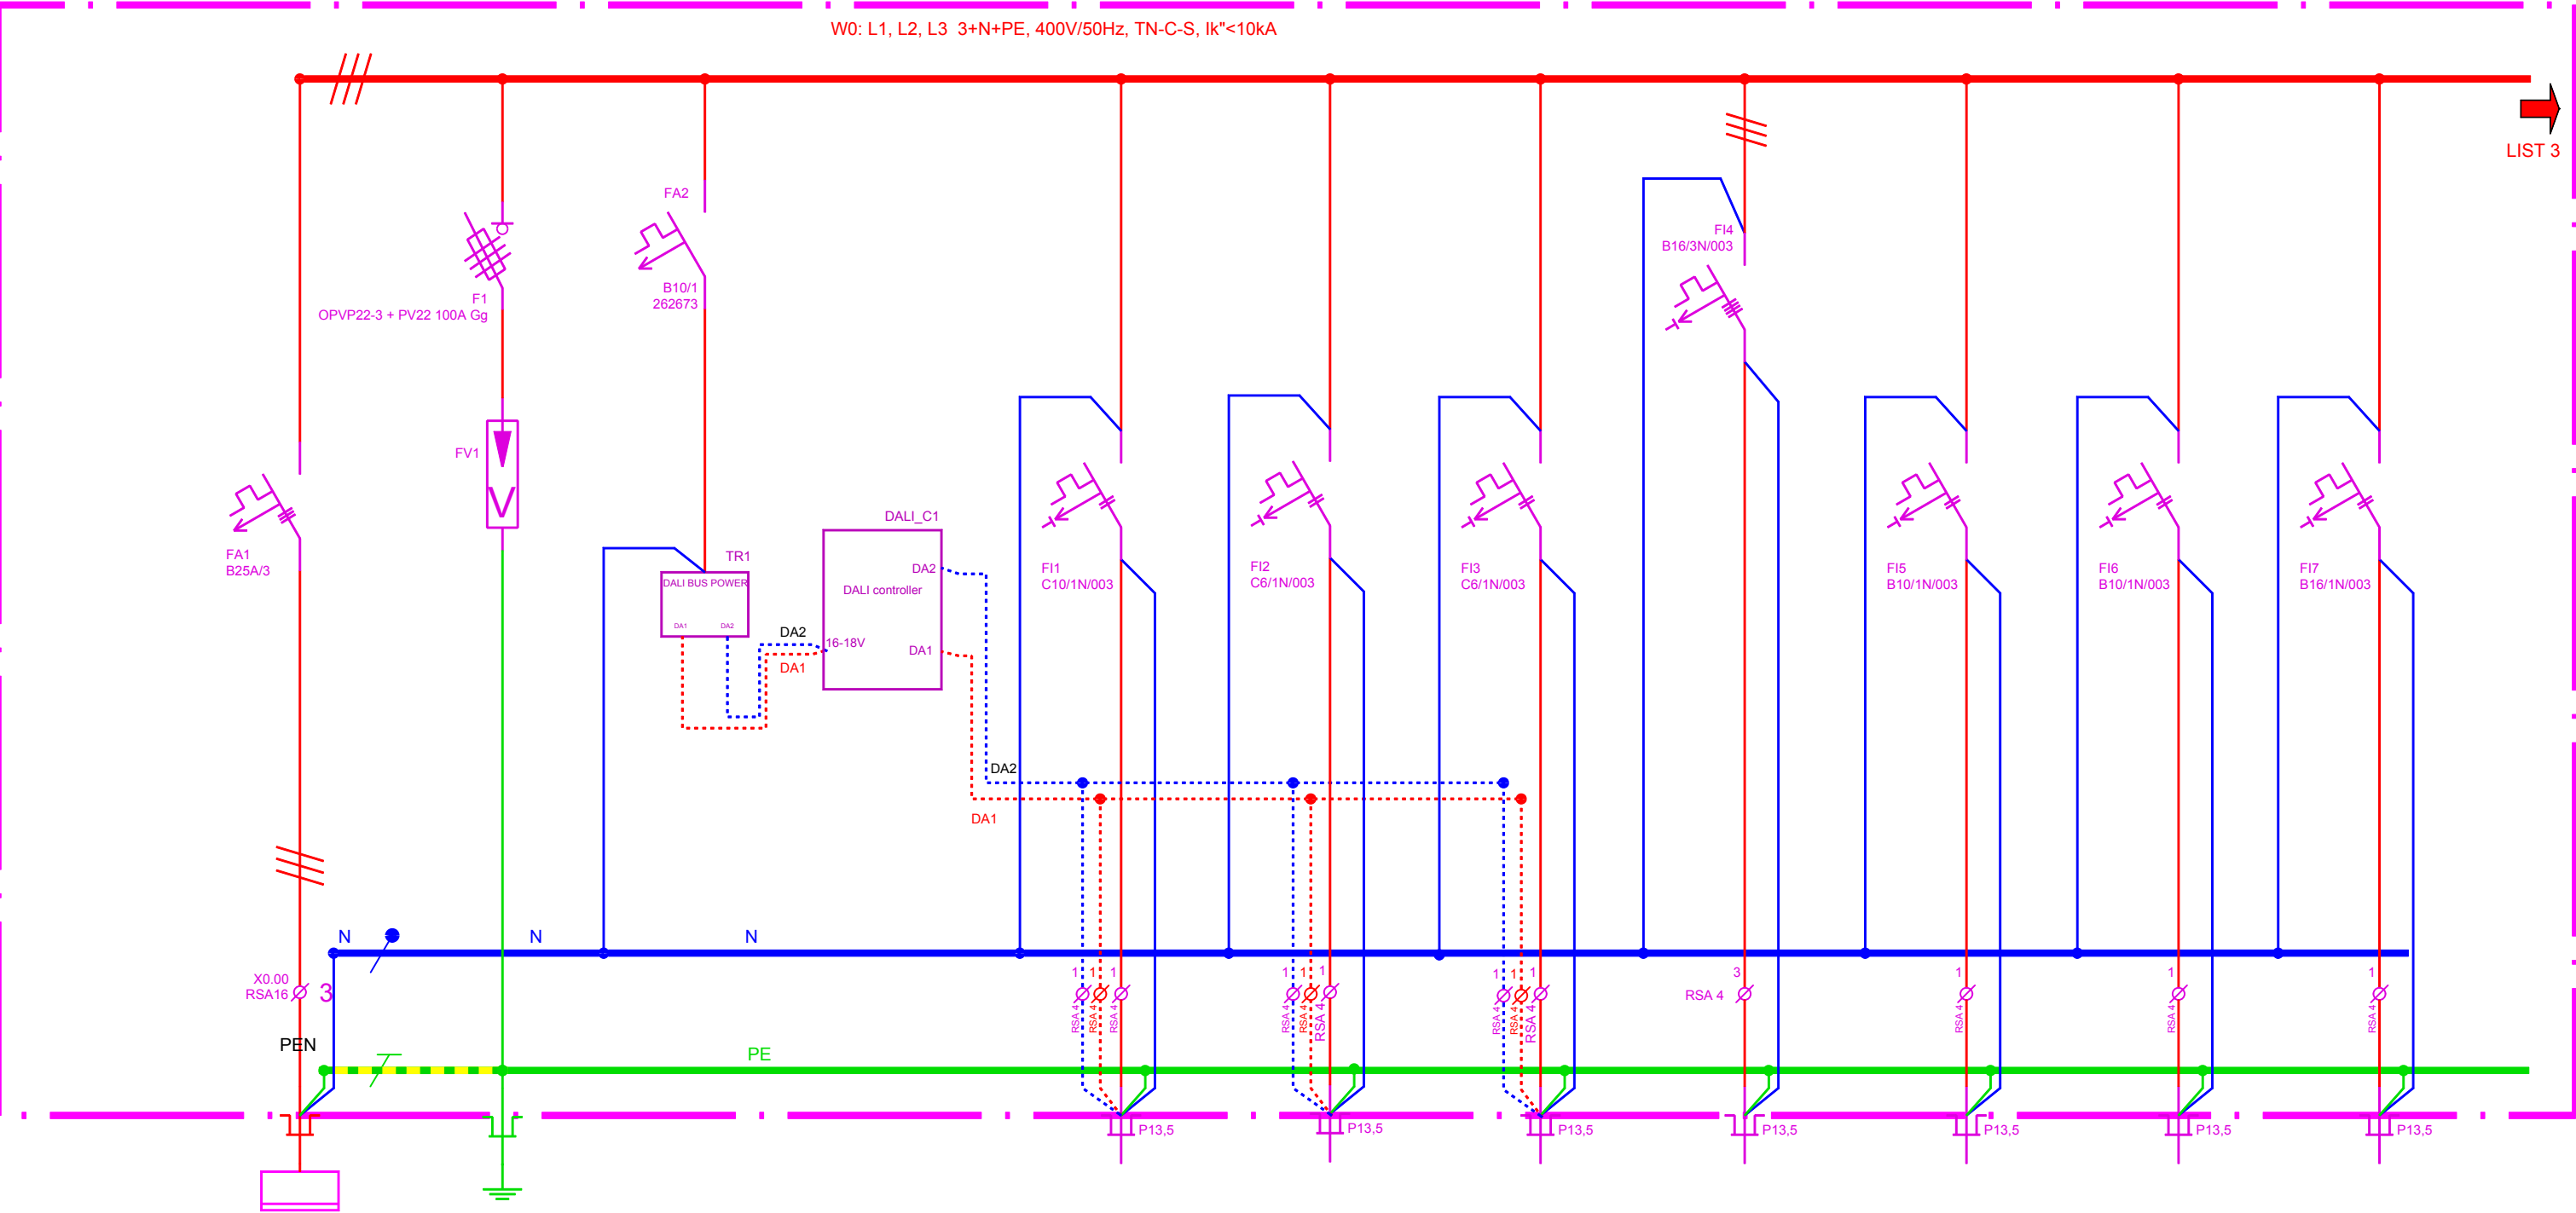



NAPOJENO Z RH

Č. vývodu:	00	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA		01	02	03	04	05	06	07
Název zař.:	PŘÍVODNÍ VEDENÍ Z RH	POSPOJENÍ	DALI ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	ZÁSUVKY	REZERVA	ČTEČKA, ELEKTROZÁMEK	ČERPADLO STUDNY
Ukončení:	RP-ZAHRADA	RP-ZAHRAHA MET		SV.01	SV.02, SV.03	VITRÍNA	ZAHRADNÍ ZÁSUVKA		VSTUPNÍ BRANKA	STUDNA
Typ kabelu:	CYKY-J 5x4	H07Z-K zelená-žlutá 1 G 4 mm²		CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
Ozn. kabelu:		Z HOP								
Pi [kW]:										
Délka [m]:										
Umístění:										



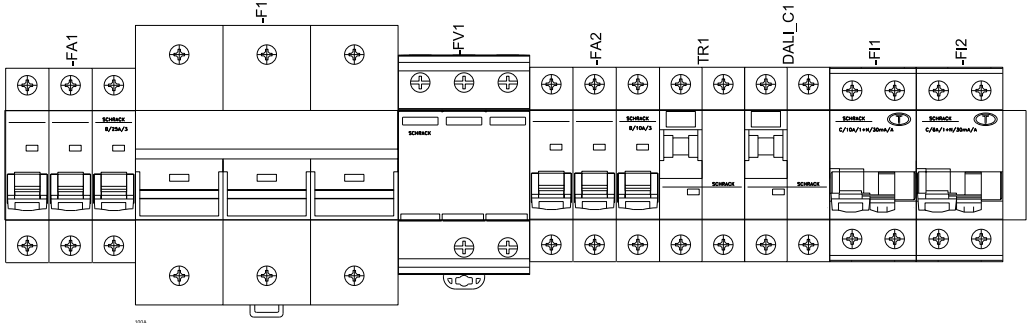

100A

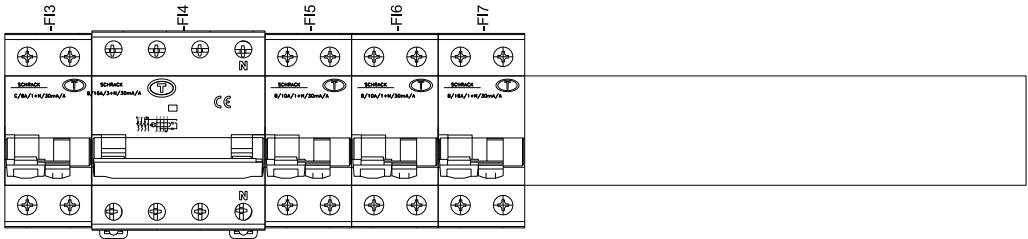

Stavba:  
REVITALIZACE ZAHRADY A VÝSTAVBA PARKOVACÍCH MÍST V PAMÁTNÍKU JOSEFA LADY A JEHO DCERY ALENY V HRUSICÍCH

Název výkresu:  
E.01 D.1.2.5 ELEKTROINSTALACE - RP\_ZAHRADA

# NOVÝ ROZVÁDĚČ

## RP\_ZAHRADA

### INSTALAČNÍ KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE

- Oceloplechová přisazená rozvodnice 4x24, plné dveře

INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE A JISTIČE (ZEJMÉNA VÝKONOVÉ) LZE PŘIZŮSOBIT PROSTOROVÝM MOŽNOSTEM POUŽITÉHO ROZVÁDĚČE

ROZMĚR: 770 x 588 x 136mm (v x š x h)

Varianta Na povrch s dveřmi

Řad 4

Šířka modulu 24

Stupeň ochrany krytí IP30

Rázová odolnost IK08

Barva RAL 9016

Výrobce

Montáž Na povrch

Materiál - dveře Ocelový plech

VOLNÉ POZICE V ROZVÁDĚČI POUŽÍT PRO SVORKY A MŮSTKY

VČETNĚ KOMPLETNÍHO VYDRÁTOVÁNÍ NÁPLNĚ A SVOREK

Stavba:  
REVITALIZACE ZAHRADY A VÝSTAVBA PARKOVACÍCH MÍST V PAMÁTNÍKU JOSEFA LADY A JEHO DCERY ALENY V HRUSICÍCH

Název výkresu:  
E.01 D.1.2.5 ELEKTROINSTALACE - RP\_ZAHRADA

ELEKTROINSTALACE - RP\_ZAHRADA

Verze  
R01

Vydání

List  
4