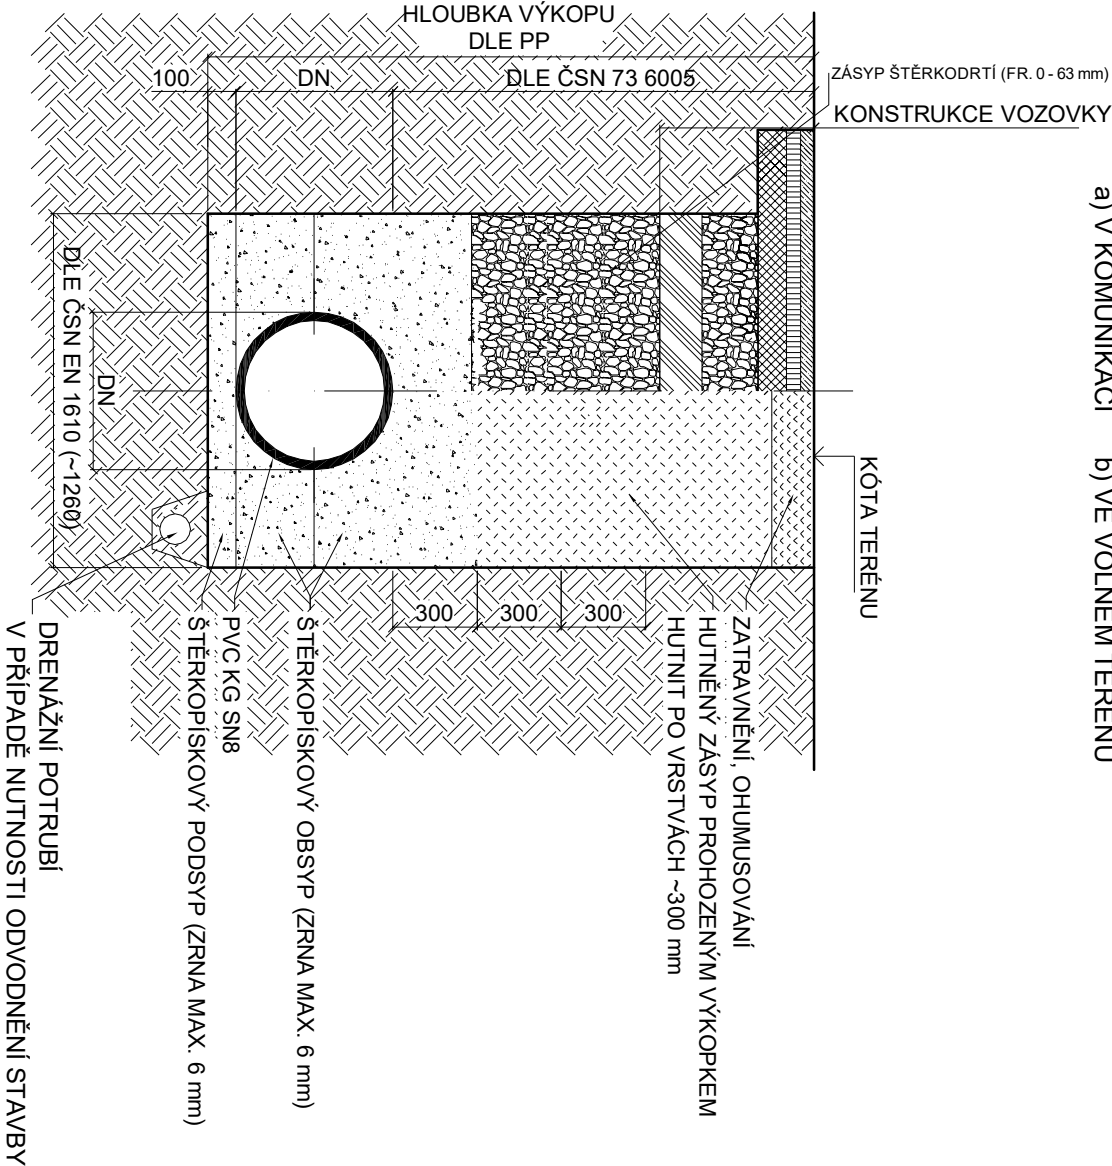


ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC KG SN8 BEZ PĚNĚNÉHO JÁDRA

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU




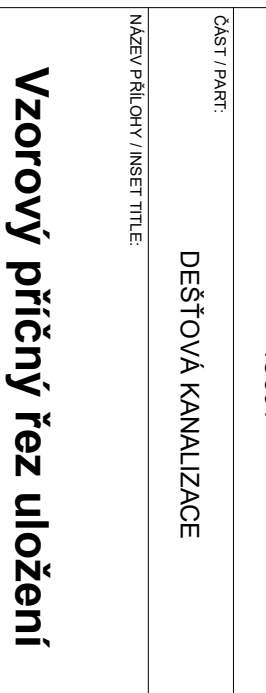


POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH



ETAPA 1

198,40 = 0,000 = PODLAHA 1NP

INVESTOR / CLIENT: <div>Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I IČ : 00235440, DIČ : CZ00235440</div>		AKCE / PROJECT: PARKOVACÍ DŮM V KOLÍNĚ k.ú. Kolín, p. č. 1619/2, 1619/7, 1619/16, 1619/30, 2895/2	
ARCHITEKT / ARCHITECT: <div>Projekt Halý s.r.o. Plynární 10, 170 00 Praha e-mail: projekce@projekthalý.cz www.projekthalý.cz</div>		STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
GENERALNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER: <div>Petr Studený, Dis. Žichlůnek 50, 563 01 LANŠKROUN tel: 732 575 266, e-mail: petiox@centrum.cz IČO: 01 72 75 24</div>		DIL: IO301	
ZPRACOVATEL ČÁSTI / PART DESIGNER: Ing. Ondřej Němec		ČÁST / PART: DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
HIP / CHIEF ENGINEER: Petr Studený, Dis.		NÁZEV PŘÍLOHY / INSET TITLE: Vzorový příčný řez uložení potrubí	
VYPRACOVAL / CREATED BY: Petr Studený, Dis.		<div></div>	
ZODPOVÍDÁ / RESPONSIBLE: Petr Studený, Dis.			
1. VYDÁNÍ / 1ST ISSUE: 01/09/2024			
DIL: IO301			
OBJEKT / OBJECT: IO301		DATUM VYDÁNÍ / DATE: 01/09/2024	
ČÁST / PART: PSK		ZAKÁZKA / JOB NR.: 2024.0054	
ČÍSLO / NUM.: 04		FORMÁT / SIZE: 2 X A4	
REVIZE: 04		MĚŘÍTKO / SCALE: -	