

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **16.01.2023**
Jednací číslo: **PVO2300409/DGN**
Jedn. číslo p edchozího vyjád ení: **PVO2300298/EXS**
Vy izuje: **Jan Křiřtof**
Telefon: **312 812 190**
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**
Datum: **16.01.2023**

Adresa žadatele:
Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58
14000 Praha

Informace k žádosti o vektorová data (DGN)
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Název akce:	Dolínek - Panenské B ežany		
Ú el poskytnutí Žádosti	projekt. p íprava		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Praha-východ	
	Obec:	Odolena Voda	
	Katastrální území, parcelní íslo:	Dolínek, 91/1 pozemková	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze*		
Kontaktní osoba:	Eva BENEŠOVÁ		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	775617090, benesova@promika.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sít (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.

Zákres vektorových dat má pouze **informativní charakter** a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Skutečnou polohu vodárenského zařízení v zájmovém území na objednávku vytvoří pracovníci příslušného provozu (tel. 728 083 662, info@svas.cz).

Přípojky jsou zakresleny orientačně, Středočeské vodárny, a.s. nejsou jejich vlastníkem ani provozovatelem (viz §3 odstavce 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

Data vystavena ke stažení mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Převzetím se zavazujete, že získaná data nebudete poskytovat třetím osobám bez předchozího souhlasu společnosti.

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjádření a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s.


(<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).

V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípojce nebo vodohospodářské stavbě, je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předložení množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potěbujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjádření a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útvary technického vyjadřování
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)




Ing. Josef Kyncl
manažer útvaru GIS







*Příloha: situace zájmového území

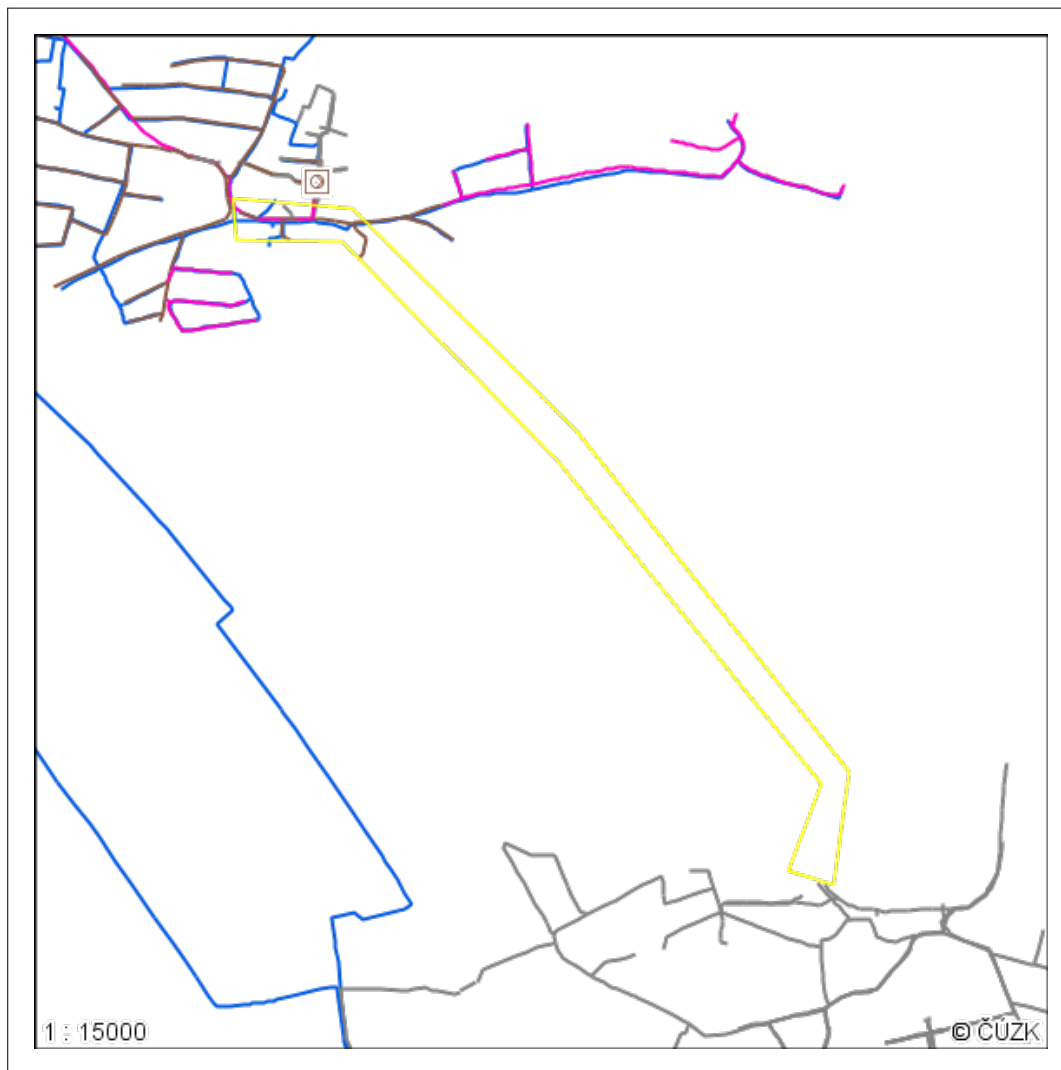Příloha k žádosti o vektorová data ze dne: **16.01.2023**

Jednací číslo: **PVO2300409/DGN**

Situace zájmového území



VODOVOD	KANALIZACE	ELEKTRO
 Dálkovod	 Kanalizace gravitační	 Elektro - silové vedení
 Vodovod provozováno	 Kanalizace tlaková	 Elektro - sdělovací kabel
 Vodovod mimo provoz	 Kanalizace podtlaková	 Elektro - optický kabel
 Vodovod neprovozováno	 Kanalizace mimo provoz	 Elektro - ostatní
 Vodovodní přípojka	 Kanalizace neprovozováno	
 I. stupeň OP vodního zdroje	 Kanalizační přípojka	
 II. stupeň OP vodního zdroje		
 III. stupeň OP vodního zdroje		
		 Vymezené zájmové území