

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **19.01.2023**  
Jednací číslo: **PVO2300542/DGN**  
Jedn. číslo pro edchozího vyjádření: **PVO2300541/EXS**  
Vyizuje: **Jan Křištof**  
Telefon: **312 812 190**  
E-mail: **jan.kristof@svas.cz**  
Datum: **19.01.2023**

Adresa žadatele:  
**Atelier Promika s.r.o.**  
**Na Pankráci 1062/58**  
**14000 Praha**

**Informace k žádosti o vektorová data (DGN)**  
provozovaných společností  
**Středočeské vodárny, a.s.**

Název akce:	III/24210 Dolínek – Panenské B ežany – PD		
Ú el poskytnutí žádosti	projek ní p íprava		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Praha-východ	
	Obec:	Panenské B ežany	
	Katastrální území, parcelní íslo:	Panenské B ežany, 441/1 pozemková	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	724739784, pejchal@promika.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace  
**nachází**

**sít (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.**

Zákres vektorových dat má pouze **informativní charakter** a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s.

**Skutečnou polohu** vodárenského zařízení v zájmovém území na objednávku vytvoří pracovníci příslušného provozu (tel. 728 083 662, info@svas.cz).

Přípojky jsou zakresleny orientačně, Středočeské vodárny, a.s. nejsou jejich vlastníkem ani provozovatelem (viz §3 odstavce 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

**Data vystavena ke stažení mohou být využita pouze k účelu, ke kterému byla poskytnuta. Převzetím se zavazujete, že získaná data nebudete poskytovat třetím osobám bez předchozího souhlasu společnosti.**

K podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod / kanalizaci a dalších použijte [Portál vyjádření a objednávek](https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/) na webových stránkách provozovatele Středočeské vodárny, a.s.


(<https://www.svas.cz/sluzbysvas/portal-vyjadrovani-a-objednavek/>).

V případě, že budete žádat o vyjádření k vodovodní / kanalizační přípojce nebo vodohospodářské stavbě, je nutné nejdříve podat [Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci](#). Následně po stanovení místa napojení a schválení předložení množství odebírané nebo vypouštěné vody je možné podat [Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce](#) nebo [Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě](#).

Pokud potěbujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody [Portál zdrojů hasební vody](#). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím Portál vyjádření a objednávek typ [Žádost o vyjádření k ostatním](#).

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese  
[www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/](http://www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/)

**Středočeské vodárny, a.s.**  
útvary technického vyjadřování  
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
(1)




Ing. Josef Kyncl  
manažer útvaru GIS

\*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o vektorová data ze dne: **19.01.2023**

Jednací číslo: **PVO2300542/DGN**

### Situace zájmového území

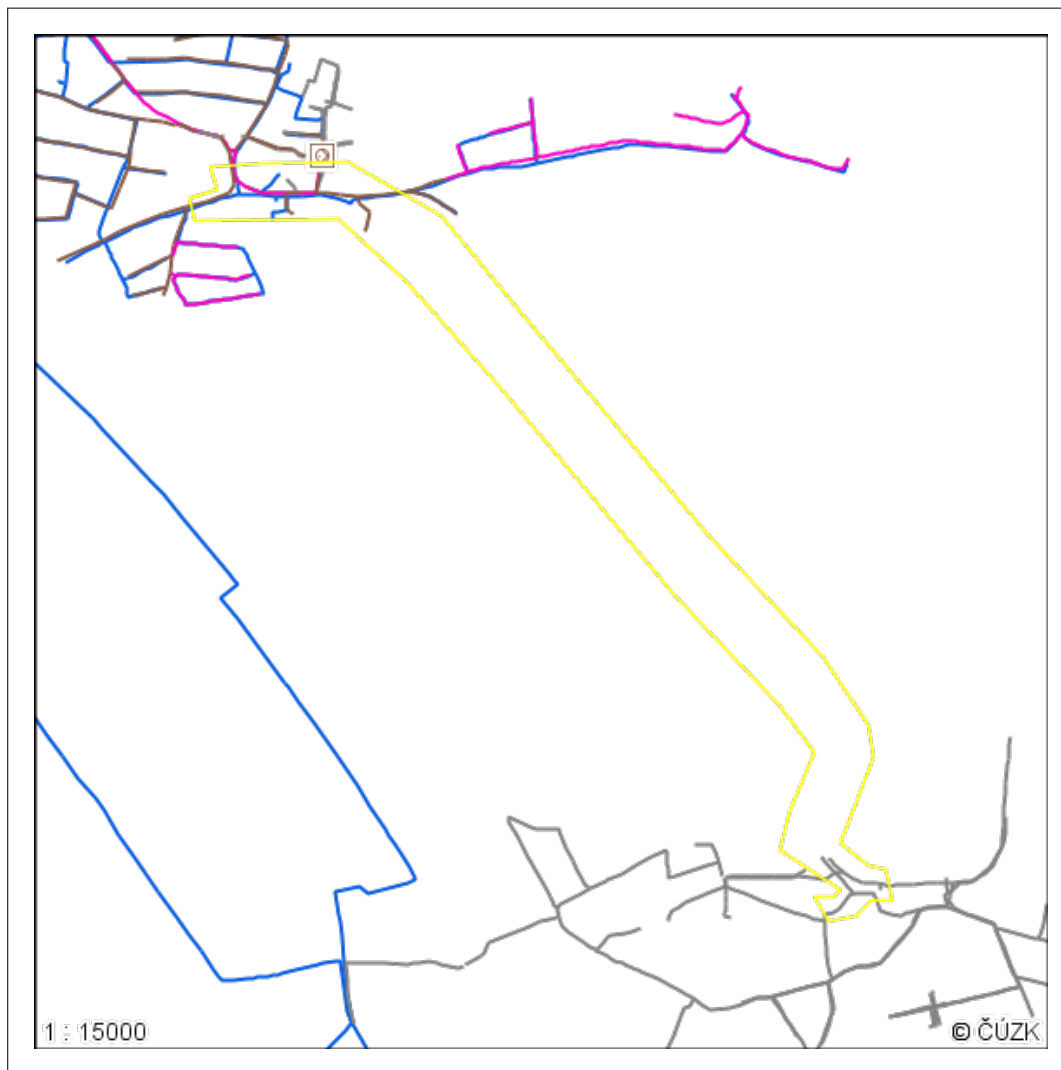

#### VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

#### KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

#### ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území