


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1 : 50

SO 108.3

INTRAVILÁN




KONSTRUKCE KOMUNIKACE - DLE DIAGNOSTIKY:

ACO 11+	PMB 45/80-65	40 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121)
PS-CP		min. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ	(ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129)
ACL 16+	PMB 25/55-60	50 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121)
PS-CP		min. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ	(ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129)
ACP 16+	50/70	60 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	(ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121)
PI-C		min. 0,6 kg/m <sup>2</sup>	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ	(ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129)
RS CA		300 mm	RECYKLACE ZA STUDENA	(TP 208)
		400 mm	CELKEM	

POZNÁMKA:  
HODNOTY POSTŘÍKŮ Uvádějí zbytkové množství pojiva


SROVNÁVACÍ ROVINA

NAPOJENÍ VRSTEV



SO 108.3

INTRAVILÁN

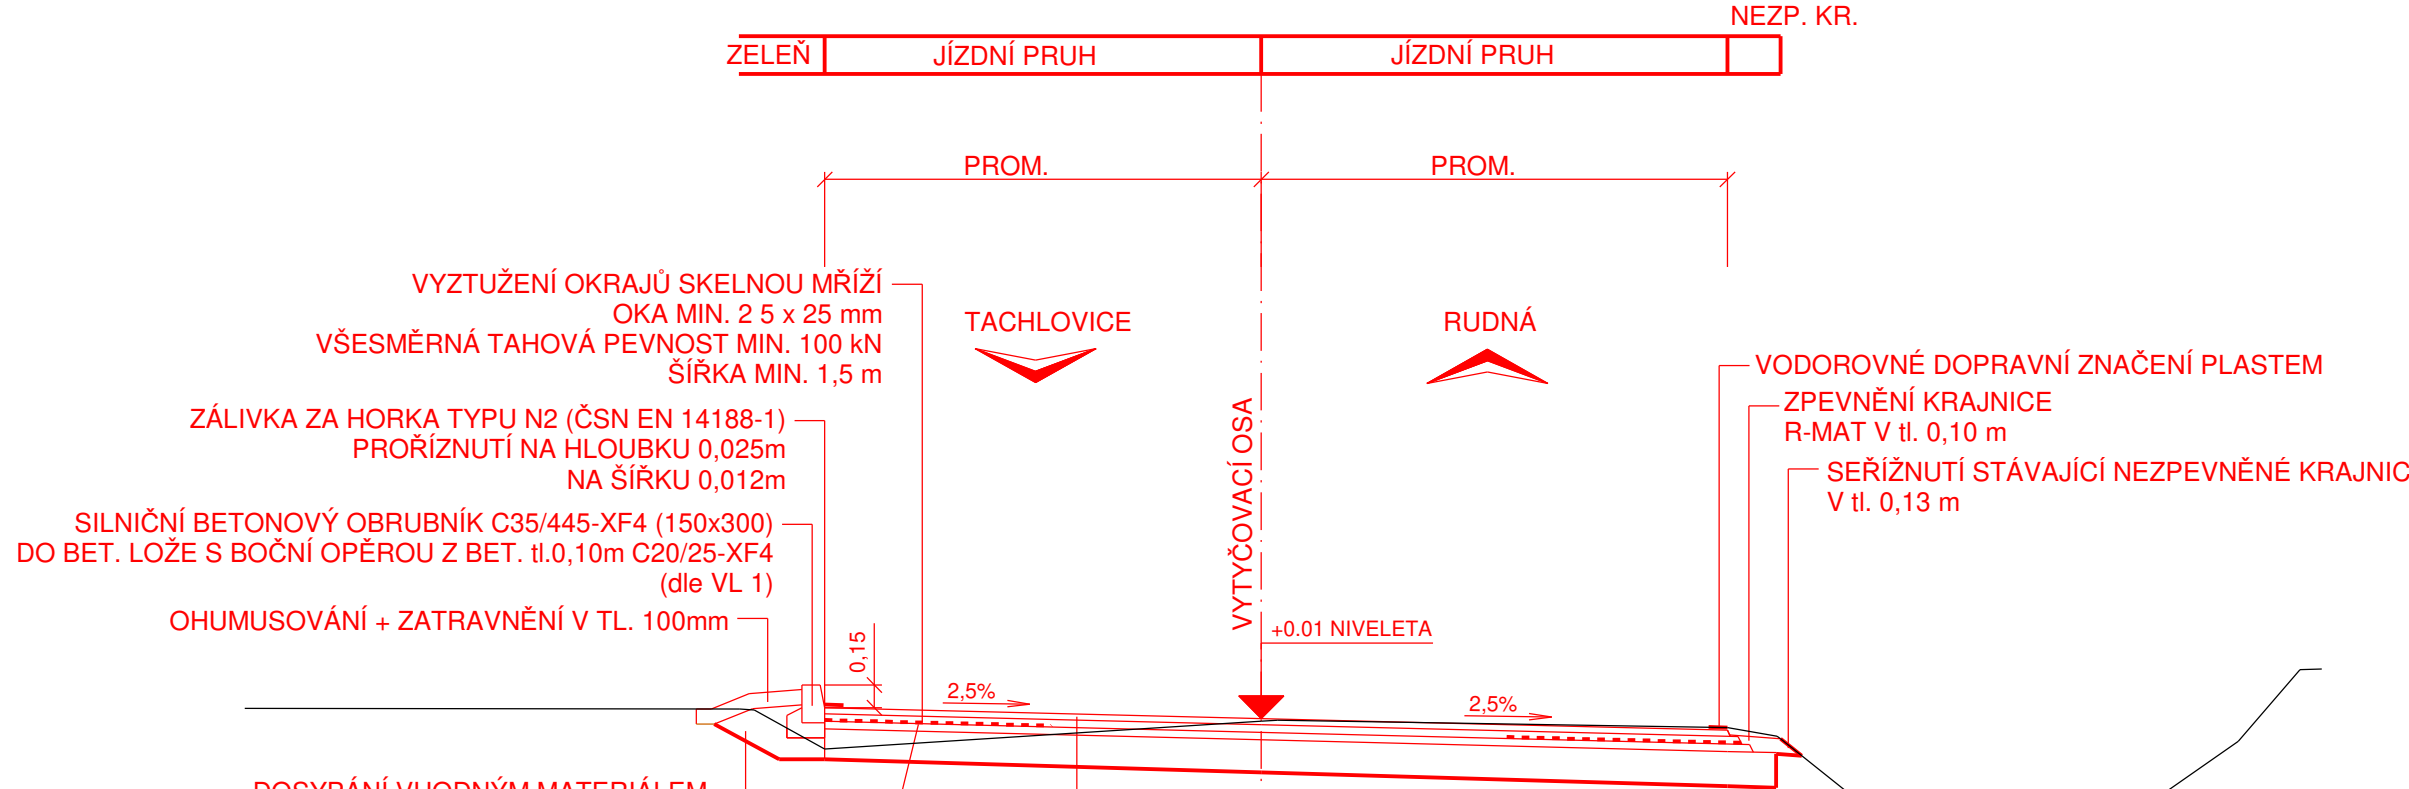

DOPLNĚNÍ VHDNÉHO MATERIÁLU  
PRO RECYKLACY ZA STUDENA

SROVNÁVACÍ ROVINA

NAPOJENÍ VRSTEV - VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE







Souřadný systém S-JTSK  
Výškový systém Balt p.v.

SO 108.3 Nučice 3. úsek

Objednatel:

**Středočeský kraj**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel PDPS		SDRUŽENÍ NOVA		HIP:  N. Pišková, DiS.
Novák■Partner		NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Perucká 2481/5 120 00 Praha 2		
		Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3		

	Vypracoval	N. Pišková, DiS.		Zak. číslo	17PL22012
	Zodp. projektant	N. Pišková, DiS.		Datum	10/2018
	Tech. kontrola	Ing. T. Petráň		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	4 x A4
	II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce - I. etapa			Měřítko	1 : 50
			Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	Příloha			3	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					