

VPÚ DECO PRAHA a. s.  
Podbabská 1014/20  
16000 Praha 6

naše značka  
5001062732

vyřizuje  
Lukáš Průcha

datum  
11.02.2015

Věc:

**III/33736 Kamenné Mosty, most ev. č. 33736-1 - PD**

K.ú. - p.č.: Zehuby

Stavebník: VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém prostoru se nachází STL plynovody a přípojky.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: [www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/)

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001062732 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Lukáš Průcha  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.


[lukas.prucha@rwe.cz](mailto:lukas.prucha@rwe.cz)





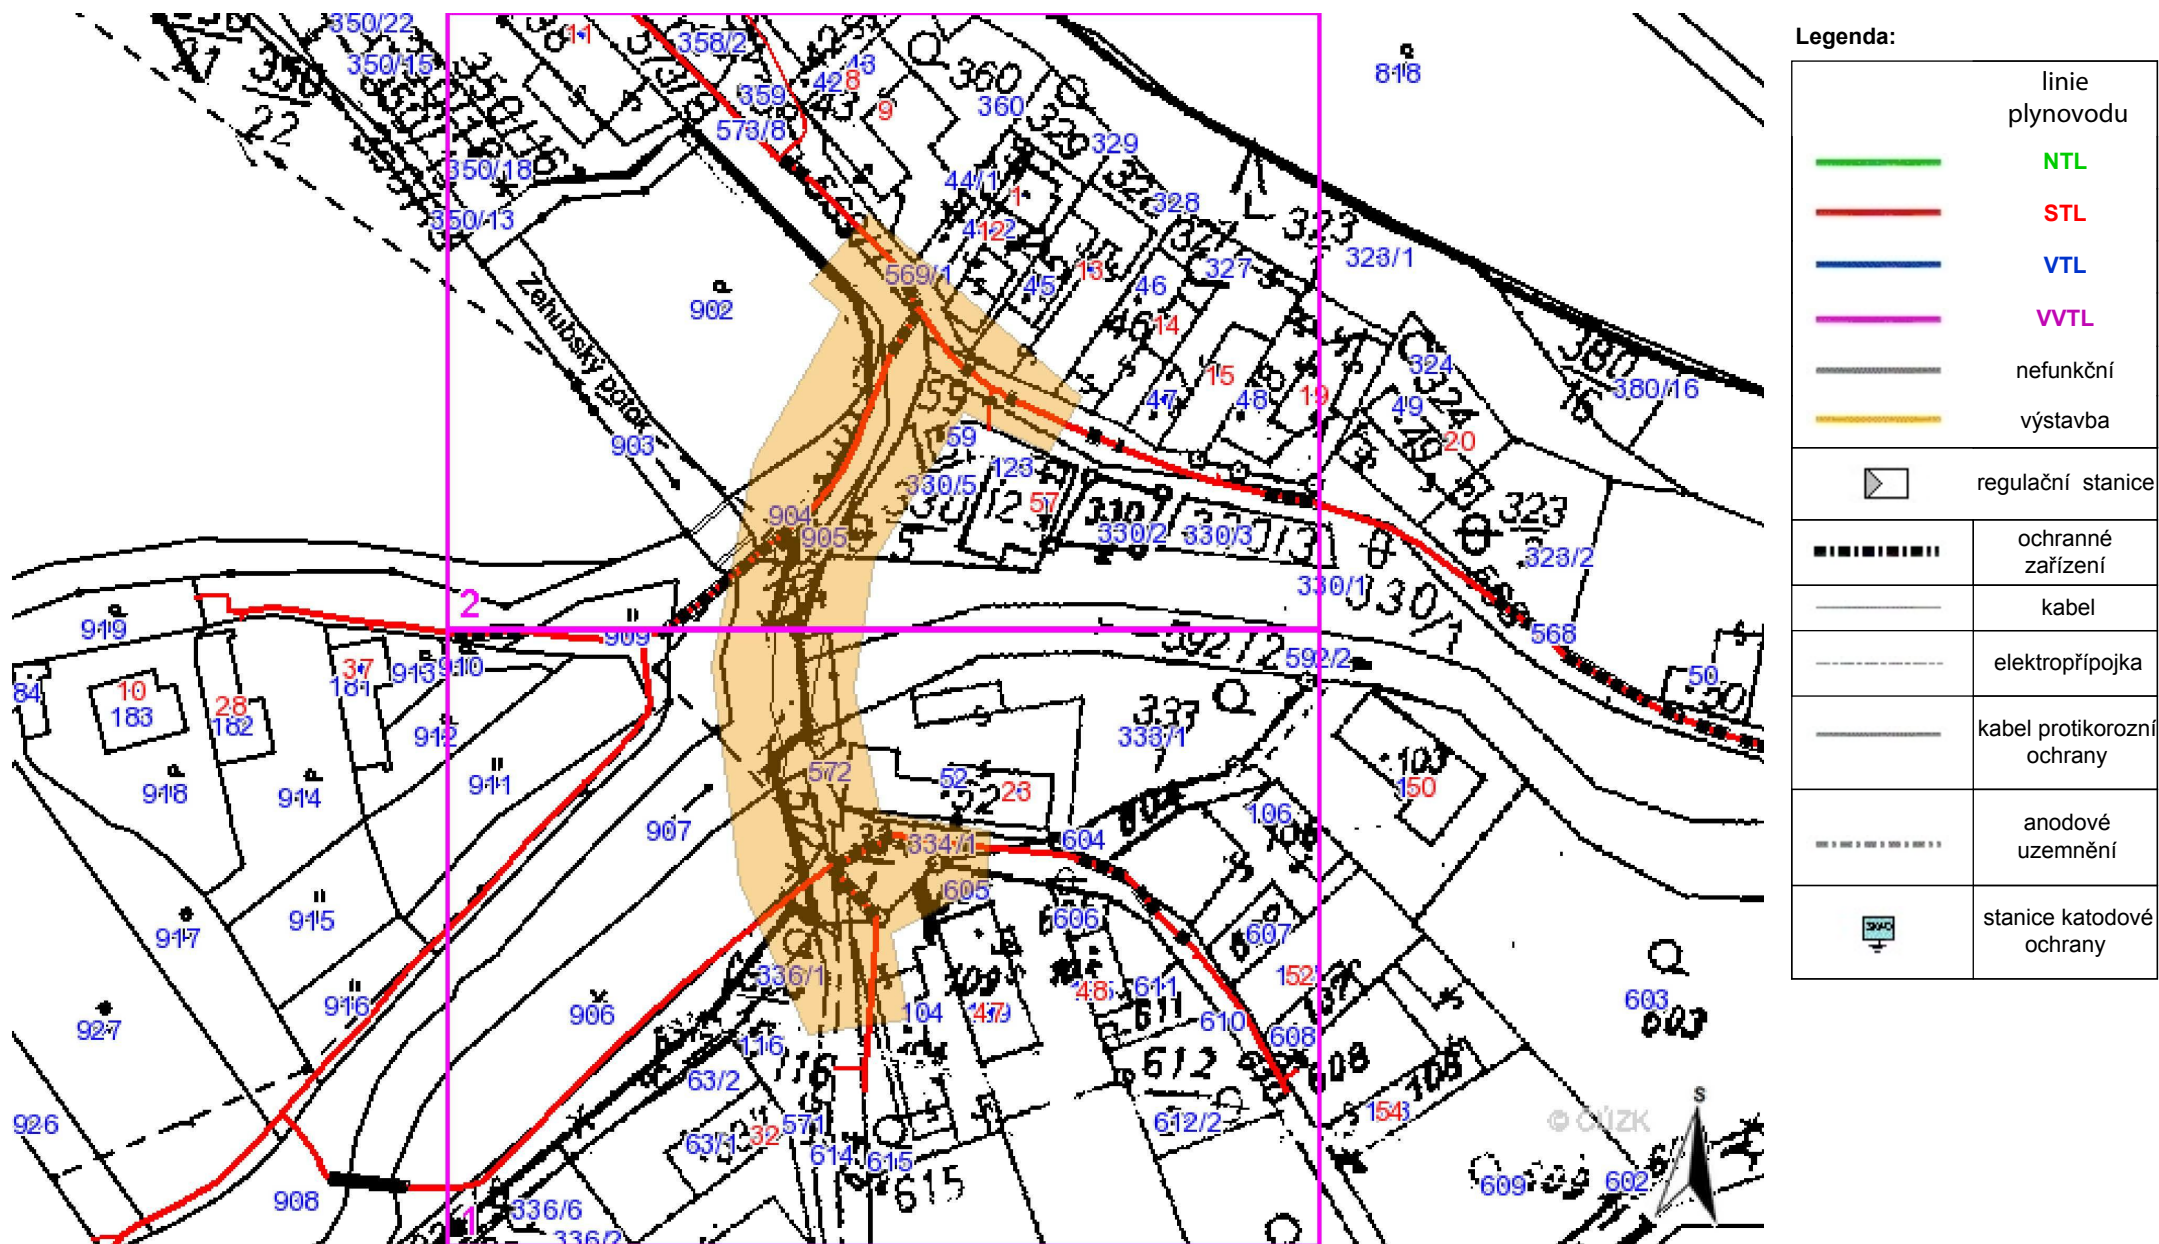



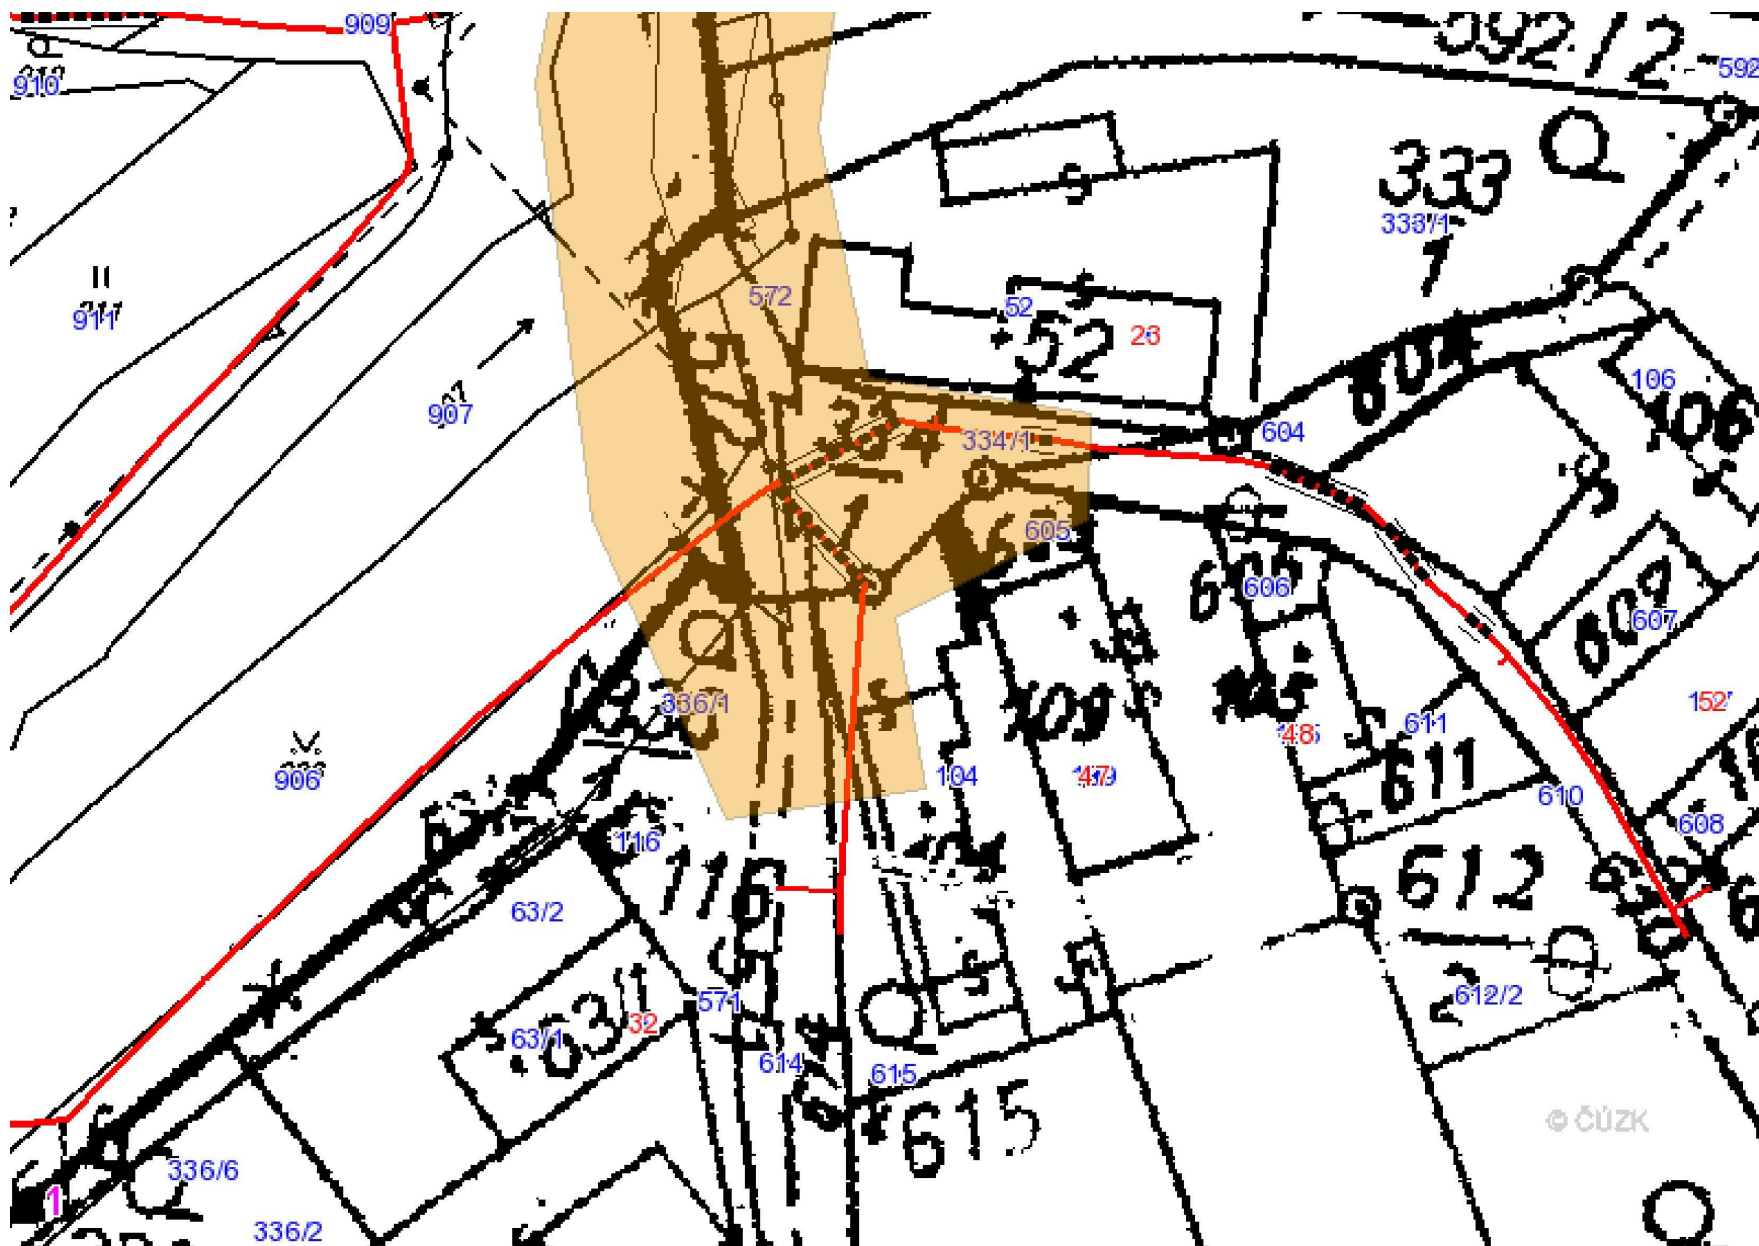




Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6. K.ú.: Zehuby.



Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6. K.ú.: Zehuby.



	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001062732 ze dne 11.02.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: VPÚ DECO PRAHA a. s. , Podbabská 1014/20 , 16000 Praha 6. K.ú.: Zehuby.

