



Hloubka prohlubně pro technologii musí být min. 900mm v celém půdorysu konstrukce (vnitřní rozměr konstrukce bude 1630x 1950mm) a hlavní stojny konstrukce (jekl 100x100) bude vně na betonovém věnci. Tzn. šířka věnce bude ideálně 250mm (pro kotvící patky konstrukce). Stojny 100x100 znázorněné žlutě a věnec je myšlen šrafovaný (250mm).

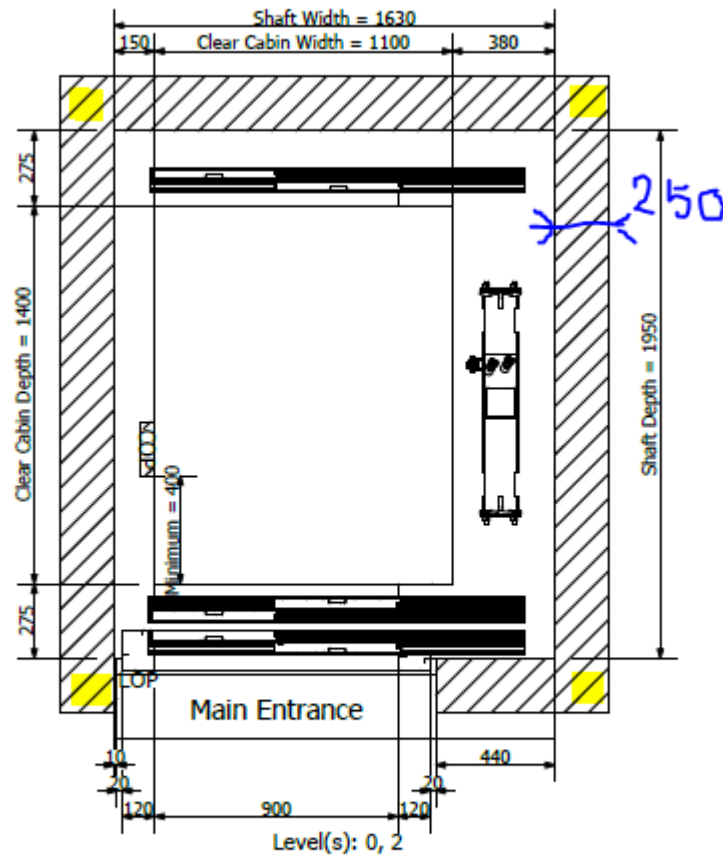

Dále 2x dveřní
otvory o
rozměrech 1180
x 2230mm pro
šachetní dveře.

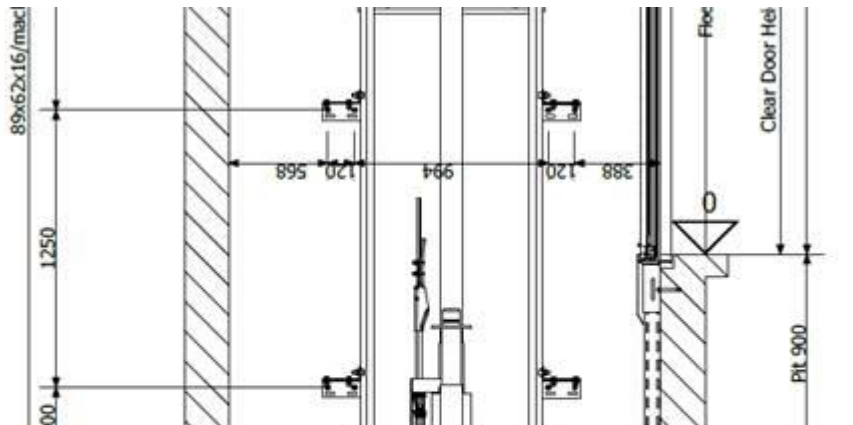