




ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík Žireč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík		
INVESTOR Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			KRAJ	Středočeský
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie v Kolíně Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		OBEC	Kolín
			ST. ÚŘAD	Kolín
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Prosinec 2016
			ZAK. ČÍSLO	84/16
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
Úpravy stávajících rozváděčů			- - -	E6

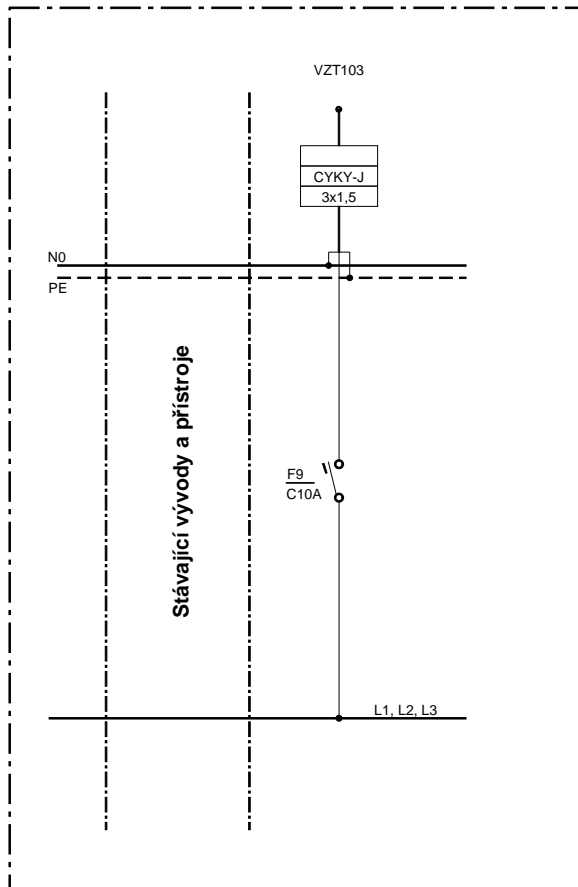

Rozváděč RS2.2

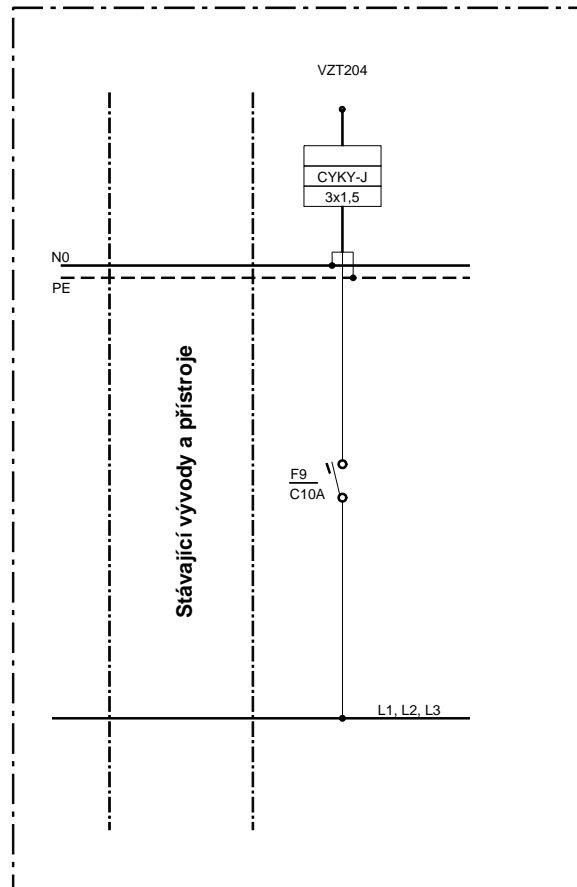

Rozváděč RS2.3

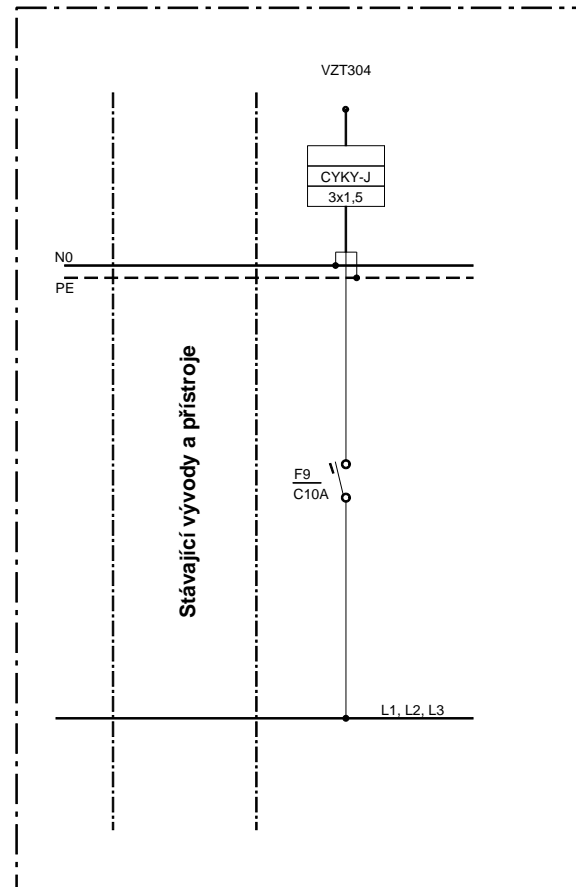


Rozváděč RS2.4

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Zřet 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KRAJ	Středočeský
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie v Kolíně Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		OBEC	Kolín
			ST. ÚŘAD	Kolín
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Prosinec 2016
			ZAK. ČÍSLO	84/16
OBSAH VÝKRESU			MĚŘITKO :	ČÍS.VÝKR.
Úprava rozváděčů RS2.2, RS2.3, RS2.4			- - -	E6

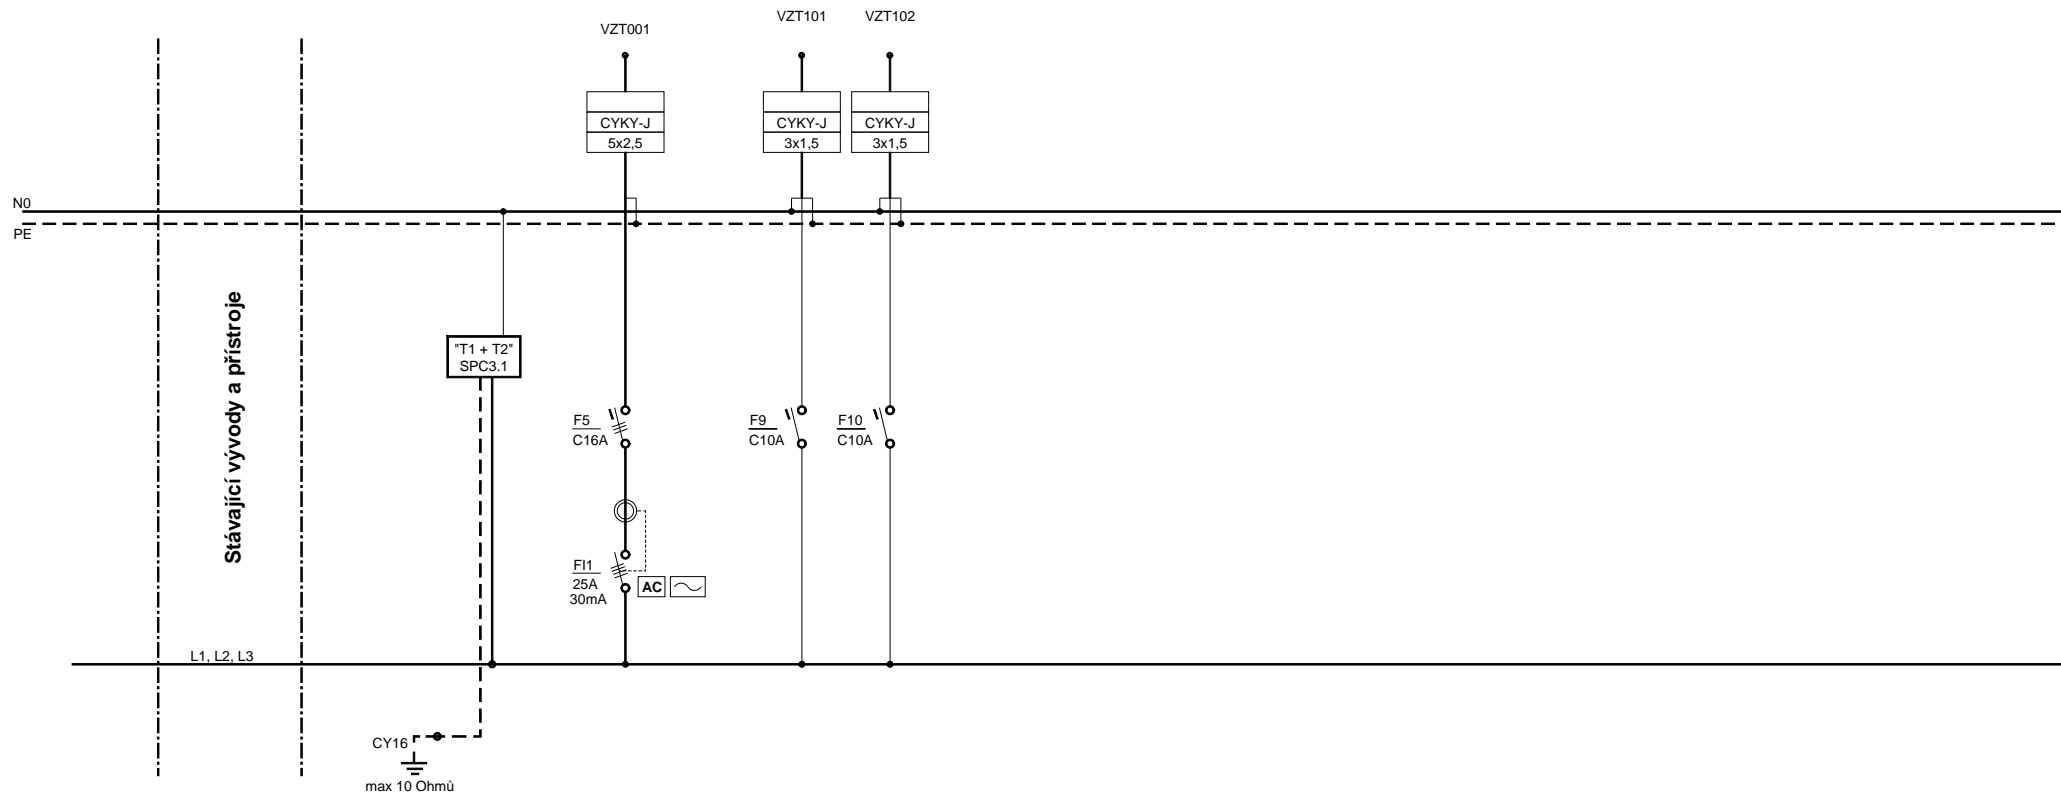


Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S


Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Zřec 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KRAJ	Středočeský
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Snížení energetické náročnosti <i>Obchodní akademie v Kolíně</i> Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		OBEC	Kolín
ST. ÚŘAD			Kolín	
STUPEŇ			DPS	
DATUM			Prosinec 2016	
ZAK. ČÍSLO			84/16	
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
Úprava rozváděče R1			- - -	E6

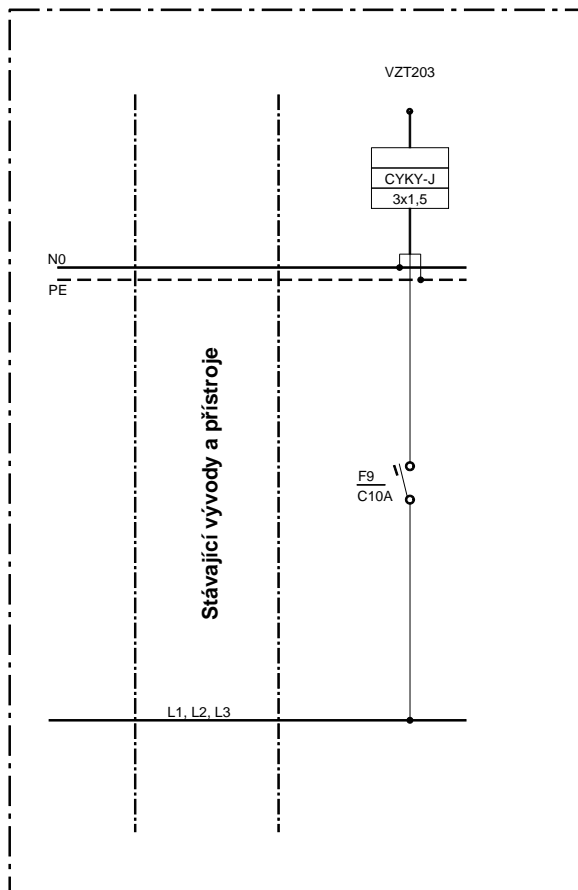


Rozváděč R2

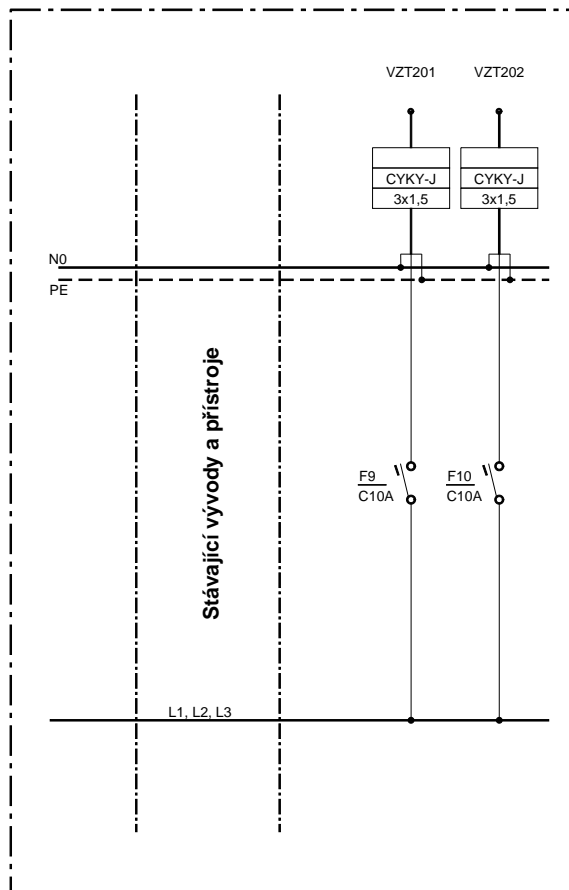


Rozváděč R3

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
 Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
 - zvýšená - proudovým chráničem 30mA
 Ochrana živých částí - izolací živých částí
 - kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Znač. 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KRAJ	Středočeský
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Snížení energetické náročnosti <i>Obchodní akademie v Kolíně</i> Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		OBEC	Kolín
			ST. ÚŘAD	Kolín
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Prosinec 2016
			ZAK. ČÍSLO	84/16
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
Úprava rozváděčů R2 a R3			- - -	E6

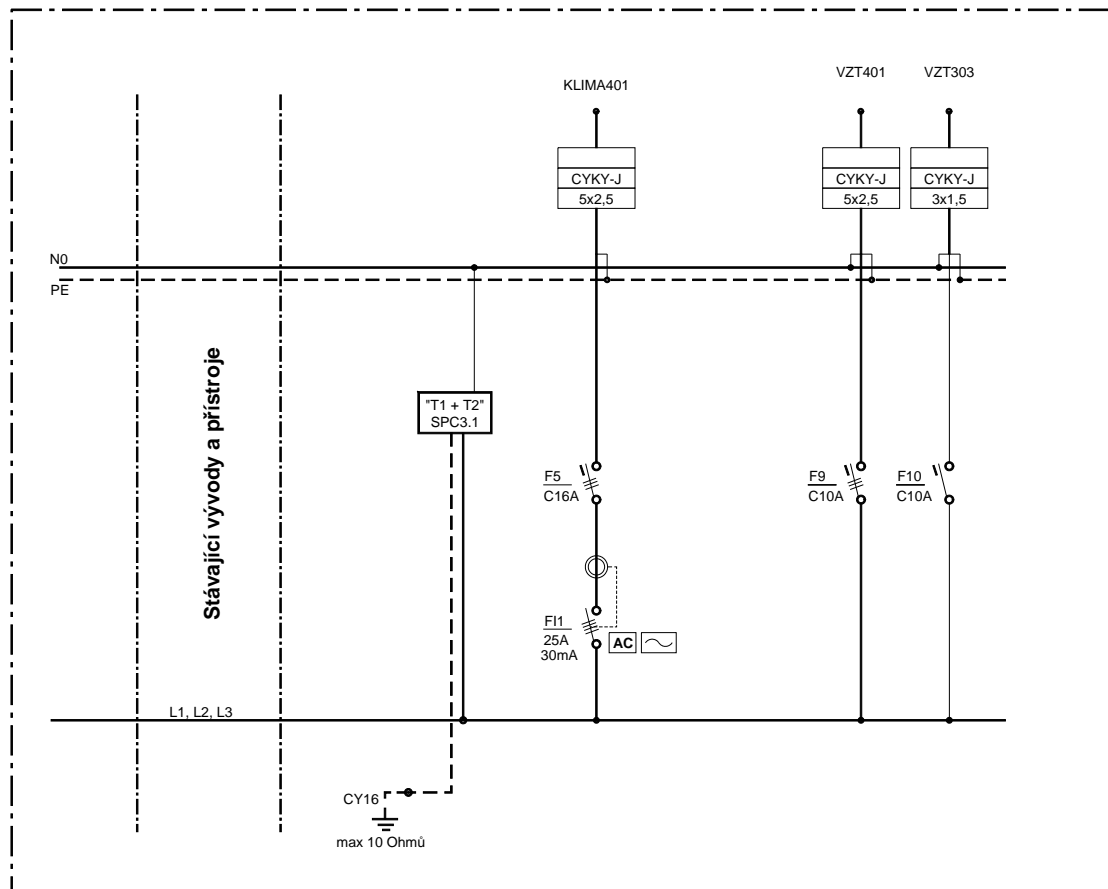

Rozváděč R4

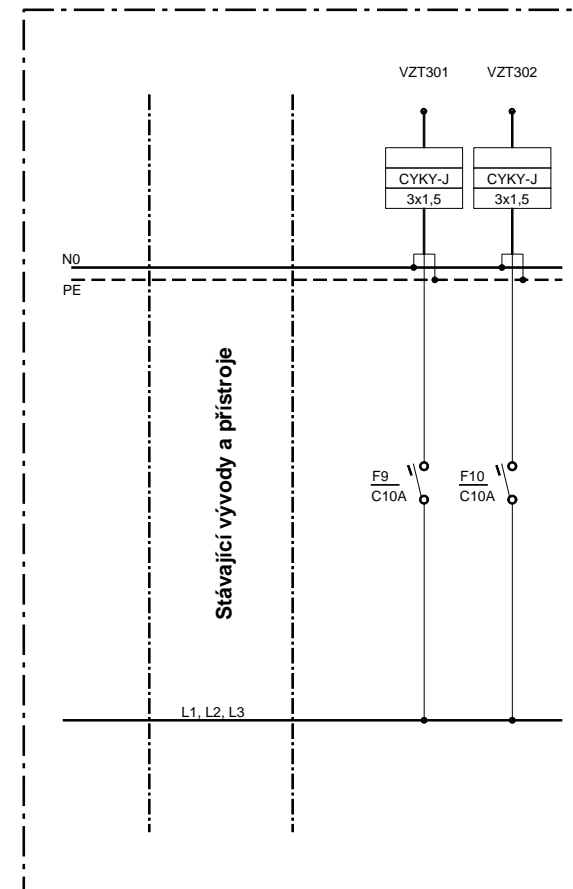

Rozváděč R5

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Zřet 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KRAJ	Středočeský
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Snížení energetické náročnosti <i>Obchodní akademie v Kolíně</i> Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		OBEC	Kolín
ST. ÚŘAD			Kolín	
STUPEŇ			DPS	
DATUM			Prosinec 2016	
ZAK. ČÍSLO			84/16	
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
Úprava rozváděčů R4 a R5			- - -	E6