


Průběh zemnicího pásku:

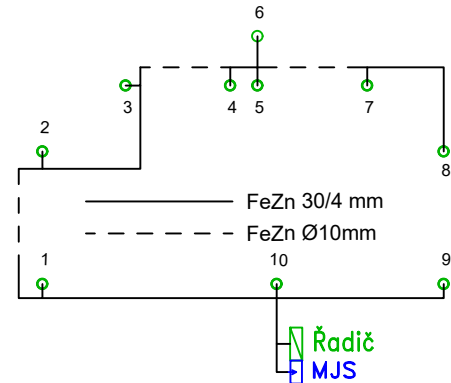

Poznámky:

-Výkopy budou provedeny ručně !!!
-Napětová soustava : 3 PEN, 50Hz, 230/400/TN-C-S, kde místem rozdělení soustav bude řadič.
-Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 je zajištěna automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.
-Ochrana před bleskem a ochranné pospojování bude provedena připojením všech zařízení SSZ (řadič, stožáry) na zemnicí páska FeZn 30x4mm (v chráničkách - drát FeZn průměr 10mm).
-Napájení řadiče bude provedeno připojením kabelu typu CYKY-J 4x10mm2 ze stávajícího rozvaděče PRIS umístěném vedle řadiče.
-Pro veškerá podzemní vedení je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52 a SM 23 z 12/2009.
-Zákresy podzemních vedení inž. sítí v situaci jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních vedení jsou v situaci provedeny jednou čarou, avšak někteří správci kabelových sítí mají v rýze uloženo několik kabelových vedení. Tyto zákresy jsou pouze orientační. Hlavní projektant upozorňuje na povinnost investora akce před zahájením zemních prací požádat správce všech podzemních vedení, aby přímo v terénu přesně vytyčili svá vedení a v průběhu stavebních prací vykonávali předepsaný dozor.
Realizace SO 403 -II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova -světelné signalizační zařízení je nutno provádět v koordinaci se stavbou II/114,II/119 A III/10226 DOBŘÍŠ- PRŮTAH, REKONSTRUKCE SILNIC - II.ETAPA.
Přesné umístění stožárů SSZ bude koordinováno při realizaci s ohledem na stávající a nové sítě VHS Dobříš!

LEGENDA:

- Řadič - nový řadič SSZ
- MJS - skříň el. připojek
- 1 - sloup SSZ nový
- trasa s novými kabely SSZ
- chránička pro kabely SSZ
- stožár SSZ rušený

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ :

- Kanalizační stoka
- Vedení NN podzemní (elektro, VO...)
- Sdělovací vedení podzemní
- Plyn STL podzemní
- Vodovodní potrubí
- Kanalizační stoka - nově vybudovaná
- Vodovodní potrubí - nově vybudovaná
- Stávající vedení VO
- Demontovány stožár VO včetně svítidla a základu
- Nový stožár VO včetně svítidla (SO 402)
- Nový stožár přisvětlení se svítidlem (SO 402)
- Svítidlo přisvětlení umístěné na stožáru SSZ (SO 402)
- Trasa nových kabelů VO (SO 402)

ELTODO, a.s.			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 email: prusaj@eltodo.cz tel.: 261 34 1705, 261 34 4027			PODPIS	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PARÉ
Ing. Martin Čížek	Ing. Jana Břicháčová	Tomislav Kradijan	Ing. Martin Čížek	
OBJEDNATEL	MĚSTO DOBŘÍŠ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 75, 263 01 DOBŘÍŠ			
MÍSTO STAVBY	MĚSTO DOBŘÍŠ			
NÁZEV STAVBY, SO			POČET PARÉ	0-5
II/114,II/119 A III/10226 DOBŘÍŠ- PRŮTAH, REKONSTRUKCE SILNIC - II.ETAPA			STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
SO 403 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - světelné signalizační zařízení			DATUM ZPRACOVÁNÍ	09/2018
NÁZEV PŘÍLOHY			MĚŘÍTKO	1:250
Koordinační situační výkres SO403 x Inž. sítě			PŘÍLOHA	C4.6