

Ze dne: 08.02.2019
Číslo jednací: 940/19
Naše značka: 28/19
Vyřizuje: Jaromír Jeřábek
Tel.: 606093913
E-mail: jaromir.jerabek@vodoskolín.cz
Datum: 11.02.2019

Ing. Monika Amentová
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové

Věc:


VYJÁDŘENÍ K AKCI: **Stavební úpravy opěrné zdi III/33348**
MÍSTO: **Kostelec nad Černými Lesy**
STUPEŇ PD: **SP**
PROJEKTANT: **Ing. Tomáš Rak**
INVESTOR: **KSÚS**

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. Pro vytýčení vodovodních řadů kontaktujte - Jan Píša, tel: 777145110, (pro vytýčení kanalizačních stok kontaktujte - V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122)) (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. - Jan Píša, tel: 777145110 V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122) V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

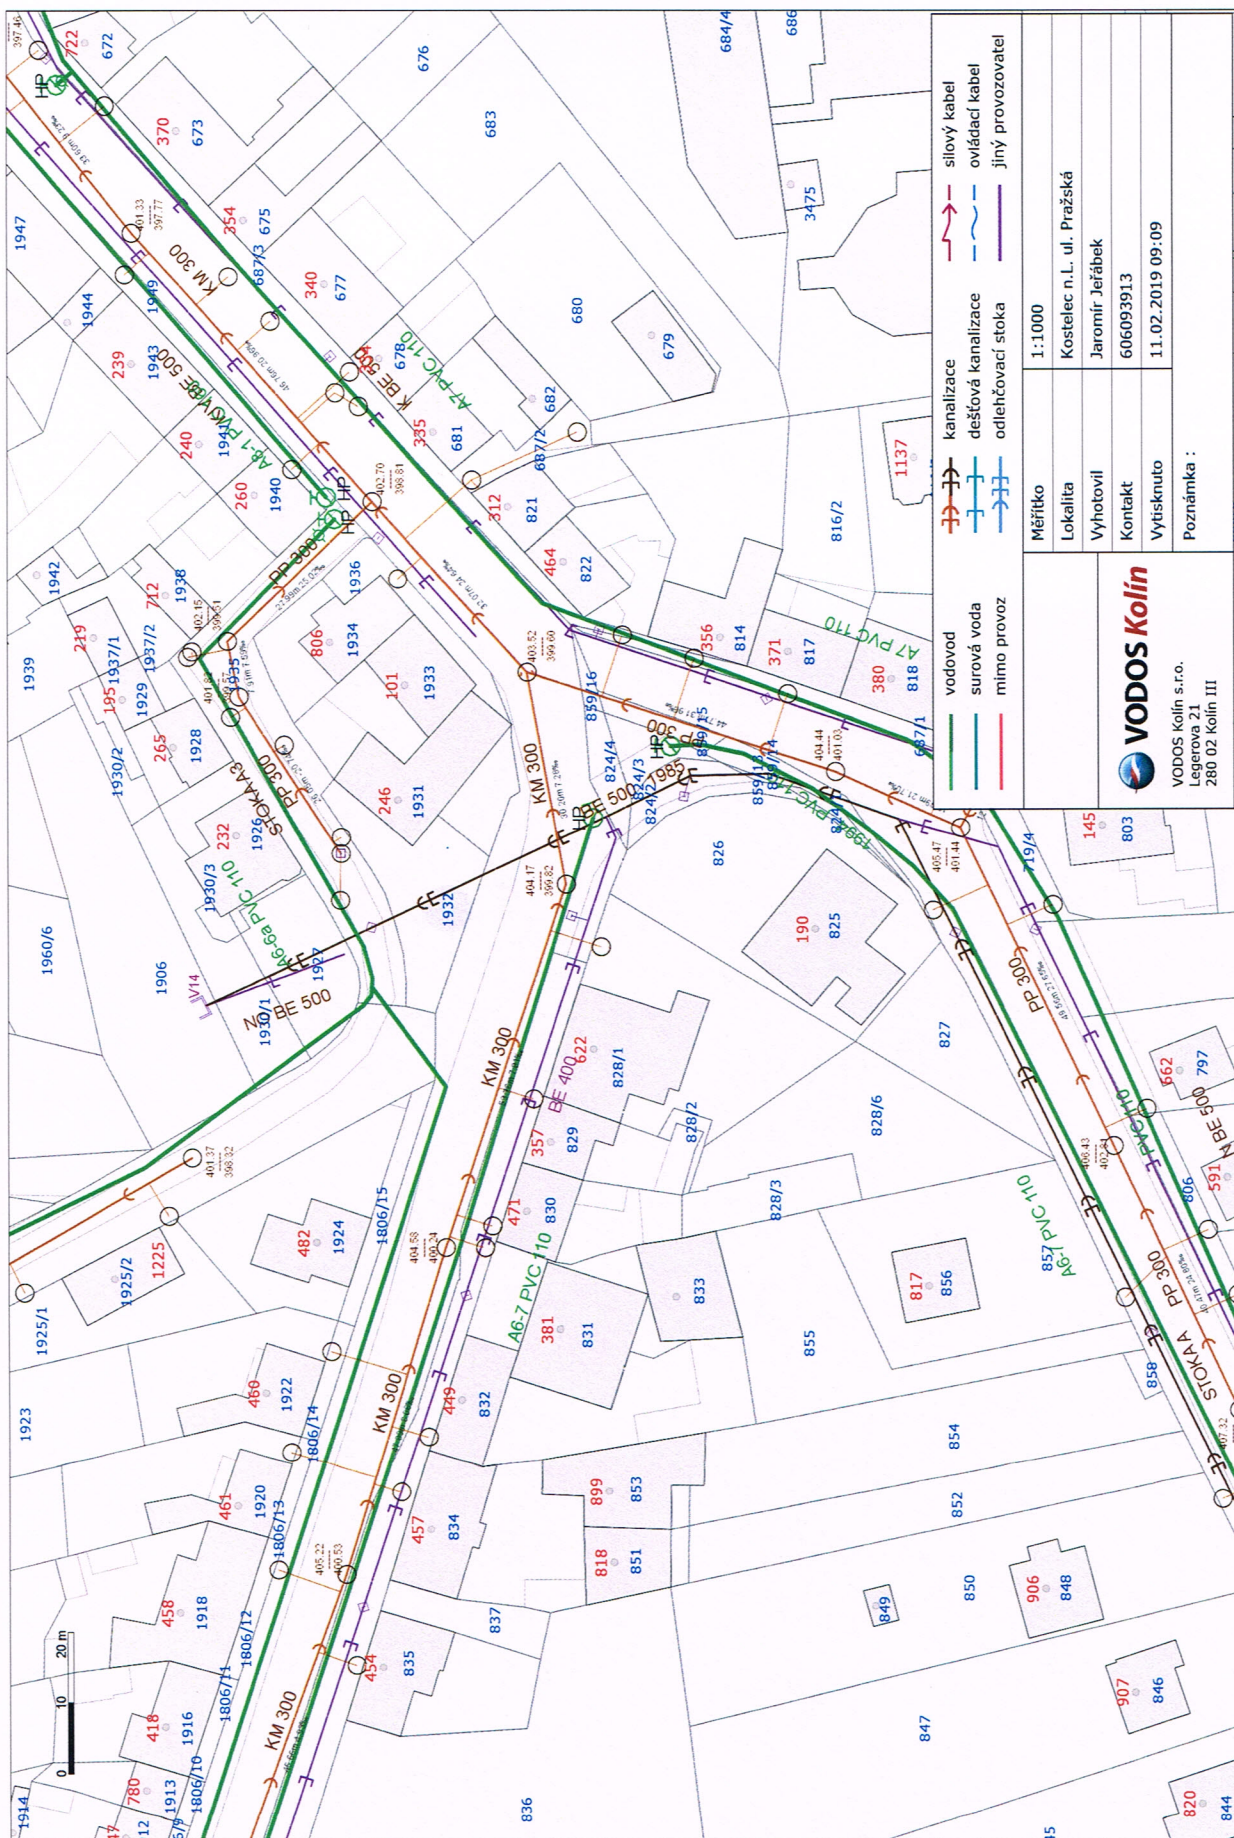



- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Jiří Funda

technický pracovník