

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP


[illegible][illegible]

**Zmíniamy - potreby svojích konštrukcií:**

- nové svislé konštrukcie budú opatrený jadrovou a šukovou omítkou
- nové i stávající stěny bez obkladu budou opatřeny malbou Črymatem ve dvou vrstvách
- obklad v místnostech sociálního zařízení bude proveden do výšky 2 000 mm
- línigasta do výšky 1,5 m nad podlahou, barevné a materiálové navázanie na línigasty provedené v 1. etapě rekonstrukce budovy

Poznámky - povrchy svislých konstrukcí:

## Schema objektu

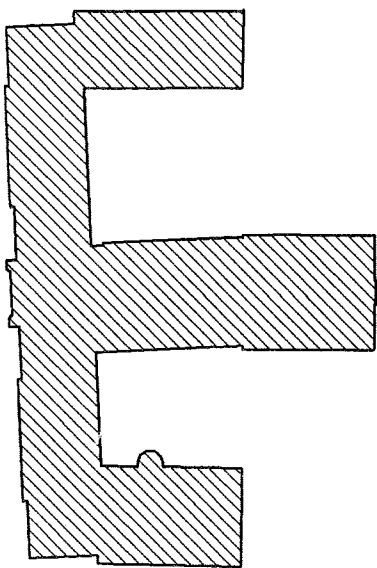

	Část rekonstruovaná dříve	Rekonstruovaná část

PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE


stavba	Dokladní dokumentace objektu sídla Středočeského úraje	<b>AIIPROS s.r.o.</b> architektura – inženýring – projekce staveb  Is. Čs. armády 1879 272 01 Kladno tel./fax. 312 246 271	
Investor	Středočeský úraj		
Objednatel	Středočeský úraj		
Název	<b>Podroby 5.patra – narytý stav</b>		
	Datum	Jednoto	
	05/2003	Ing. J. Chvala	Zadávatel PD
	06/2003	Ing. J. Trnávka	DOKM
	05/2003	Ing. J. Králík	místo
			č. zakázky
			192 03

## 5. patro


POZNÁMKA

Krytí žlabů pro vedení elektro-provedeno ze sádkartonu tl. 12,5 mm technologie Knauf, příp. Rigips. V každé místnosti umístít na obou koncích odhmatelná dvířka (plast) v bílé barvě, rozměru 300 x 300 mm.

Rez konstrukcí 1:20

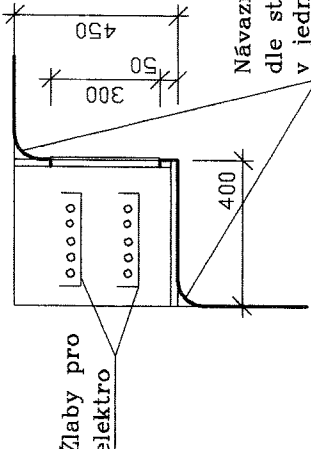


Návržnost na strop a stěny provést dle stávajícího provedení rohů v jednotlivých místnostech

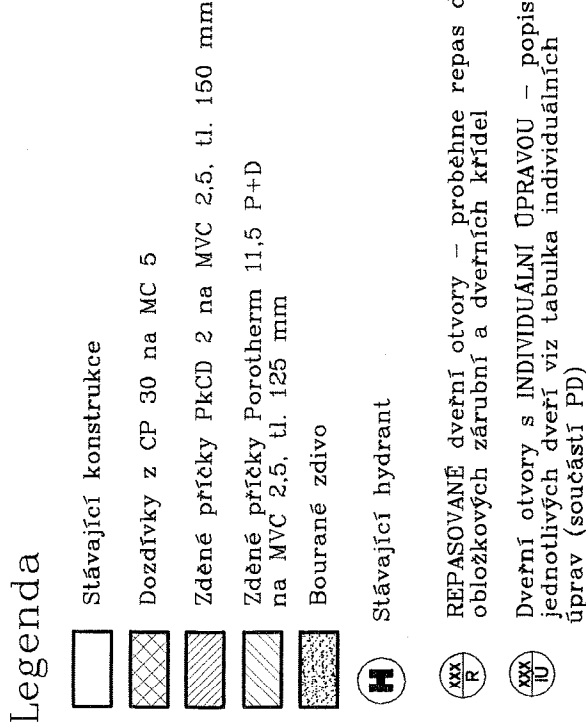

POZNÁMKA

Krytí žlabů pro vedení elektro-provedeno ze sádkartonu tl. 12,5 mm technologie Knauf, příp. Rigips. V každé místnosti umístít na obou koncích odhmatelná dvířka (plast) v bílé barvě, rozměru 300 x 300 mm.

Rez konstrukcí 1:20

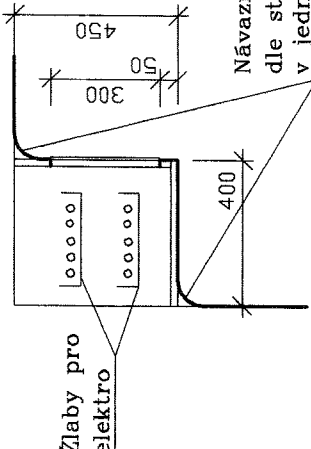

Návržnost na strop a stěny provést dle stávajícího provedení rohů v jednotlivých místnostech