VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
M 1:25

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PP DN 200, 300, 400, 600

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

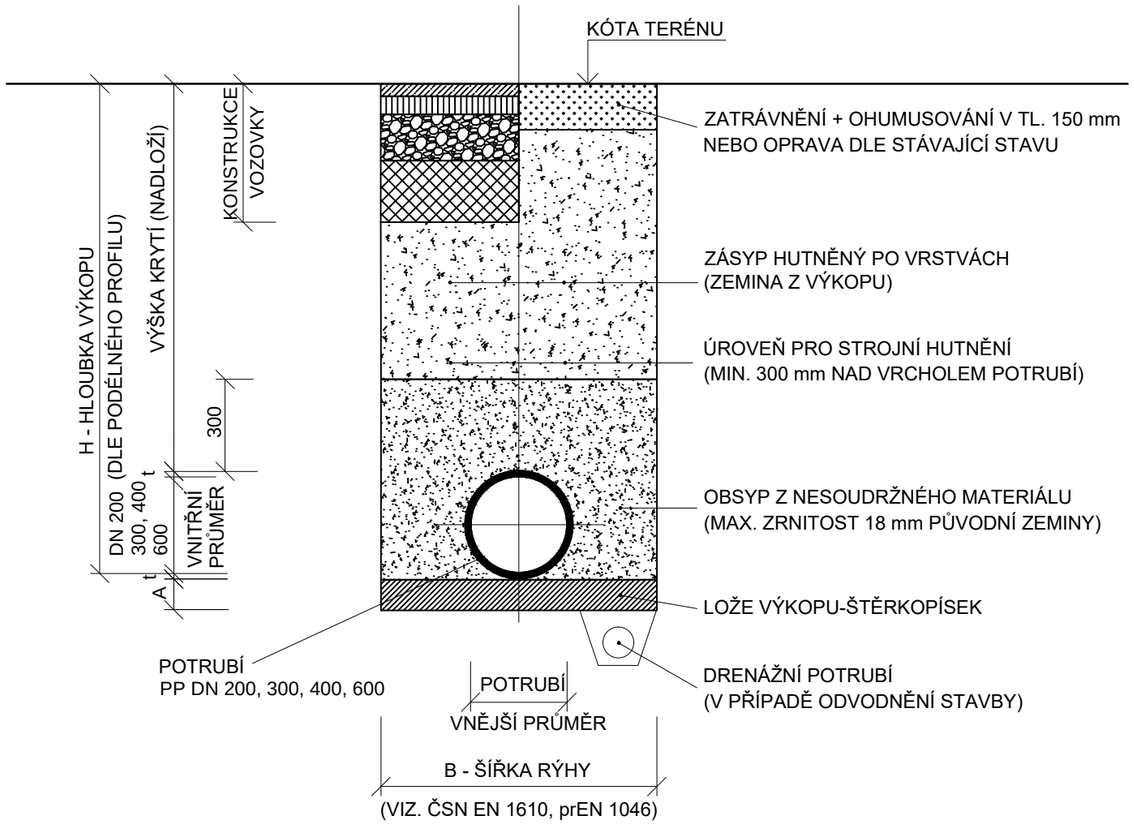

TABULKA min. ROZMĚRŮ A, B [mm]:

PLASTOVÉ POTRUBÍ				
DN	200	300	400	600
B	950	1050	1350	1600
A	100	100	100	150

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

AKCE:

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic

ZADAVATEL:

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká Republika

JTSK

Bpv

ZHOTOVITEL :

NOVÁK& PARTNER
INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

120 00 Praha 2, Perucká 5
tel: 221 592 050
fax: 221 592 070
info@novak-partner.cz

vypracoval	Tomáš Prágl		investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ
zodp. projektant	Ing. Šárka Novotná		zak. číslo	08-NO-01-004
hlavní inženýr	Ing. Martin Máša		datum	05/2016
tech. kontrola	Ing. Jan Vorel		stupeň	PDPS
			měřítko	1 : 25
			č.přílohy:	paré :

obsah: **SO 302 - Kanalizace dešťová – II/605 km 1,450 – 2,538**

příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

5