


ROZVADEC R1– KOVÁRNA

✱ JISTIC S PROUD. CHRÁNICEM 30mA

3+N,PE str, 50Hz, 230/400V, TN–C–S

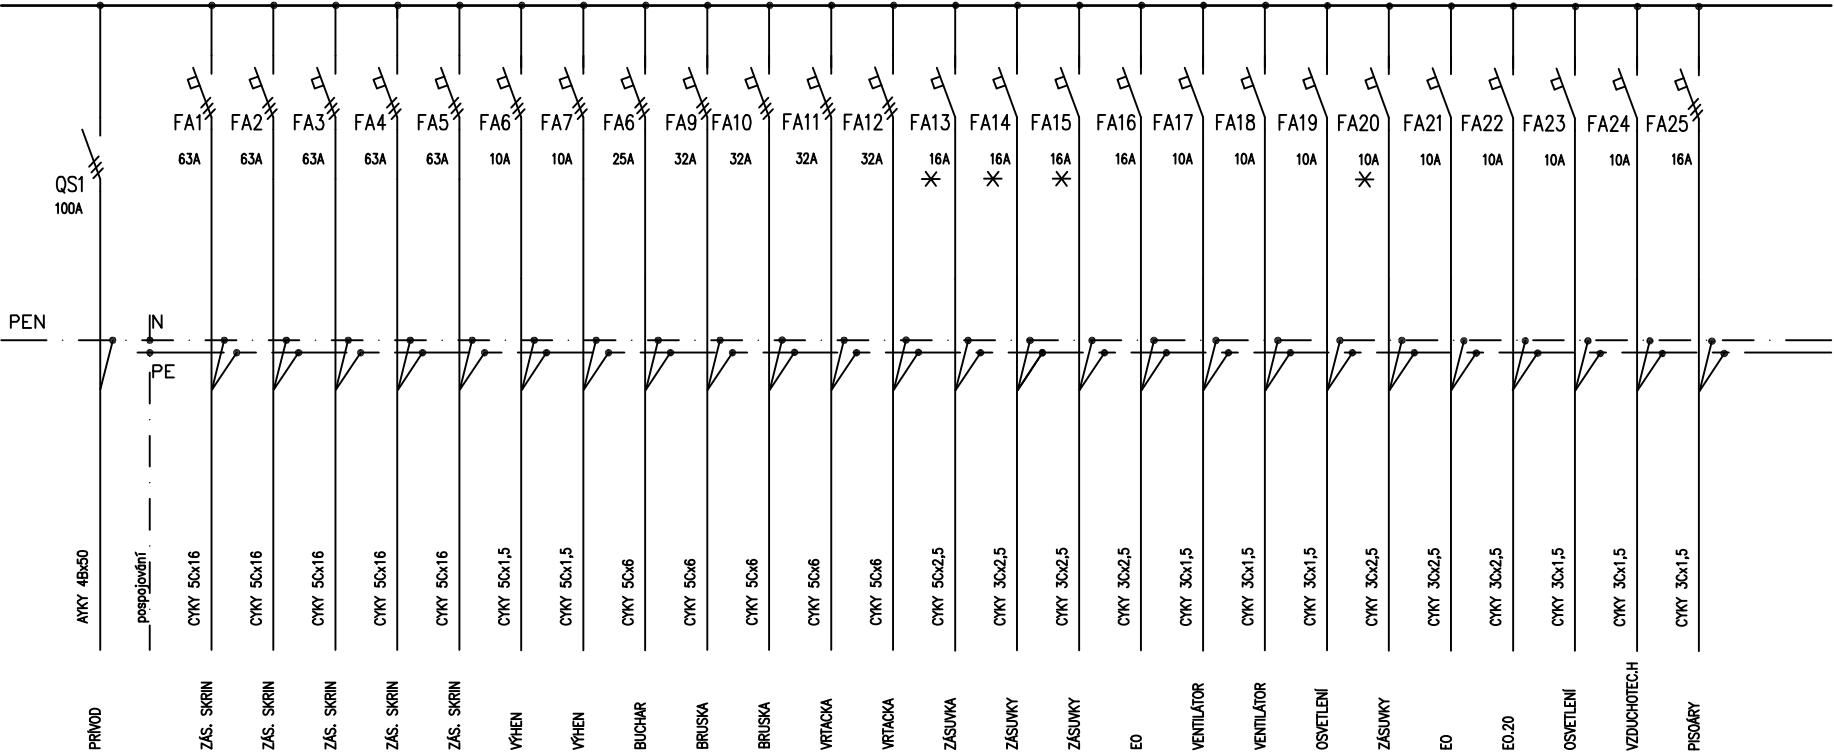

typ skříně: HENSEL
výzbroj: OEZ Letohrad
krytí: IP 43/20
přívod spodem, vývody horem

Rozvodná soustava: 3 PE+N AC 50Hz 230/400V / TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem:
základní – samocinným odpojením od zdroje, hlavním pospojováním
zvýšená – proudovým ochráncem a doplňujícím pospojováním

<div>anitas</div> <div>projekční atelier</div>	ROZVADĚČ R1-KOVÁRNA					
	ELEKTROINSTALACE					
ANITAS s.r.o. IČO:257 55 668 DIČ:CZ 257 55 668	Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO STAVBY:	čp.10, stpč. 128/3 kú. Loukovec	MĚŘÍTKO		ZAK.ČÍSLO 1/17
				FORMÁT	A4	
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	INVESTOR:	SOU Hubálov Hubálov 17 294 11 Loukovec	ÚČEL	DRS	
				DATUM	V/17	
dokumentaci vypracoval: Michal Beneš				ČÁST	D.1.4	
				Č.VÝKR.	E3 ₁	