

**Investor:** Středočeský kraj

**Zakázka:** Střední škola obchodní, Kolín IV

**Projekt:** Plynofikace tělocvičny školy

**Jméno souboru:** elektroinstalace

**Celkový počet listů:** 7

**Poslední změna:**


**Datum změny:** 17.01.2020


**Vypracoval:** Elonetservis s.r.o.


**Schválil:** Elonetservis s.r.o.

**Datum schválení:** prosinec 2019

**ELEKTROINSTALACE**

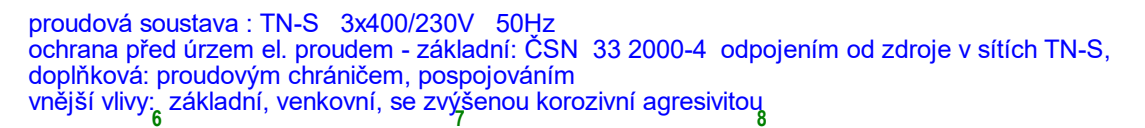

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	Technická kontrola :		
	Vladimír Pavlík	V. Pavlík		
Kraj: Středočeský	Obec: Kolín			
Investor : Středočeský kraj				
Plynofikace teplovodního vytápění			Stupeň	RD
			Datum	12/2019
			Formát	A3
Provozní soubor	Tělocvična		Zakázk. číslo	
ELEKTROINSTALACE			Měřítko : 1:50	Příloha : EL

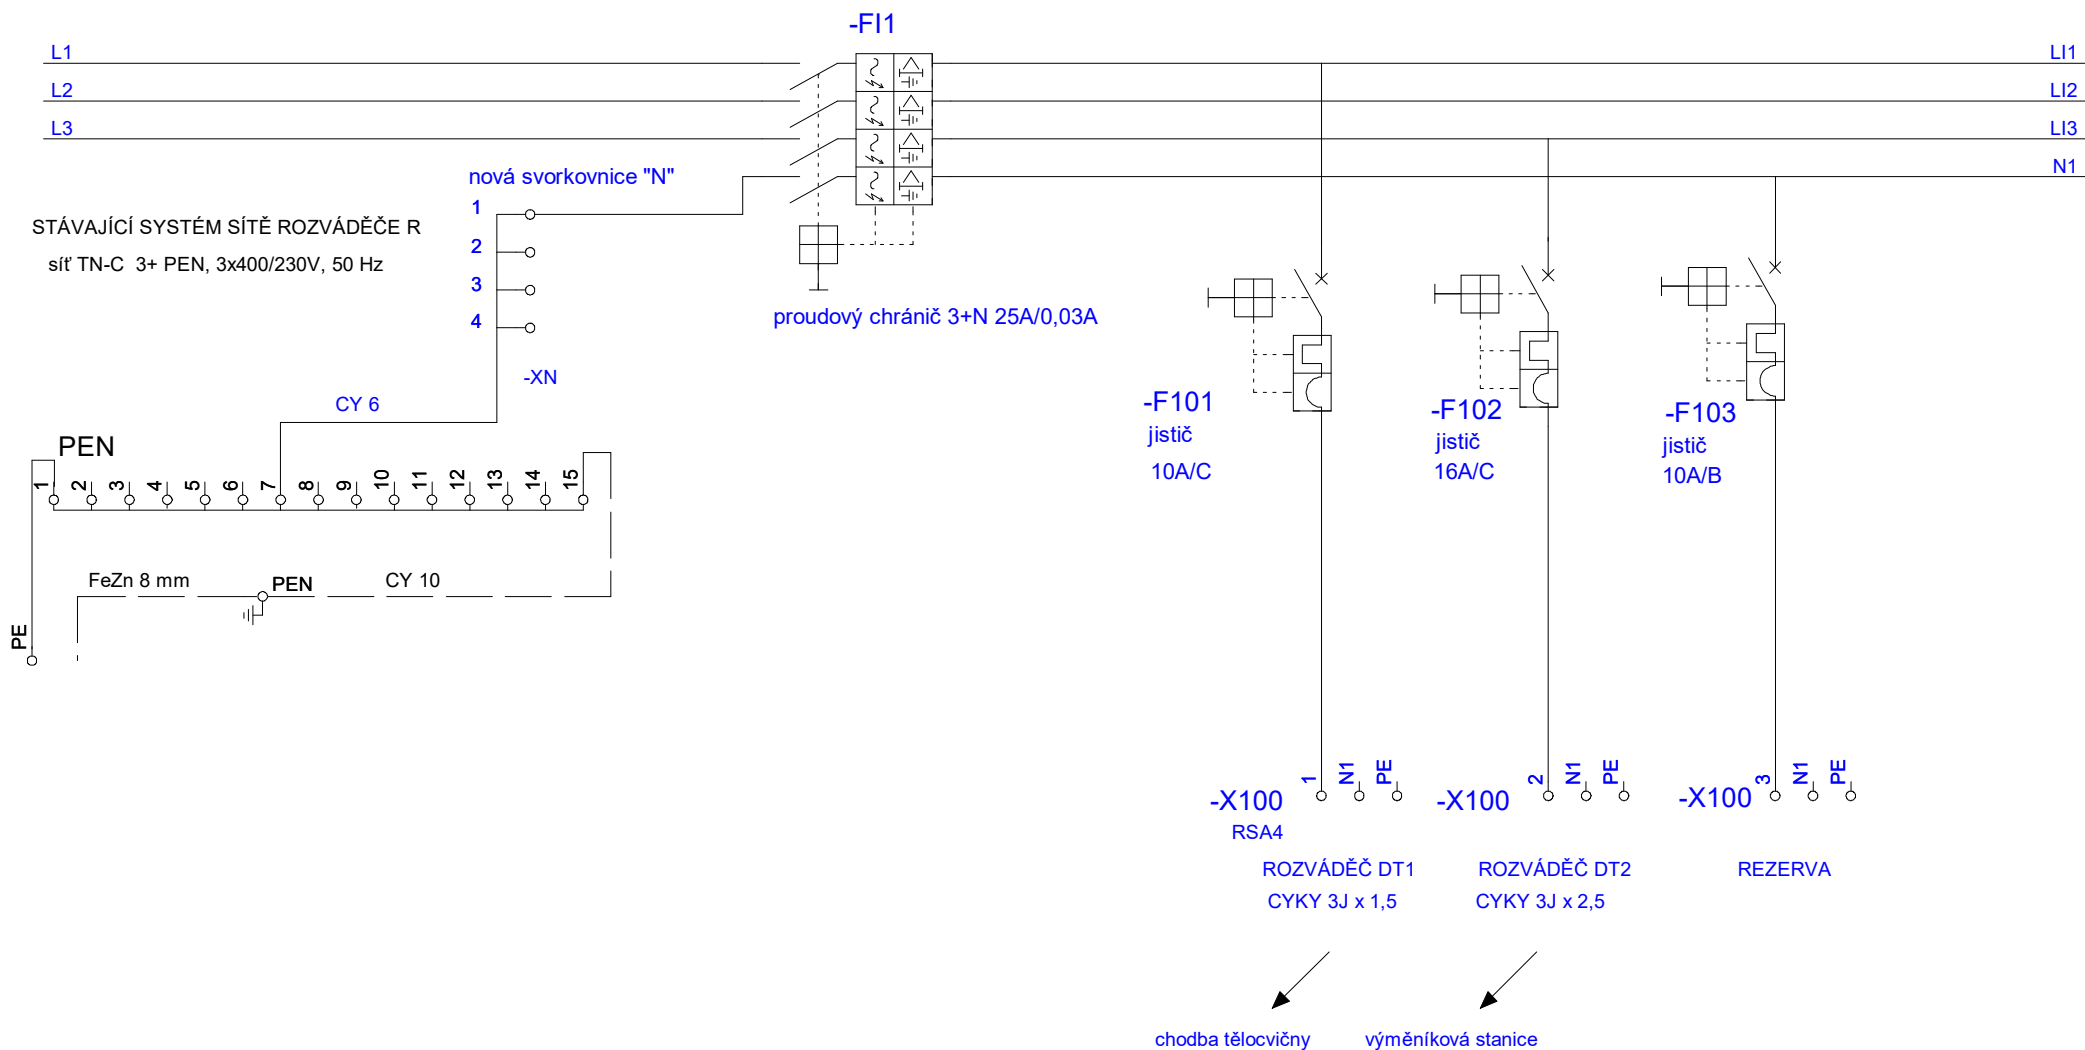


#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

proudová soustava : TN-S 3x400/230V 50Hz  
ochrana před úrazem el. proudem - základní: ČSN 33 2000-4 odpojením od zdroje v sítích TN-S,  
doplňková: proudovým chráničem, pospojováním  
vnější vlivy: základní, venkovní, se zvýšenou korozivní agresivitou


Jméno souboru: elektroinstalace

	Projekt: Plynofikace tělocvičny školy		Poslední změna: 15.01.2020
	Zakázka: Střední škola obchodní, Kolín IV		
	Schválil: Elonetservis s.r.o. prosinec 2019	Vypracoval: Elonetservis s.r.o.	Měřítko: 1:100
	Název: <b>ROZVÁDĚČ R - doplnění výzbroje</b>	1	<b>List: 2 z 7</b>

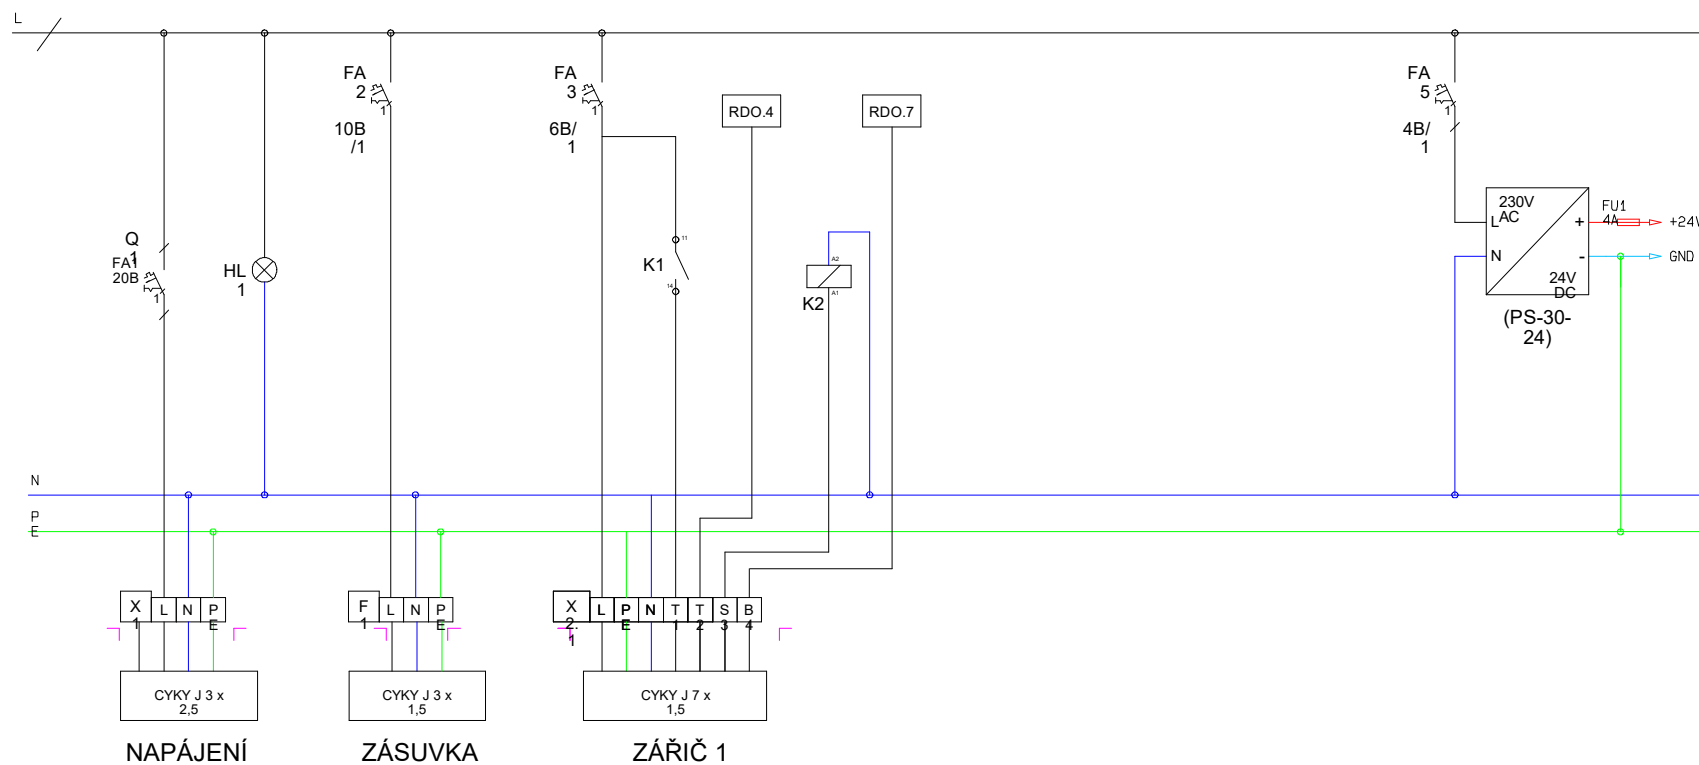


Jméno souboru: elektroinstalace

Projekt: Plynofikace tělocvičny školy		Poslední změna: 15.01.2020
Zakázka: Střední škola obchodní, Kolín IV		
Schválil: Elonetservis s.r.o. prosinec 2019	Vypracoval: Elonetservis s.r.o.	Měřítko: 1:45
Název:	List: 3 z 7	
ROZVÁDĚČ RA1 - 1. část		4

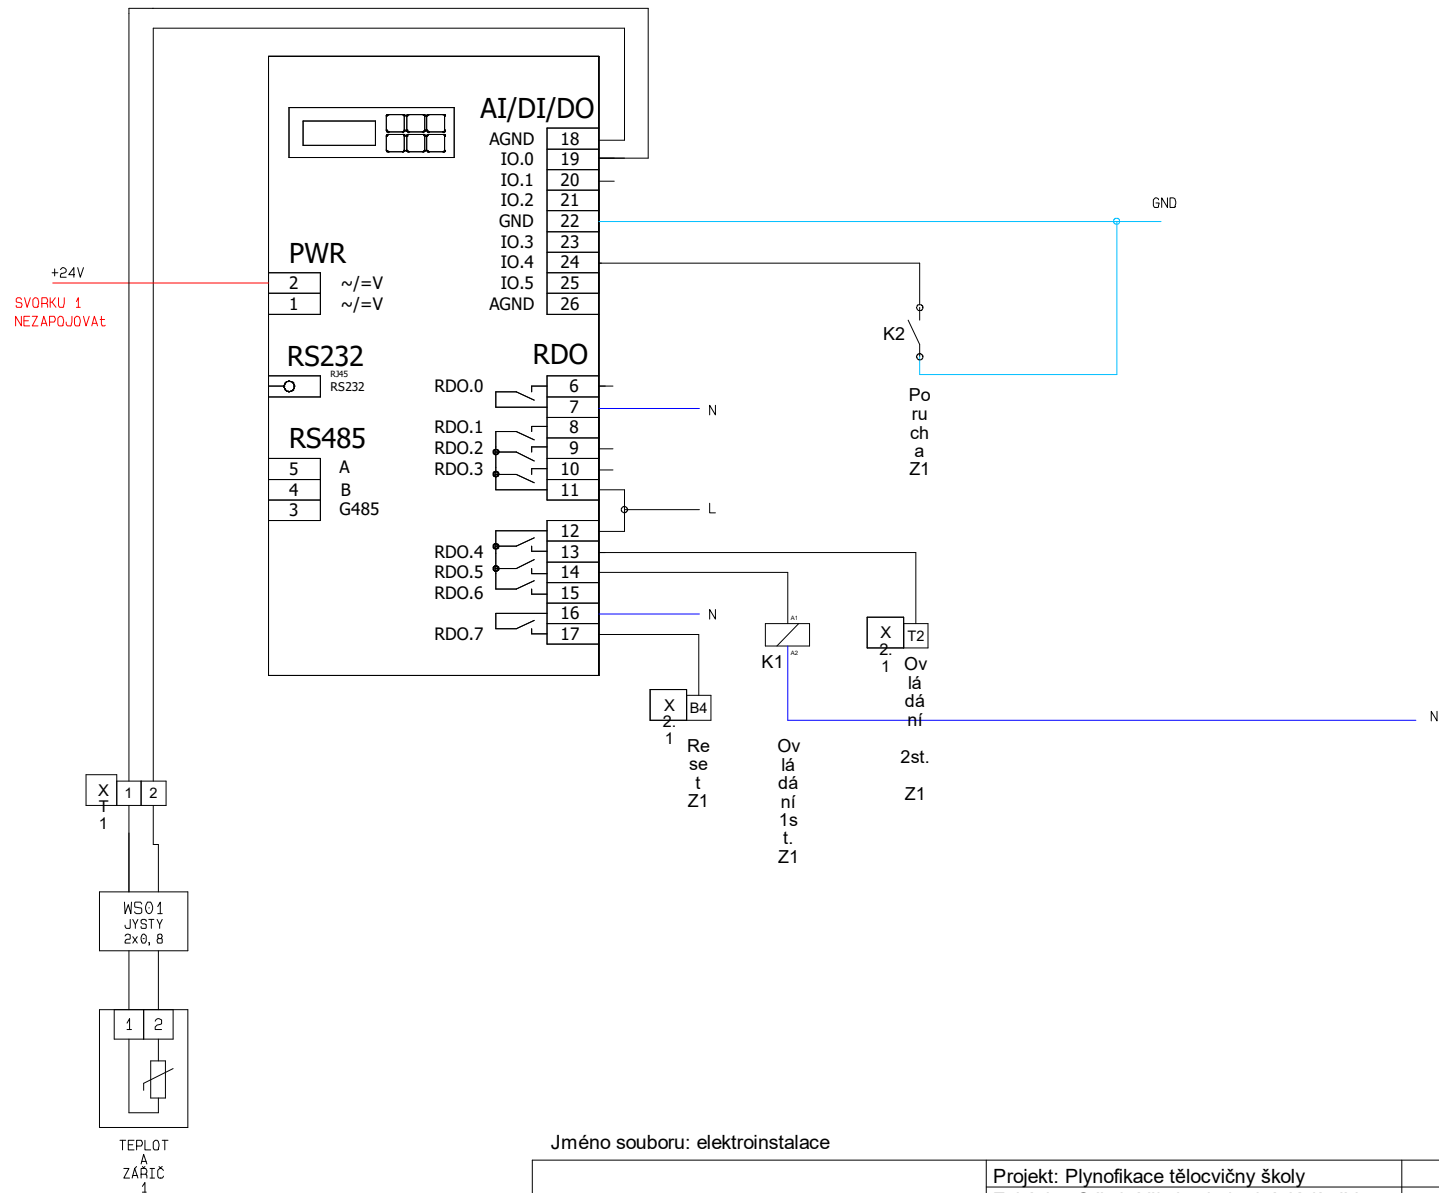

Projekt: Plynofikace tělocvičny školy		
Zakázka: Střední škola obchodní, Kolín IV		Poslední změna: 15.01.2020
Schválil: Elonetservis s.r.o. prosinec 2019	Vypracoval: Elonetservis s.r.o.	Měřítka: 1:45
Název: <b>ROZVÁDĚČ RA1 - 2. část</b>	3	<b>List: 4 z 7</b> 5

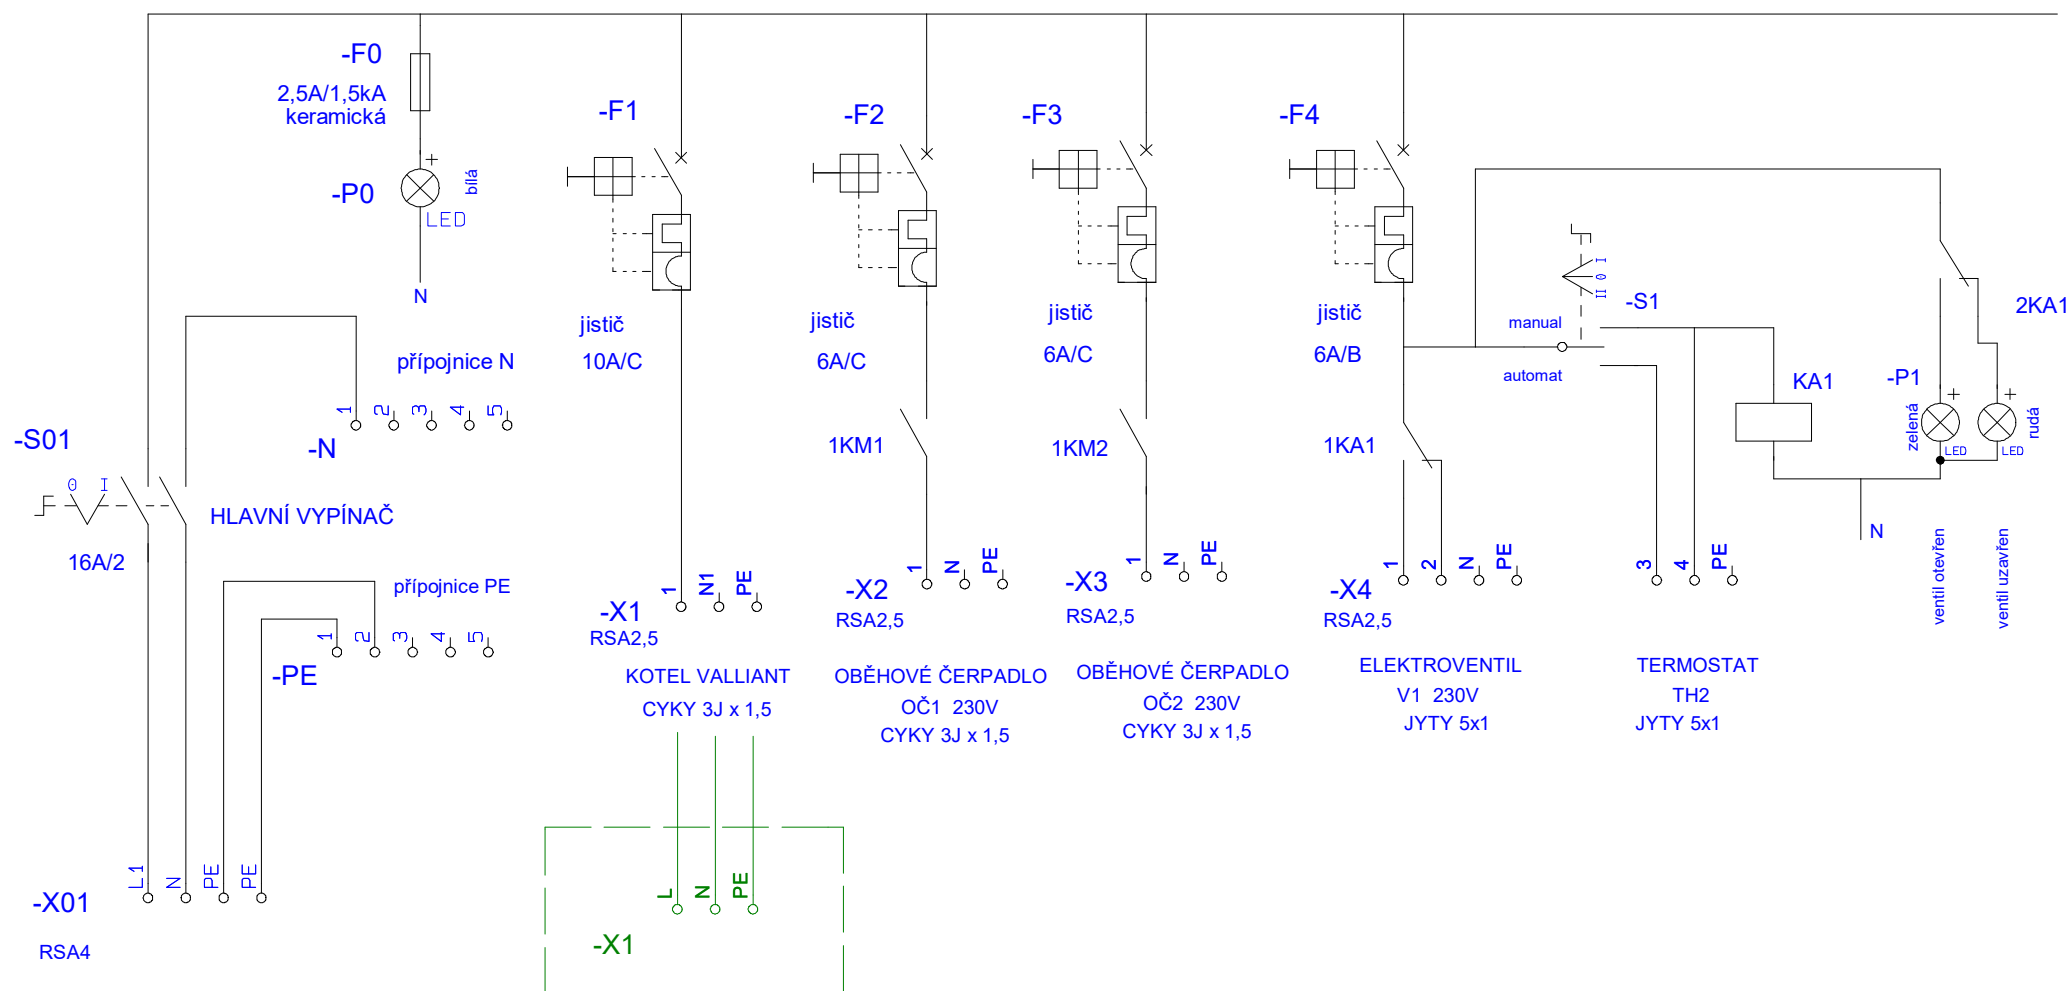

KOTEL VALLIANT  
typ: VU eco TEC plus 356/5-5"


#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

proudová soustava : TN-S 3x400/230V 50Hz  
ochrana před úrazem el. proudem - základní: ČSN 33 2000-4 odpojením od zdroje v sítích TN-S,  
doplňková: proudovým chráničem, pospojováním  
vnější vlivy: základní, venkovní, se zvýšenou korozivní agresivitou


Jméno souboru: elektroinstalace

Projekt: Plynofikace tělocvičny školy		
Zakázka: Střední škola obchodní, Kolín IV		Poslední změna: 17.01.2020
Schválil: Elonetservis s.r.o. prosinec 2019	Vypracoval: Elonetservis s.r.o.	Měřítko: 1:100
Název:	<b>ROZVÁDĚČ DT2 - 1. část</b>	
	4	6

List: 5 z 7

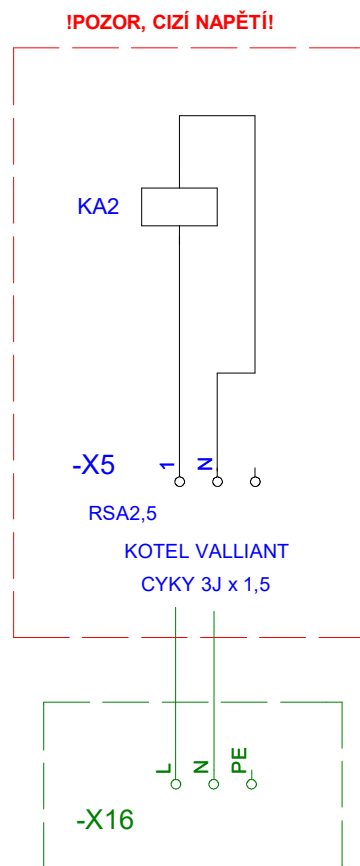

KOTEL VALLIANT  
typ: VU eco TEC plus 356/5-5"

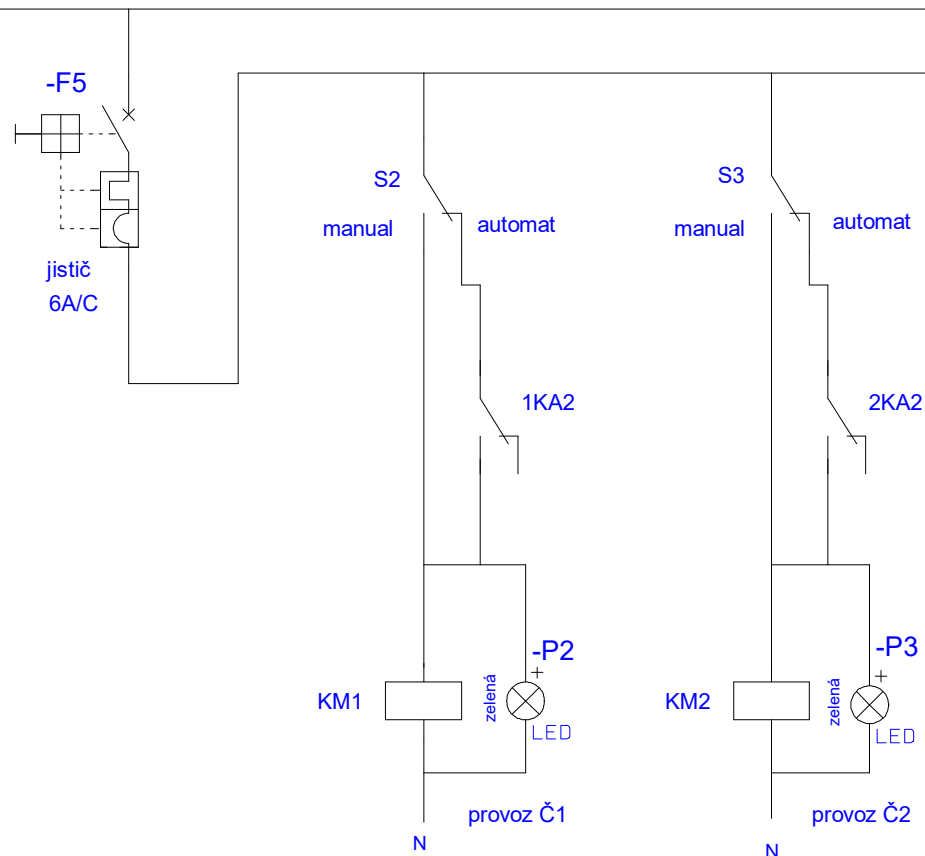

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

proudová soustava : TN-S 3x400/230V 50Hz  
ochrana před úrazem el. proudem - základní: ČSN 33 2000-4 odpojením od zdroje v sítích TN-S,  
doplňková: proudovým chráničem, pospojováním  
vnější vlivy: základní, venkovní, se zvýšenou korozivní agresivitou

Jméno souboru: elektroinstalace

Projekt: Plynofikace tělocvičny školy		Poslední změna: 17.01.2020
Zakázka: Střední škola obchodní, Kolín IV		
Schválil: Elonetservis s.r.o. prosinec 2019	Vypracoval: Elonetservis s.r.o.	Měřítko: 1:100
Název:	<b>ROZVÁDĚČ DT2 - 2. část</b>	
	5	<b>List: 6 z 7</b>