

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ  
M 1:25

SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
PE dn 90


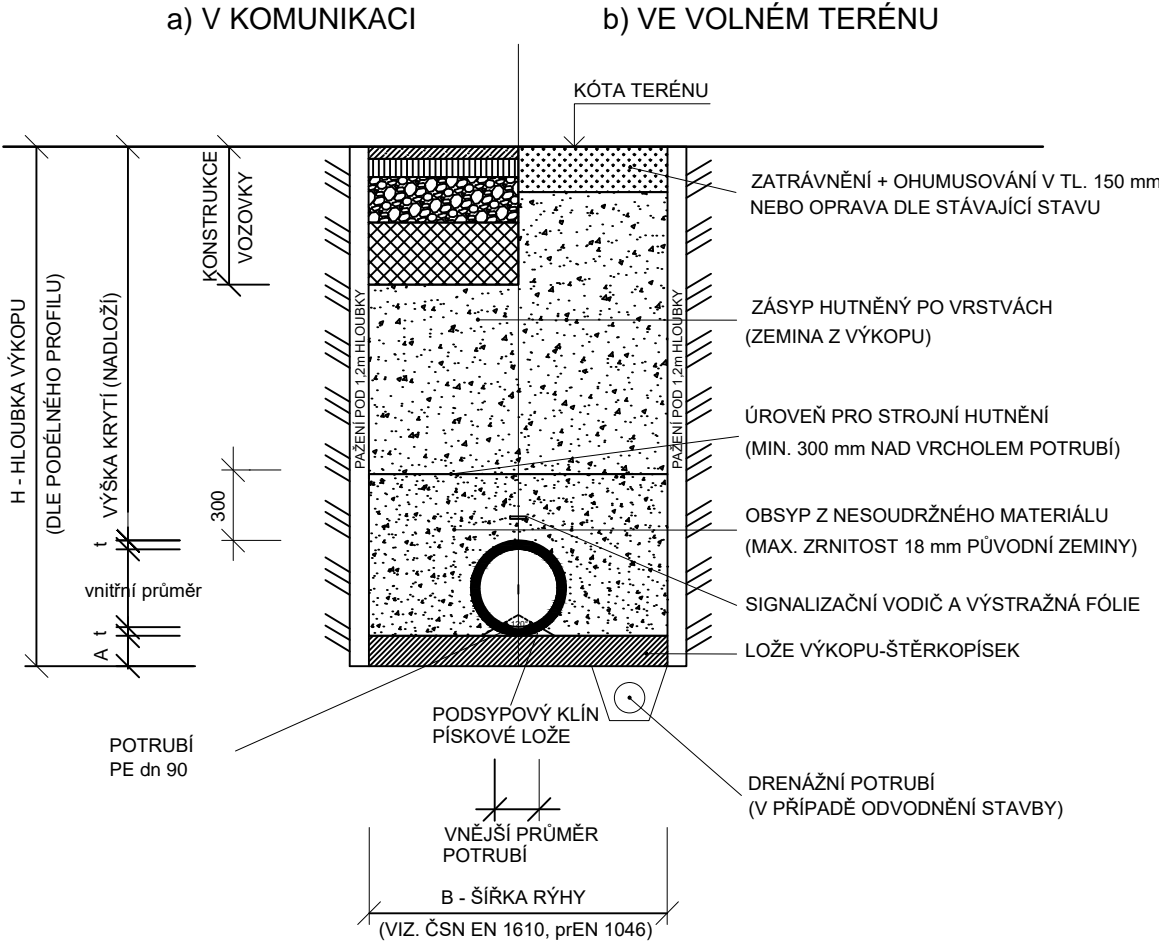



SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
PE dn 32

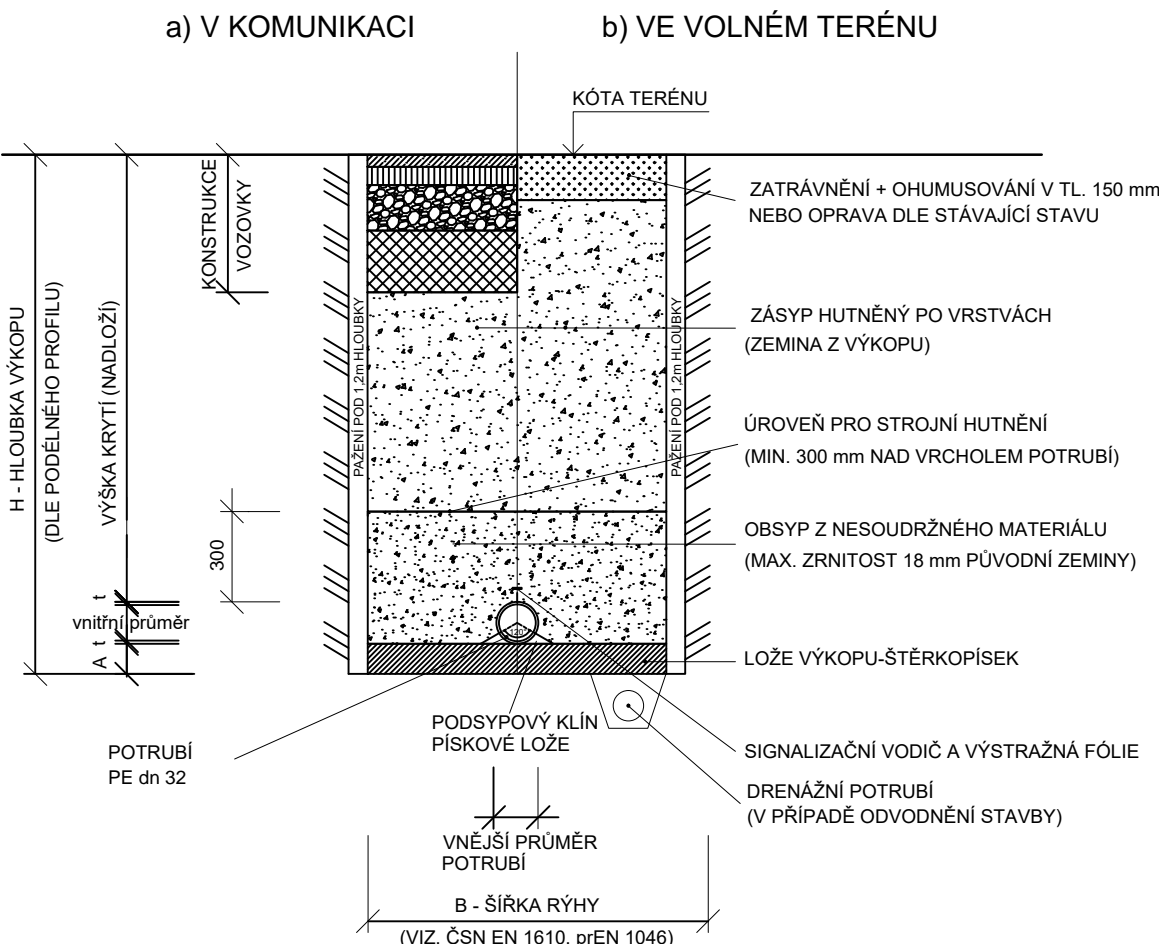

AKCE:

II/605 a III/2365 Beroun - Rekonstrukce silnic



ZADAVATEL:



STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Česká Republika

JTSK

Bpv

 INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	vypracoval	Ing. Pavel Semerád		investor	STŘEDOČESKÝ KRAJ
	zodp. projektant	Ing. Šárka Novotná		zak. číslo	08-NO-01-004
	hlavní inženýr	Ing. Martin Máša		datum	08/2016
	tech. kontrola	Ing. Jan Vorel		stupeň	PDPS
	obsah:			měřítko	1 : 500
SO 311 - Úpravy vodovodů - II/605			č.přílohy:	paré :	
příloha:			4		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ					

120 00 Praha 2, Perucká 5  
tel: 221 592 050  
fax: 221 592 070  
info@novak-partner.cz