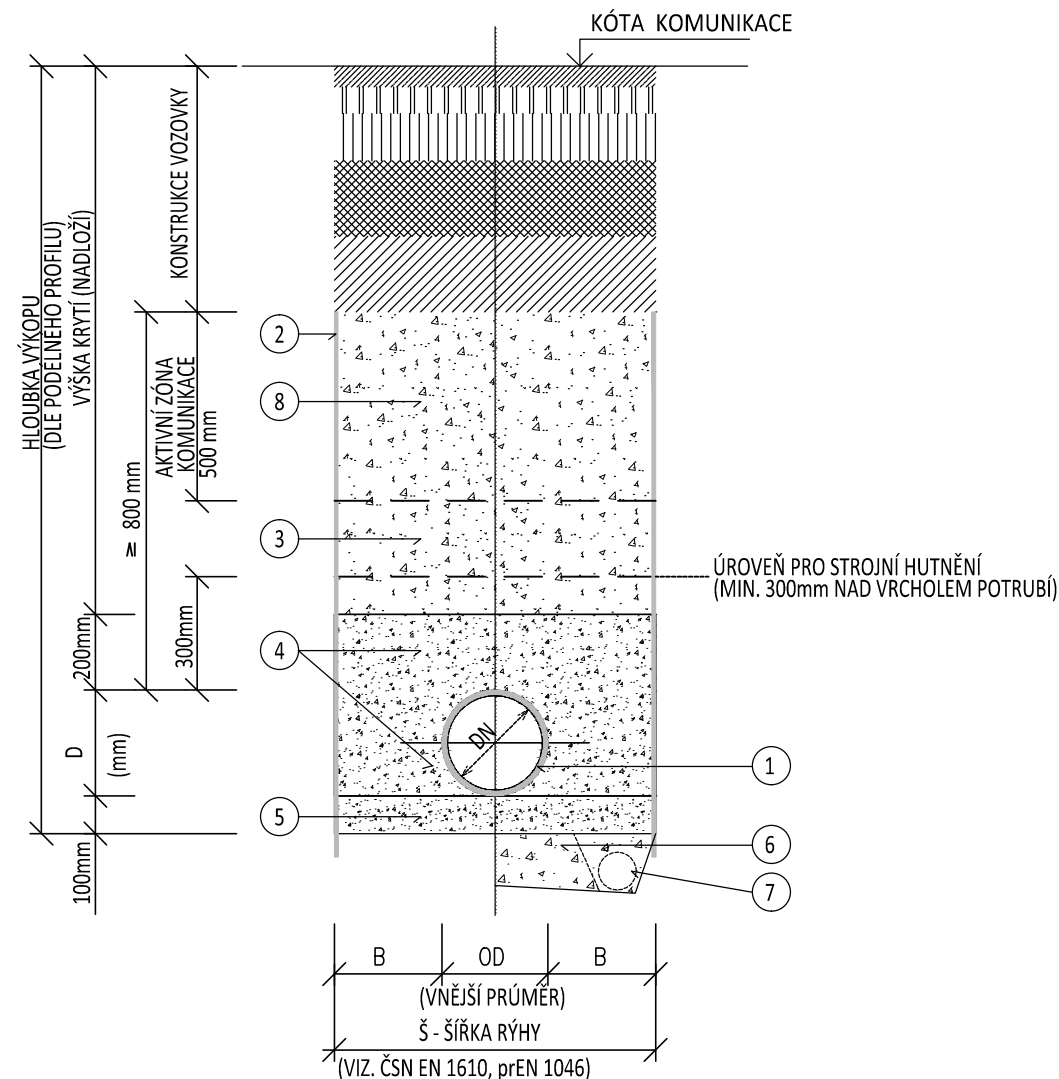


# ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ

z plastového potrubí (PP, PE-HD) DN200 – DN600, SN16



TABULKA ROZMĚRŮ:

DN [mm]	OD [mm]	Š [mm]	B <sub>min</sub> [mm]
200	225	1000	300
250	280	1100	300
300	335	1300	350
400	450	1400	350
500	560	1500	400
600	670	1600	400

- LEGENDA:
- ① KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP, SN12
  - ② PAŽENÍ PŘÍLOŽNĚ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTAŽNĚ)
  - ③ HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm  
POD KOMUNIKACÍ – TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75)  
MIMO KOMUNIKACI – TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)
  - ④ BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝŠIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBRĚ ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm\*\*  
PRO POTRUBÍ S KRYTÍM 0,5–0,8 m HUTNĚNO NA 98% (ID=0,80)
  - ⑤ LOŽE PRO POTRUBÍ – DOLNÍ VRSTVA – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝŠIVKA , POPŘÍPADE ŠTĚRK G1 DOBRĚ ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNA fr. 0/8mm\*\*
  - ⑥ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 50 AŽ 150mm (POD HLADINOU PODZ. VODY) MIN 95% PS (ID=0,75)
  - ⑦ DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZ. VODY)
  - ⑧ AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 0,15m

\*\* VELIKOST ZRNA NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 70% ROZTEČE MEZI ŽEBRY POTRUBÍ


## ČÁST B SO 302

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv




**STŘEDOČESKÝ KRAJ**


Objednatel 1:  
Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
  
Zakázku zajišťuje:  
KSÚS Středočeského kraje p.o.  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5





**OBEC NOVÁ VES**

Objednatel 2:  
Obec Nová Ves  
Nová Ves č.p. 154  
277 52 Nová Ves


Navrhl/vypracoval:  
Ing. Eva KLOSOVÁ  
podpis: 

Technická kontrola:  
Ing. Jiří ČERMÁK  
podpis: 

Zodpovědný projektant:  
Petr ZLOSKÝ  
podpis: 

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. Vladimír KONÍČEK  
podpis: 

Ředitel ateliéru Praha I:  
Ing. Jan ZAPLETAL



Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54  
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16–433–2
KÚ:	NOVÉ OUHOLICE, VEPŘEK, NOVÁ VES U NELAHOZEVSÍ	Číslo akce:	16–433
Objednatel:	1 – Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 2 – Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves	Datum:	11/2019
Název stavby:	<b>II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce</b>	Formát:	2xA4
		Měřítko:	—
		Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	
Objekt:	SO 302 – ODVODNĚNÍ SILNICE II/608 NOVÁ VES		
Příloha:	ULOŽENÍ POTRUBÍ		4