

BĚŽNÁ SIŤ Z T1

P_i	=	130,02 kW	I_{max}	=	198,14 A	$I_{k''}$	=	9,90 kA
P_s	=	112,03 kW	I_p	=	169,08 A	I_{km}	=	13,02 kA

místo napojení : HR

nadřazené jištění : 250A

napájecí kabel : AKKY J-3x185+95

napěťová soustava : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S

-TYP ROZVADĚČE :

OCELOPLECHOVÁ SKŘIŇ


1x P/600x2000x400 mm (š/v/h)
1x P/800x2000x400 mm (š/v/h)

MINIMÁLNÍ KRYTÍ – IP 20 / IP 43 (OTEVŘENÉ DVEŘE / ZAVŘENÉ DVEŘE)

- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČUJE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍVOD SPODEM !!!!! A VÝVODY SPODEM

SEZNAM ŠTIČKŮ :

01 HLAVNÍ VYPÍNAČ – BĚŽNÁ SIŤ

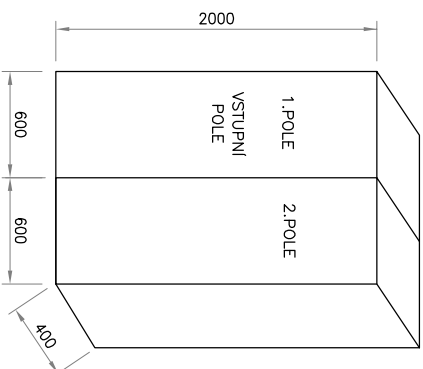


CELKOVÉ VNĚJŠÍ ROZMĚRY SESTAVY ROZVADĚČE JSOU LIMITNÍ A JEJICH ZMĚNA JE
MOŽNÁ POUZE PO KONZULTACI S DODAVATELEM A PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM.

Revize 00

<p>ATEBEK, s.r.o. Poličanská 1487 190 16 Praha 9</p>	<p>AKCE : Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb</p>		<p>číslo listu : 01</p>	
	<p>VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE HR</p>	<p>Stupeň : DVZ</p>	<p>Datum zpracování : 09/2020</p>	<p>Datum změny : –</p>

č.v.: D.1.4.06

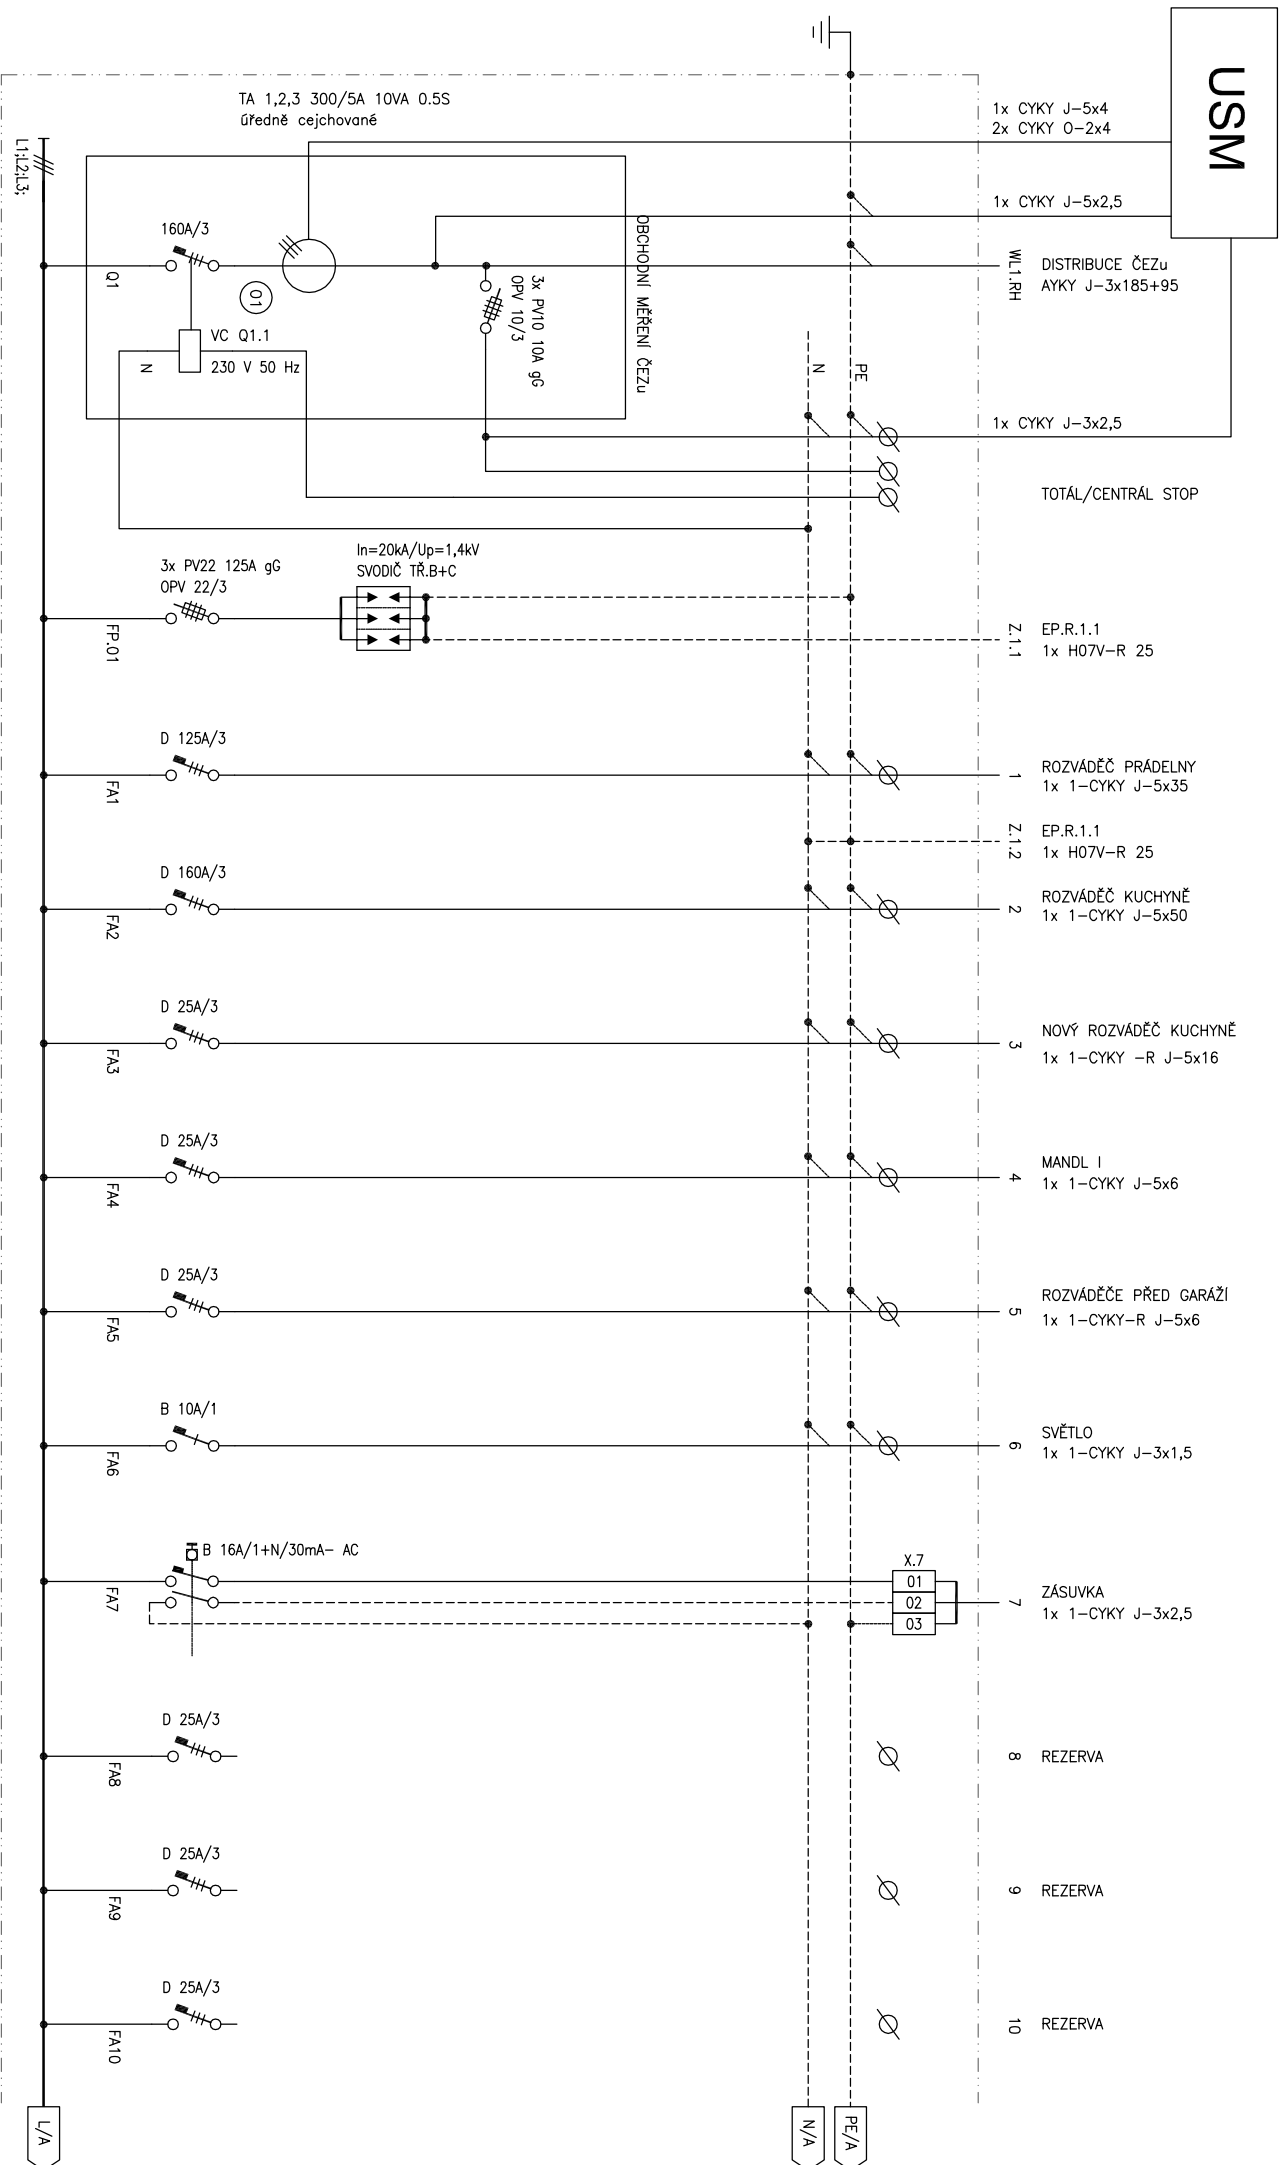


ATEBEK, s.r.o.
Poličanská 1487
190 16 Praha 9

AKCE : Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
ČERVENÝ HRÁDEK
VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE HR

Vypracoval : Lubomír Benýšek
Stupeň : DVZ
Datum zpracování : 09/2020
Datum změny : -
Číslo listu : 02
počet listů : 04
Č.v.: D.1.4.06

Revize 00

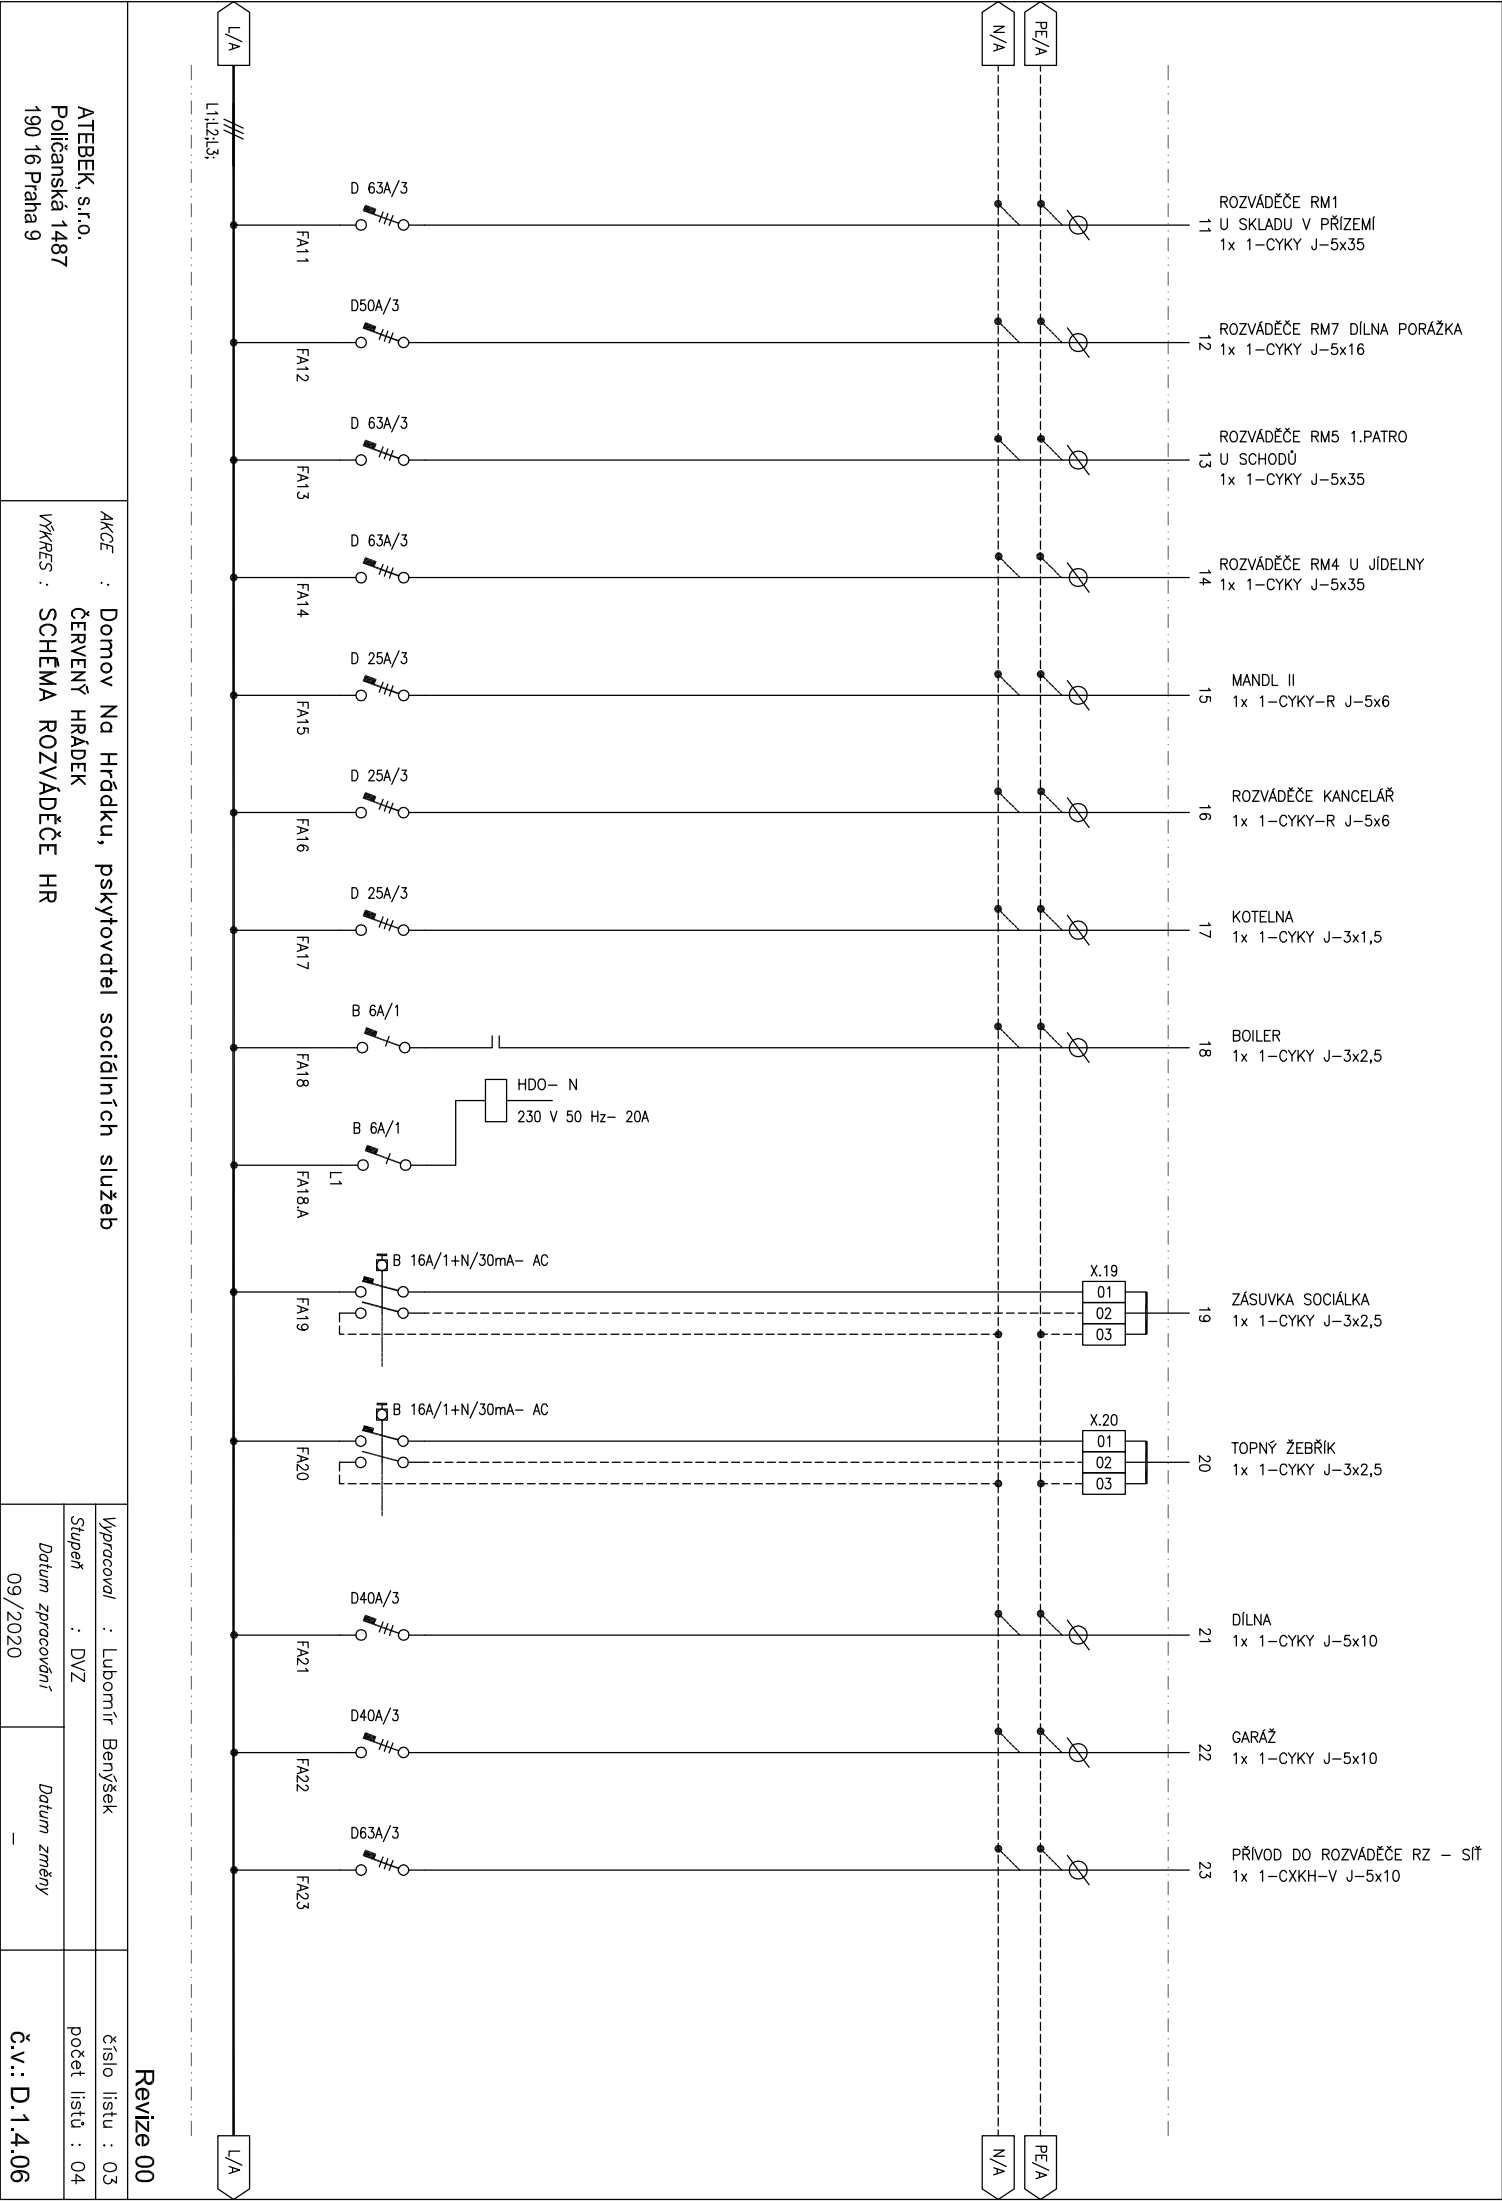

Revize 00

ATEBEK, s.r.o.
Poříčanská 1487
190 16 Praha 9

AKCE : Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
ČERVENÝ HRADEK
VÝKRES : SCHEMA ROZVÁDĚČE HR



Vypracoval : Lubomír Benýšek
Stupeň : DVZ
Datum zpracování : 09/2020

Datum změny : -

Číslo listu : 03
počet listů : 04
Č.v.: D.1.4.06

ROZVADĚČE R- PŮDA
24
1x 1-CYKY J-5x16

ROZVADĚČE r PRÁDELNA- NOVA
25
1x 1-CYKY J-5x35

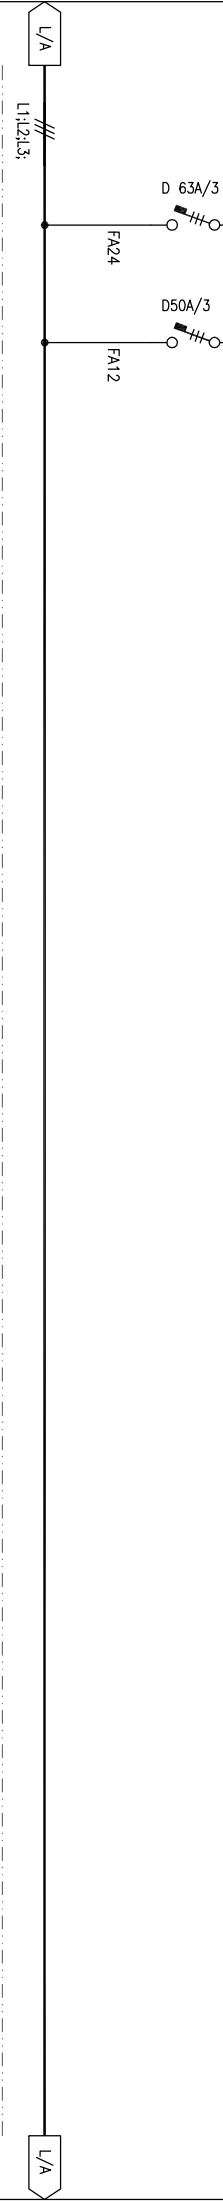

Revize 00

ATEBEK, s.r.o. Poličanská 1487 190 16 Praha 9		AKCE : Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb ČERVENÝ HRÁDEK VÝKRES : SCHEMA ROZVADĚČE HR		Vypracoval : Lubomír Benýšek	Číslo listu : 04
				Stupeň : DVZ	počet listů : 04
				Datum zpracování 09/2020	Datum změny -
				č.v.: D.1.4.06	