



1x kabel nn ve volném terénu

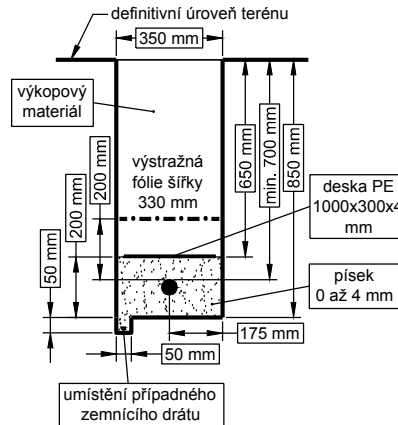


2x kabel nn ve volném terénu

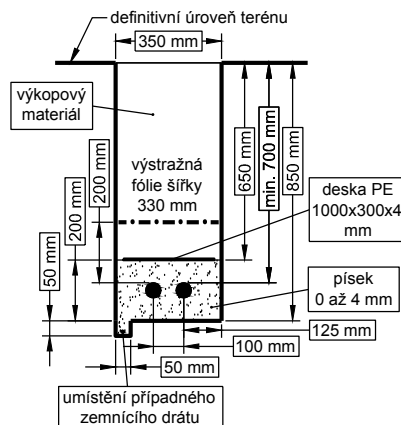


chránička 2x trubka 110/94 mm

(použití ohebné trubky není žádoucí)

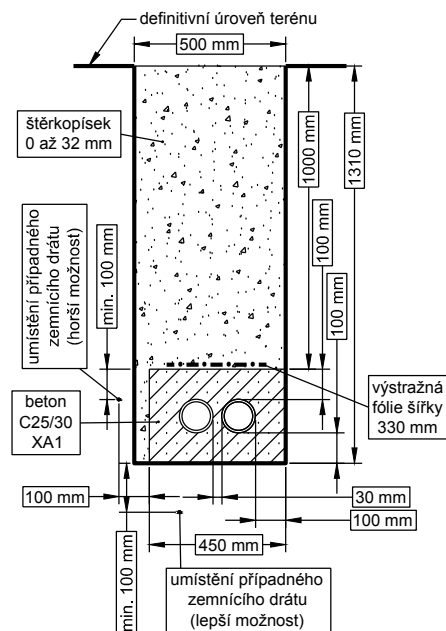


základ sloupu osvětlovacího

do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

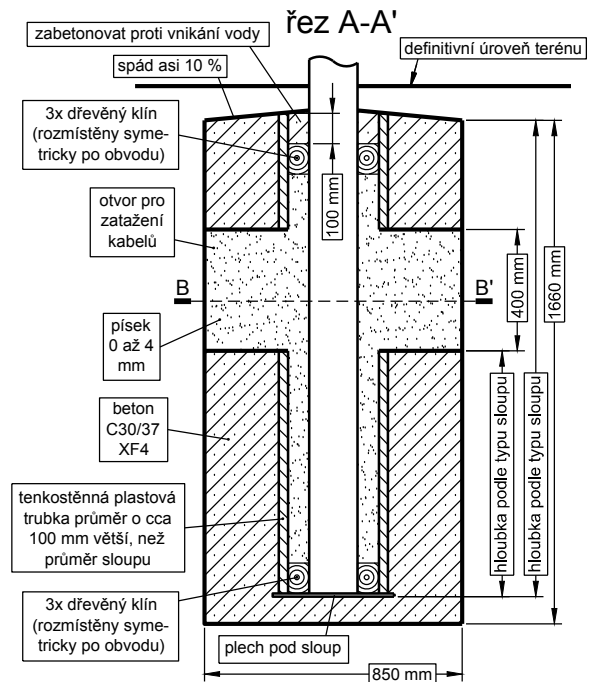


řez B-B'

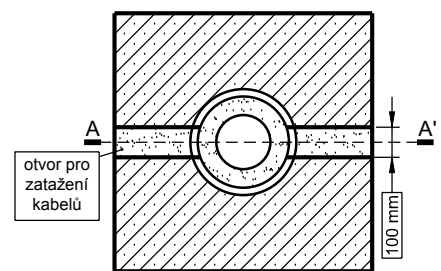

základ sloupu osvětlovacího

do výšky 6 m a výložníkem 0,5 m nebo kratším

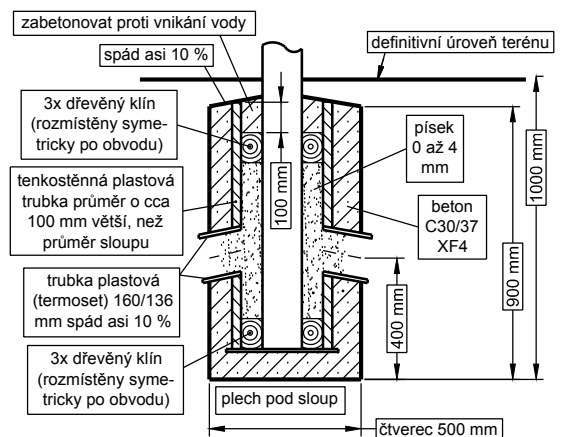

Kabely nutno v základu a do vzdálenosti 50 cm od základu ochránit hadicí korugovanou 50/41 mm.

uvedené rozměry jsou minimální

Zhotovitel:	objekt:	441.1	Měřítko:	1:25
	Příloha:	VZOROVÉ ŘEZY	Číslo přílohy:	2