

FORVIA CZ, s.r.o.
Miroslav Vašíček
Zelený Pruh 95/97
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

7.8.2018

NAŠE ZNAČKA

1099768870

VYŘIZUJE / LINKA

Jitka Kalinová/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín/22.8.2018

Vyřádění k předloženým dokumentům pro stavení řízení na akci: "II/329 Plaňany - Radim"

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům pro stavení řízení na akci: "II/329 Plaňany - Radim" na pozemcích dle předložené dokumentace, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě stavby se nachází nadzemní vedení vysokého napětí 22kV linky REGULA č. VN2524 a transformační stanice.

Vzhledem k tomu, že dojde stavbou ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě. Před zahájením prací je nutné zažádat o Sdělení o existenci energetického zařízení.

Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: **ČEZ Distribuce, a.s. (adresa Děčín, zákaznická linka 800 850 860, email: info@cezdistribuce.cz a web www.cezdistribuce.cz .**

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Při styku s nadzemním vedením NN 1 kV, které nemá ochranné písmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.

Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

Kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun a vysazovat trvalé dřevní porosty (stromy a keře).

Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení!

Sloupy veřejného osvětlení nesmí být umístěny na kabelovém vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.


Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a příhradových stanic tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru.

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky!

Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

Zákres stávajícího distribučního energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaslán na základě samostatně podané žádosti – **Sdělení o existenci sítí**- <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>

S pozdravem

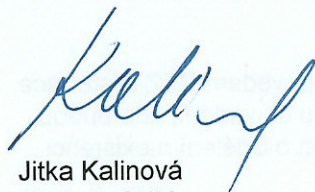

Jitka Kalinová
Technik SEM
ČEZ Distribuce, a.s.