



ZPEVNĚNÝ POVRCH
PE POTRUBÍ DN1" PN10/PE80

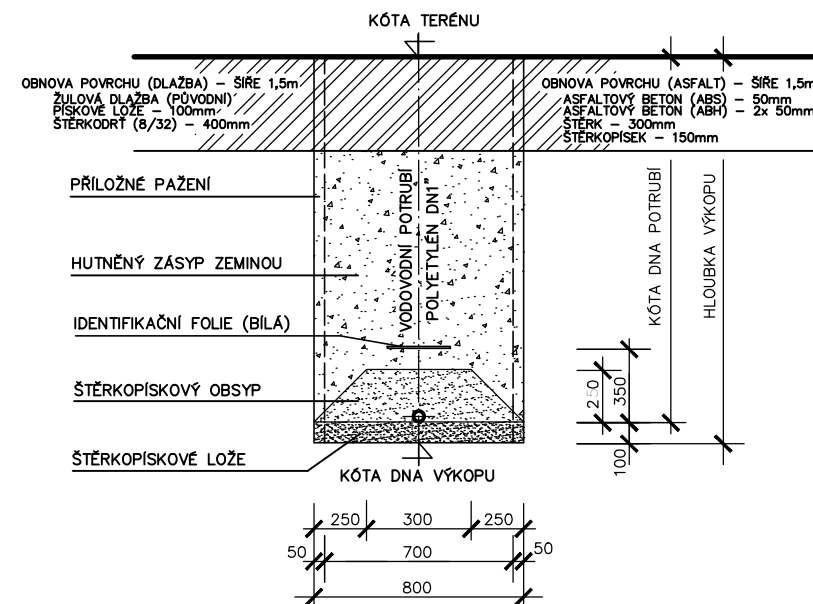

ZPEVNĚNÝ POVRCH

KAMENINOVÁ TROUBA DN300–DN500 + TVÁRNÁ LITINA DN100 (K9)

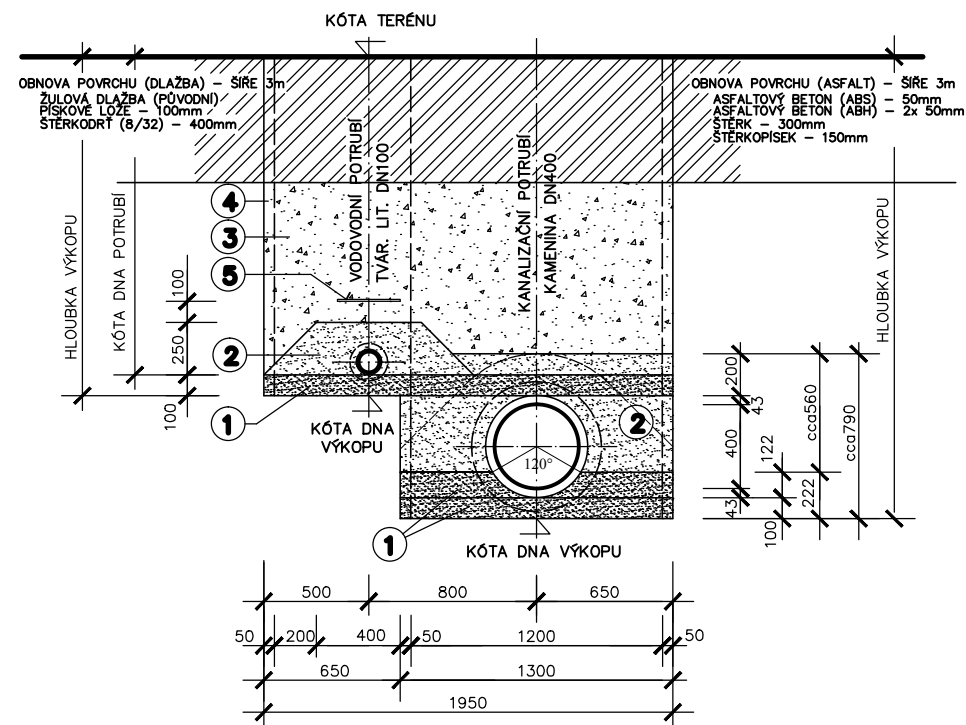


- 1 HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE (MAX. ZRNO 22mm)
2 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP (MAX. ZRNO 22mm)
3 HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
4 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
5 IDENTIFIKAČNÍ FÓLIE

* KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ STAVBY *


ZPEVNĚNÝ POVRCH

TVÁRNÁ LITINA DN100

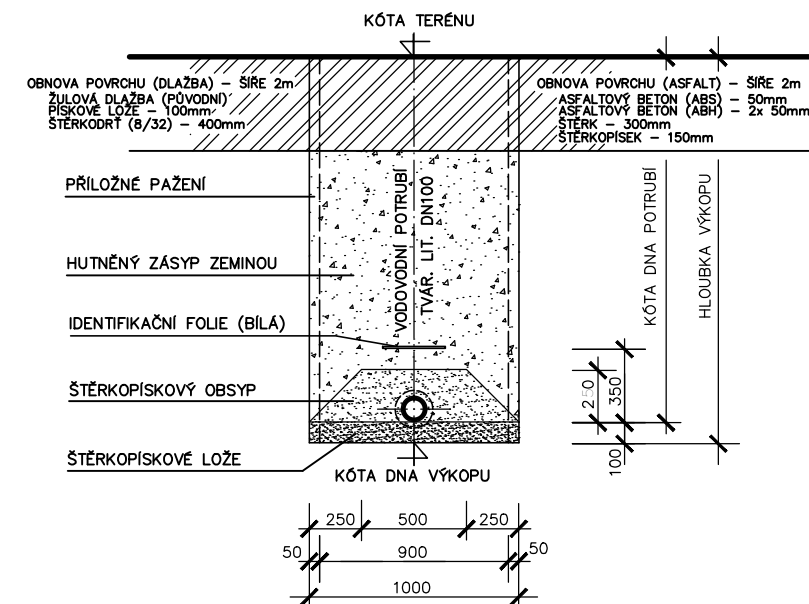

ZPEVNĚNÝ POVRCH

TVÁRNÁ LITINA DN80

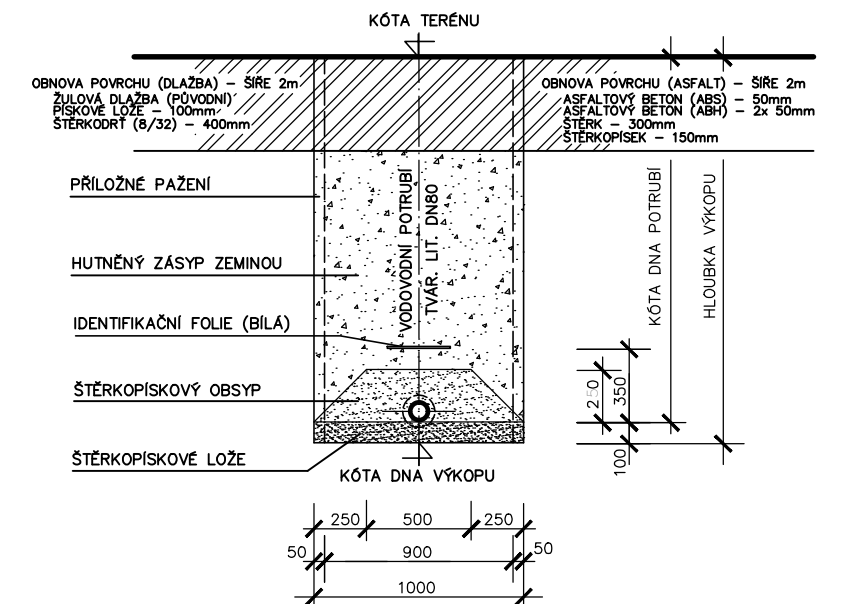

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.		VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV	
Meno	BAKOV nad Jizerou	Místo	MLADÁ BOLESLAV
Č. zak.	03/2006	Sign.	PROJEKT
		Poskytnut	Ing. Jan ČÍŽEK
		Vypracoval	Ing. Jan ČÍŽEK
		Termín	02/2006
		Velikost	1:25
Meno	BAKOV nad Jizerou – VODOVOD – UL. HUSOVA		Č. přílohy
Předmět	ULOŽENÍ POTRUBÍ		5