




1x kabel nn ve volném terénu

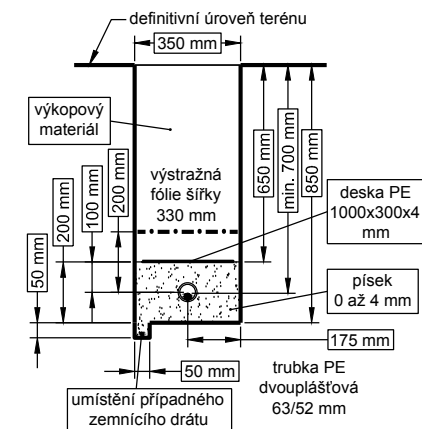

2x kabel nn ve volném terénu

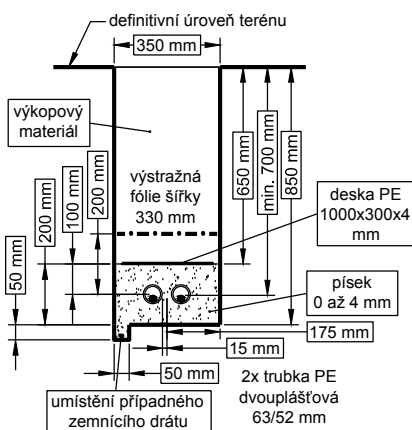



základ sloupu osvětlovacího do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

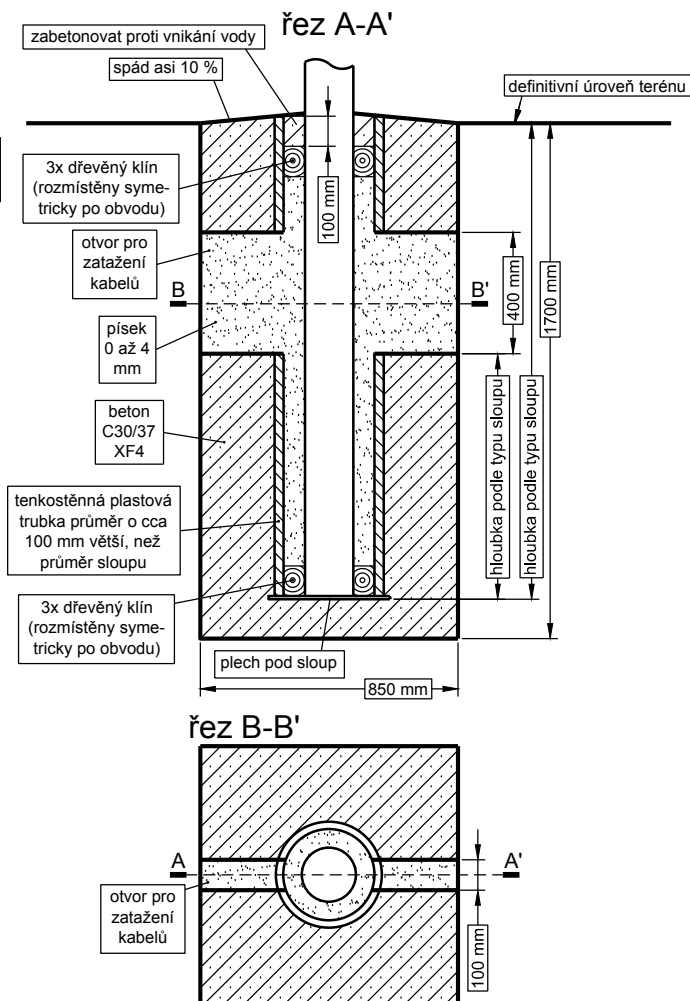

chránička 2x trubka 110/94 mm (použití ohebné trubky není žádoucí)

chránička pod příkopem (snížení hloubky uložení pod příkopem)

Pokud je příkop mělký, než je hloubka 700 mm pod úroveň okolního terénu, ulož chráničku tak hluboko, aby byla 1000 mm pod úroveň okolního terénu.

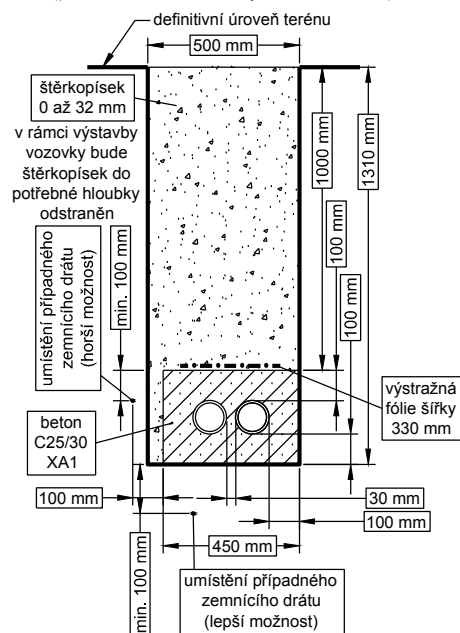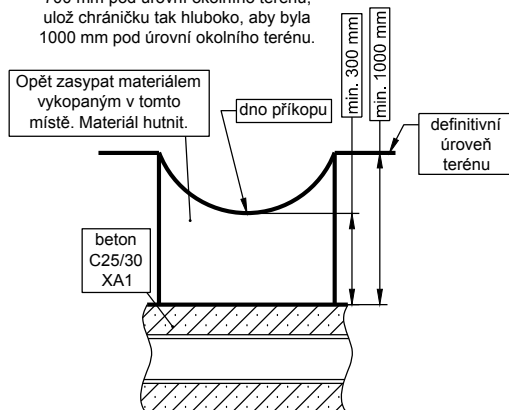

uvedené rozměry jsou minimální

Zhotovitel:	objekt:	431
TUBES spol. s r. o. Nad Zátěším 345/12 142 00 Praha 4	Příloha:	VZOROVÉ ŘEZY
	Měřítko:	1:25
	Číslo přílohy:	2