



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 1.8.2013

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním pro oblast financí
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice, I. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve výkazu výměr v objektu 5 Komunikace je uvedena následující skladba:

61	K	221	564201101	Hlinitý zákal s 8-10% cementu, tl. 50mm	m2	13 901,000
62	K	221	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl. 250 mm	m2	14 874,000
63	K	221	564851111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl. 150 mm	m2	16 125,000
64	K	221	564861114	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl. 230 mm – sanační vrstva		2 086,000

avšak ve výkresu č. C.4. Vzorový příčný řez je skladba následující:

- hlinitý základ s 8-10% cementu tl. 30 – 50mm
- vibrovaný štěrk ĎV tl. 250mm
- výplň – drobné drcené kamenivo fr. 4-16mm tl. 100mm
- kostra – hrubé drcené kamenivo fr. 32-63mm tl. 150mm
- štěrkočtrť fr. 0-32 mm tl. 150mm

Předpokládáme tedy správně, že:

- podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl. 150mm = štěrkočtrť fr. 0-32mm tl. 150mm?
- podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl. 230mm = sanační vrstva = (výplň – drobné drcené kamenivo 4-16mm tl. 100mm) + (kostra – hrubé drcené kamenivo fr. 32-63mm tl. 150mm)?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

1. Konstrukce vozovky s nestmeleným krytem

pol 61 Hlinitý zákal s 8-10% cementu tl. 30-50mm
pol 62 Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl. 250mm
(kostra – hrubé drcené kamenivo fr. 32-63mm)
(výplň – zavibrované drobné drcené kamenivo fr. 4-16mm)
pol 63 Podklad ze štěrkočtrtě ŠD (fr. 0-32mm) tl. 150mm



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

2. Sanační vrstva

pol 64 Podklad ze štěrkodrtě ŠD (fr. 32-63mm) tl. 230mm
(výměna materiálu v aktivní zóně na 15% plochy vozovky v případě, že nebude prokázána únosnost pláně min. 45MPa)

Výměry u položek 61-64 se nemění

S pozdravem

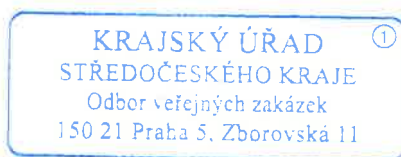

Petra Laštovková
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor veřejných zakázek

Zborovská 11
150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 570
E-mail: laštovkova@kr-s.cz