


# Snížení energetické náročnosti objektu Zámek


Domov pro seniory Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice


SPEC. OBJEDNATEL	Investor:	Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34			Č.paré
	Objednatel:	Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK PODPIS	Ing. Otakar VAŠÁK PODPIS	Petr Jiřík PODPIS		
Proj ekce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833					
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Tomáš Srba PODPIS	Ing. Tomáš Srba PODPIS	Ing. Tomáš Srba PODPIS		
TOMÁŠ SRBA, Náměstí Míru 188, Heřmanův Městec 538 03					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	D.1.4	06/2019	06/2019	-
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
61904		ROZVÁDĚČ RM1			D.1.4.c.4

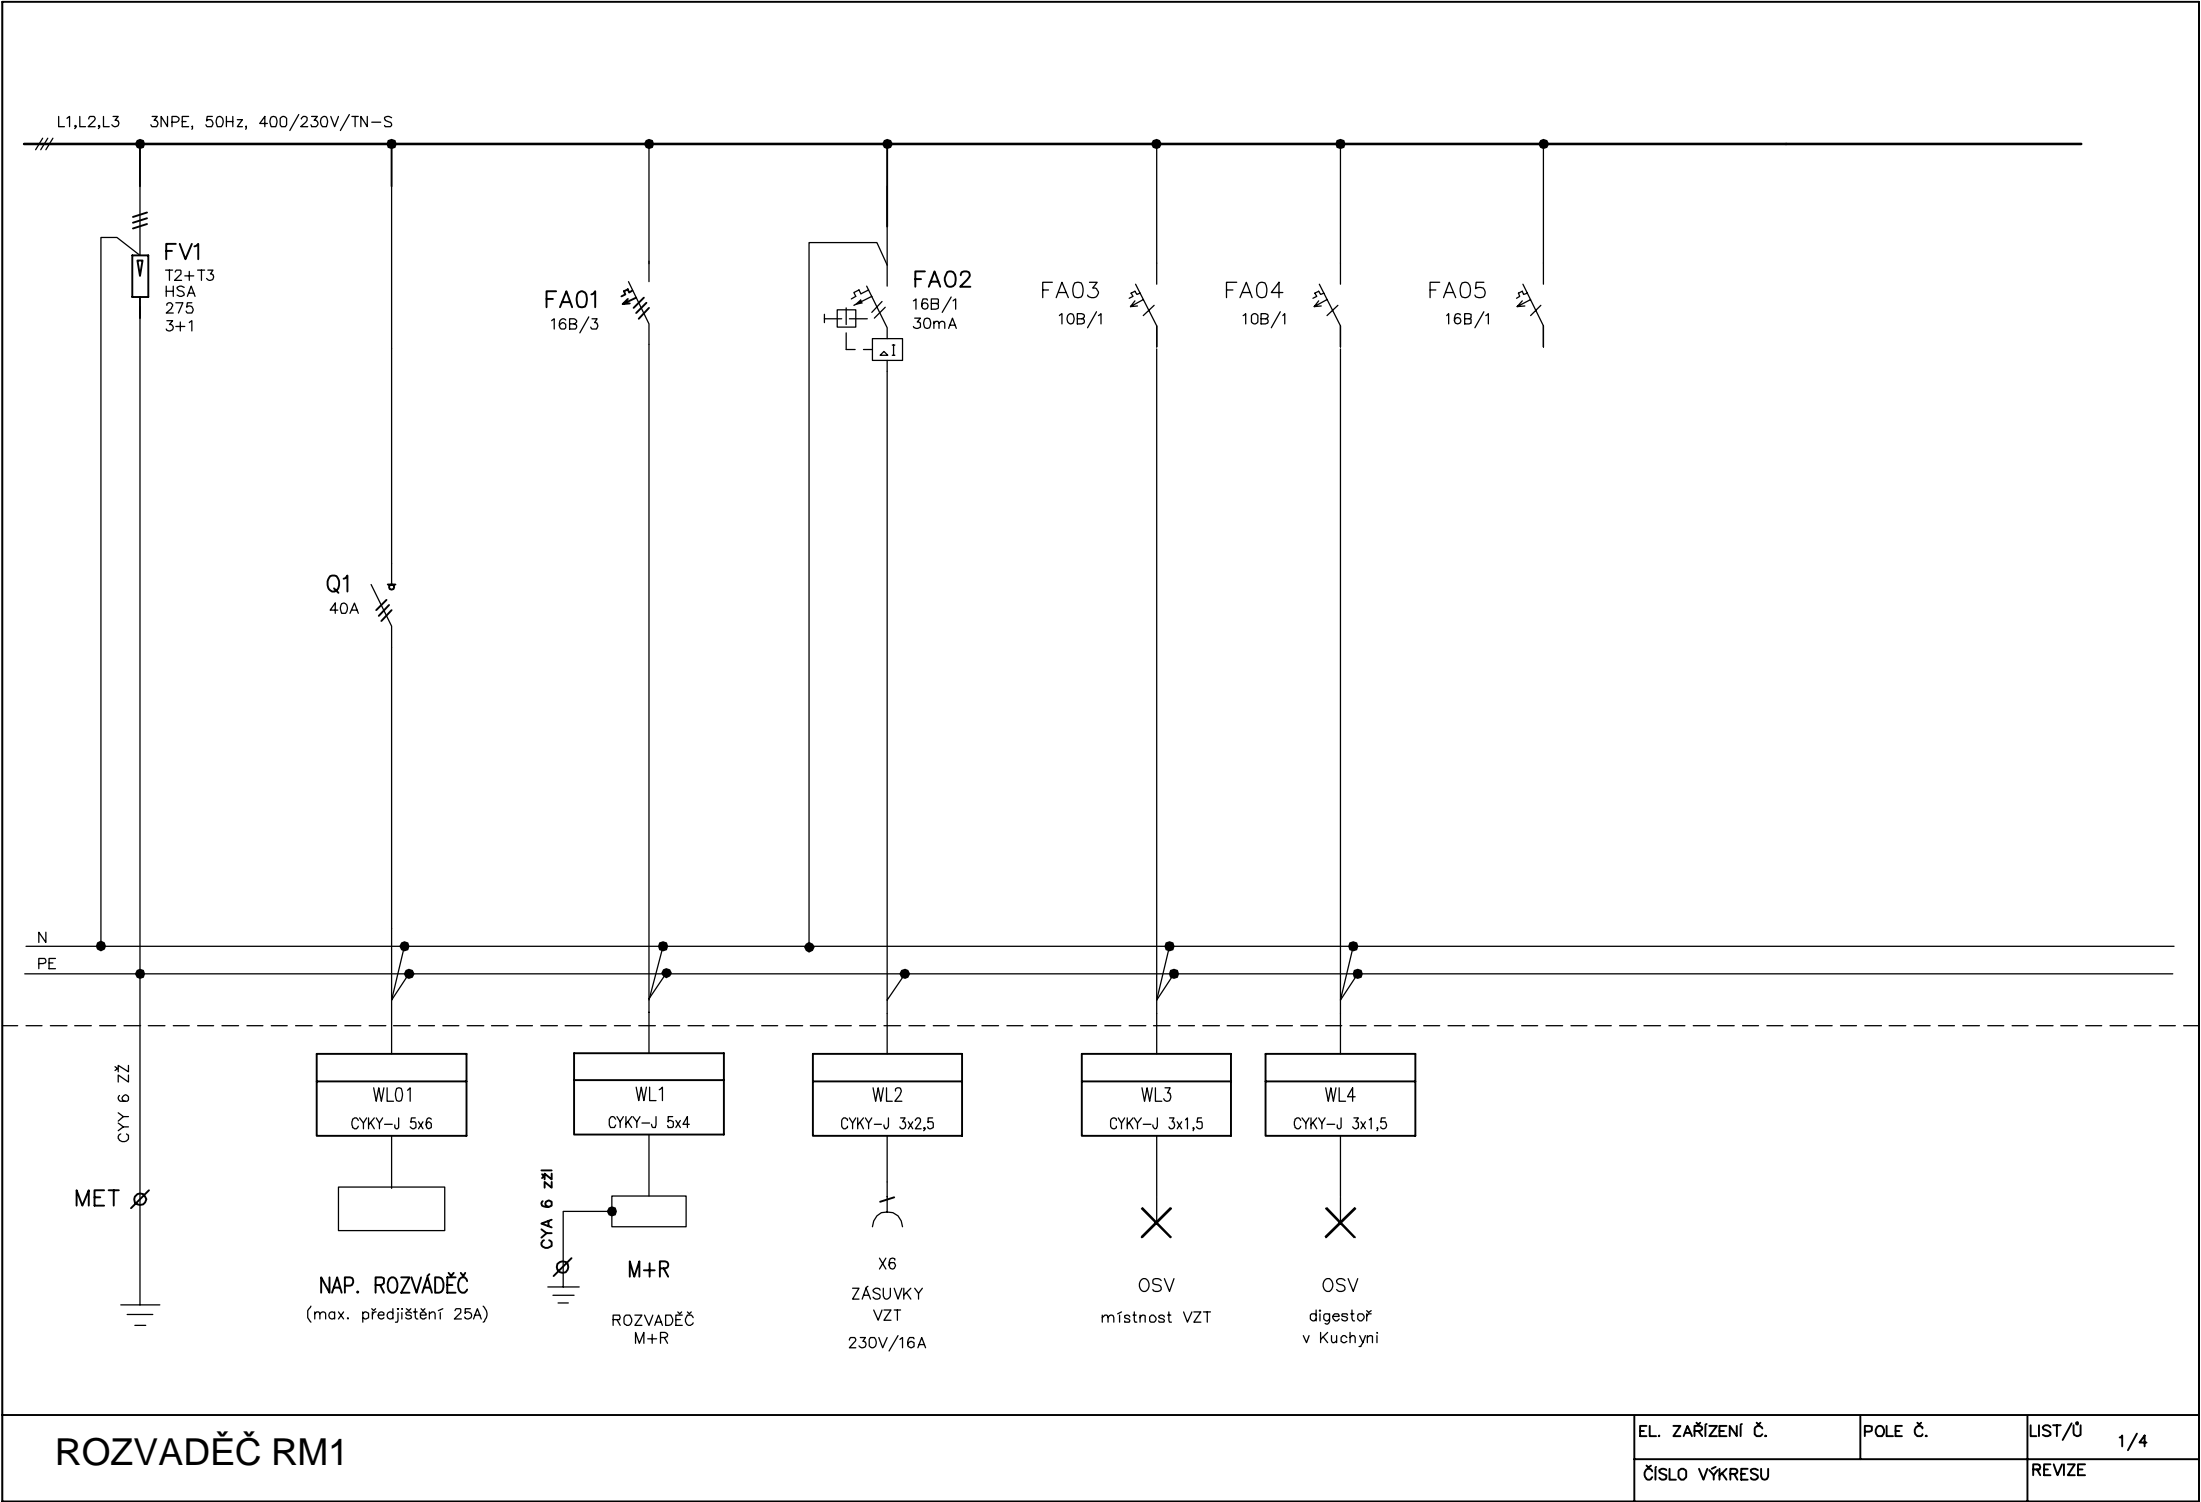

ROZVÁDEČ RM1


EL. ZAŘÍZENÍ Č.	POLE Č.	LIST/Ů
ČÍSLO VÝKRESU		1/4
		REVIZE

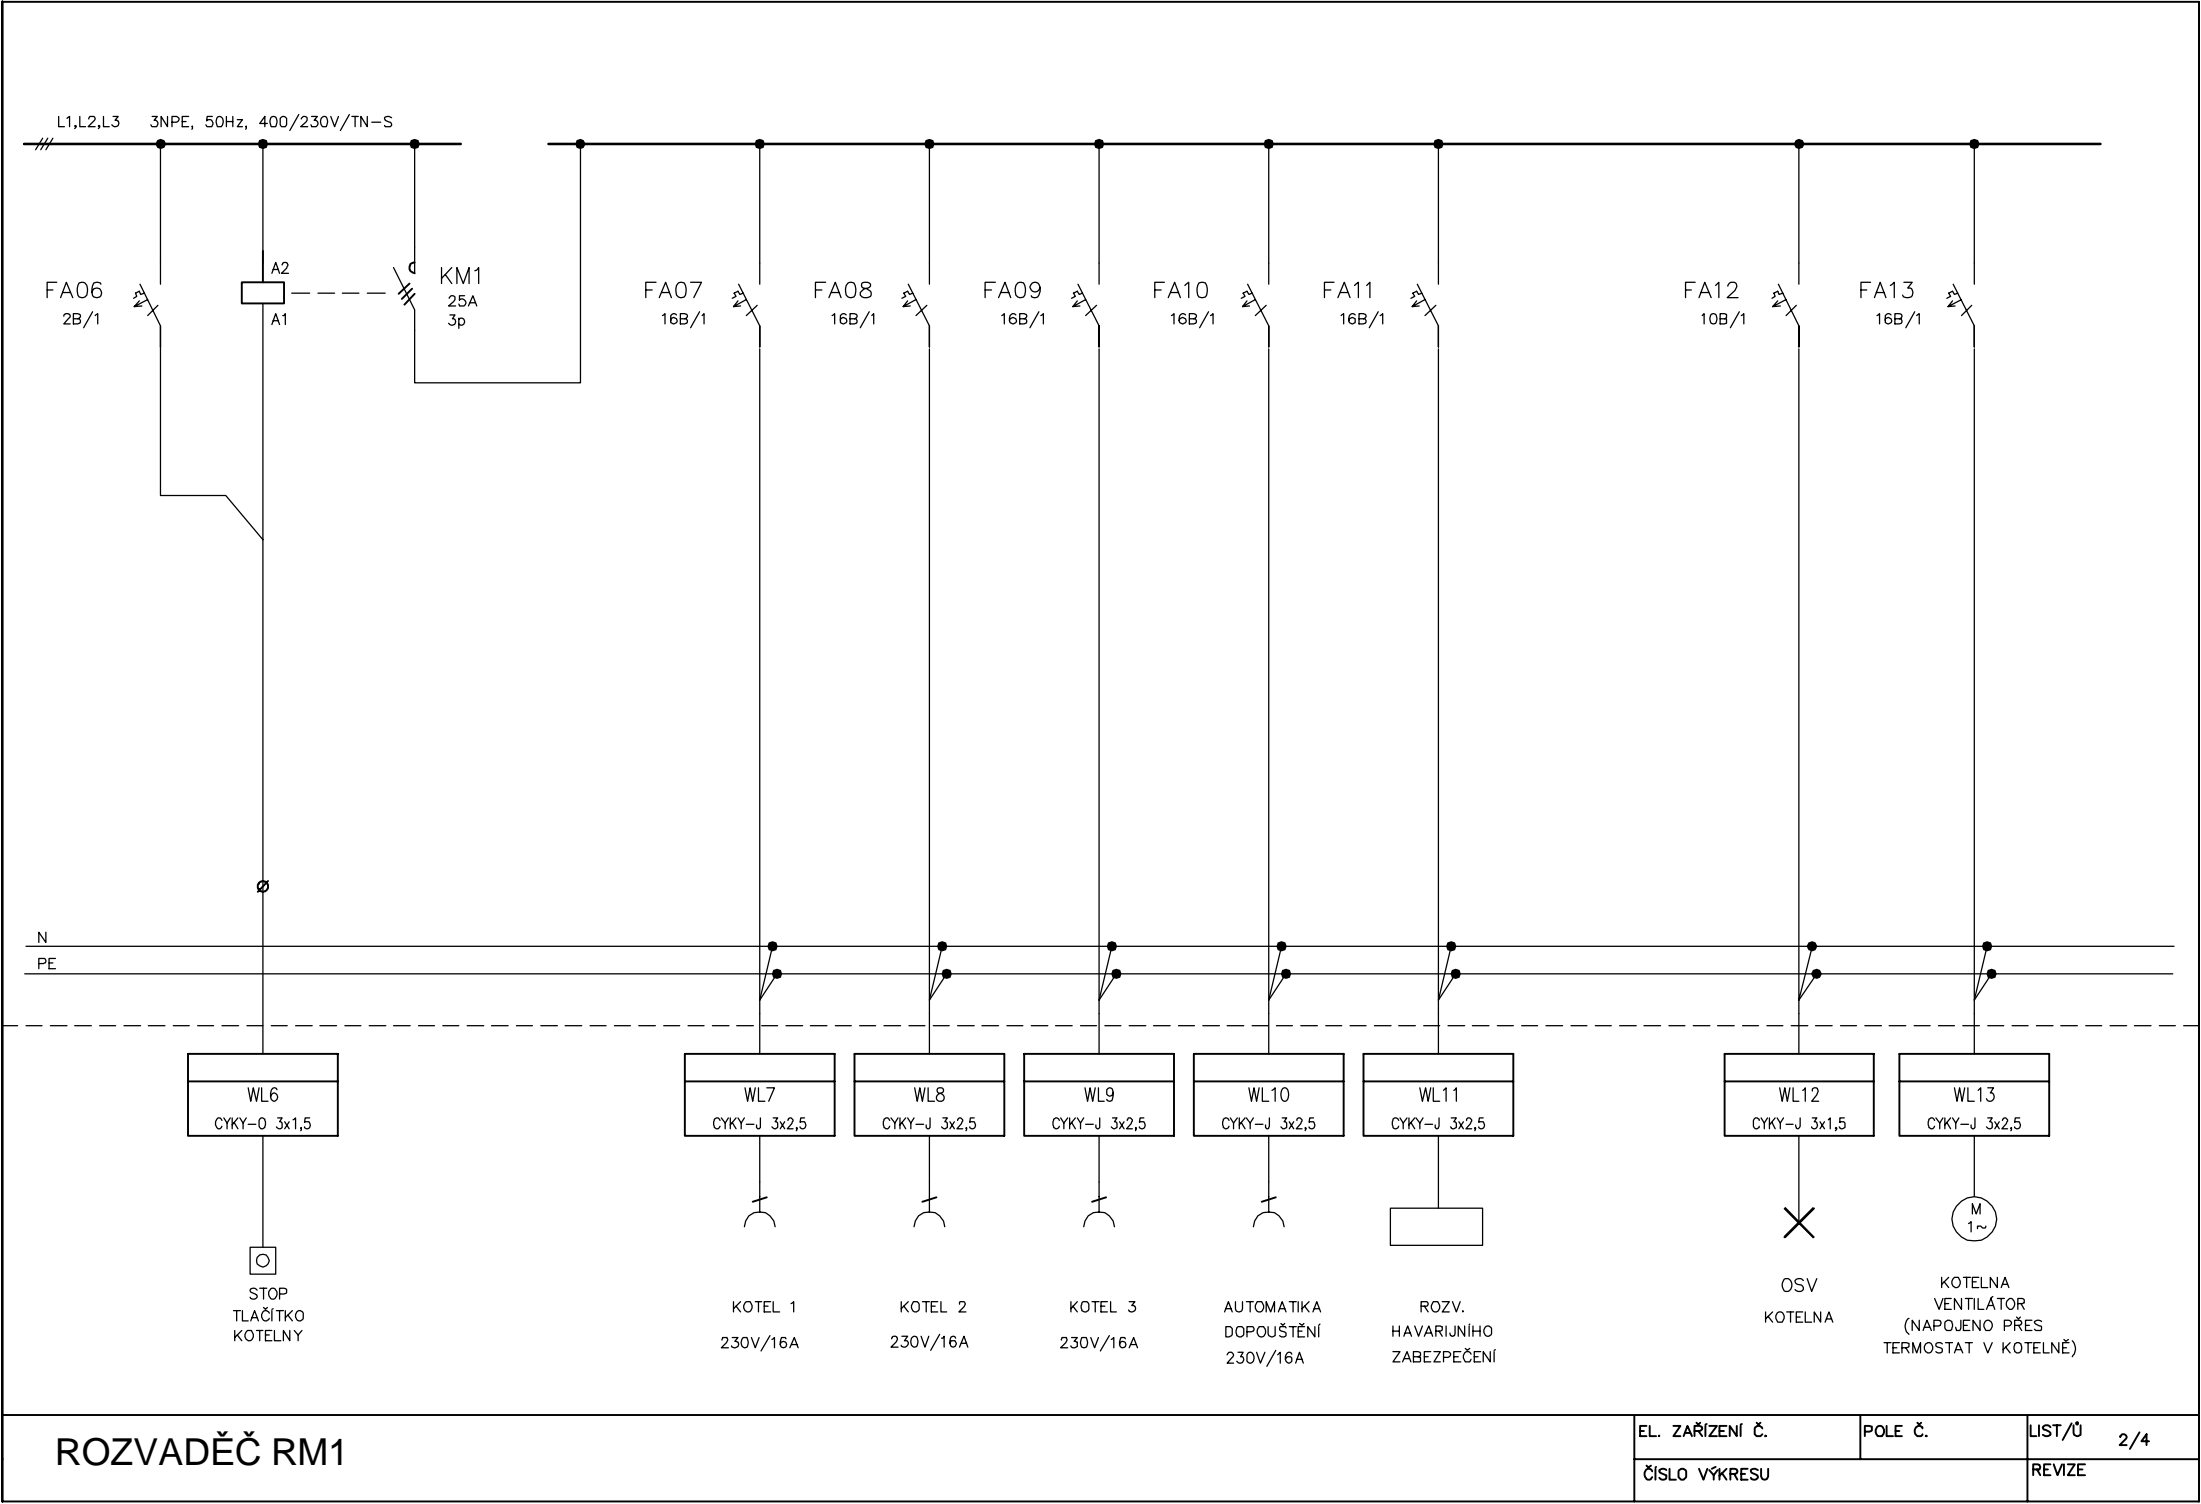



ROZVADĚČ RM1

EL. ZAŘÍZENÍ Č.	POLE Č.	LIST/Ů
ČÍSLO VÝKRESU		3/4
		REVIZE



Nástěnný rozváděč M2000.

Šířka	: 380mm
Výška	: 1055mm
Hloubka	: 250mm
Krytí	: IP40/20
Vývody	: -
Jmenovitý proud	: In = 40A
Zkratový proud	: Ik" = <10kA
Proudová soustava	: 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
	: 1/N/PE, 230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE  
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY