


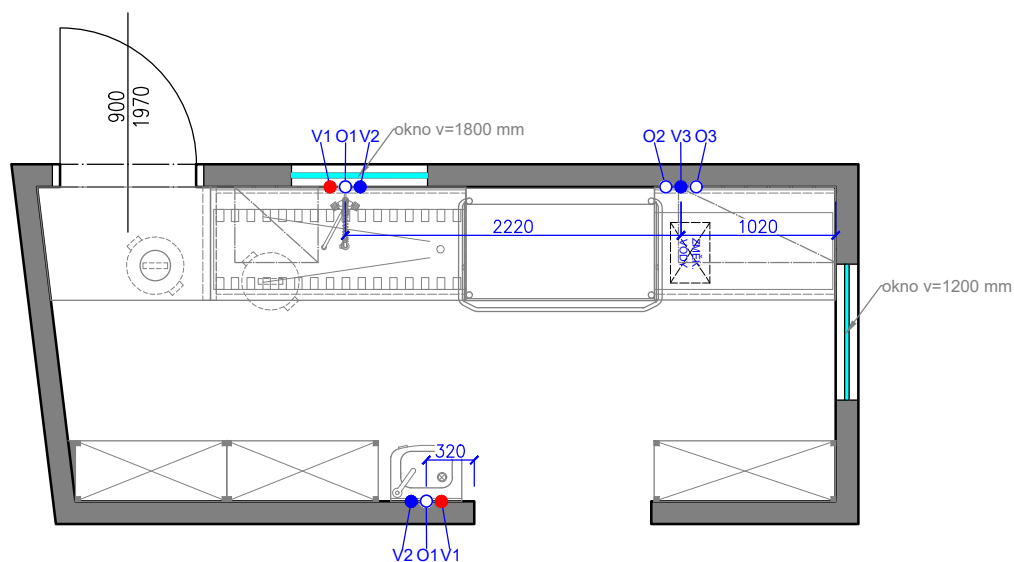

VODOINSTALACE					
zn.	typ	umístění	Ø	ukončení	zařízení
V1	TOP VODA	600 mm n.č. podlahou	1/2"	roháček, závit 3/8"	dřez
V2	STUD VODA	600 mm n.č. podlahou	1/2"	roháček, závit 3/8"	dřez
V3	STUD VODA	350 mm n.č. podlahou	1/2"	pračkový ventil, závit 3/4"	změkčovač vody

KANALIZACE					
zn.	typ	umístění	ukončení	zařízení	
O1	DN50	500 mm n.č. podlahou	HT hrdlo	dřez	
O2	DN50	100 mm n.č. podlahou	HT hrdlo	myčka	
O3	DN50	250 mm n.č. podlahou	HT hrdlo	změkčovač – odpad	

LEGENDA	
●	vývod vodoinstalace SV, ZV
●	vývod vodoinstalace TV
○	vývod odpadu

- POZNÁMKY:**
1. Veškeré kóty u instalačních vývodů se rozumí od čistě omítnutých stěn, obkladů a dlažeb.
 2. U aktivní technologie je nutné vyvést zemnicí kabel!
 3. Zařízení jsou v měřítku 1:50.
 4. Rozmezí pracovního tlaku ve vodovodním řádu pro správný chod je nutný 2 - 6.0 atm!
 5. Provedení odpadů doporučujeme z HT plastu, odpadní voda může dosahovat 60 - 90 °C.
 6. Odpady vyvedené z podlahy je nutno opatřit zápachovou uzávěrkou.