


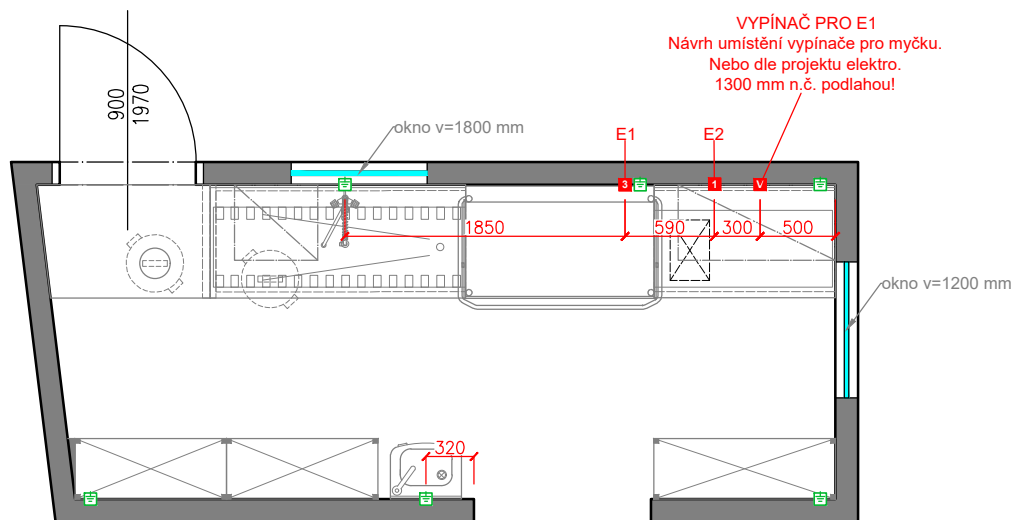

ELEKTROINSTALACE				
zn.	U [V]	umístění	P [kW]	ukončení
E1	400	500 mm n.č. podlahou	23,5	3 m volný konec kabelu
E2	230	500 mm n.č. podlahou	0,2	zásuvka IP44
				zařízení
				myčka
				změkčovač vody

Poznámka:
1. Vývod E1 (myčka) je nutno opatřit nástěnným vypínačem, jehož poloha je přibližně dle nákresu, nebo dle určení projektu elektro. Každou změnu umístění je nutno konzultovat s projektantem gastro.
2. Všechny volné vývody je NUTNO vyvést pohyblivým ohebným vodičem (CGSG / "guma") opatřeným chráničkou!

LEGENDA	
1	vývod elektroinstalace 230 V
3	vývod elektroinstalace 400 V
V	nástěnný vypínač
⏏	vývod navrhovaného uzemnění pro nerez. nábytek

- POZNÁMKY:**
- Veškeré kóty u instalačních vývodů se rozumí od čistě omitnutých stěn, obkladů a dlažeb.
 - U aktivní technologie je nutné vyvést zemnicí kabel!
 - U nerez. nábytku je nutné vyvést zemnicí kabely - alespoň jeden ve stolové sestavě, pozicičně přibližně dle nákresu a cca. 300 mm nad čistou podlahou.
 - Zařízení jsou v měřítku 1:50.
 - Výkres nepočítá s datovou sítí a umístěním osvětlení = nutno konzultovat s dodavatelem gastro a investorem.
 - Vývody zásuvek E2 se doporučují zapojovat max. 2 na jeden jištěný okruh!!!!