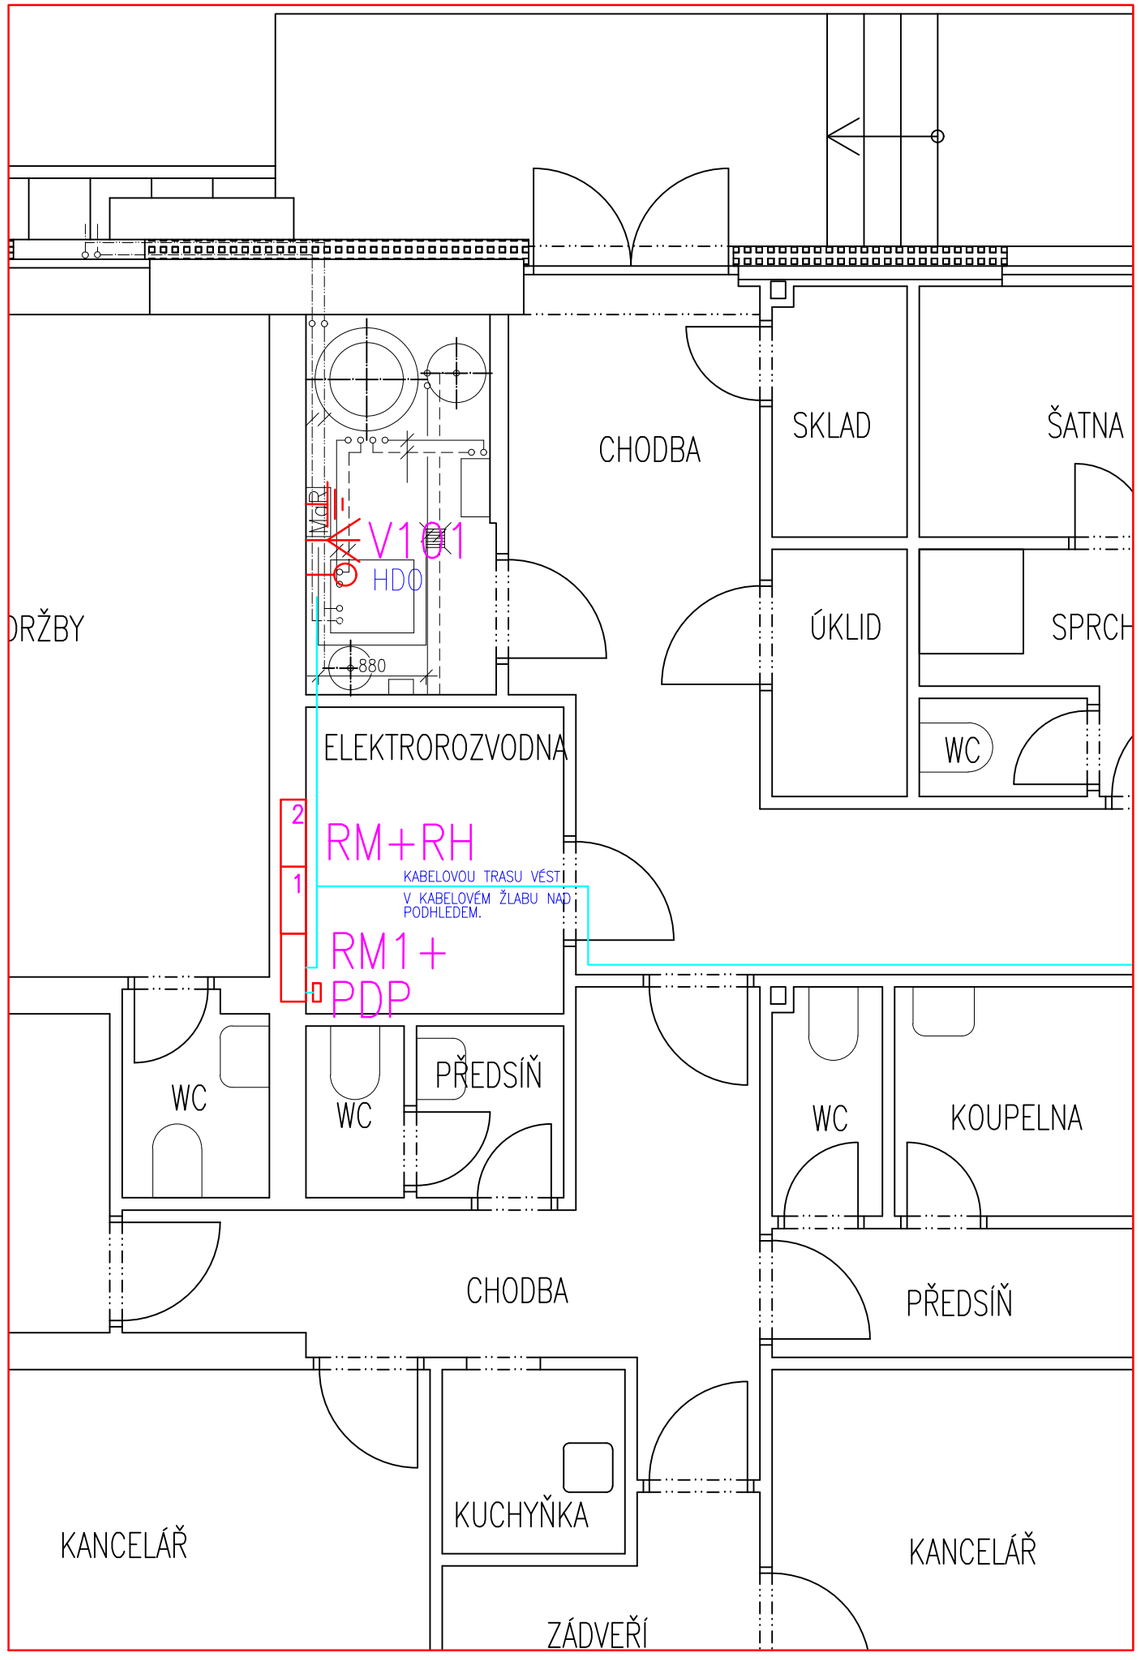

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 3F EL.VÝVOD (VOLNÝ KABEL)
- EL.VÝVOD UKONČENÝ V KRABICI
- ZEMNÍCÍ DRÁT

LEGENDA VŠEOBECNÁ

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3PEN stř. 230/400V TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN": – čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

Generální projektant: REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudiánova 124, Mladá Boleslav
IČ: 256 852 10
Tel.: 326 323 419, 725 582 587

Projektant části: D.1.4 ELEKTROINSTALACE
Iva Lněničková
Kladina 67, Sezemice
IČ: 735 95 110
Tel.: 775 068 804
Iva.Lnenickova@email.cz

AKCE:
Snížení energetické náročnosti budovy Domov Domino Zavidov.

Vedoucí projektant:	Ing. arch. Petr Ovčačík (ČKA 02361)
Investor:	Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Zavidov 117, 270 35 Petrovice
Místo:	Zavidov 117, 270 35 Petrovice

Profese: **D.1.4. ELEKTROINSTALACE**

Výkres: **PŮDORYS ELEKTROROZVODNA - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON**

Razítko a podpis:

Datum:	10/2016	Paré:
Stupeň:	DVZ	
Měřítko:	1:50	
Část:	**D.1.4**	
Č.výkresu	**03**	