

Obsah: Schéma zapojení RMR 1 HP

Akce: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,
Domov Domino, Zavidov 117
Elektroinstalace
Tepelná čerpadla

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wypracoval:	Bartůšek						ZNAK	Investor:				Zak. číslo:	ZP19_04	AK.: AP19_04		Listů: 7
Kontroloval:	Bartůšek						FIRMY	Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, č. R. 117,				Změna/Datum:		V.č.: 27035, Zavidov		List: 1
Datum :	13.06.2019											Měřtko:		1:4,6cd		




WPM

B
5.3A

Investor:	Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb, IČ: 270321230, zapsáno 04	A.K.:	AP19_04	Listů:	7
Obsah:	Znění/Datum:	V.č.:	1.4.6ca	List:	2
Schéma zapojení RMR 1 HP	Měřtko: N				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Pomocné relé		Pomocné relé		Pomocné relé		
Topná patrona EH1.1		Topná patrona EH1.2		Topná patrona EH1.3		Topná patrona EH1.4		II Zdroj/EH1.1/		Porucha TČ/EH1.2/		Zoždění náběhu/EH1.3,1.4/				

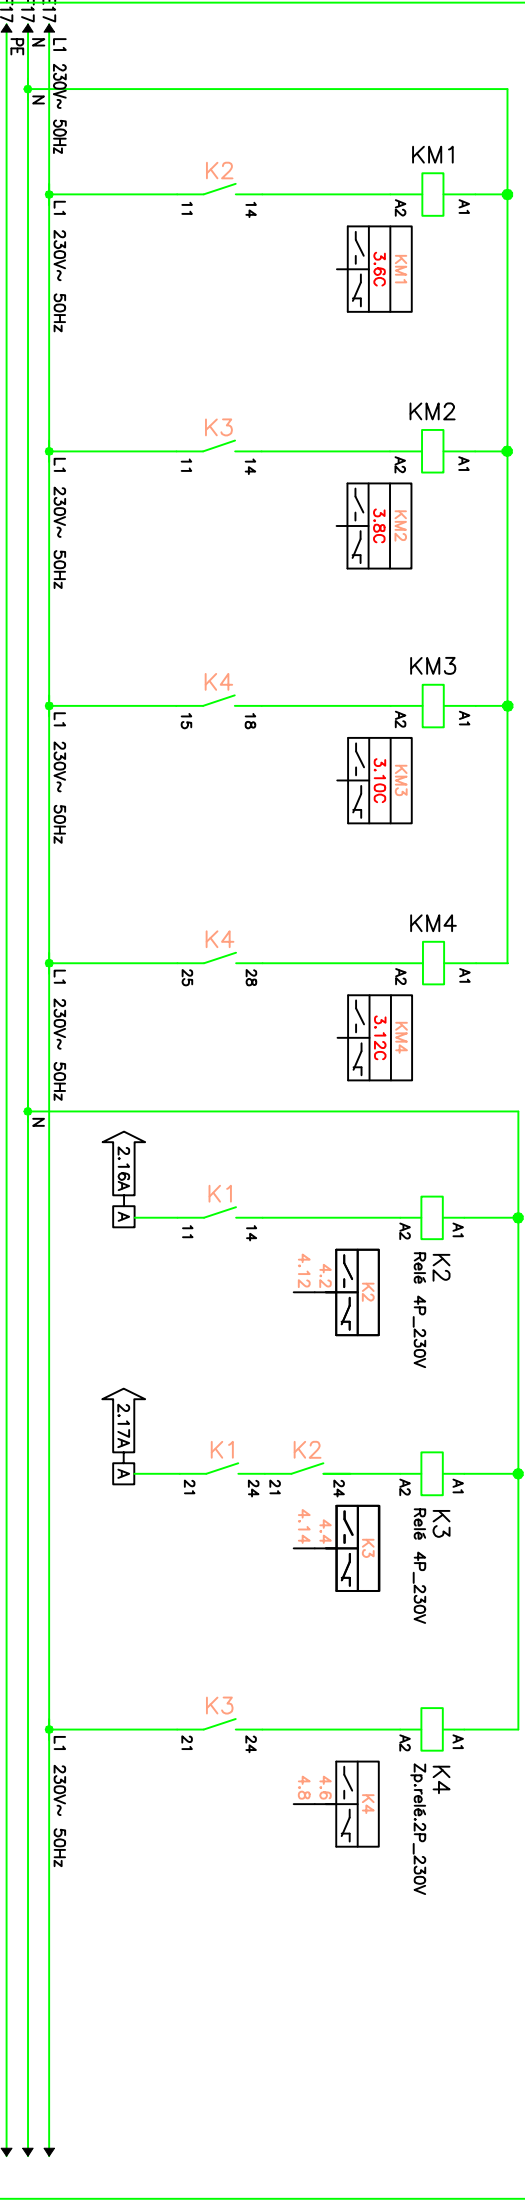

Rozvaděč RMR1

Wypocovatel:	Bartůšek	AKCE:	TČ_M+R_7 x WPL 25 AC, Domov Domino, Zavidov 117	ZNAK	Investor:	Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, Zákazník: 27033 Závada, 04	A.K.:	AP19_04	Listů:	7
Kontroloval:	Bartůšek		Elektroinstalace Tepelná čerpadla	FIRMY	Obsah:		Změna/Datum:	V.č.:		List:
Datum :	13.06.2019				Schéma zapojení RMR 1 HP	Měřtko:	N	1.4.6ca		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Napájení RM1			Odtahové čerpadlo TO1		Nabíjecí čerpadlo Akumulace 1	Nabíjecí čerpadlo Akumulace 2		Ovládnutí topné potrubí ohřevu		Ovládnutí topné potrubí ohřevu				

RM1

WPM 4
SÍLOVÉ NAPĚTÍ

X2.1

X2.2

L* -EVU(HDO)

L* -Čerpadla

X2.3

Čerpadlo TO 1

X2.4

Čerpadlo TO 2

X2.5

Čerpadlo TO 3

X2.6

Čerpadlo Akumulace 1

X2.7

Čerpadlo Akumulace 2

X2.8

Čerpadlo Nabíjení TUV

X2.9

Čerpadlo Zdroj/Odtávání

X2.10

Porucha

X2.11

Čerpadlo Cirkulace TUV/2 WE TUV

X2.12

2 WE topení

X2.13

Chlazení

X2.14

MIX TO1

X2.14



MIX TO2

14	1WL14
HOSV-F-G	3x1

15	1WL15
HOSV-F-G	3x1

16	1WL16
HOSV-F-G	3x1

2.168 A




Regulace RM1

Vypracoval: Bartůšek	AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC, Domov Domino, Zavidov 117 Elektroinstalace Tepelná čerpadla	ZNAK	Investor: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, Z.č. 27033 Závada, 04	A.K.: AP19_04	Listů: 7
Kontroloval: Bartůšek		FIRMY	Obsah: Změna/Datum: N	V.č.: 1.4.6ca	List: 5
Datum : 13.06.2019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Komunikace			Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty	
Tepelné čerpadlo 1.1			Venkovní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní	
Tepelné čerpadlo 1.2			Venkovní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní		Vnitřní	

RM1

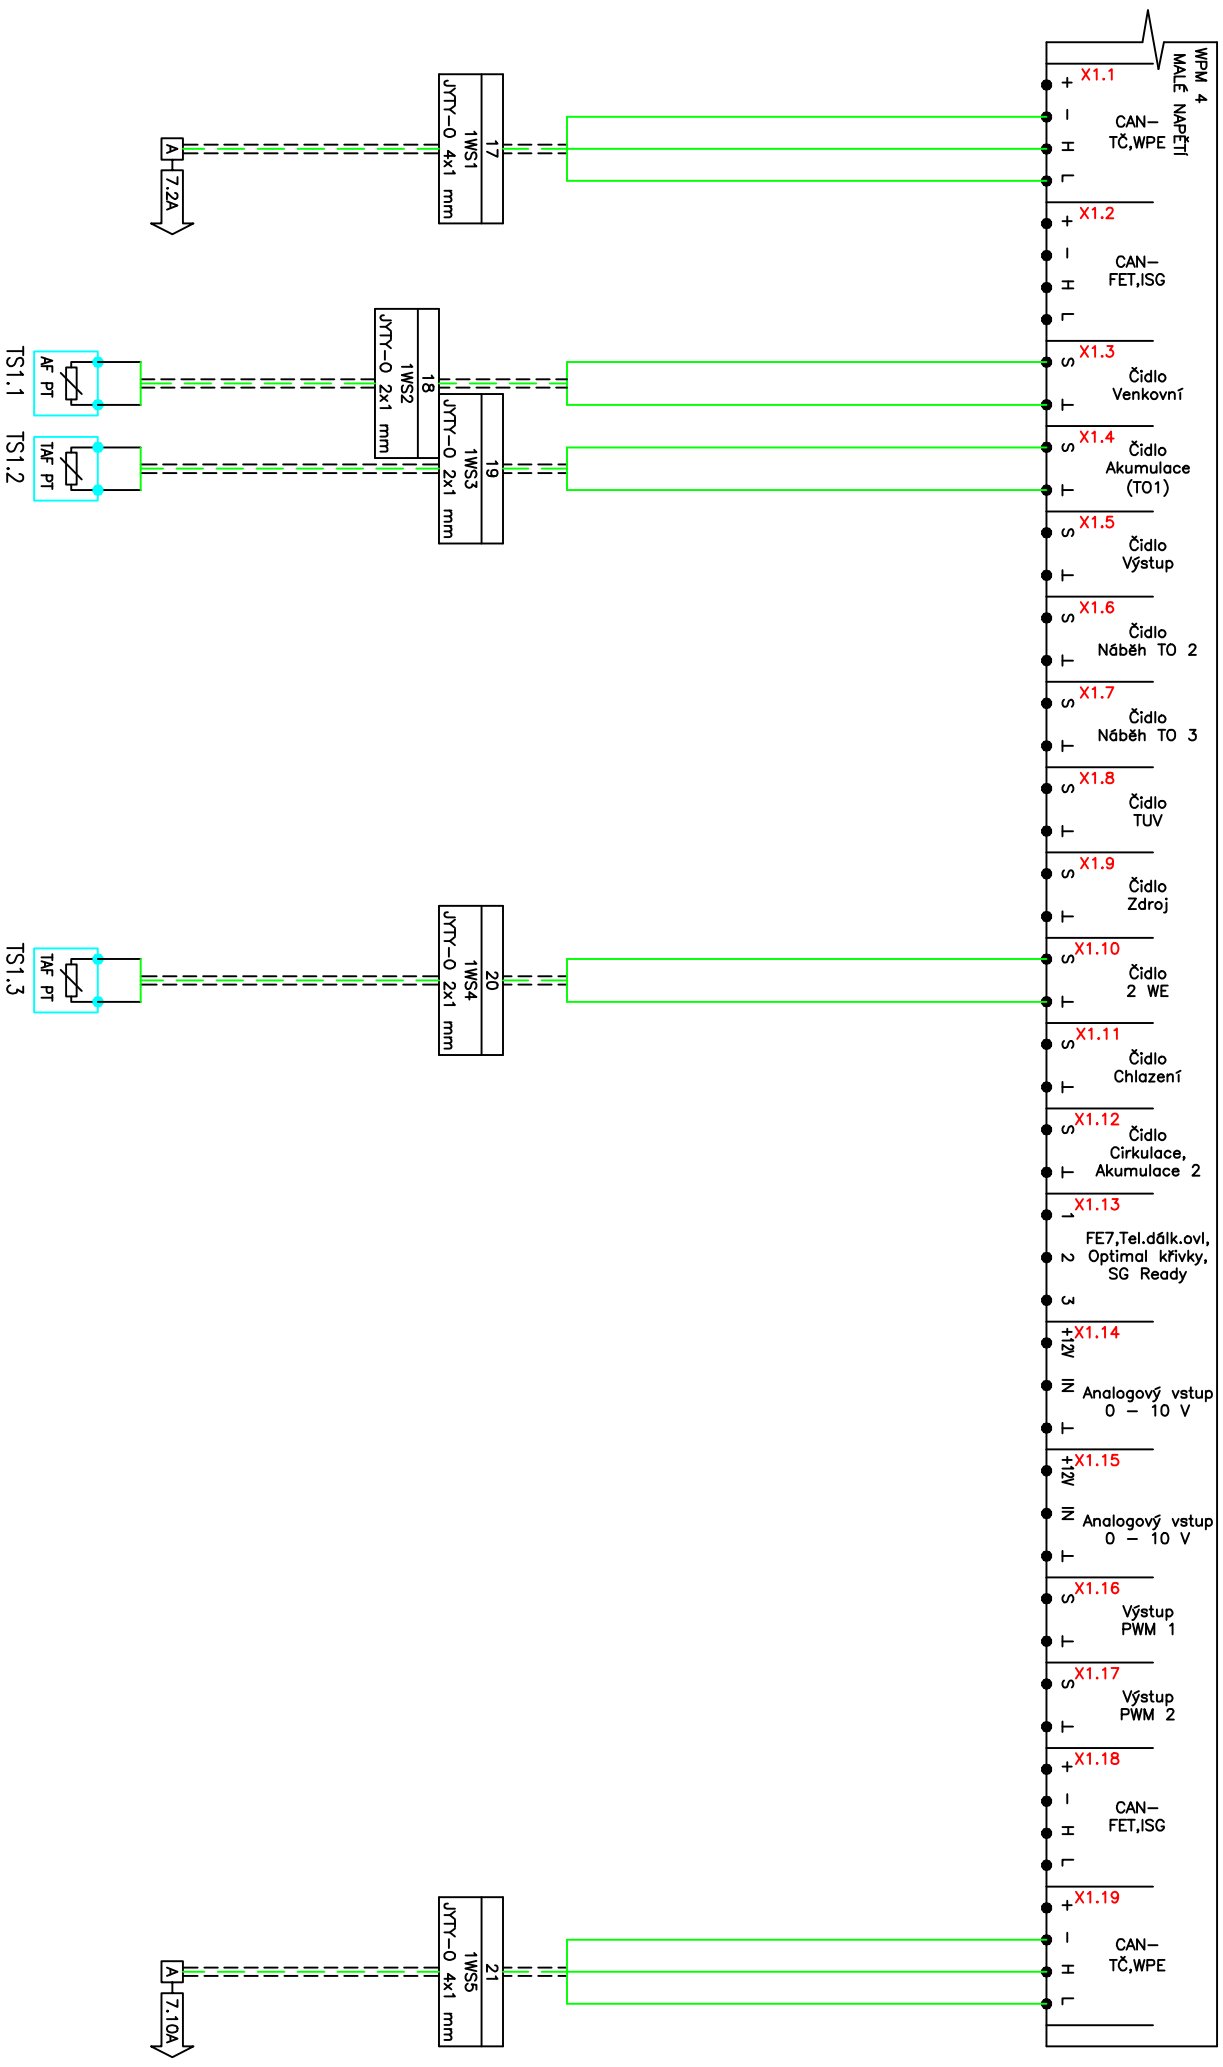


Regulace RM1



Vypracoval: Bartůšek	AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,	ZNAK	Investor: Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb	Číslo: 27033	Řada: 04	A.K.: AP19_04	Listů: 7
Kontroloval: Bartůšek	Elektroinstalace	FIRMY	Domov Dominio, Zavřív 117	Změna/Datum:		V.č.: 1.4.6ca	List: 6
Datum: 13.06.2019	Tepelné čerpadlo		Schéma zapojení RMR 1 HP	Měřtko:	N		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tepelné čerpadlo 1.1		Tepelné čerpadlo 1.1				Tepelné čerpadlo 1.1		Tepelné čerpadlo 1.2		Tepelné čerpadlo 1.2		Tepelné čerpadlo 1.2		Tepelné čerpadlo 1.2	
	Komunikace		Kompresor				Napájení		Komunikace		Kompresor		Komunikace		Napájení	

TČ1.1

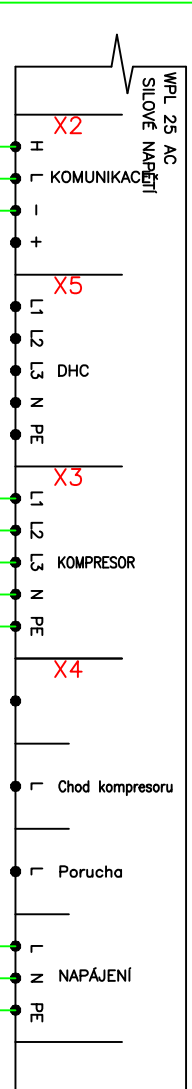

TČ1.2

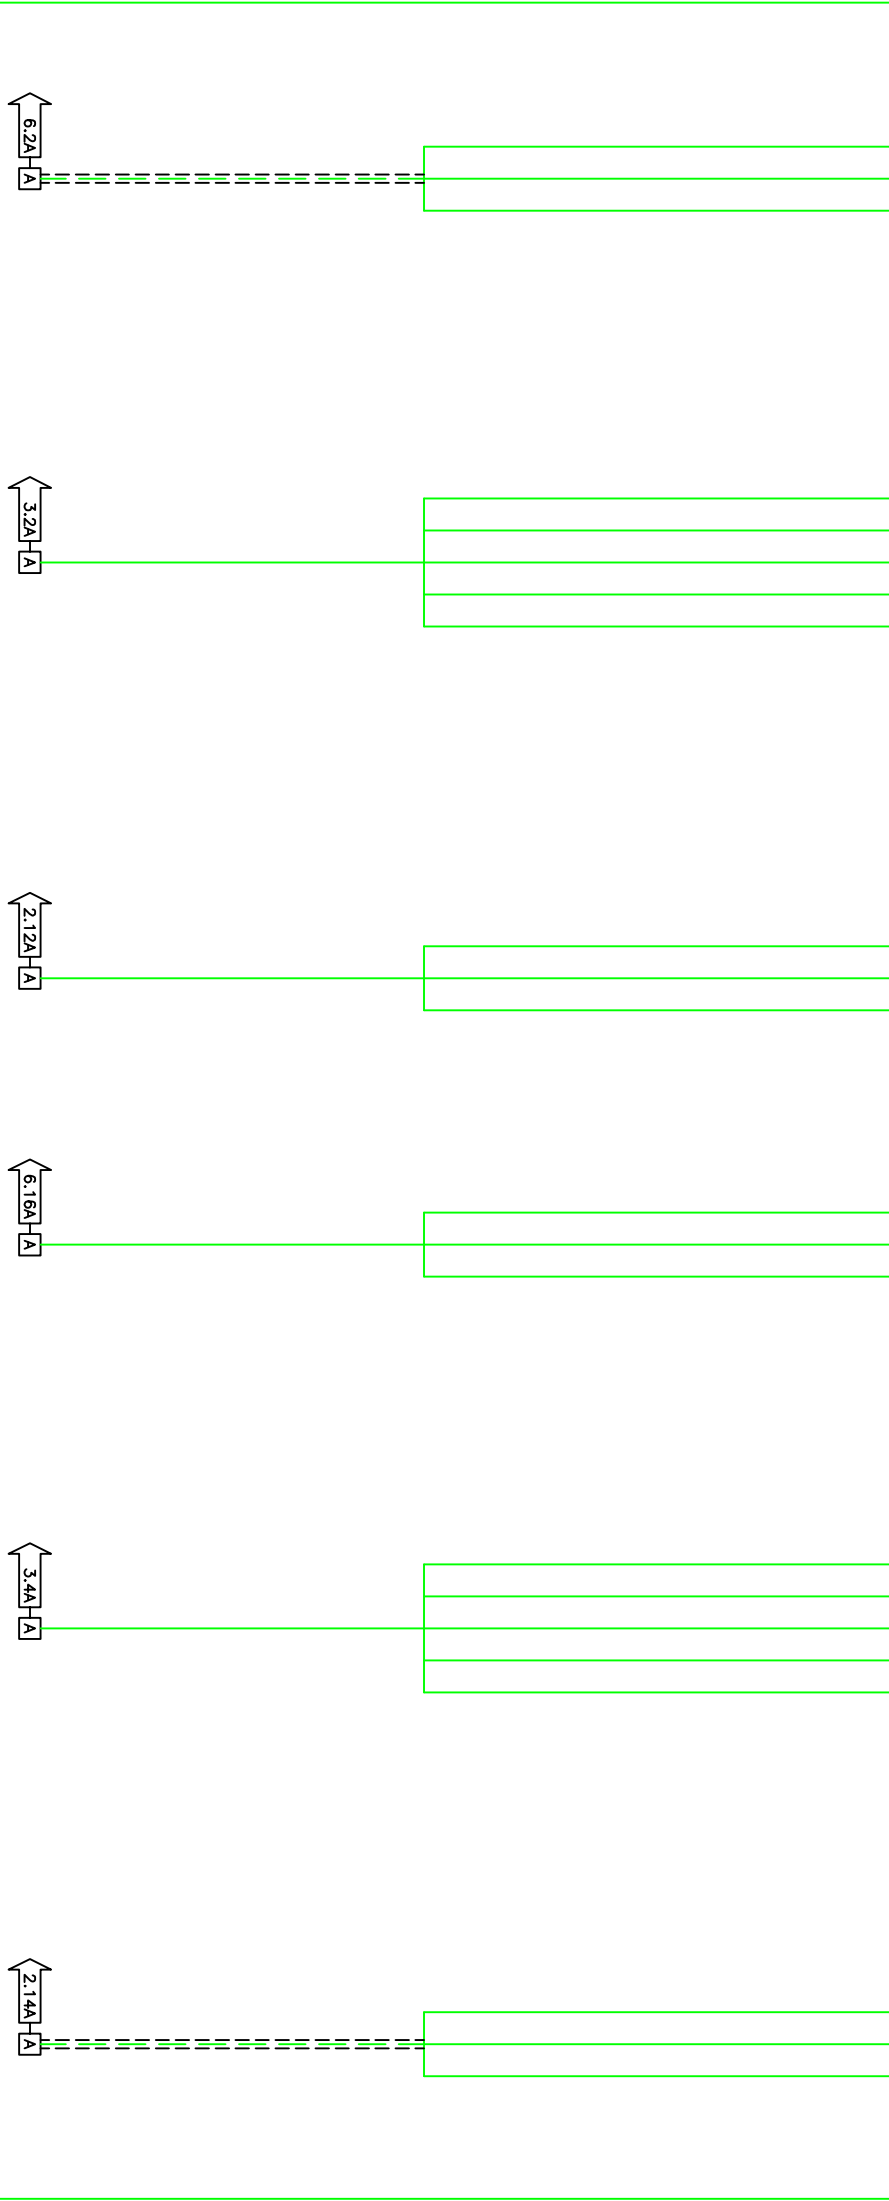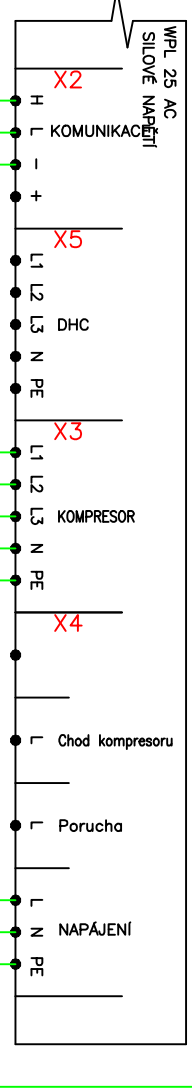

Tepelná čerpadla

Vypracoval: Bartůšek	AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,	ZNAK	Investor: Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb	Číslo: 2703272400_04	A.K.: AP19_04	Listů: 7
Kontroloval: Bartůšek	Domov Dominio, Zavidov 117	FIRMY	Obsah: Schéma zapojení RMR 1 HP	Změna/Datum: N	V.č.: 1.4.6ca	7
Datum : 13.06.2019	Tepelná čerpadla					