


[illegible]








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tepelné čerpadlo 2.1			Tepelné čerpadlo 2.2			Tepelné čerpadlo 2.3										
Kompresor			Kompresor			Kompresor										



F6 jistič C16/3 10KA  
F7 jistič C16/3 10KA  
F8 jistič C16/3 10KA

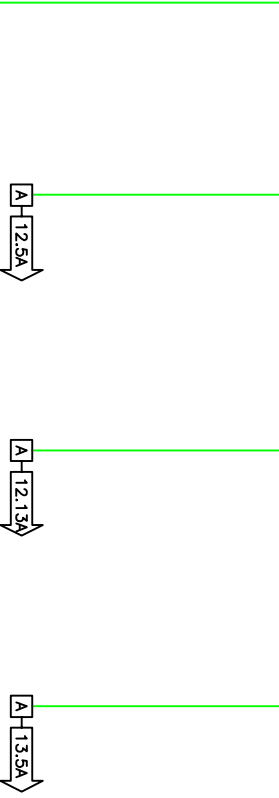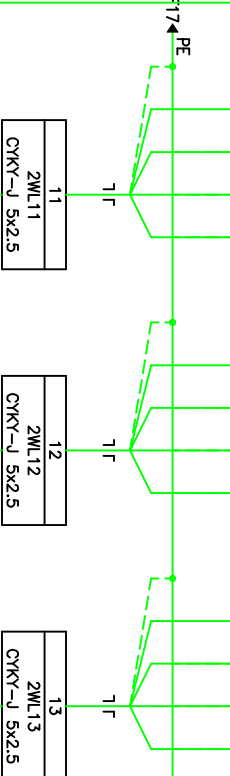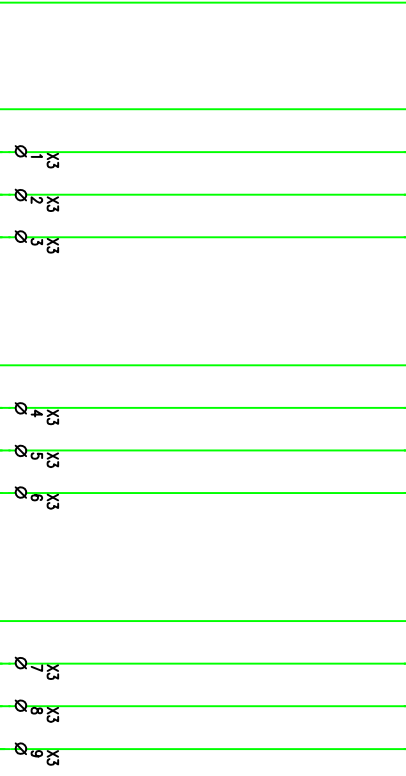


WPL 25 AC  
WPL 25 AC  
WPL 25 AC

# Rozvaděč RMR2

Vypínavci: Bartůšek			AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,			ZNAK			Investor: Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb			Zákazník: 2703372400_04			A.K.: AP19_04		Listů: 13	
Kontrolovali: Bartůšek			Domov Dominio, Zavidov 117			FIRMY			Obsah:			Změna/Datum:			V.č.:		List:	
Datum : 13.06.2019			Tepelné čerpadlo			Schéma zapojení RMR 2 LP			Měřtko:			N			1.4.6cb		4	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		Cívka stykače		
Topná patrona EH2.1		Topná patrona EH2.2		Topná patrona EH2.3		Topná patrona EH2.4		Topná patrona EH2.5		Topná patrona EH2.6		Topná patrona EH2.7				

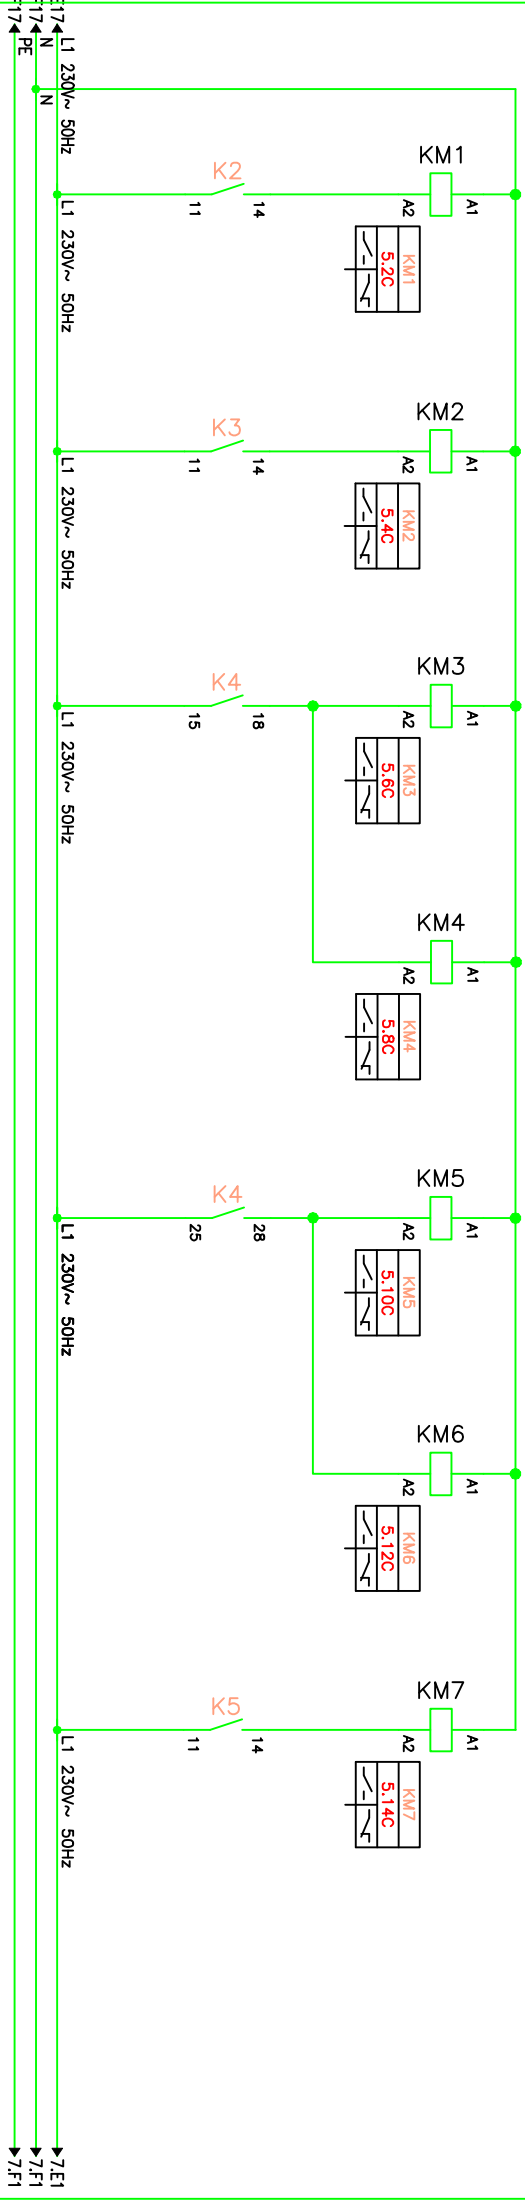

# Rozvaděč RMR2

Vypracoval: Bartůšek			AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,			ZNAK		Investor: Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb		Zákazník: 2703372400_04		A.K.: AP19_04		Listů: 13	
Kontroloval: Bartůšek			Domov Dominio, Zavřel 117			FIRMY		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.: 1.4.6cb		List:	
Datum : 13.06.2019			Elektroinstalace			Schéma zapojení RMR 2 LP		Měřtko:		N				6	








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Komunikace			Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty	
Tepelné čerpadlo 2.1			Venkovní		Vratná TČ		TUV		II Zdroj		Měření teploty		Měření teploty		Měření teploty	

RM2.1

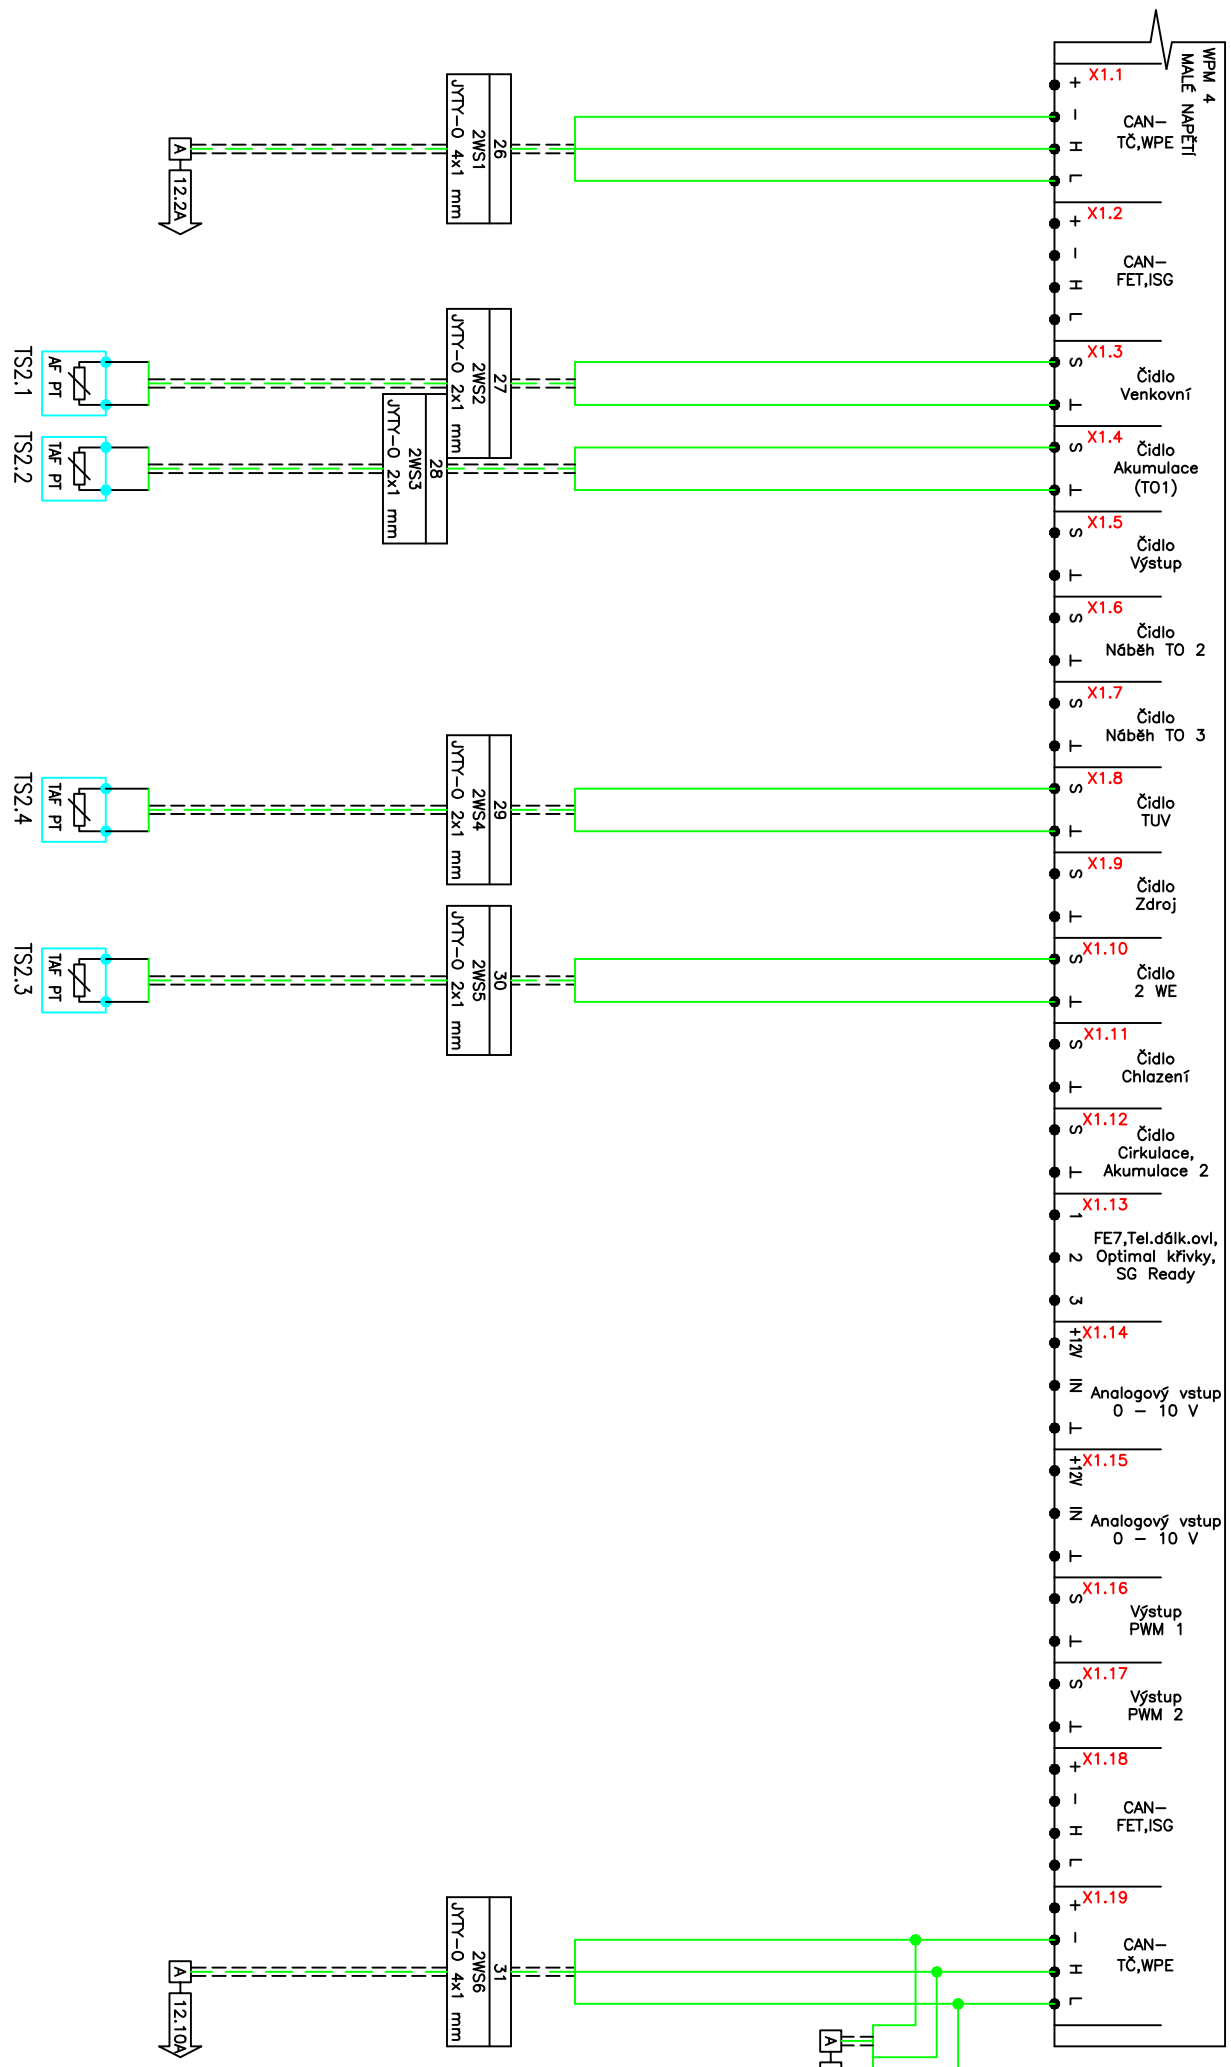


Regulace RM2.1

Vypracoval: Bartůšek	AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC, Domov Domino, Zavidov 117	ZNAK	Investor: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, ak.č. 15110, 27033, 17440, 04	A.K.: AP19_04	Listů: 13
Kontroloval: Bartůšek	Elektroinstalace Tepelné čerpadla	FIRMY	Obsah: Schéma zapojení RMR 2 LP	V.č.: 1.4.6cb	List: 9
Datum : 13.06.2019			Změna/Datum: N		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Napájení RM2.2								Oteplivé čerpadlo Akumulace 3		Oteplivé čerpadlo Oteplivé čerpadlo Solár-Ohřev TUV-Prepouštění						

RM2.2

WPE  
SILOVÉ NAPĚTÍ



X4.1

X4.2

L' - Bazén

L\* - Čerpadla

X4.3

Čerpadlo TO 4

X4.4

Čerpadlo TO 5

X4.5

Čerpadlo TUV 2

X4.6

Čerpadlo Akumulace 3

X4.7

Čerpadlo Akumulace 4

X4.8

Čerpadlo Akumulace 5

X4.9

Čerpadlo Akumulace 6

X4.10

Výstup Dif. reg.1/ Termostat 1

X4.11

Výstup Dif. reg.2/ Termostat 2

X4.12

Čerpadlo Bazén-Primár

X4.13







Čerpadlo Bazén-Sekundár

X4.14

MIX TO 4

X4.15

MIX TO 5



Regulace RM2.2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypíracovdi: Bartůšek			AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,			ZNAK			Investor: Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb			Změna/Datum:			A.K.: AP19_04	
Kontrolovdi: Bartůšek			Domov Dominio, Zavidov 117			FIRMY			Obsah: Schéma zapojení RMR 2 LP			Měřtko: N			V.č.: 1.4.6cb	
Datum : 13.06.2019			Elektroinstalace Tepelná čerpadla												Listů: 13	
															List: 10	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tepelné čerpadlo2.1		Tepelné čerpadlo2.1				Tepelné čerpadlo2.1		Tepelné čerpadlo2.2			Tepelné čerpadlo2.2			Tepelné čerpadlo2.2	
	Komunikace		Kompresor				Napájení		Komunikace			Kompresor			Napájení	

TČ2.1

TČ2.2

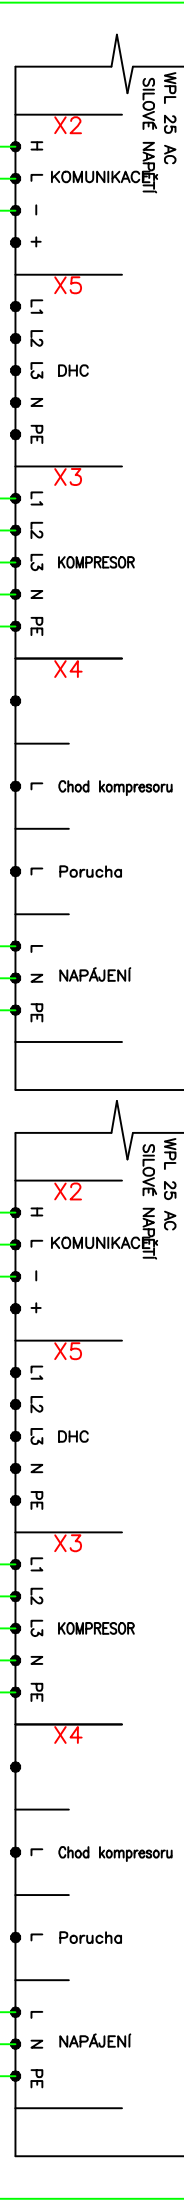


# Tepelná čerpadla

Vypracoval: Bartůšek	AKCE: TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,	ZNAK	Investor: Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb	Číslo: 2703272400_04	A.K.: AP19_04	Listů: 13
Kontroloval: Bartůšek	Domov Dominio, Zavidov 117	FIRMY	Obsah: Schéma zapojení RMR 2 LP	Změna/Datum: N	V.č.: 1.4.6cb	List: 12
Datum : 13.06.2019	Tepelná čerpadla					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tepelné čerpadlo2.3			Tepelné čerpadlo2.3			Tepelné čerpadlo2.3									
	Komunikace			Kompresor			Napájení									

TČ2.3

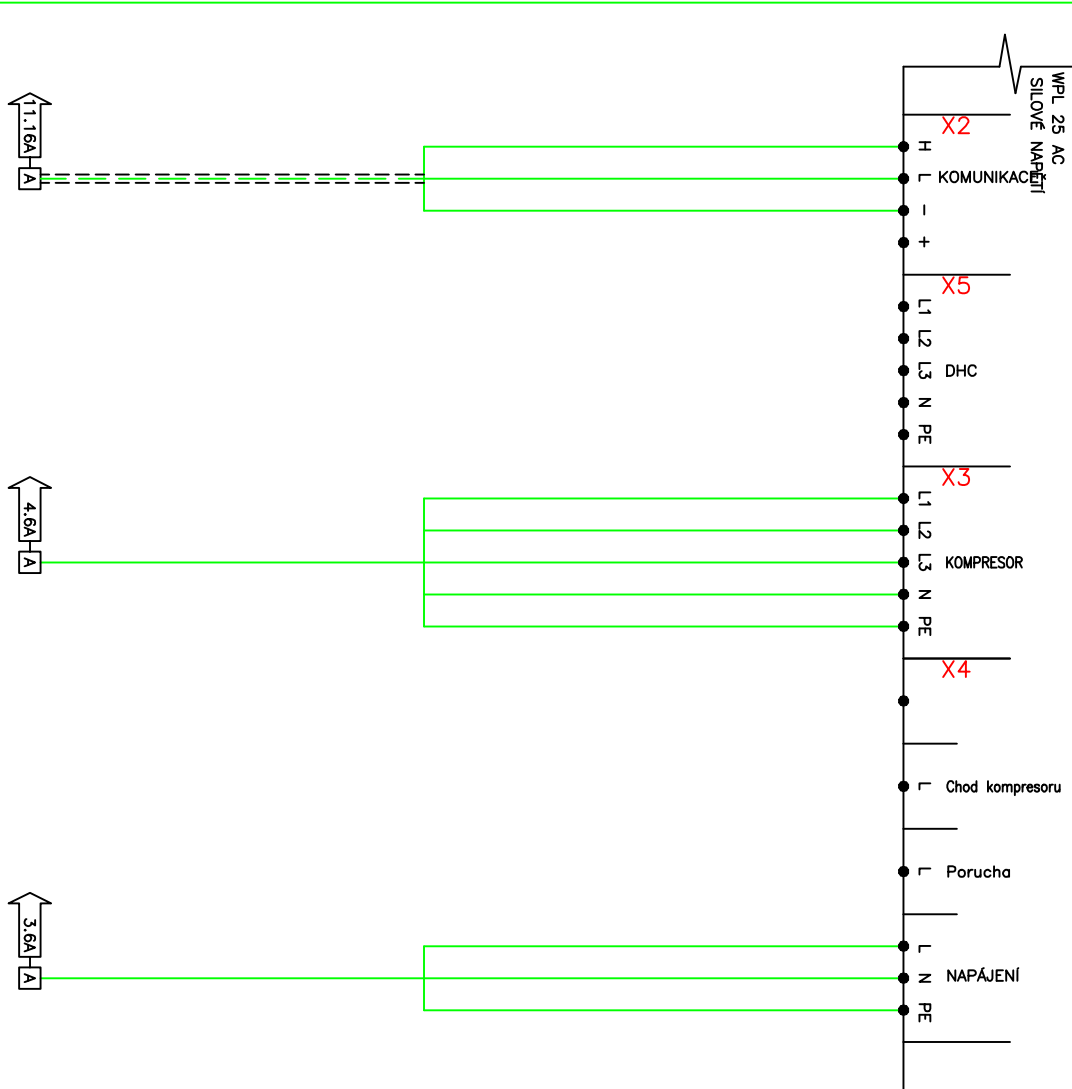

# Tepelná čerpadla

Wyprowadzi:	Bartůšek	AKCE:	TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,	ZNAK	Investor:	Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb	Období:	AP19_04	Listů: 13
Kontroloval:	Bartůšek		Domov Dominio, Zavřív 117	FIRMY					
Datum :	13.06.2019		Elektroinstalace						
			Tepelná čerpadla						

Wyprowadzi:	Bartůšek	AKCE:	TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,	ZNAK	Investor:	Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb	Období:	AP19_04	Listů: 13
Kontroloval:	Bartůšek		Domov Dominio, Zavřív 117	FIRMY					
Datum :	13.06.2019		Elektroinstalace						
			Tepelná čerpadla						

Wyprowadzi:	Bartůšek	AKCE:	TČ_M+R_7 x WPL 25 AC,	ZNAK	Investor:	Domov Dominio, poskytovatel sociálních služeb	Období:	AP19_04	Listů: 13
Kontroloval:	Bartůšek		Domov Dominio, Zavřív 117	FIRMY					
Datum :	13.06.2019		Elektroinstalace						
			Tepelná čerpadla						