

napojení drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci

POZNÁMKY:

ODVODNĚNÍ BUDOVY SO.01 – ZÁMEK

PERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 125 VE SPÁDU 0,5% S VÝÚSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE ZASYPÁNO ŠTĚRKEM FRAKCE 32-63, A BUDE ZABALENO DO GEOTEXTILIE 300G/M²

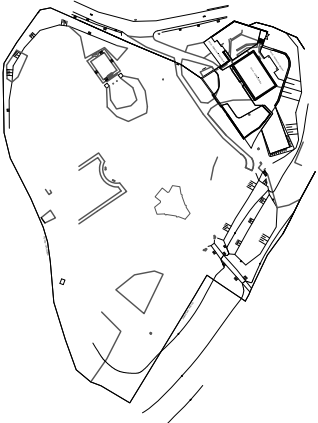
DREVAŽ BUDE DOSTUPNÁ STĚRKEM FRAKCE 16–32. NUTNÁ OCHRANA, NOPOVÉ FOLE GEOTEXTILIÍ, PROTI PRORAŽENÍ KONEČNÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA Z KAMENNÉ DESKY TL. 7 CM USAZENÉÍ DO ŠTĚRKU FRAKCE 0–4.

POZNÁMKA K VÝKRESU:

- [illegible]

RAZITKO :

PARÉ:

NAZEVI AKCE : $\pm 0.000 = 275,91 \text{ m n. m. (BpV)}$ 

Památník národního odboje v Panenských Břežanech

OBJEDNATEL:	Sředočeský kraj, Zbořovská 8/11/4, 150 21 Praha 5
INVESTOR:	Sředočeský kraj, Zbořovská 8/11/4, 150 21 Praha 5
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	SÚPŘELA s.r.o., Bělehradská 133A/35, 120 00 Praha Vlnohradý
STUPĚŇ:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZDOPOLV. / PROJEKTANT ČÍSŤ:	Ing. M.Fourné tel.: (+420-2) 777 820 926
VYPRACOVAVL:	Ing. M.Fourné tel.: (+420-2) 777 820 926
RAZÍŠŤO:	RAZÍŠŤO / OBJEKTU:
DATAŤO:	9 - 2013
	NAZEVL VYKRESU:
	SO.01 - stavební úprava budovy zámku
	DRENAŽNÍ SYSTÉM SO.01 - BUDOVA ZÁMKU
MÉRÍŤO:	INDEX:
1:100	030
	DPS
	0101
	AS
	111