


## POZNÁMKY:

Materiálem pro odvod vzduchu ze sociálních zařízení bude ventilační potrubí Alu d 125 mm. Potrubí bude uchyceno ke stropu místnostmi objímkami ve vzdálenosti max. 1 m. Potrubí v místnostech ( WC muži, WC ženy, WC invalidé) bude zakončení nerezovými větracími mřížkami. Zakončení na severovýchodní fasádě bude z litinové mřížky. Místními větráky bude v obvodové stěně, větrák bude napájen na pohybové čidlo v jednotlivých místnostech.

## 2 DETAIL ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY

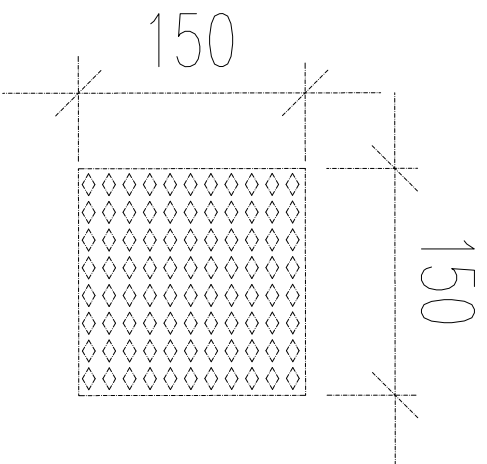

## POZNÁMKA K VÝKRESU

- [illegible]

[illegible]