KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:500

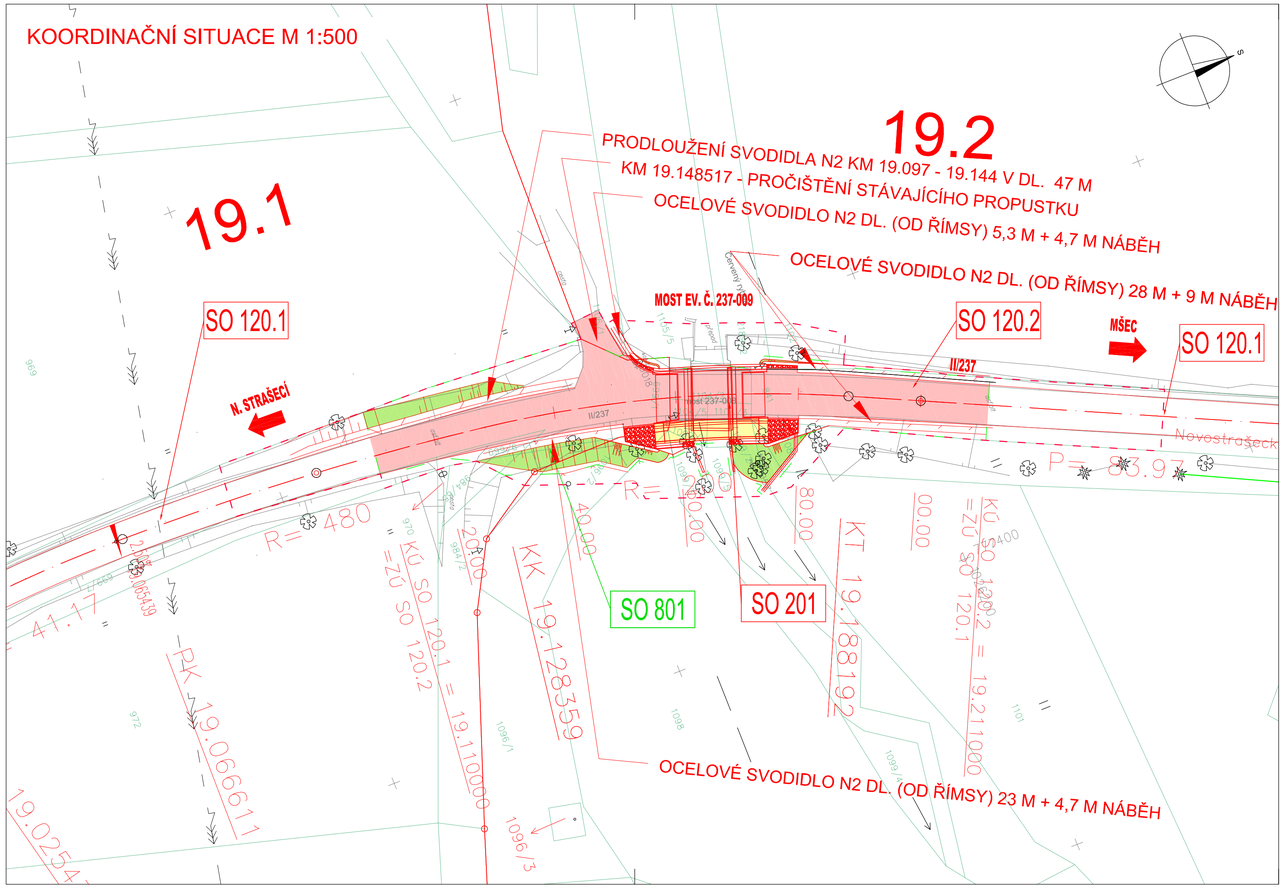

SEZNAM OBJEKTŮ IIb.ETAPA:

Objekty řady 100
120 Silnice II/237 – extravilán
120.1 (není řešen v této části PD - řešeno v I. etapě)
120.2 (je řešen v této části PD)
180 Přechodné dopravní značení
182 Přechodné dopravní značení na dálnici a sil. I. tříd
190 Stálé dopravní značení

Objekty řady 200
201 Most ev.č. 237-009

Objekty řady 800
801 Vegetační úpravy

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD NN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VN
- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VVN
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL

LEGENDA:

- ASFALTOVÁ VOZOVKA
- CHODNÍK + CYKLOSTEZKA
- ZÁŘEZ
- NÁSYP (OZELENĚNÍ)

- 216/2 STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE PARCEL KN, PARC. ČÍSLO
- HRANICE PARCEL SLUČKOVANÁ
- HRANICE KAT. ÚZEMÍ

OCHRANNÁ PÁSMA:
I. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTÝČENÍ V CELÉM ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA (VŠEOBECNÝ PŘEHLED):
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:

DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE, RYCHLOSTNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE	100 m	(od osy přilehlého jízdního pásu)
OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY	50 m	(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)
SILNICE II. a III. TŘ. a MK II. TŘ.	15 m	(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:

Elektro nadzemní vedení		
NAPĚTÍ DO 1 kV	1 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kv VČETNĚ	7 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ	12 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ	15 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ	20 m	(od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV	30 m	(od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení		
SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ	1,5 m	(od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ	1 m	(po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ	3 m	(po obou stranách krajního kabelu)

U vedení, která byla realizována do roku 1994, se ochranná pásma stanovují podle původních předpisů.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 následující:

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ	1,5 m	(od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500	2,5 m	(od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ	1,5 m	(od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500	2,5 m	(od okraje stoky)

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující:

NTL a STL PLYNOVODY	1 m	(od půdorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY	4 m	(od půdorysu)

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §69 následující:

REGULAČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ		10 m	(od půdorysu)
REGULAČNÍ STANICE VELMI VYSOKOTLAKÉ		20 m	(od půdorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD	DO DN 100	15 m	(od půdorysu)
	DO DN 250	20 m	(od půdorysu)
	NAD DN 250	40 m	(od půdorysu)
VELMI VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY	DO DN 300	100 m	(od půdorysu)
	DO DN 500	150 m	(od půdorysu)
	NAD DN 500	200 m	(od půdorysu)

B

AKCE
II/237 N. STRAŠECÍ - MŠEC, REKONSTRUKCE

OBJEDNATEL PD
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD
atelierpromika projektová činnost v dopravě
Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Cibor	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Roztočil	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE
II/237 N. STRAŠECÍ - MŠEC, REKONSTRUKCE - IIb. ETAPA

ČÁST
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

PŘÍLOHA
KOORDINAČNÍ SITUACE

ČÁST	Č. PARÉ
B	
Č. PŘÍLOHY	
2	

STUPEŇ	DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
PDPS	06/2020	1:500	4xA4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona