



Situace – rozvody VO :

51/1/4

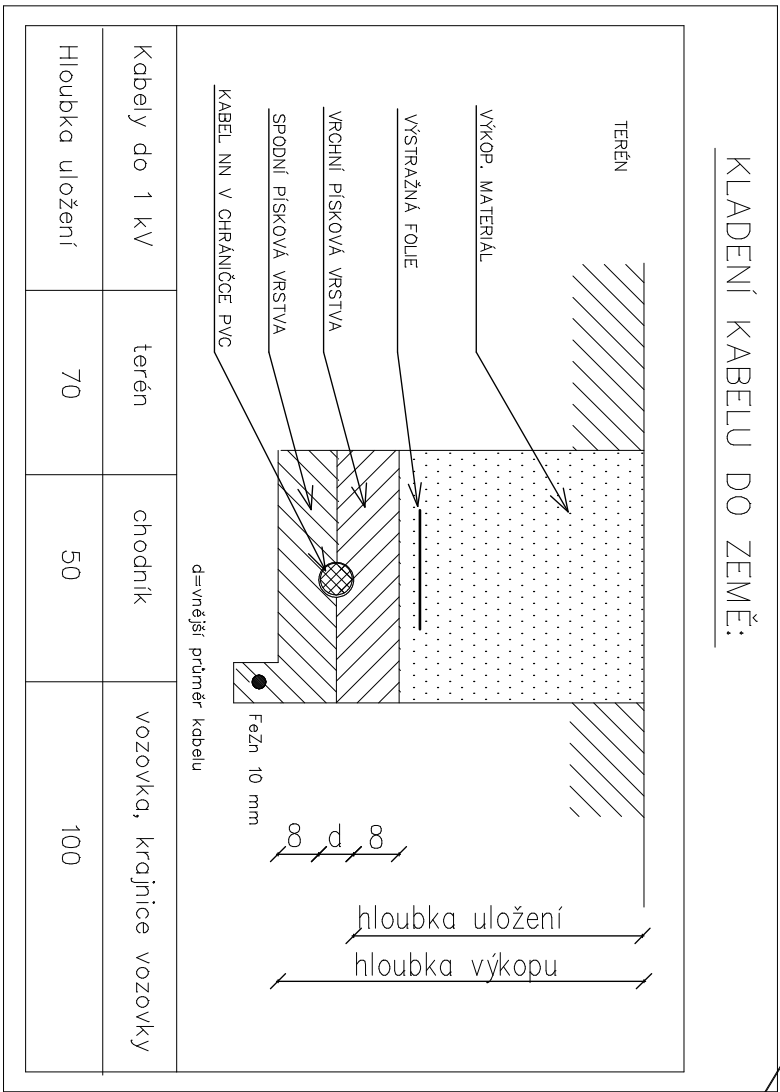

SO 105  
ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ  
WC + SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

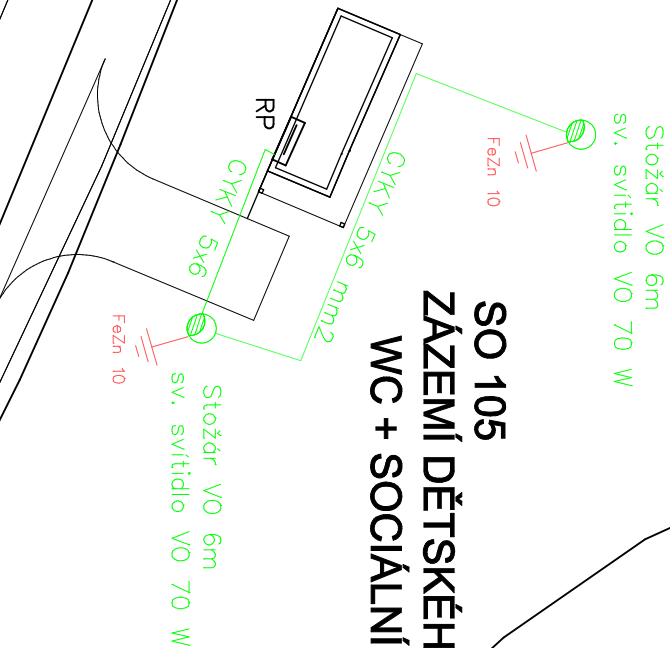

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3PEN-50 Hz, 3x400/230 V, TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :


DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRÁČÍ SE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ  
NACHÁZÍCÍ SE V TRASE PROJEKTOVANÝCH KABELŮ A TRAFOSTANICE  
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ

SO 104  
ZÁZEMÍ DĚTSKÉ ZOO

SO 208  
DĚTSKÁ ZOO

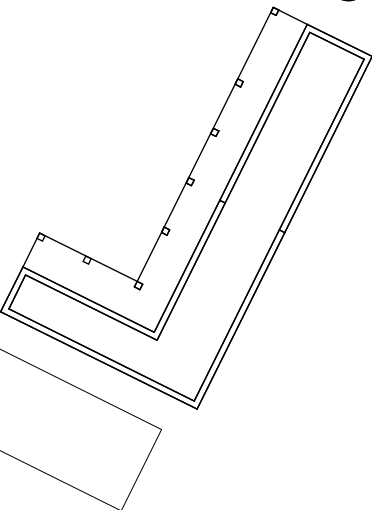

					
KOORDINÁTOR				KOOPERANT ČASŮ	
ZDP, PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
INVESTOR		STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5		PROJEKTOVÝ A PRŮBĚH JAKAŽER ING. MARTIN ŠMÍD ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE sídelní 8-202	
GENERALNÍ PROJEKTANT		SPOJPROJEKT PRAHA a.s.			
		BYSTRICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4			
ARCHTEKT, HP		ING. ARCH. JINDŘICH SOUVA		ZAK. ČÍSLO	
ZDP, PROJEKTANT		J.ŘÍ. JAROŠ		FORMÁT	
VYPRACOVAL		KAREL POKOS		MĚŘITKO	
MÍSTO STAVBY		BĚLA POD BEZDĚLEM, K.Ů. VRCHBĚLA		STUPEŇ	
INVESTOR		STŘEDOČESKÝ KRAJ		DATA	
AKCE		SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLA		ČÍSLO	
OBJEKT		SO 105.6 - ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ		PRÉ	
VÝKRES		Situace - rozvody VO		EL4	
ČÁST		3.7 SILNOPROUD			