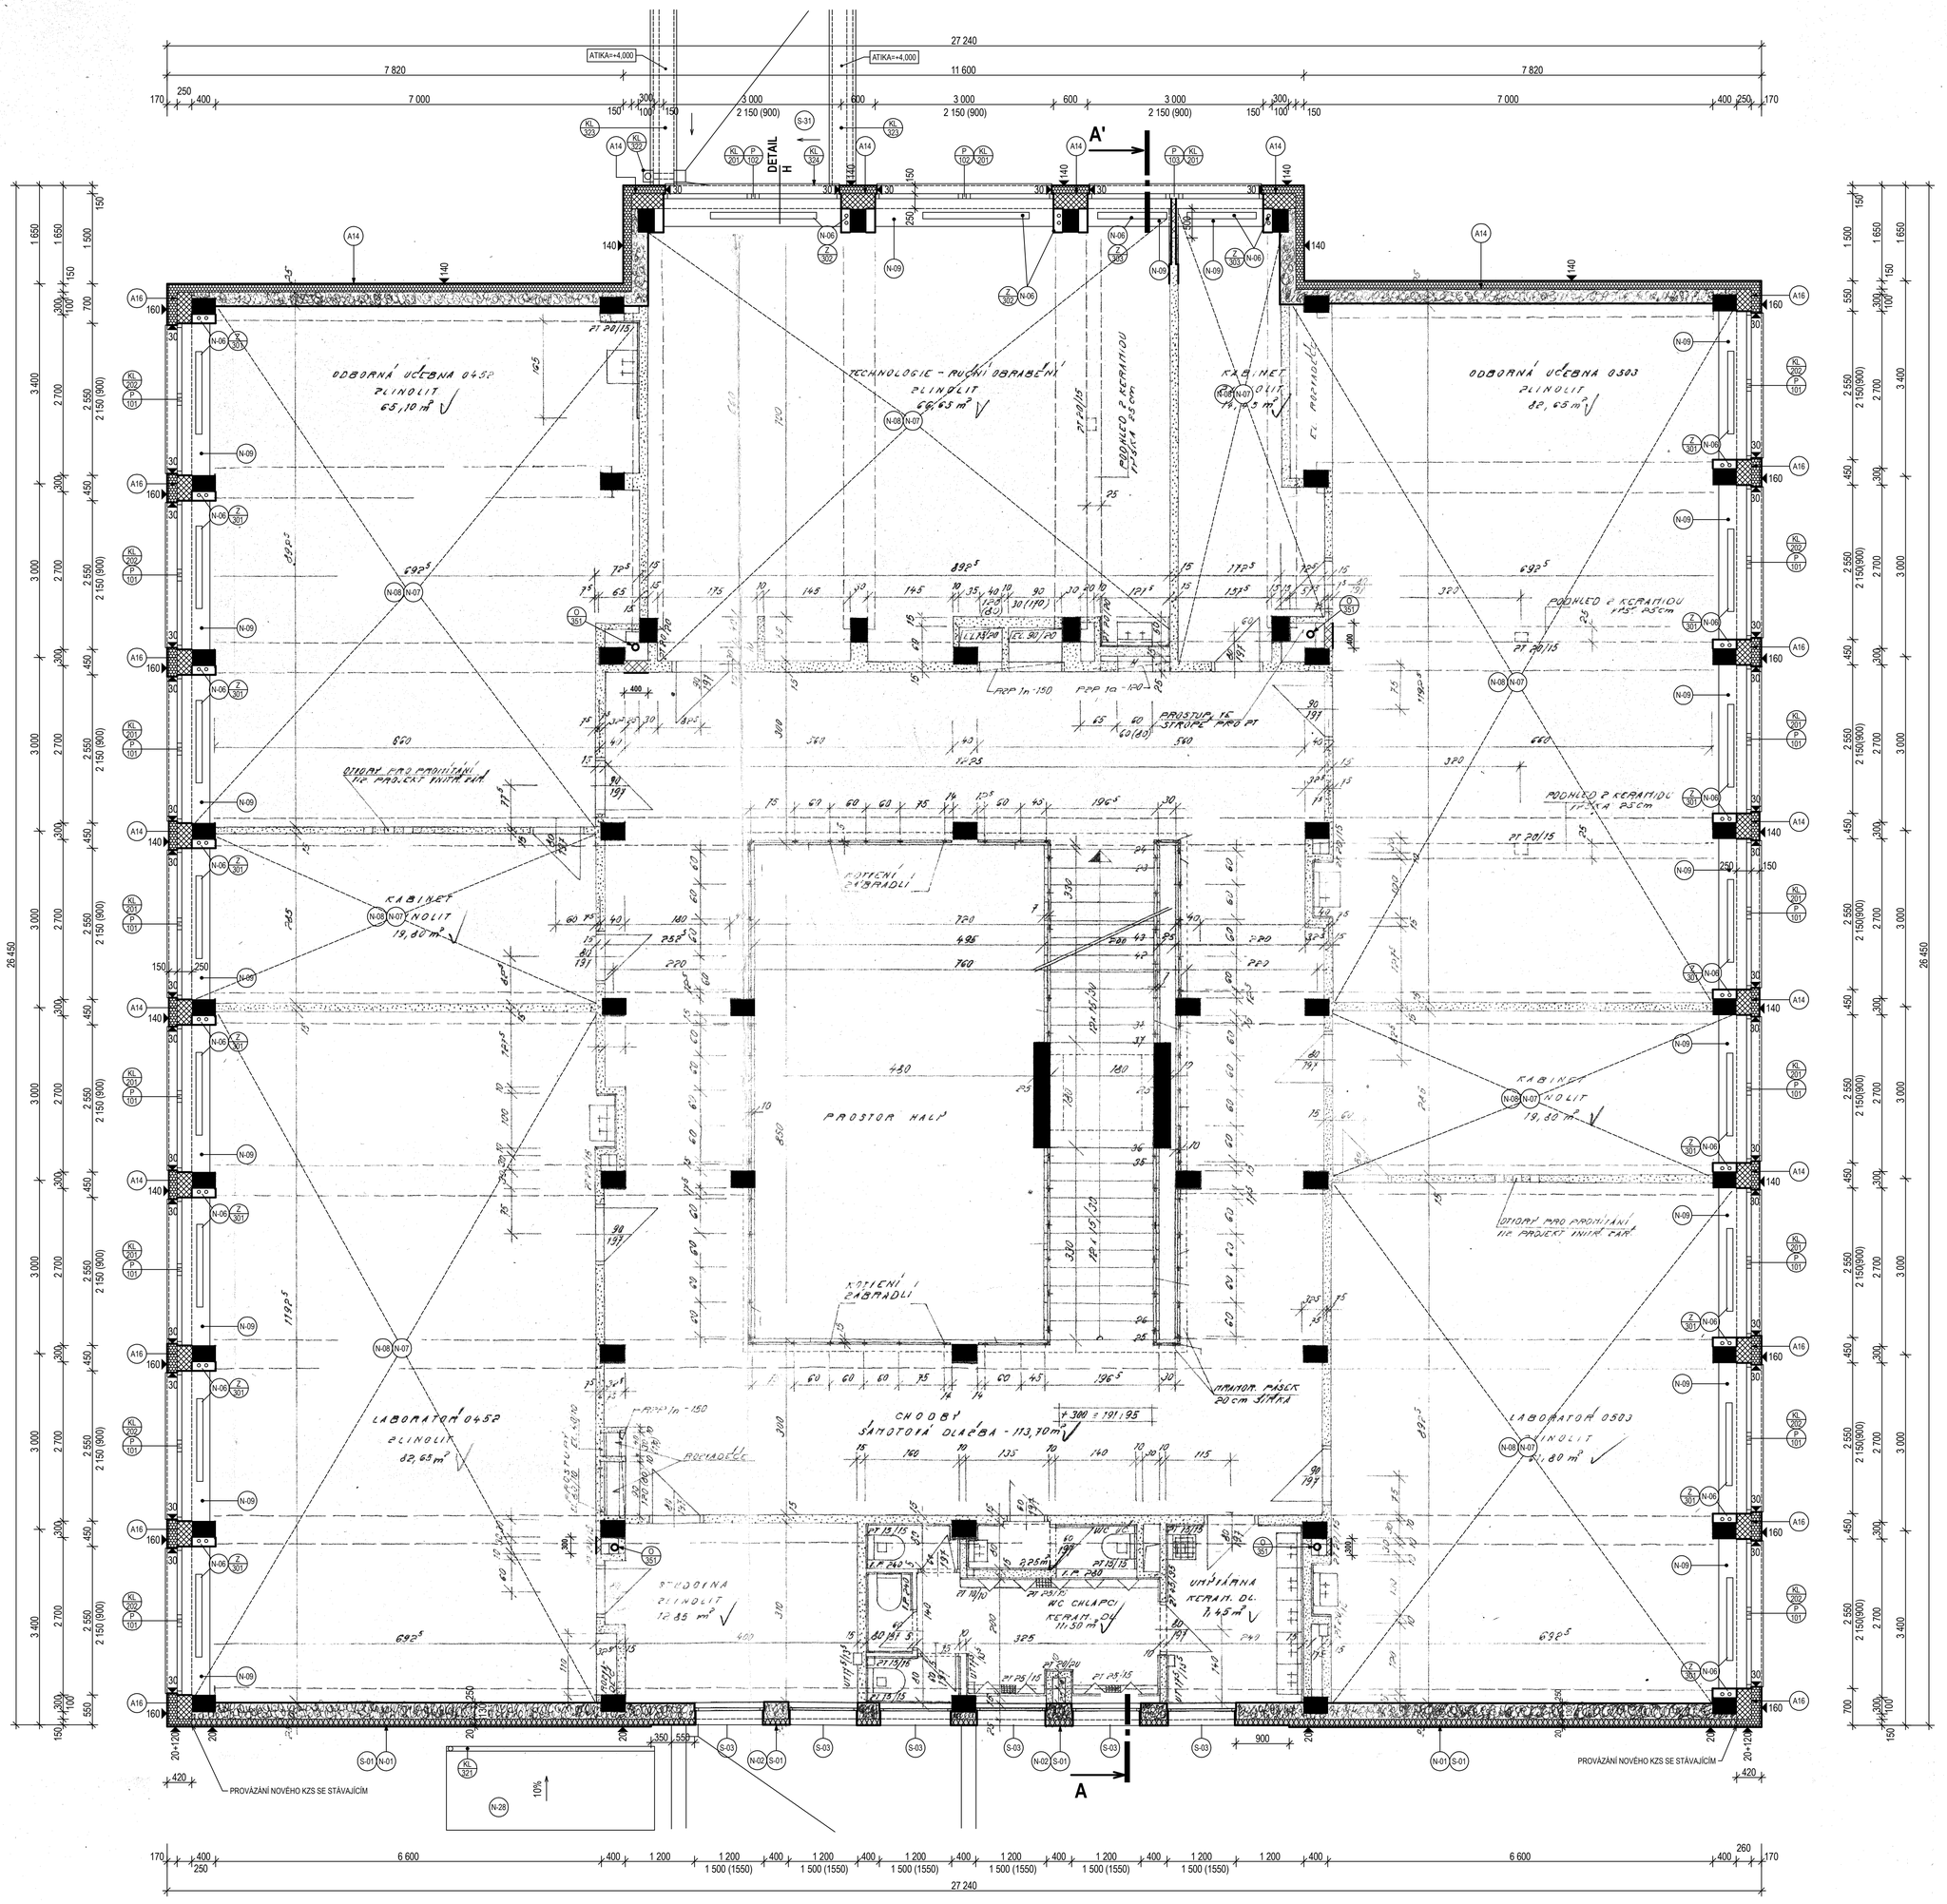

LEGENDA NAVRŽENÝCH ÚPRAV

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

A14 **KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS**
(ČÍSLO ZA PÍSMENEM SKLADBY V BUBLINĚ OZNAČUJE TLOUŠŤKU IZOLANTU V CENTIMETRECH)
- OČIŠTĚNÝ A PŘIPRAVENÝ PODKLAD
- PENETRACE PODKLADU
- LEPÍCÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS-F 70
- ARMOVACÍ VRSTVA - BEZCEMENTOVÝ ARMOVACÍ TMEL + VLOŽENÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA
- PENETRACE POD OMÍTKY S PIGMENTACÍ V ODSTÍNU VRCHNÍ OMÍTKY; PRODYŠNÁ PRO VODNÍ PÁRY
- VRCHNÍ ORGANICKÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0 mm
(EXTERIÉR)

140 DOPLŇUJÍCÍ GRAFICKÁ ZNAČKA OZNAČUJÍCÍ TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ - ŠIPKA OZNAČUJE ZATEPLENÍ ROVINY KOLMÉ K HROTU ŠIPKY; ČÍSLO URČUJE TLOUŠŤKU TEPELNÉ IZOLANTU V MILIMETRECH; U OSTĚNÍ ČÍSLO URČUJE PŘESAH KZS PŘES RÁM VÝPLNĚ OTVORU

OSTATNÍ ÚPRAVY

N-01 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC SE STÁVAJÍCÍM KZS S IZOLANTEM EPS TL.120mm BUDE OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A PŘIPRAVENA JAKO PODKLAD PRO SKLADBU:
- PENETRACE PODKLADU
- ORGANICKÝ LEPÍCÍ TMEL - CELOPLOŠNÉ LEPENÍ EPS
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS-100 F, tl. 20 mm
- ARMOVACÍ VRSTVA - BEZCEMENTOVÝ ARMOVACÍ TMEL+ VLOŽENÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA
- PENETRACE POD OMÍTKY S PIGMENTACÍ V ODSTÍNU VRCHNÍ OMÍTKY, PRODYŠNÁ PRO VODNÍ PÁRY
- VRCHNÍ ORGANICKÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0 mm
(EXTERIÉR)

N-02 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC SE STÁVAJÍCÍM KZS S IZOLANTEM EPS TL.120mm BUDE OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A PŘIPRAVENA JAKO PODKLAD PRO SKLADBU:
- PENETRACE POD OMÍTKY S PIGMENTACÍ V ODSTÍNU VRCHNÍ OMÍTKY, PRODYŠNÁ PRO VODNÍ PÁRY
- SJEDNOCUJÍCÍ FASÁDNÍ NÁTĚR
(EXTERIÉR)

N-06 ZPĚTNÁ MONTÁŽ TĚLES ÚT (PODROBNĚJI VIZ ČÁST ***FÚT***), OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, NOVÉ KOTVENÍ DO OBVODOVÉ ZDI, NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ. NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ V PŮVODNÍM UMÍSTĚNÍ BUDE SKRYTO PŘÍLOŽNOU SDK KONSTRUKCÍ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNOU S VÝZTUHOU PRO UKOTVENÍ PARAPETU. ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÝ SLOUP BUDE OBLOŽEN SDK DESKAMI, KOTVENÝMI DO TMELOVÉHO LOŽE. SDK DESKY PROCHÁZÍ DO OSTĚNÍ OKEN (ZAČIŠTĚNÍ OKENNÍHO RÁMU). SPÁRA OKNO-SDK BUDE TMELENA AKRYLÁTOVÝM TMELEM.
ŽEBROVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA OCHRANNÝM KRYTEM Z/301

N-07 VYSÁTÍ PŘEBROUŠENÉ PODLAHY, PENETRACE PODKLADU, VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z VINYLU - TŘÍDA ZATÍŽE 33, CELOPLOŠNĚ LEPENO. VČETNĚ OSAZENÍ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAHOVÝCH LIŠT VÝŠKY 80mm. DEKOR A BAREVNÝ ODSTÍN BUDE PŘED REALIZACÍ VYBRÁN ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTEM Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU.

N-08 NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI (STĚNY + STROP) VČETNĚ VYSPRAVENÍ A PENETRACE PODKLADU, ZAKRYTÍ PEVNÉHO VYBAVENÍ A ZÁVĚREČNÉHO ÚKLIDU. BAREVNÝ ODSTÍN BUDE PŘED REALIZACÍ VYBRÁN ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTEM Z PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU.

N-09 ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OMÍTKY PO ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ GARNIŽE

N-28 ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTÉHO STÁNÍ PRO KOLA, DOVYBAVENÍ PODPĚR O KOTEVNÍ DESKY PRO FIXACI K DLAŽBĚ. DOPLNĚNÍ O VÝROBEK XX/XX

POZNÁMKA:

- DO PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z ROKU 1974 KÓTOVANÉ V CENTIMETRECH JSOU DOPLNĚNY ZMĚNY KONSTRUKCÍ. NOVĚ KÓTOVÁNÍ JE V MILIMETRECH
- V KRESBĚ VYZNAČENÉ DETAILY JSOU VYOBRAZENY VE VÝKRESOVÉ SLOŽCE **F.AR.19 - DETAILY**
- V KRESBĚ JSOU NOVÉ VÝROBKY PSV VYZNAČENY SYMBOLEM XXX/XXX, VYOBRAZENY JSOU VE VÝKRESOVÉ SLOŽCE **F.AR.18 - VÝPIS VÝROBKŮ PSV** DLE ZNAČENÍ TEXTU V SYMBOLU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH HMOT

- NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- CIHELNÉ PŘÍČKY Z DUTÝCH TVÁRNIC
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V PROVEDENÍ ETICS, IZOLANT - EXPANDOVANÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN, tl. 120 mm

LEGENDA STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ

S-01 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC ZATEPLENÁ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, IZOLANT - EPS TL. 120 mm

S-03 PLASTOVÉ OKNO,ROZMĚRY 1200/1500 mm BARVA BÍLÁ, PARAPET POZINKOVANÝ PLECH

S-31 STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO REKONSTRUKCI, STŘEŠNÍ KRYTINA Z mPVC, SKLADBA NENÍ ZNÁMA

LEGENDA NOVÝCH HMOT

- PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL. 250 mm, PEVNOST P2 (500 kg/m³)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V PROVEDENÍ ETICS, IZOLANT EXPANDOVANÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F
- VYZDĚNÍ VYBOURANÝCH ČÁSTÍ PŘÍČEK Z CIHEL PLNÝCH NEBO DUTINOVÝCH
- GRAFICKÉ VYZNAČENÍ PLOCHY K DOPLNĚNÍ (KONSTRUKCE V POHLEDU), DOPLNĚNO OZNAČENÍM DRUHU NOVÝCH ÚPRAV

SCHEMA AREÁLU SOŠ A SOU :

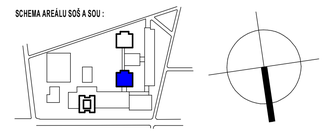

1.NP = ±0,000 = 188,10 Bpv

MANAŽER PROJEKTU: ING. MIROSLAVA HUBÁLKOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ALEŠ HOLEMÝ	VYPRACOVAL : ING. ALEŠ HOLEMÝ	TECHNICKÁ KONTROLA : ING. MILOŠ PAŘÍZEK
OBEC: NYMBURK	KRAJ : STŘEDOČESKÝ	
INVESTOR : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk		ČÍSLO ZAKÁZKY: 12681
NÁZEV AKCE : ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ŠKOLY - SOŠ A SOU NYMBURK		FORMÁT A4: 12x A4
OBJEKT : 004 - BUDOVA ŠKOLY, SEVER		DRUH PROJEKTU: DOKUM. PRO PS
ČÁST : F.AR - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: 02/2013
		MĚŘÍTKO: 1:50
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU : F.AR.12 — PARÉ Č.:

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
kontakt: +420 494 531 538
dabona@dabona.eu
www.dabona.eu