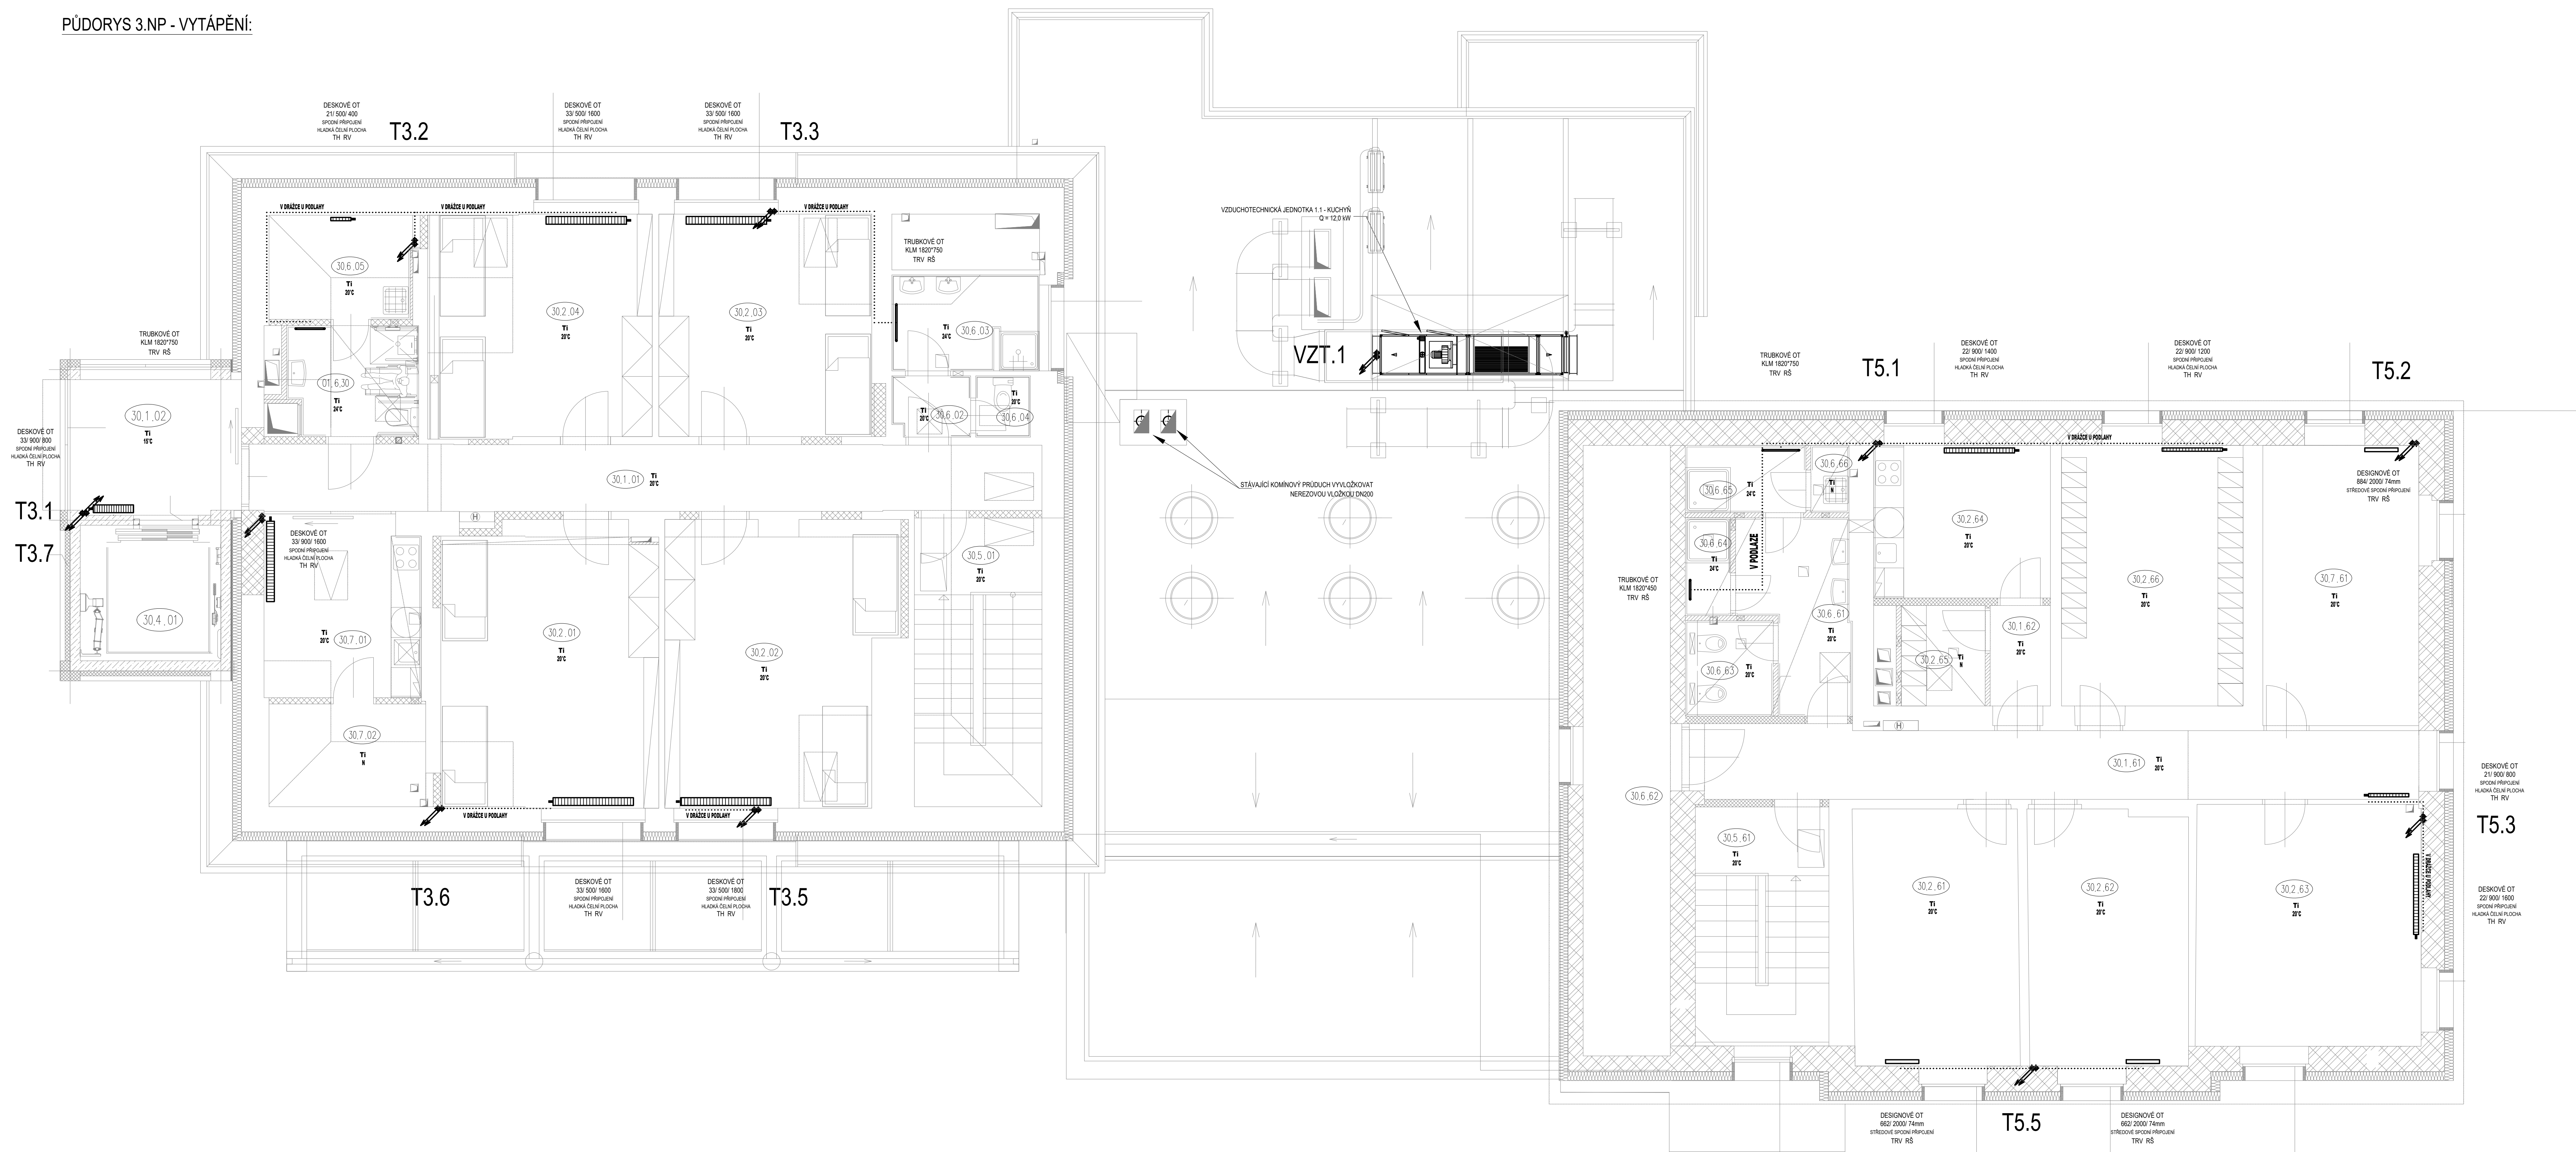





PŮDORYS 3.NP - VYTÁPĚNÍ:



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	Typ
_____	POTRUBI TOPNÉ VODY - přívod	potrubí z medi - měkká pájka
_____	POTRUBI TOPNÉ VODY - zapletka	potrubí z medi - měkká pájka
_____	PRIMÁRNÍ OKRUH ZDROJE - přívod	potrubí z trubek ocelových bezvězých
_____	PRIMÁRNÍ OKRUH ZDROJE - zapletka	potrubí z trubek ocelových bezvězých
_____	POTRUBI TOPNÉ VODY PRO VZDUCHOTECHNIKU - přívod	potrubí z medi - měkká pájka
_____	POTRUBI TOPNÉ VODY PRO VZDUCHOTECHNIKU - zapletka	potrubí z medi - měkká pájka
_____	EXPANZNÍ POTRUBÍ	potrubí z medi - měkká pájka
T♣	STOUPACÍ POTRUBÍ - topná větev 3 - levá část	potrubí z medi - měkká pájka
TI♣	STOUPACÍ POTRUBÍ - topná větev 4 - střední část	potrubí z medi - měkká pájka
T♣	STOUPACÍ POTRUBÍ - topná větev 5 - pravá část	potrubí z medi - měkká pájka
VZT♣	STOUPACÍ POTRUBÍ - topná větev pro vzduchotechniku	potrubí z medi - měkká pájka
PDL ♣	STOUPACÍ POTRUBÍ - podlahové vytápění	potrubí z medi - měkká pájka



LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLOSO S PRAVÝM SPODNÝM PRÍPOJENÍM, ZABUDOVANÝM VNÚTRNÝM PROPAGAČNÝM ROZVOJOM, VENTILOVÝM VLOŽKOU	HLADKÁ ČELNÁ PLOCHA
	DESIGNOVÉ OT SE SVISLE ORIENTOVANÝMI PROFILY	STREDOVÉ SPODNÉ PRÍPOJENÍ
	TRUBKOVÉ KOUPELOVÉ TĚLOSO	ZVĚTŠENÁ VÝHŘEVNÁ PLOCHA

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel

DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE  
Hrdinů 175, 251 63 Strančice  
Zastoupené: MUDr. Pavlem Biskupem  
IČO: 43750672

 <b>B. PROJEKT</b> Ing. Karel Dvořák prosp. 1728 tel. 731 111 007, fax 731 111 008 e-mail: ml.pojan@bprojekt.cz	Základní část / objekt	Vypracoval:	Ing. Karel Dvořák	Investitor	DGS	
		Zodpovědný projektant:			Stavba	1300015
		Technická kontrola:	Ing. Karel Dvořák		Datum	5/2017
		Akce:	<b>CENTRUM CHOČEŘADY</b> Rekonstrukce a výměna střešní konstrukce lázeňské budovy na pozemcích s.p.č. 175 a 237 v k.ú. Chočera		Stupeň	DPS
		Oblast:	SD 01 <b>D.1.4.B. VÝTÁPENÍ</b>		Průběh	NO
	Objekt:			Č. přílohy	Par.:	
	Číslo	<b>PŮDORYS 3.NP</b>		<b>D.1.4.B</b>	<b>UT.05</b>	