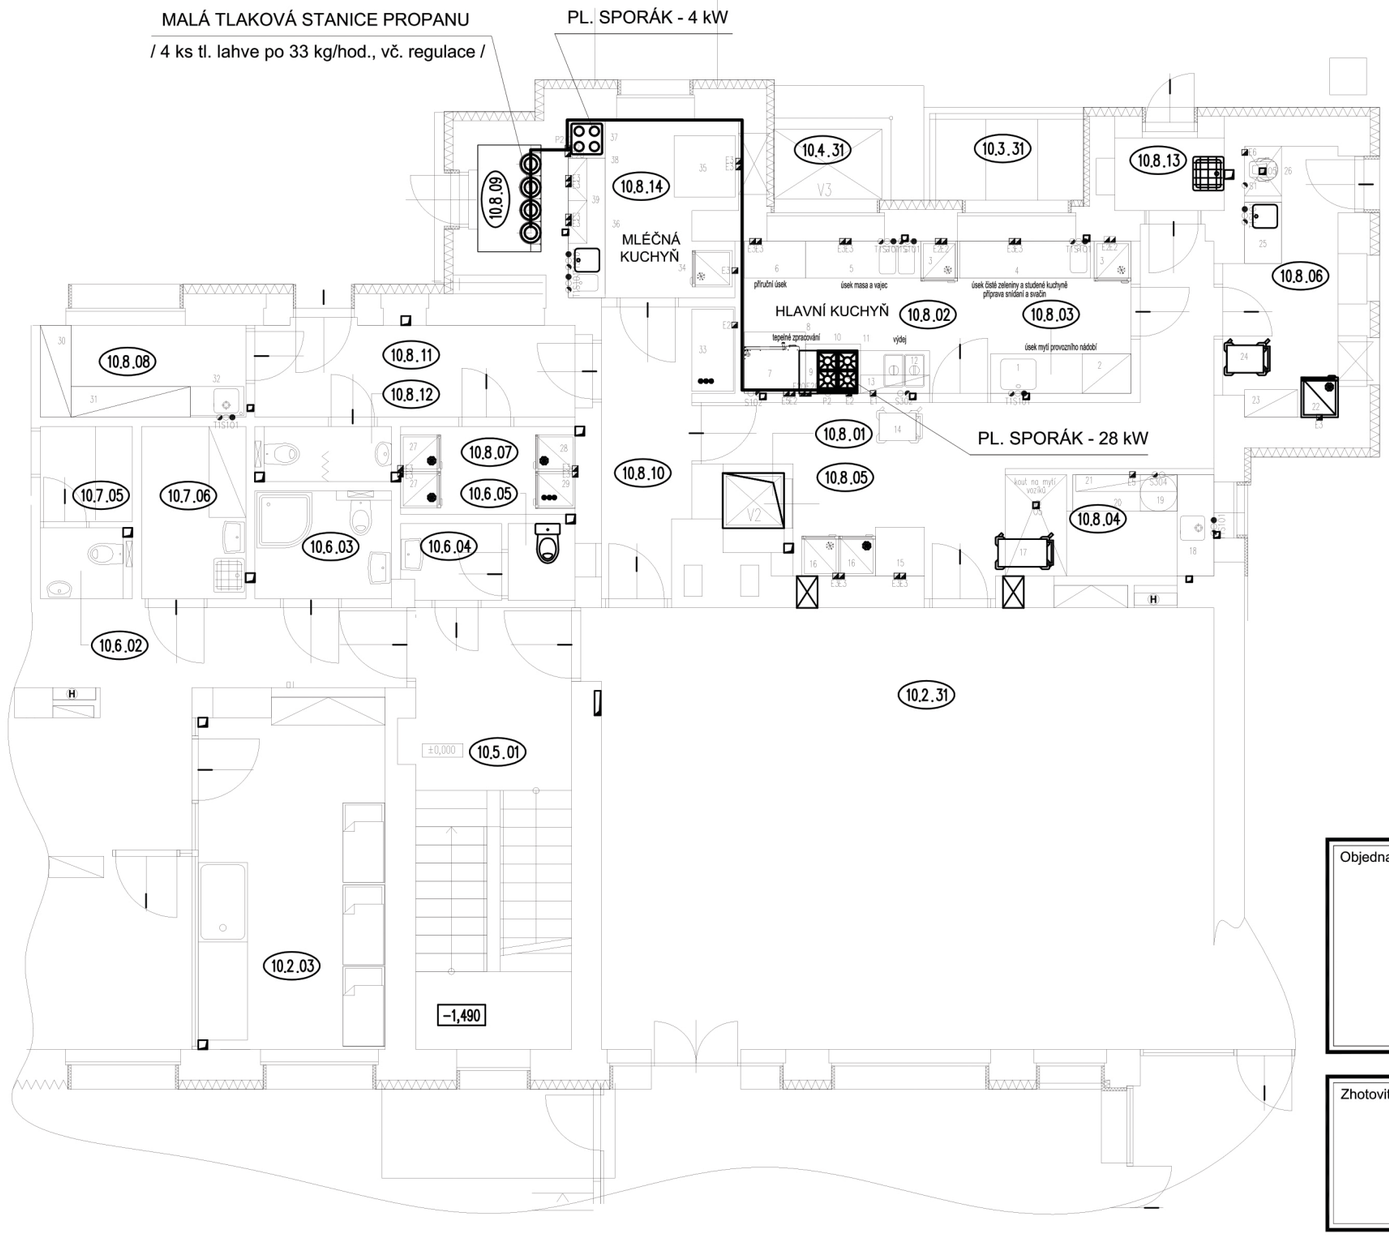

POZNÁMKA: Malá tlaková stanice bude umístěna v 1. NP v přístavbě o rozměru 1,0x1,7m-min. výška 2,1m.
Spotřebiče - pl. sporák 4 kW a pl. sporák 28 kW.
Stavební část musí odpovídat ČSN 38 6462 a TPG 402 01.
Technologie musí být vodivě poroojena a ochráněna proti účinků stat. elektřiny.
Vzduchotechnika nesmí ovlivňovat hořáky spotřebičů.
Větrání a přívod spalovacího vzduchu je řešen ve stavební části.

Objednatel:

DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
Zastoupené: MUDr. Pavlem Biskupem
IČO: 43750672

Zhotovitel :

NOVÁK&PARTNER
INŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

120 00 Praha 2, Perucká 5
tel: 221 592 050
fax: 221 592 070
info@novak-partner.cz

HIP	DCS
Zak. číslo	14-NO-00-017
Datum	06/2017
Stupeň	DPS

Zhotovitel části / objektu

Věra Kovářová
K Polabinám 1895
530 02 Pardubice

ČKAIT: 0700340
tel: 466215628
mobil: 603 230 881
email:vera.kovarova@gmail.com

Vypracoval:	Věra Kovářová	V. Kovářová
Zodpovědný projektant:	Věra Kovářová	V. Kovářová
Technická kontrola	Věra Kovářová	V. Kovářová

Akce: CENTRUM CHOCERADY
Rekonstrukce a pøístavba objektu bývalé léèbny na pozemcích: s.p. 175 a 237 v katastrálním území Chocerady

Objekt: SO.01
Část : D1.4. 6 - PROPANOVÁ TLAKOVÁ STANICE

- PŮDORYS 1.N.P. - část

Investor	DCS
Zak. číslo	11
Datum	06/2017
Stupeň	DPS
Měřítko	BEZ
Č.přílohy:	Paré :
D.1.4.6	
2	