




Křížení sdělovacích kabelů s
kanalizací - min. vzdálenost v mm

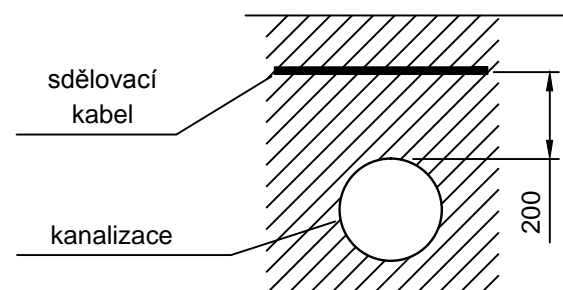


Křížení sdělovacích kabelů s
tepelným vedením - min.
vzdálenost v mm bez opatření

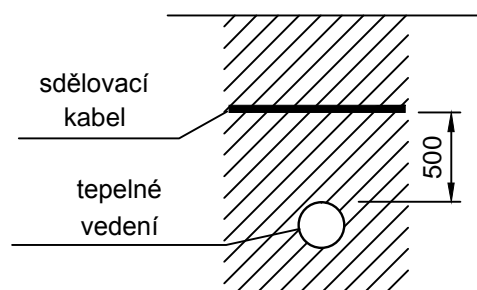


Křížení sdělovacích kabelů s
plynovodem - min. vzdálenost v mm

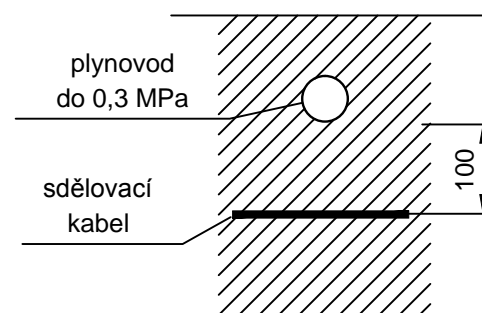


Křížení sdělovacích kabelů se
silovými - min. vzdálenost v
mm bez opatření

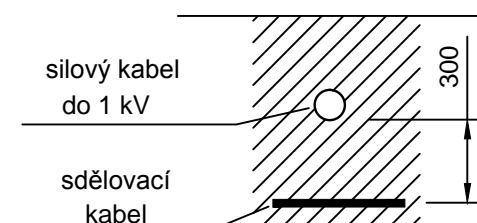


Křížení sdělovacích kabelů se
silovými - min. vzdálenost v mm v
bet. chráničkách

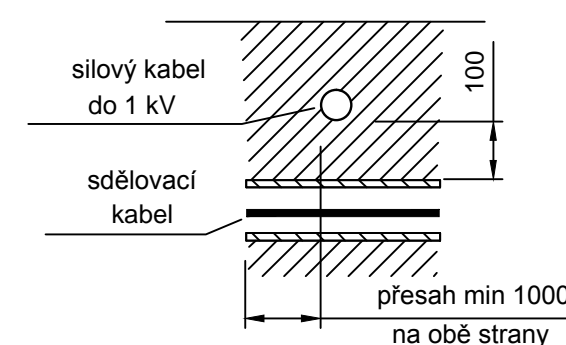

Křížení sdělovacích kabelů s kolektory, techn.
chodbami, kabel. kanály - min. vzdálenost v mm

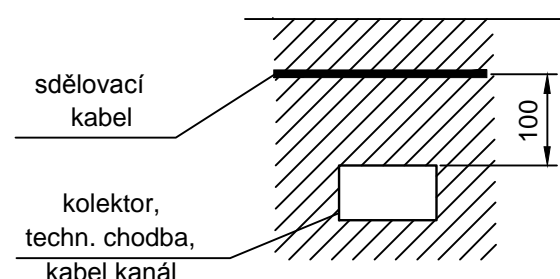


Křížení sdělovacích kabelů s tepelným vedením -
min. vzdálenost v mm s tep. ochranou


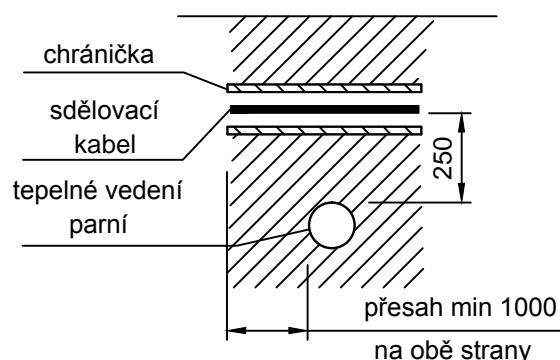


teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C
mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné
době nesmí přesáhnout 45°C



Křížení sdělovacích kabelů s kyslíkovody,
acetylénovody - min. vzdálenost v mm

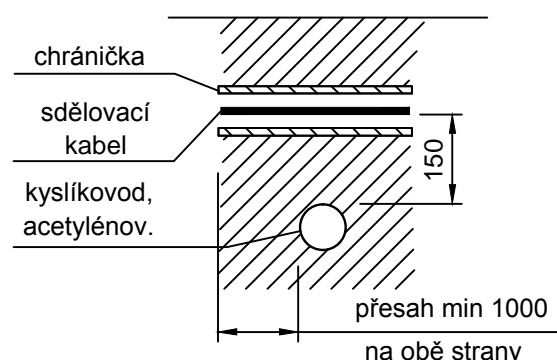

Křížení sdělovacích kabelů s
vodovodem - min. vzdálenost v
mm

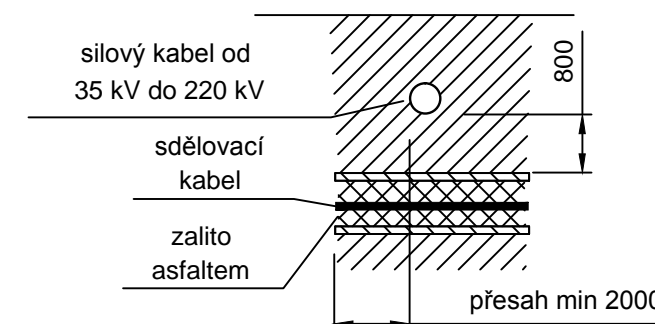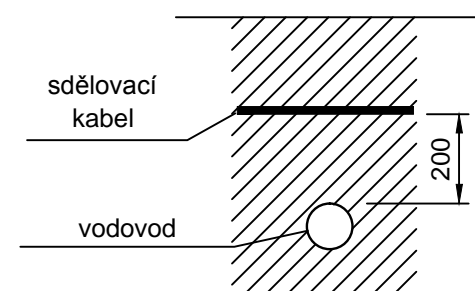

Křížení sdělovacích kabelů s dálkovody
hořlavých kapalin - min. vzdálenost v mm

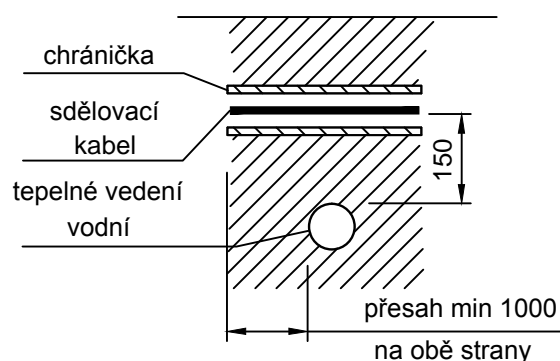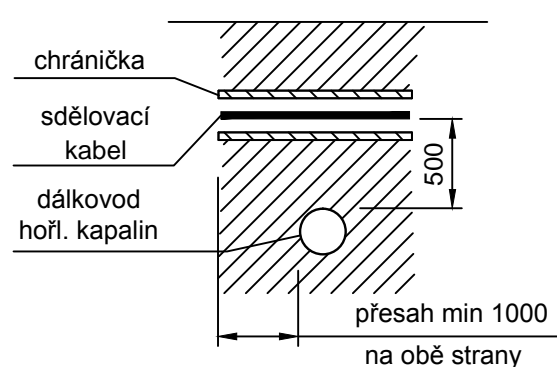

teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C
mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné
době nesmí přesáhnout 35°C

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005

	DATUM	JMÉNO	PODPIS	NTD NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181	
PROJEKTANT	11.2013	Ing. Studničný			
VYPRACOVAL	11.2013	O. Janák			
ZKOUŠEL	11.2013	Ing. Slejška			
Č. zak.	G20402-201				
OBEC POSTŘIŽÍN - REKONSTRUKCE POVRCHŮ KOMUNIKACÍ VČ. CHODNÍKŮ SO 11.2 - Ulice Pražská - ochrana inženýrských sítí Telefonica				Měřítko	Č. v.
Vzory křížení sítí - sdělovací vedení				-	3