

ROZVADĚČ VN


VÝŠKA VN JE UVEDENA BEZ UVAŽOVANÉ NÁSTAVBY VÝŠKY 250 mm

NAPĚTÍ	VÝROBCE	ZAPLOJENÍ	Typ	ROZMĚR S/H/V mm
22 kV	SIEMENS	KT	RT	740 / 775 / 1400 mm
		KKT	RRT	1050 / 775 / 1400 mm
		KKKT	RRRT	1360 / 775 / 1400 mm
	SCHNEIDER	KT	CI	829 / 770 / 1142 mm
		KKT	ICI	1196 / 770 / 1142 mm
		KKKT	ICI	1619 / 770 / 1142 mm
22 kV	EFACEC FLUOFIX	KT	IS-CIS	740 / 727 / 1279 mm
		KKKT	2IS-CIS	1190 / 727 / 1279 mm


ROZVADĚČ NN

NAPĚTÍ	VÝROBCE	Typ	ROZMĚR S/H/V mm
22 kV	ESB BRNO	RETR 1089/4835 - PH	800 / 587 / 1650 mm


PŮDORYS

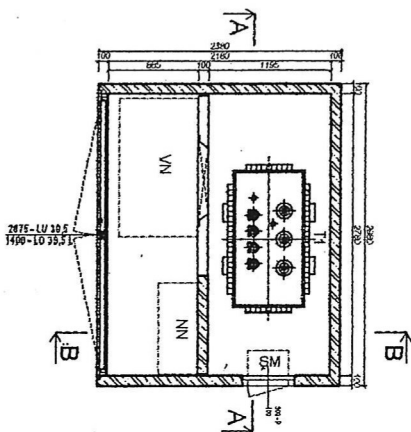

ŘEZ A-A

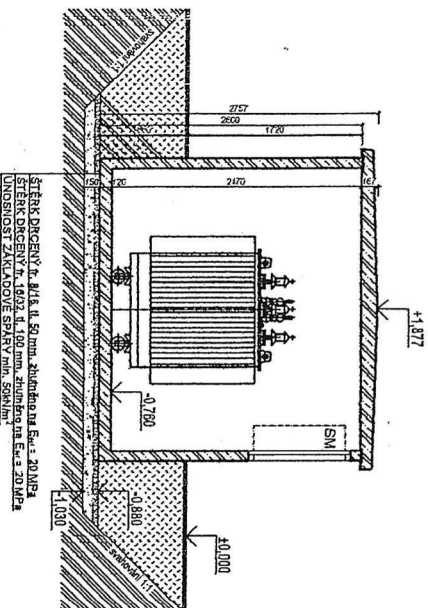

ŘEZ B-B

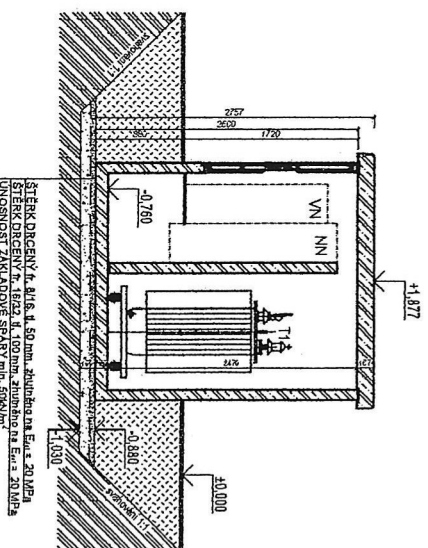

KOMPAKTNÍ STANICE BBP

STANICE TYPU: **UK 3024**

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: **7,093 m²**

OBEŠTAVĚNÝ PROSTOR: **19,554 m³**

HMOTNOST (BEZ VYSTROJENÍ): **11,091 t**

KORPUS 8,211 t
STŘECHA 3,530 t

Projektová kancelář

Petr Slabihoudek
Hráského 770/4, 256 01 Benešov
Tel. : 602271030
E-mail : info@pkslabihoudek.cz

PROJEKTANT	KRESLIL	AUTORIZACE	ČÍSLO STAVBY
Vladimír Bárta	Jiří Slabihoudek	Petr Slabihoudek	19030
INVESTOR	Středočeský kraj, Zborovská 81/11 150 00 Praha5		
OBJEKT	Kompaktní trafostanice BPP- typ UK3024		
MÍSTO STAVBY	Benešov- Villaniho ul. p.č. 1229/1		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Benešov		

AKCE :

Benešov-TS BN 0451 Domov seniorů p.č.1229/1
Kompaktní trafostanice BPP- typ UK3024
Domov seniorů Benešov,Villaniho 2130; p.č.1229/1

OBSAH	PD pro stavební řízení
STUPEŇ	D S P
DATUM	2019
ZAK. ČÍSLO	19030

E 6