


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE PVC DN 200(250,300)

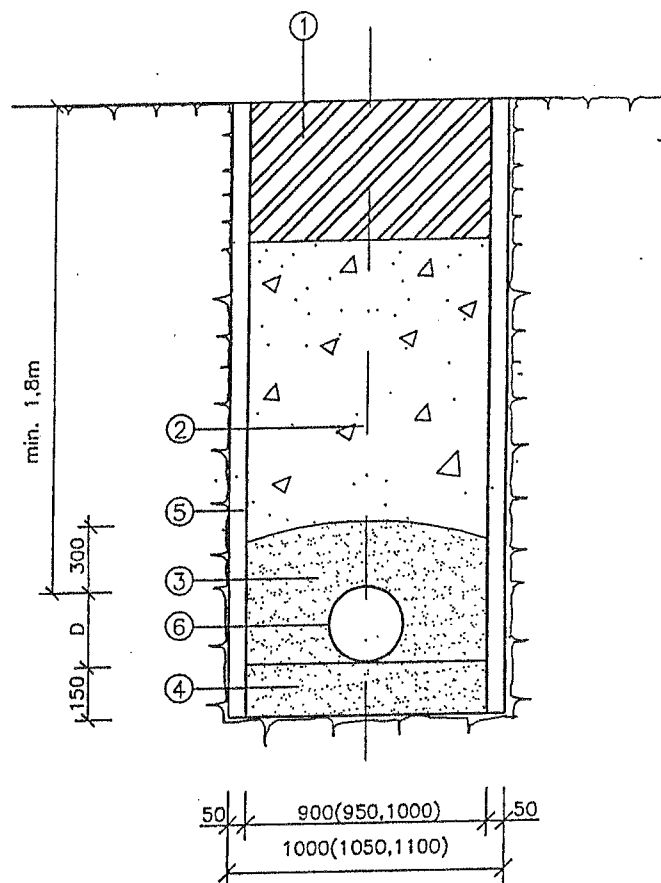

LEGENDA :

- ① - skladba vozovky
- ② - zásyp výkopkem (zhutněn na 95% Proctor standart)
- ③ - obsyp štěrkopískem o max. zrnitosti 16 mm(zhutněn na rel. ulehlost > 0,
- ④ - podsyp štěrkopískem o max. zrnitosti 16 mm
- ⑤ - pažení příložné
- ⑥ - kanalizační trouba z PVC DN 200(250,300)

Objednatel:

Obec Lety u Dobřichovic

Na Návsi 160, Lety, Dobřichovice, 252 29

**Výstavba kruhového objezdu na křížení silnic II/115 a II/116
a rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/115 a II/116 v obci Lety**



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	11 232 00	HIP:	Ing. Miloš NOVÁK
			244062640, mno@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV		
	244062217, pdr@pontex.cz		

PONTEx S.R.O.

Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Číslo zakázky:	
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Marie Matějková
	283981122, provokap@vasepc.cz
Tech. kontrola:	

PROVOKAP s.r.o.

projekce • voda • kanalizace • plyn

Bořanovice, Pivovarská 62, 250 65
tel: +420 283981122, mobil: 602584481

Objednatel:	obec Lety	Obec:	Lety	Kraj:	Středočeský
Akce:	VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU NA KŘÍŽENÍ SILNIC II/115 A II/116 A REKONSTRUKCE POVRCHU VOZOVKY SIL. II/115 A II/116 V OBCI LETY				Datum
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST				09/2012
Objekt:	SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE				Stupeň
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				Č. přílohy
					4