



ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S

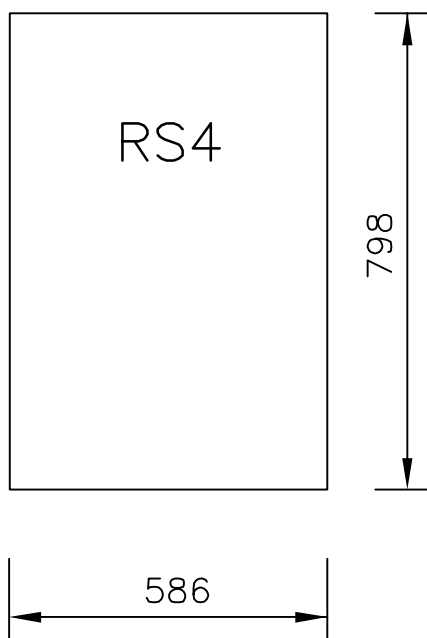



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ	: 3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE č. 411.2
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:	: OCHRANA PŘI PORUŠE – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM DLE čl. 411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3.2 A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY.
	DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30 mA PRO ZÁSUVKY DO 32A DLE čl. 411.3.3
	DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30 mA PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SÍTI TN DLE čl. 411.3.4
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3	: URČENY PROTOKOLEM V TZ
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: SHORA
VÝVODY	: NAHORU
HLOUBKA	: 160 MM

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	WINTEL s.r.o. projekce – servis – elektro tel: 603 989 666, email: wintel@wintel.cz Painí 1017/5, 639 00 Brno	
JOSEF MIKUŠKA	JOSEF MIKUŠKA	ING. JAN WOLETZ		
Investor	DOMOV SENIORŮ VIDIM, P.O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE		Formát	5x A4
Místo stavby	HORNÍ VIDIM 1, 277 21 LIBĚCHOV		Datum	06/2022
Stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE DS VIDIM		Stupeň	DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Objekt	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 2.NP, 4.NP A ČÁSTI 3.NP		Zakázka	W021-22-P
PS			Arch.č.	W021-22-P.211/1-5
Obsah	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS4		Výkres č.	211
			Paré č.	

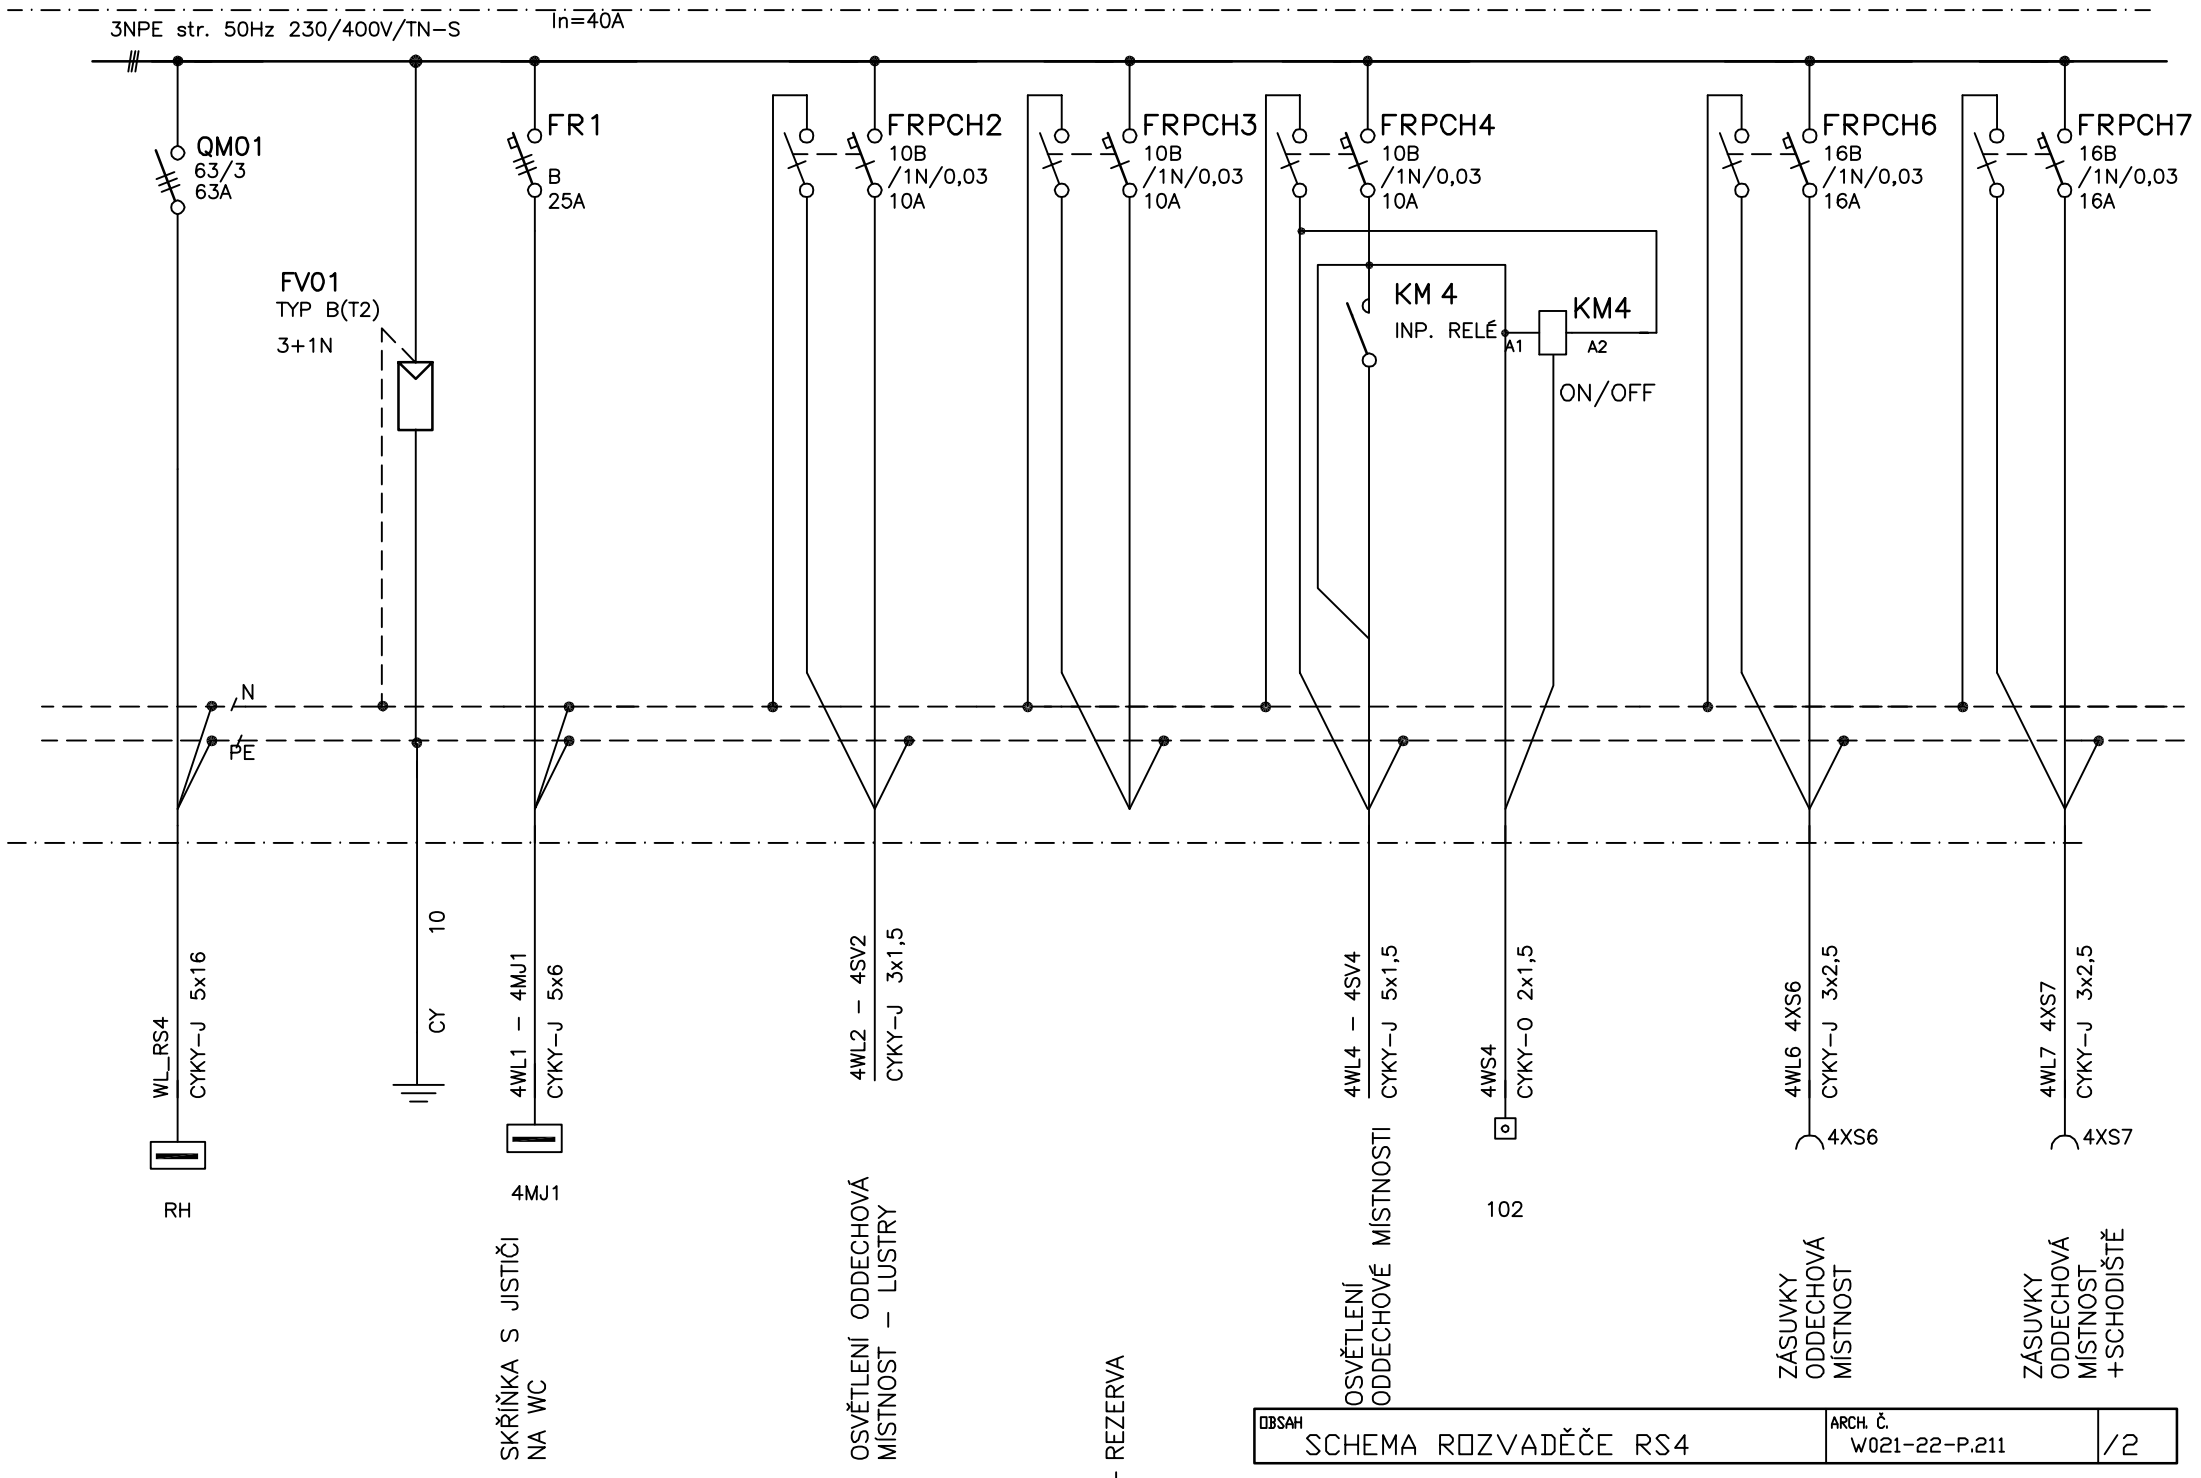

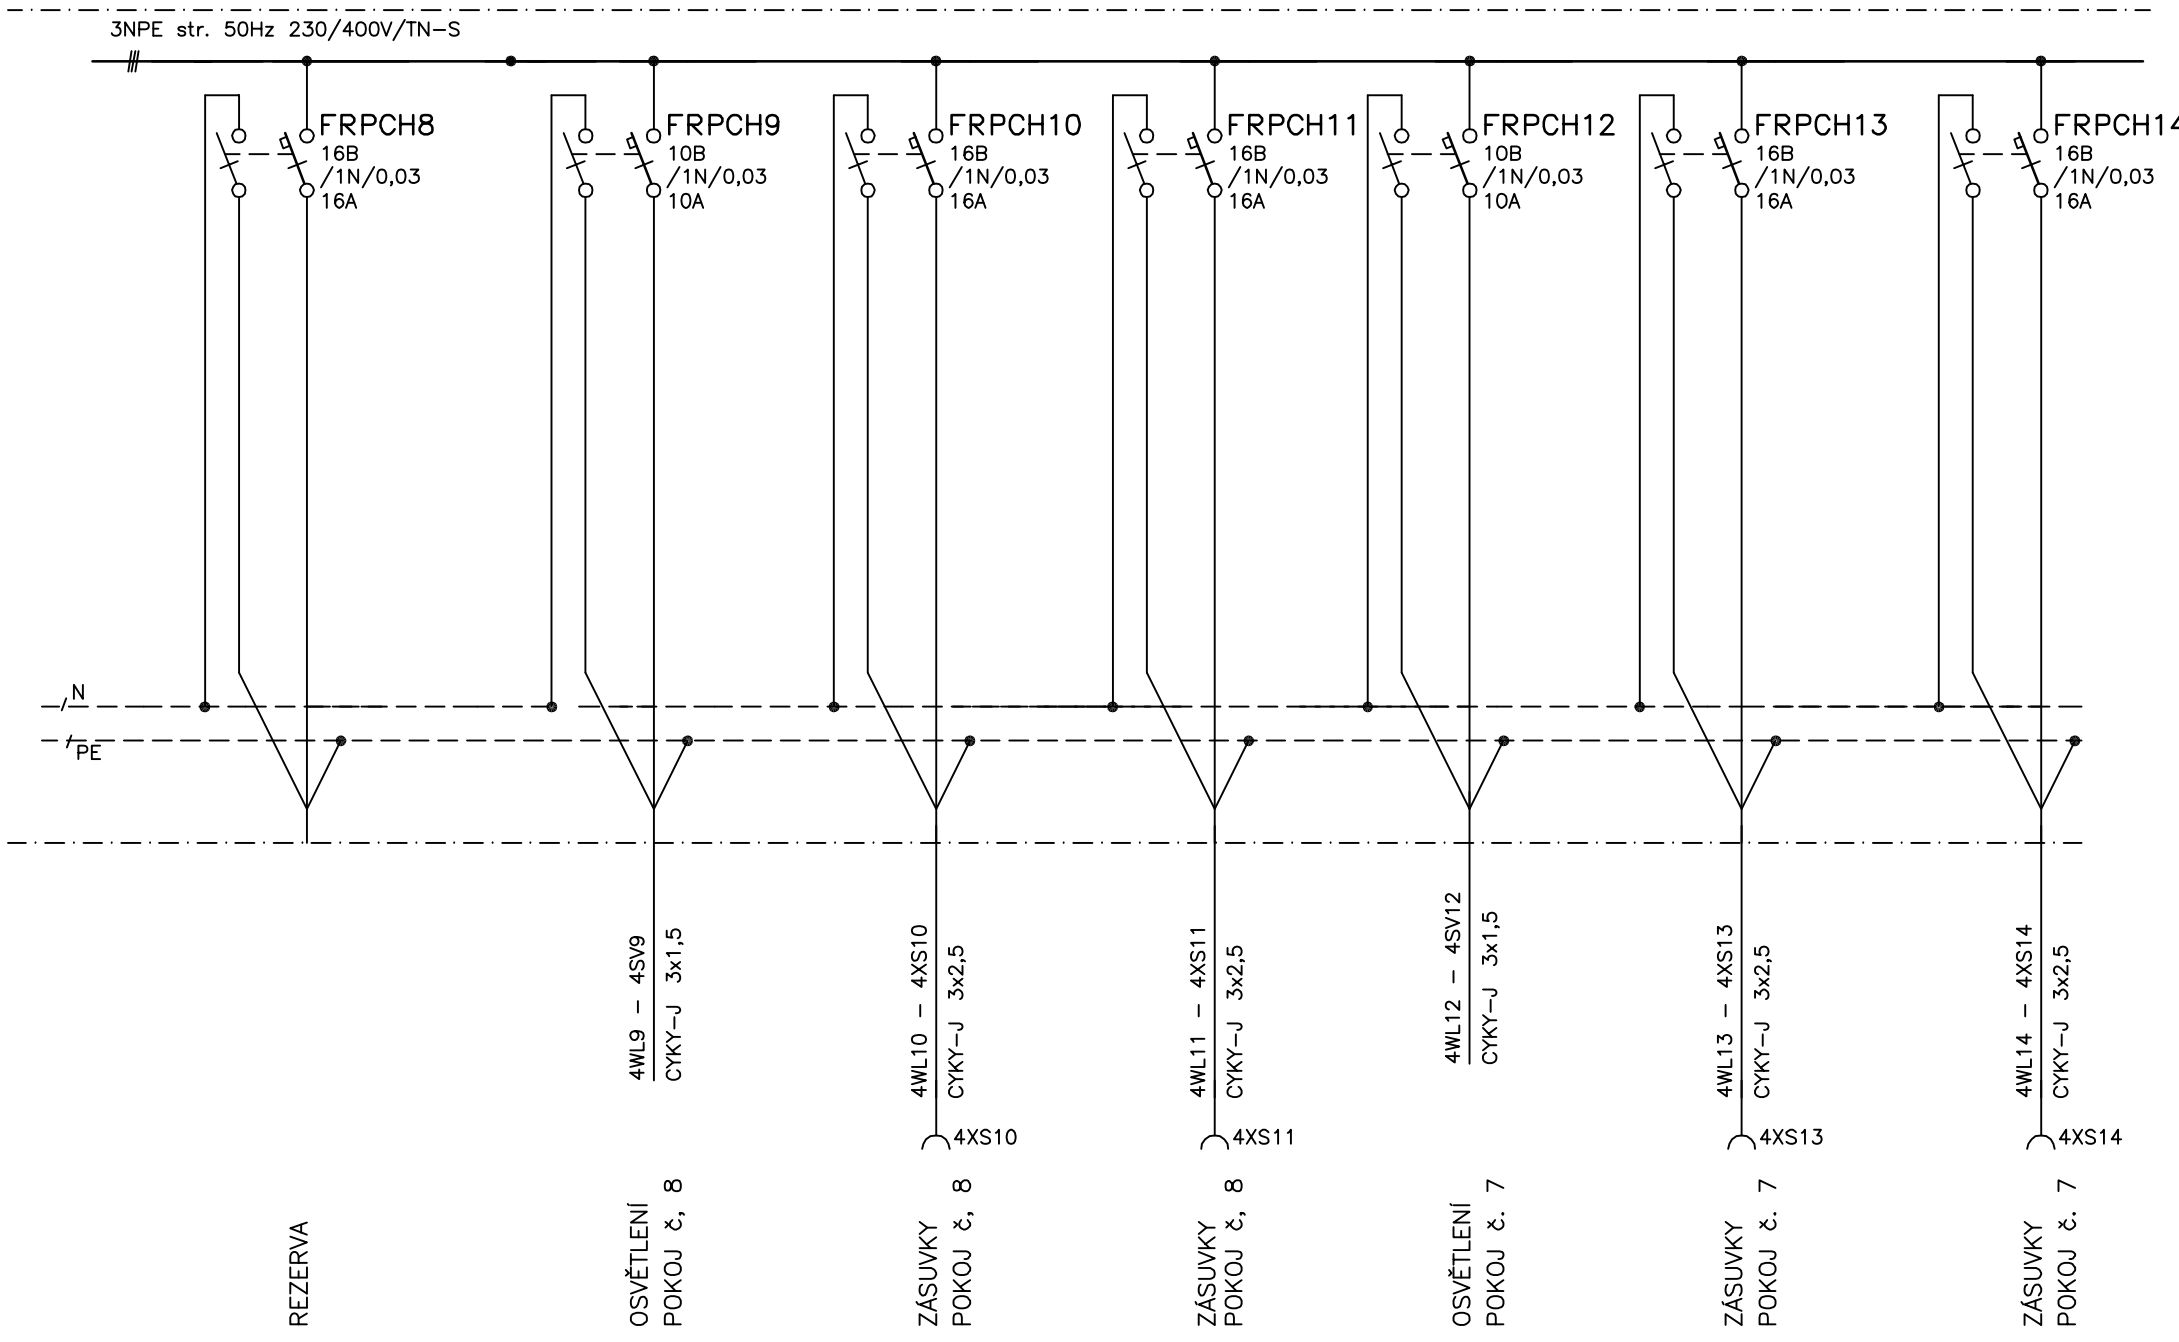

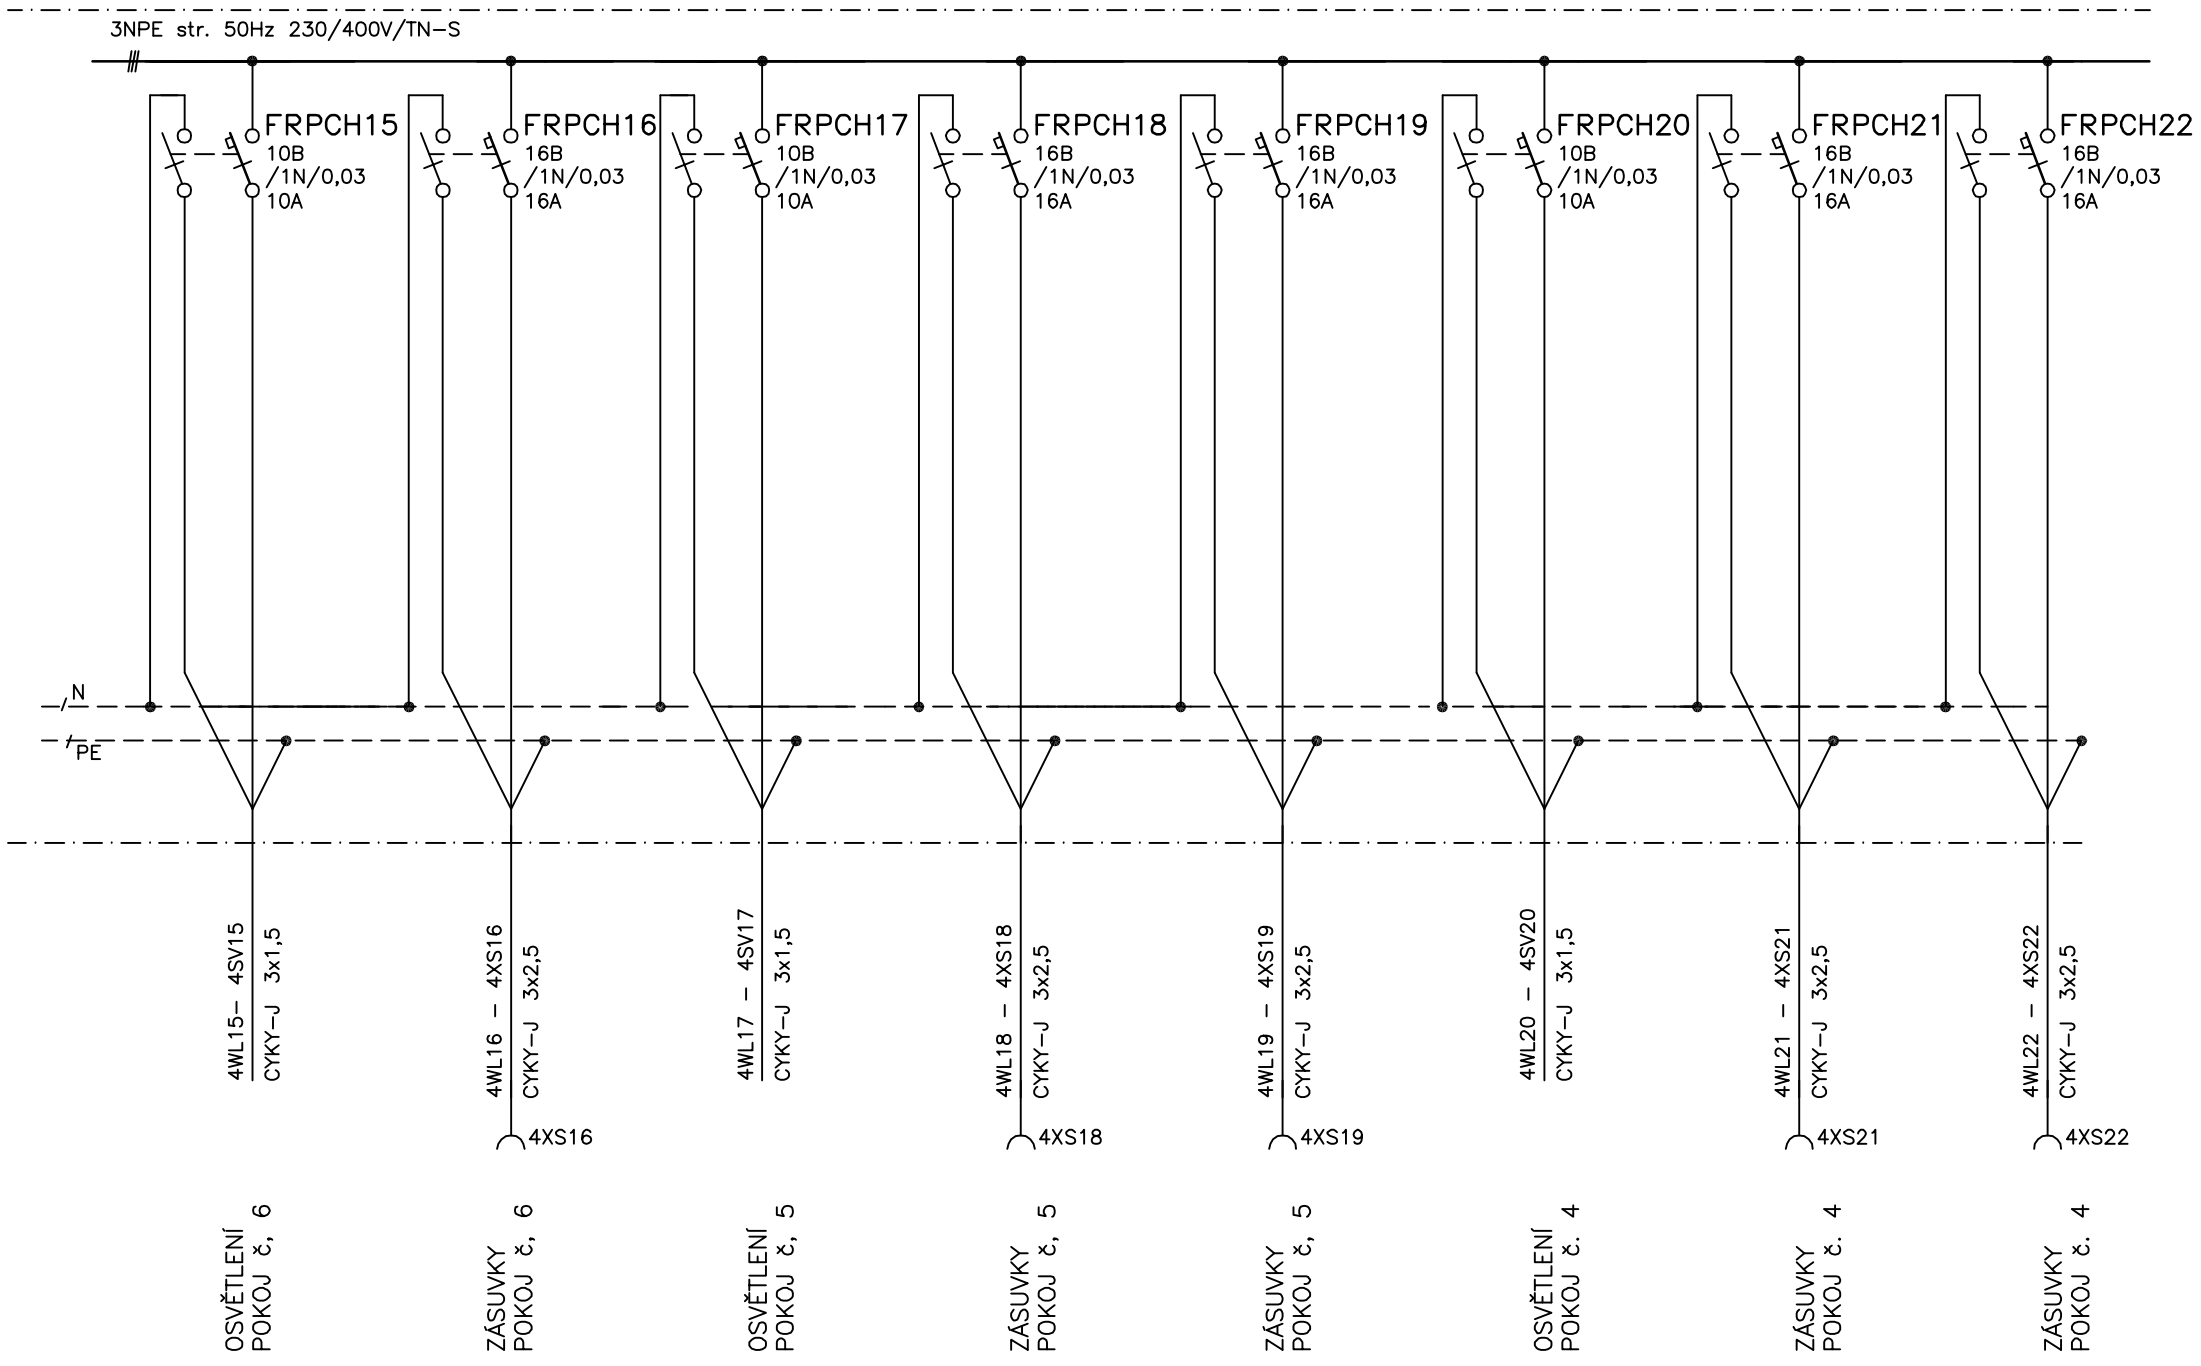

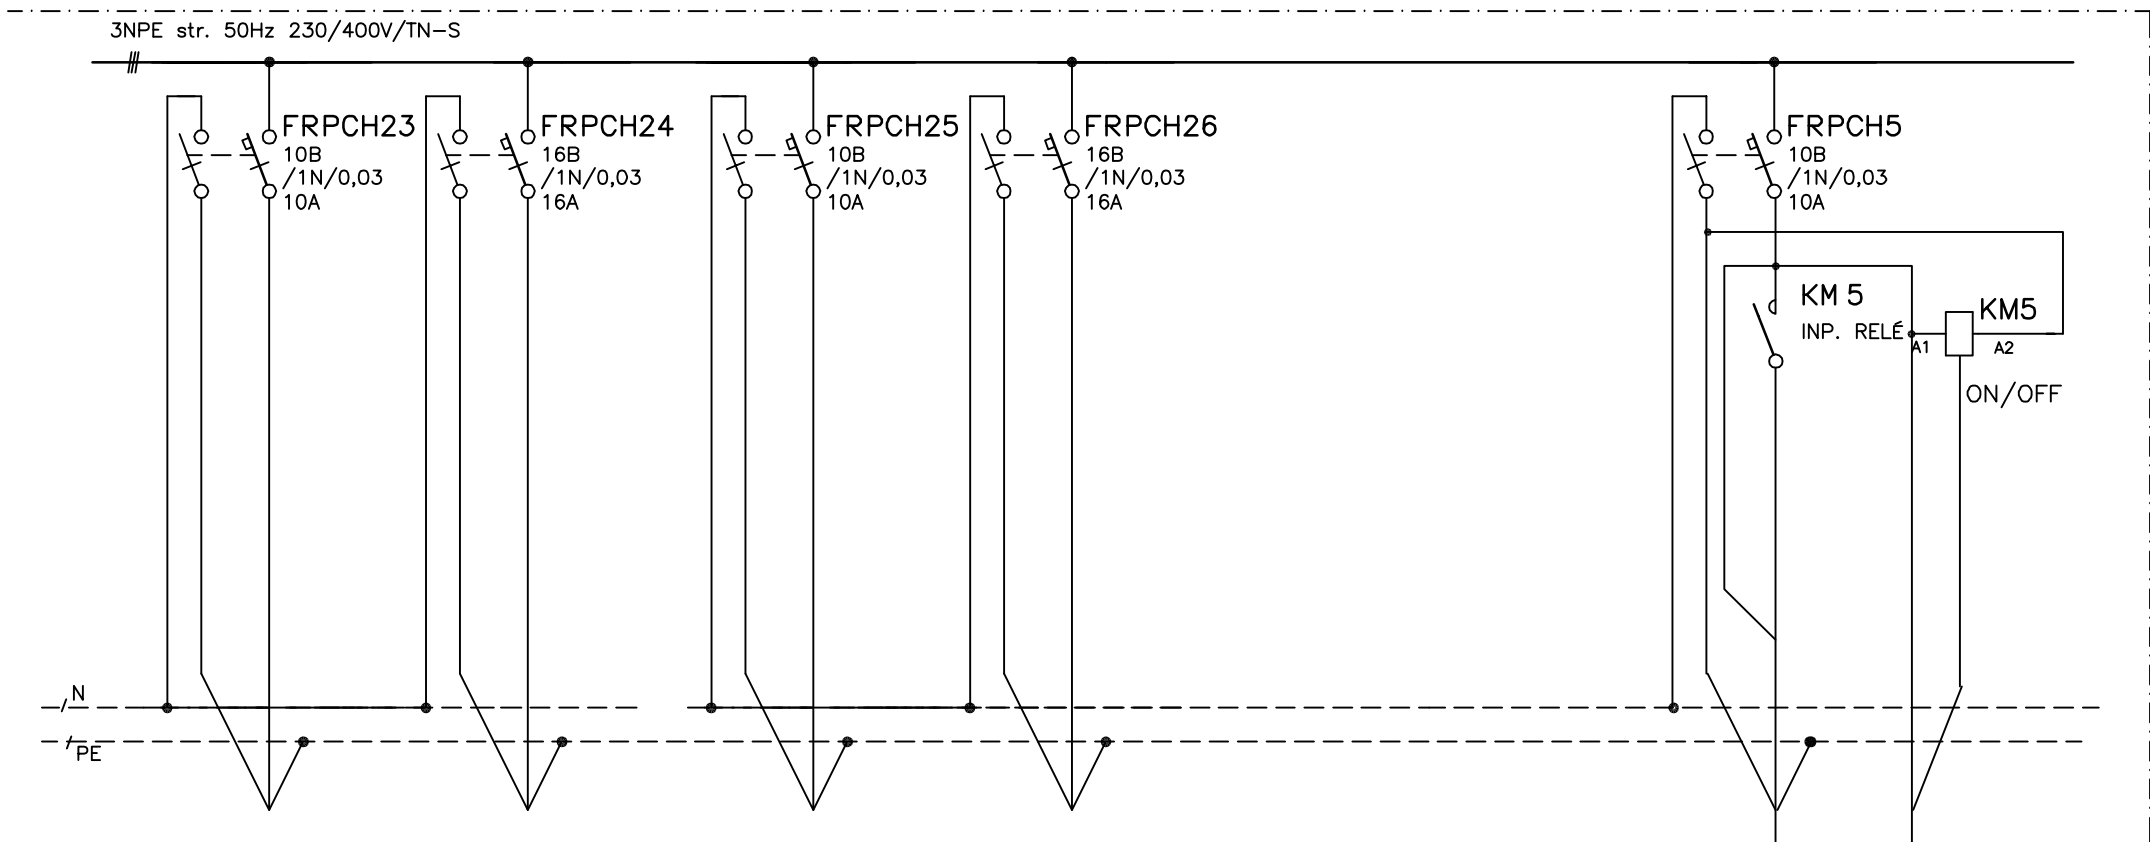

REZERVY