


ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ EI 30 DP1-S

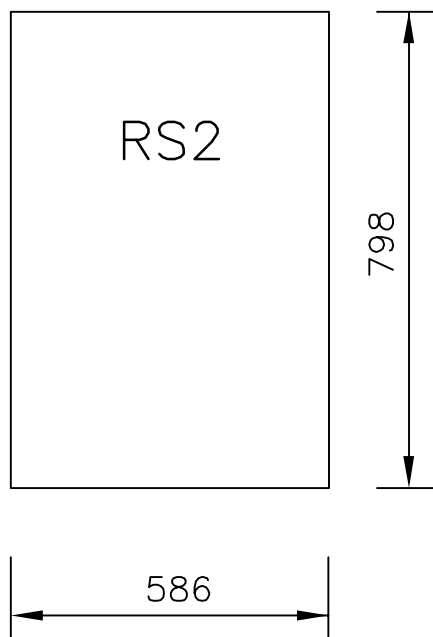

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

: 3NPE str. 50Hz 400/230V/TN-C
: ZÁKLADNÍ OCHRANA DLE č. 411.2
: OCHRANA PŘI PORUŠE – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
DLE čl. 411.3.1, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE čl. 411.3.2 A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD
ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY.

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM
CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM
30 mA PRO ZÁSUVKY DO 32A

DLE čl. 411.3.3

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM
CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM
30 mA PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SÍTI TN
DLE čl. 411.3.4

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

KRYTÍ

PŘÍVOD

VÝVODY

HLOUBKA

: URČENY PROTOKOLEM V TZ

: IP40/20

: SHORA

: NAHORU

: 160 MM

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant	WINTEL s.r.o. projekce – servis – elektro tel: 603 989 666, email: wintel@wintel.cz Poiní 1017/5, 639 00 Brno			
JOSEF MIKUŠKA		JOSEF MIKUŠKA	ING. JAN WOLETZ				
Investor	DOMOV SENIORŮ VIDIM, P.O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE			Formát	5x A4	Měřítka	—
Místo stavby	HORNÍ VIDIM 1, 277 21 LIBĚCHOV			Datum	06/2022	Kótováno v MM	
Stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE DS VIDIM			Stupeň	DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		
Objekt PS	ELEKTROINSTALACE 1.NP, 2.NP, 4.NP A ČÁSTI 3.NP			Zakázka	W021–22–P		
				Arch.č.	W021–22–P.209/1–5		
Obsah	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RS2			Výkres č.	Paré č.		
				209			

