

Legenda:

Vzduchotechnické odvodní potrubí Spiro

Vzduchotechnické ohebné potrubí

Tepelná izolace z minerální vaty
TL 20mm s Al polem

 Odváděný vzduch


→ Přepouštěný vzduch


$V_0 = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ Prútok vzduchu

Ø125
Dimenze kruhového potrubí

Poznámka:

- Před objednávkou VZT zařízení a potrubí nutno prověřit veškeré trasy VZT
- VZT zařízení a distribuční elementy budou připojeny pomocí ohebného potrubí s izolací,
- Vzduchotechnické kruhové tvarovky budou v provedení SAfE - pro zajištění těsnosti spoju
- Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem VZT a generálním projektantem.
- Před započatím montáže stavebně dokončit prostory, kde je umístěno VZT zařízení
- Provést všechny nárokované protupy konstrukcemi
- Po skončení montáže dozdit protupy
- Zajišťt vyčištění všech VZT šachet a kanálů od zbytků stavebního materiálu
- Veškeré protupy potrubí stěnami, stropem a přičkami musí být dotěsněny pružně
- Osazení dveřních mřížek (popř. podříznuti dveří) do dveří označených šipkou je dodávkou stavby
- Montáž potrubí bude provedena v souladu s předpisy výrobce
- Výšková a prostorová koordinace všech rozvodů byla provedena v návaznosti na ostatní profese
- Proveditelnost řešení bude zkontrolována přímo na stavbě před započatím prací
- Zhotovitel odpovídá za dodání funkčního celku

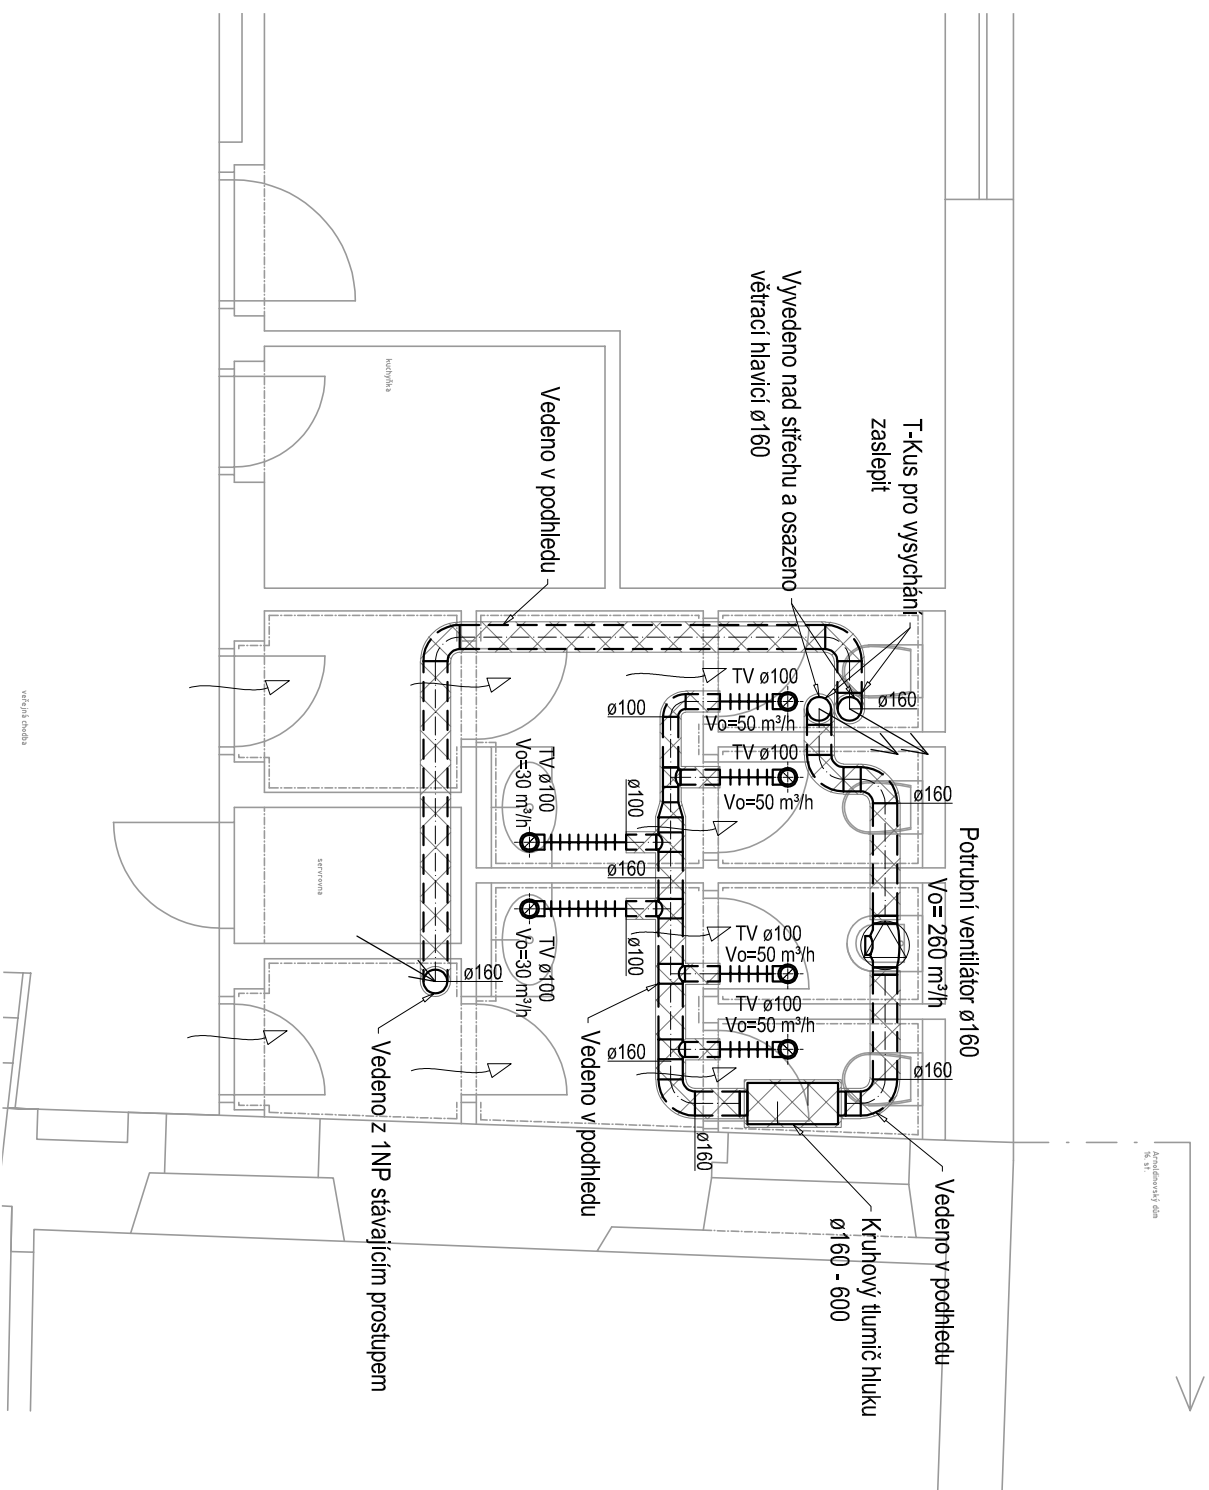

D.1.4.2. AUTOR PROJEKTU ZOPP, PROJ. ČÁSTI PROJEKTU VYPRACOVAL Ing. arch. JOSEF KONEČNÝ Ing. ZDENĚK MAUR Ing. DANIEL KRIZ		 JOSEF KONEČNÝ ARCHITECT + 420 721 024 932 konecny@parch.cz Brázdákova 1552 Brandýs n.l., 250 01	
KRAJ: Středočeský	OKRES: Praha-východ		OBEC: Brandýs n.l.-St.Boh.
INVESTOR: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 97, 250 01, Brandýs n.l., St.Boh.			
AKCE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
REVITALIZACE TOALET 1NP A 2.NP Masarykovo náměstí 97, 250 01, Brandýs n.l., St.Boh.			
OBSAH : VZT		Č. VÝKR. 03 PARÉ Č.	
Přidělys 2.NP			