

## Výměna deskových otopných těles

kancelář:	současný stav:	rozměr:	počet ks:		nově:	nový rozměr:	počet ks:
204	jednodeska	60 x 200	2 ks	archiv	*/	60 x 140	2 ks
205	jednodeska	60 x 140	2 ks	kancelář	*/	60 x 140	2 ks
206	jednodeska	60 x 140	2 ks	kancelář	*/	60 x 140	2 ks
207	jednodeska	60 x 140	1 ks	prázdné	*/	60 x 140	1 ks
310	jednodeska	60 x 140	1 ks	prázdné	*/	60 x 140	1 ks
209	jednodeska	60 x 140	1 ks	prázdné	*/	60 x 140	1 ks
210	jednodeska	60 x 180	1 ks	prázdné	*/	60 x 140	1 ks

## A.

\*/

deskové otopné těleso:

čelní deska s vertikálními prolisy

2 x topná deska

2 x konvektor

výška: 60 cm, délka: 140 cm, hloubka: 10 cm

barva bílá


termostatická hlavice

## B.

výměna rozvodu ÚT - topné větve v délce cca 31 m (ve sklepním prostoru)

pro nově instalovaná otopná tělesa, případně výměna jednotlivých napojení

otopných těles na novou větev, pokud bude potřeba

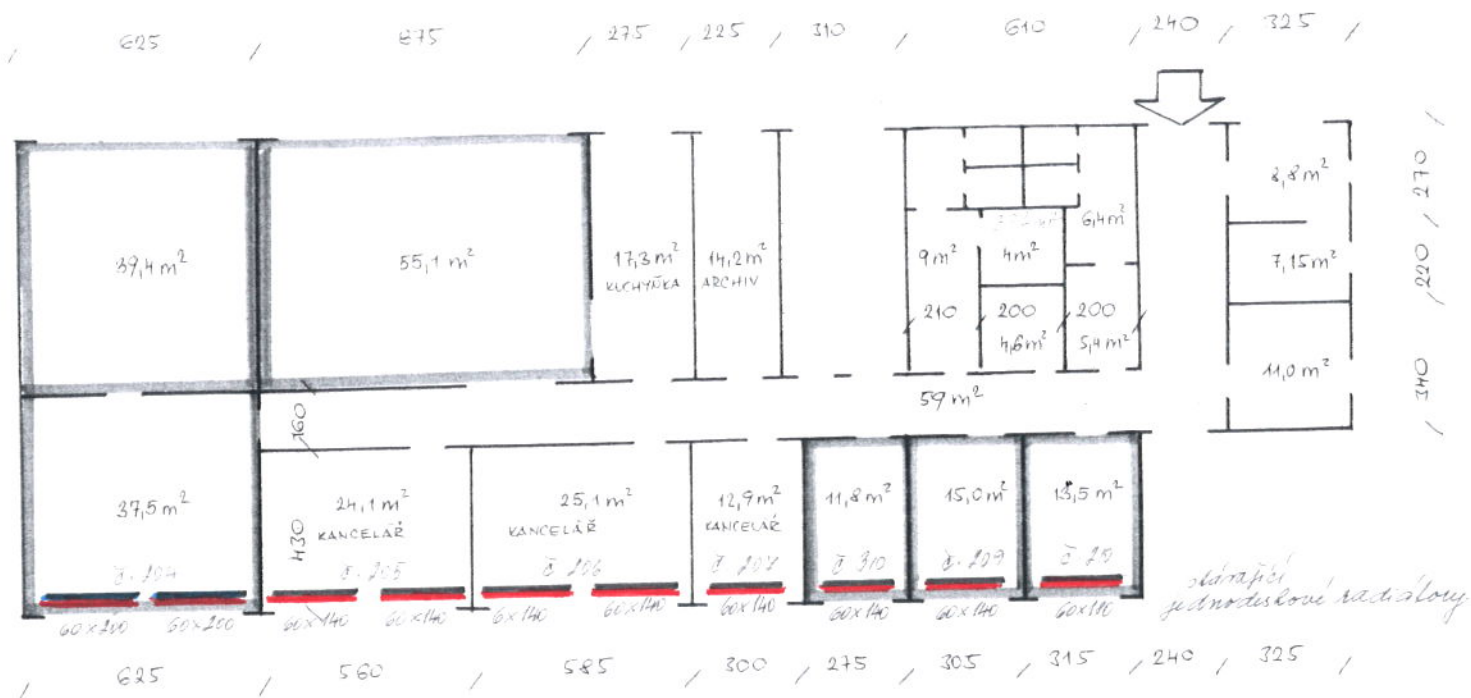

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RAKOVNÍK  
PŘÍZEMÍ