

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

#### TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKY - V + N + LOP

##### POZNÁMKA:

Okna jsou výrobky, které se zabudováním do stavby stávají její nedílnou součástí a vztahují se na ně zákonné a normové požadavky pro konkrétní stavbu.

ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

ČSN 14351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti

ČSN EN 14609 - Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 14600 \_ Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace

ČSN 73 0540-1 až -4 - Teplená ochrana budov

ČSN EN ISO 10077-1 a -2 - Tepelné chování oken, dveří a okenic

VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV DLE ČSN 73 0540-2:2011.

ZABUDOVÁNÍ OKEN MUSÍ BÝT V SOULADU S PROVÁDĚCÍ NORMOU ČSN 74 6077 - ŘEŠENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO VČETNĚ SYSTÉMOVÉ OKENNÍ PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ FÓLIE V SOULADU S ČSN NA VŠECH MÍSTECH OKNA MUSÍ BÝT SPLŇEN POŽADAVEK NA POVRCHOVOU TEPLOTU DLE ČSN EN 13 788 (730544) TEPELNĚ VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH DÍLCŮ A STAVEBNÍCH PRVKŮ.

VELIKOST VŠECH OKEN JE NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ.

V TABULKÁCH JE UVÁDĚNA VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU DLE PROJEKČNÍCH PODKLADŮ.

TVAR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM – NUTNO PŘEDLOŽIT VZORKY K ODSOUHLASENÍ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ A BUDE VYPRACOVÁNA PŘEHLEDNÁ DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE. TOTO PROVEDE DODAVATEL OKEN.

PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI MÁ PŘEDNOST PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ

*VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY JAKO KONKRÉTNÍ VÝROBKY URČENÉ VÝROBNÍM TYPEM, PŘÍPADNĚ I VÝROBCEM, JSOU ZDE UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM POUZE PARAMETRY, KVALITU, STANDARDY, VYBAVENÍ, PŘÍPADNĚ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU. NENÍ TÍM DODAVATELI STANOVENA POVINNOST POUŽÍT KONKRÉTNĚ UVEDENÝ TYP VÝROBKU, MŮŽE BÝT POUŽITO S VĚDOMÍM OBJEDNATELE A PROJEKTANTA VÝROBKŮ JINÝCH O STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRECH A STANDARDECH.*

*V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENÉ VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ SOUBORY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY JSOU I VE SPECIFIKACÍCH UVAŽOVÁNY A BUDOU VŽDY DODÁNY ZKOMPLETOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO DOPLŇKOVÉHO A POMOCNÉHO VYBAVENÍ TAK, ABY BYLY VŽDY BEZ ZÁVAD PLNĚ PROVOZUSCHOPNÉ. PŘEDMĚTEM NABÍDKY A NÁSLEDNĚ DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE JE TEDY VEŠKERÉ VYBAVENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POKUD NENÍ KONKRÉTNĚ PŘEDEPSÁNA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ROZUMÍ SE OBVYKLÁ), U TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRVNÍ PROVOZNÍ NÁPLŇ, VYZKOUŠENÍ A PROVOZNÍHO MANUÁLU V ČESKÉM JAZYCE. SOUČÁSTÍ NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ JSOU VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY.*

##### BAREVNOST OKEN

INTERIÉROVÁ ČÁST - LAK SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035 NEBO RAL 9018 (nutno předložit vzorky ke schválení)


EXTERIÉROVÁ ČÁST - LAK BÍLÁ, RAL 9010 (nutno předložit vzorky ke schválení)

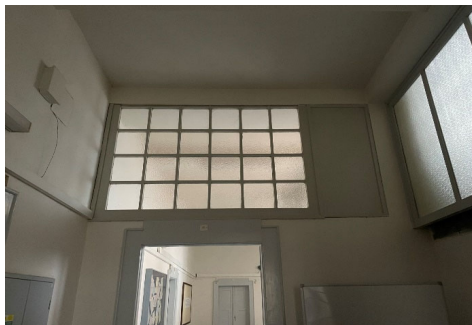
KOVÁNÍ - MOSAZ



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------


<b>TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP</b> Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů. Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77 Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

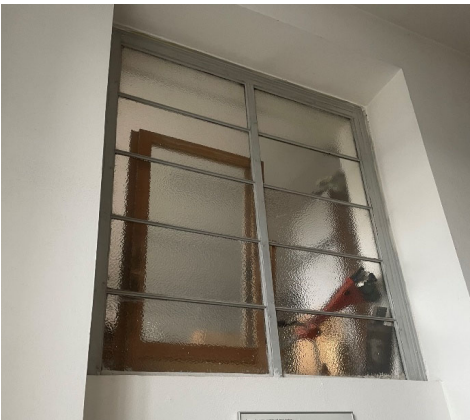
<div>N.01</div>		<div>[ ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ</div> <div>[ ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 3000/1600</div>		<div>[ RÁM: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</div> <div>[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: STÁVAJÍCÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTLAČOVANÝM DEKOREM</div> <div><u>REPASE STÁVAJÍCÍHO NASVĚTLÍKU:</u></div> <div>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI</div> <div>DOZDĚNÍ/ ZÁKRYT PARAPETNÍ ČÁSTI NADSVĚTLÍKU</div>	<div>podrobnosti upřesněny v projektu interiéru</div> <div>NASDVĚTLÍKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</div>
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

<div>N.02</div>		<div>[ ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ S PLNÝM BOČNÍM PANELEM  [ ROZMĚŘ - STAVEBNÍ OTVOR: 3100/1560</div>		<div>[ RÁM: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI  [ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: STÁVAJÍCÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTlačOVANÝM DEKOREM  <u>REPASE STÁVAJÍCÍHO NASVĚTLÍKU:</u>  ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI</div>	<div>podrobnosti upřesněny v projektu interiéru  NASDVĚTLÍKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</div>
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

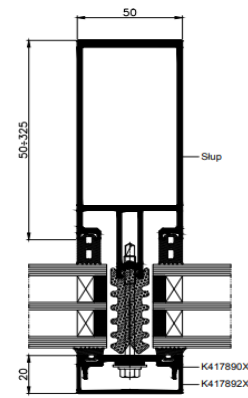
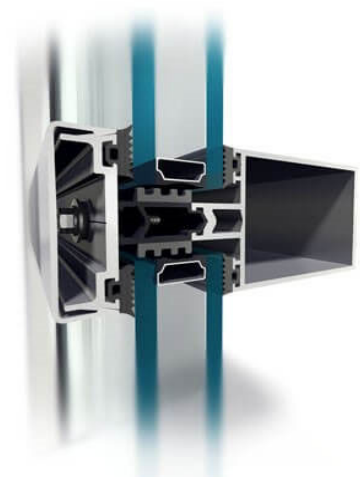
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP					
Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů. Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77 Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

<div>N.03</div>		<div>[ ZÁKLADNÍ POPIS: PROSKLENÝ NADSVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ  [ ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 3000/1560</div>		<div>[ RÁM: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</div>	<div>podrobnosti upřesněny v projektu interiéru  NASDVĚTLÍKY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</div>
				<div>[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: STÁVAJÍCÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTlačOVANÝM DEKOREM</div>	
				<div>REPASE STÁVAJÍCÍHO NASVĚTLÍKU:</div>	
				<div>ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI</div>	
				<div>DOZDĚNÍ/ ZÁKRYT PARAPETNÍ ČÁSTI NADSVĚTLÍKU</div>	
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
1	0				
CELKEM KPL:					
1					

N.04		<div>[ ZÁKLADNÍ POPIS: SVISLÝ PROSKLENÝ SVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ  [ ROZMĚR - STAVEBNÍ OTVOR: 1760/2170</div> <div></div>	<div>[ RÁM: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI  [ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: STÁVAJÍCÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, TABULOVÁ SKLA S PROTlačOVANÝM DEKOREM  <u>REPASE STÁVAJÍCÍHO NASVĚTLÍKU:</u>  ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KOMPLET NOVÝ NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI  DOZDĚNÍ/ ZÁKRYT PARAPETNÍ ČÁSTI NADSVĚTLÍKU</div>	<div>podrobnosti upřesněny v projektu interiéru  PROSKLENÁ STĚNA NEBUDE DEMONTOVÁNA, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ</div>
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

<div>LOP.01</div>		<p>[ ZÁKLADNÍ POPIS: HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA - PULTOVÁ STŘECHA A SVISLÁ PROSKLENÁ STĚNA</p> <p>[ ROZMĚR: ROZMĚR PULTOVÉ STŘECHY 3575/8925 ROZMĚR SVISLÉ ČÁSTI 715/8925 ŠÍŘKA PROFILU 50MM</p> <p>DĚLENÍ JE NAZNAČENO VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE</p> <p>součinitel prostupu tepla min. 1,0 W/m2K</p> <p>ODOLNOST PROTI NÁRAZU I5/E5 EN 14019 VODOTĚSNOST RE 1200 EN 12154</p>	<p>PODROBNÉ ŘEŠENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, KTERÝ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY</p> <p>SLOUPKO PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM</p> <p>ZABUDOVÁNÍ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT VŠECHNY POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘ STAVBY ODOLNOST KONSTRUKCE PROTI ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM</p> <p>V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNO NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PŘÍČKY, OPLÁŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ SDK A MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY ZÁSADY INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ</p> <p>VŠECHNY DETAILS MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ AD A ZÁSTUPCŮM INVESTORA</p>	<p>[ RÁM: HLINÍK - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ/ČERNÁ - PŘESNÝ ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚN V DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <p>SLÍCOVANÉ PROFILY Z VNITŘNÍ STRANY FASÁDY</p> <p>[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, BEZ OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ - VŠECHNY ČÁSTI PEVNÉ S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU</p> <p>VČETNĚ VŠECH TEPELNÝCH IZOLACÍ V DETAILU NAPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM VČETNĚ KRYCÍCH PLECHŮ A MASKOVACÍCH LIŠT V DETAILECH NAPOJENÍ NA SVISLÉ STĚNY A ATIKY</p> <p>KOMPLET DODÁVKA VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, KOTEVNÍCH A OSTATNÍCH POMOCNÝCH PRVKŮ DLE DODAVATELE</p>	<p>podrobné detaily budou součástí dílenské dokumentace, kterou zajistí dodavatel stavby dle konkrétního zvoleného systému</p> <p>SCHÉMA VIZ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.02.XX</p> 
					
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY				
1	0				
CELKEM KPL:					
1					



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------



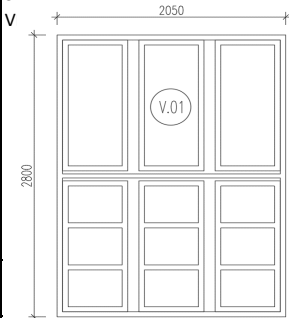
#### TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP

Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77

Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	---------------------	----------

V.01	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM		 	<p>[ RÁM: ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO LAK - SVĚTLE ŠEDÁ + BÍLÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, VNITŘNÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ STÁVAJÍCÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLO NOVĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO</p> <p>[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE</p> <p>[ PARAPET: VNĚJŠÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ - POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ, PŘEBROUŠENÍ, OPRAVA A NOVÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ PŘÍSLUŠENSTVÍ: STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VIZ TABULKA PRVKŮ</p> <p><b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b> DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STÍNĚNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU ÚPRAVA VNĚJŠÍHO KŘÍDLA PRO OSAZENÍ DVOJSKLA MÍSTO PŮVODNÍHO ZASKLENÍ, ZASKLENÍ VNĚJŠÍJ KŘÍDEL AKRYL SILIKONEM OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELNÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR VYBEROVÁNÍ PRÁŽEK PRO SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ, MONTÁŽ TĚSNĚNÍ</p>	ŠPALETY A PARAPETY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ
	ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK - 3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA NEDĚLENÁ				
	SPODNÍ ČÁST - 3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI				
	KOVÁNÍ : MOSAZ				
	ZASKLENÍ: ČIRÉ				
	PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ				NĚKTERÁ OKNA MAJÍ JEDNO HORNÍ KŘÍDLO UPRAVENÉ JAKO VENTILAČNÍ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ. KŘÍDLA JSOU SPOJENA PÁKOVÝM MECHANISMEM, OVLÁDÁNÍ JE UMÍSTĚNO PO STRANĚ NA RÁMU - PÁKOVÝ MECHANISMUS SE PŮVODNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ - SOUČÁSTÍ REPASE JE I TOTO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ
	BARVA: VNITŘNÍ KŘÍDLO A PARAPET - SVĚTLE ŠEDÁ				
					
	[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:				
	2050/2800				
	HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
	10	0			
	CELKEM KPL:				
	10				



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

<b>TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP</b> Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů. Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77 Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

V.02	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM	
	ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA NEDĚLENÁ	
	SPODNÍ ČÁST - 4 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI	
	KOVÁNÍ : MOSAZ	
	ZASKLENÍ: ČIRÉ	
	PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ	
	BARVA: VNITŘNÍ KŘÍDLO A PARAPET - SVĚTLE ŠEDÁ VNĚJŠÍ KŘÍDLO - SVĚTLE ŠEDÁ/BÍLÁ	
		
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNÝ	
7	0	
CELKEM KPL:		[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:
7		2380/2600




[ RÁM: ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI	ŠPALETY A PARAPETY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ
[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ STÁVAJÍCÍ	NĚKTERÁ OKNA MAJÍ JEDNO HORNÍ KŘÍDLO UPRAVENÉ JAKO VENTILAČNÍ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ. KŘÍDLA JSOU SPOJENA PÁKOVÝM MECHANISMEM, OVLÁDÁNÍ JE UMÍSTĚNO PO STRANĚ NA RÁMU - PÁKOVÝ MECHANISMUS SE PŮVODNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ - SOUČÁSTÍ REPASE JE I TOTO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ
[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE	3 KS OKEN VYKAZUJÍ VYŠŠÍ MÍRU POŠKOZENÍ Z DŮVODU INSTALACE STÁVAJÍCÍHO PARAPETU OKNA V MÍSTĚ VODOROVNÉHO POUTCE A ZATĚKÁNÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ STŘECHY ATRIA
[ PARAPET: VNĚJŠÍ PARAPET - NOVÝ DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKA PRVKŮ VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ, PŘEBROUŠENÍ, OPRAVA A NOVÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI	
[ PŘÍSLUŠENSTVÍ: STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VIZ TABULKA PRVKŮ	
<b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b> DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STÍNĚNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELNÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR MYTÍ SKEL REPASE A MONTÁŽ KOVÁNÍ, OBNOVA MOSAZNÝCH PRVKŮ OKEN	

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------



#### TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP

Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77

Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	---------------------	----------

V.03	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM PŮLKRUHOVÉ			[ RÁM: ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI	ŠPALETY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ	
	ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA NEDĚLENÁ					2 KS OKEN VYKAZUJÍ VYŠŠÍ MÍRU POŠKOZENÍ Z DŮVODU INSTALACE STÁVAJÍCÍHO PARAPETU OKNA V MÍSTĚ VODOROVNÉHO POUTCE A ZATĚKÁNÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ STŘECHY ATRIA
	SPODNÍ ČÁST - 4 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI					
	KOVÁNÍ : MOSAZ					
	ZASKLENÍ: ČIRÉ					
PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ						
BARVA: VNITŘNÍ KŘÍDLO A PARAPET - SVĚTLE ŠEDÁ VNĚJŠÍ KŘÍDLO - SVĚTLE ŠEDÁ/BÍLÁ			[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE			
[ PARAPET: VNĚJŠÍ PARAPET - NOVÝ DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKA PRVKŮ VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ, PŘEBROUŠENÍ, OPRAVA A NOVÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI						
[ PŘÍSLUŠENSTVÍ: STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VIZ TABULKA PRVKŮ						
<b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b>						
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STÍNĚNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELENÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELENÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR MYTÍ SKEL						
[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:  2870/2600						
HLAVNÍ BUDOVA		DÍLNY				
2		0				
CELKEM KPL:						
2						





STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

#### TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP

Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.  
Řešení připojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77  
Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	---------------------	----------

V.04	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM	
	ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -4 SESTAVY DVOUKŘÍDLOVÝCH OTVÍRAVÝCH OKEN NEDĚLENÉ	
	SPODNÍ ČÁST - 4 SESTAVY DVOUKŘÍDLOVÝCH OTVÍRAVÝCH OKEN DĚLENÉ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI	
	KOVÁNÍ : MOSAZ	
	ZASKLENÍ: ČIRÉ (DEMONTÁŽ ZASKLENÍ BEZ ČIRÉHOS KLA)	
PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ		
BARVA: VNITŘNÍ KŘÍDLO A PARAPET - SV		
VI		
		
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY	
2	0	
CELKEM KPL:		
2		
[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:		
5000/2800		
		[ RÁM: ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO LAK - SVĚTLE ŠEDÁ + BÍLÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI [ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, VNITŘNÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ STÁVAJÍCÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLO NOVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO SPODNÍ ŘADA OKENNÍCH KŘÍDEL Z VNITŘNÍ STRANY ŠPALETOVÉHO OKNA JE ZASKLENA NOVODOBÝM ORNAMENTÁLNÍM SKLEM - DEMONTÁŽ A INSTALACE NOVÝCH SKLENĚNÝCH TABULÍ V ČIRÉM PROVEDENÍ [ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE [ PARAPET: VNĚJŠÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ - POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ, PŘEBROUŠENÍ, OPRAVA A NOVÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI [ PŘÍSLUŠENSTVÍ: STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VIZ TABULKA PRVKŮ  <b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b> DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STÍNĚNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU ÚPRAVA VNĚJŠÍHO KŘÍDLA PRO OSAZENÍ DVOJSKLA MÍSTO PŮVODNÍHO ZASKLENÍ, VÝMĚNA VNITŘNÍCH ORNAMENTÁLNÍCH ZASKLENÍ ZA ČIRÉ OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELENÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELENÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR VYFRÉZOVÁNÍ DŘÁŽEK PRO SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ. MONTÁŽ TĚSNĚNÍ
		ŠPALETY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

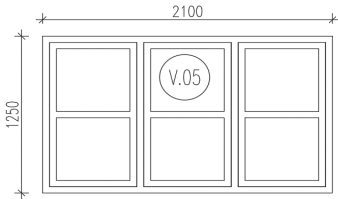
#### TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP

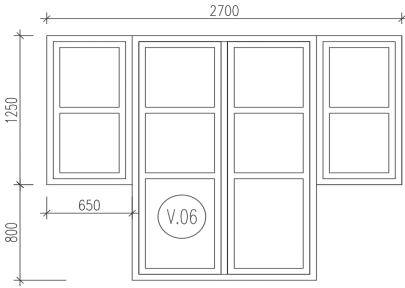
Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77

Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	---------------------	----------

<b>V.05</b>		[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM  <b>OKNO STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</b>		OKNO BUDE Z OBOU STRAN ZAKRYTO KONSTRUKCÍ ZE SDK MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE SEJMUTO A ULOŽENO V DEPOZITÁŘI ŠKOLY	
<b>HLAVNÍ BUDOVA</b>	<b>DÍLNY</b>				
1	0				
CELKEM KPL:		[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:			
<b>1</b>		2100/1250			

<b>V.06</b>		[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM A DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI  <b>OKNO STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN</b>		OKNO BUDE Z OBOU STRAN ZAKRYTO KONSTRUKCÍ ZE SDK MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE SEJMUTO A ULOŽENO V DEPOZITÁŘI ŠKOLY	
<b>HLAVNÍ BUDOVA</b>	<b>DÍLNY</b>				
1	0				
CELKEM KPL:		[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:			
<b>1</b>		650/1250+1400/2050+650/1250			

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

#### TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP

Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.

Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77

Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	---------------------	----------

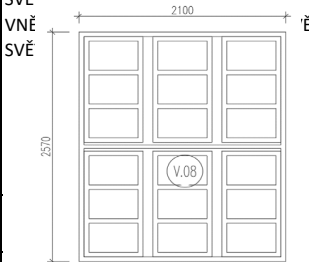
<div>V.07</div>	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM	
	ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -4 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI	
	SPODNÍ ČÁST - 4 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI	
	KOVÁNÍ : MOSAZ	
	ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLA ČIRÉ, VNITŘNÍ KŘÍDLA S PÍSKOVANÝM DEKOREM	
PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ		
BARVA: VNITŘNÍ KŘÍDLO A PARAPET - SVĚTLE ŠEDÁ		
<div><div>V</div><div>S</div><div></div></div>		
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY	
1	0	
CELKEM KPL:		[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:
1		2700/2570




<b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b>
BUDE PROVEDENA POUZE REPASE VNĚJŠÍHO KŘÍDLA
[ RÁM: LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI
[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ STÁVAJÍCÍ
[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE
[ PARAPET: VNĚJŠÍ PARAPET - NOVÝ DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKA PRVKŮ VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELENÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELENÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR MYTÍ SKEL REPASE A MONTÁŽ KOVÁNÍ, OBNOVA MOSAZNÝCH PRVKŮ OKEN

ŠPALETY A PARAPETY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ
VNITŘNÍ ČÁSTI KŘÍDEL MAJÍ HISTORICKÉ PÍSKOVANÉ ZASKLENÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENO

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP					
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

V.08	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ S VODOROVNÝM POUTCEM	
	ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI	
	SPODNÍ ČÁST - 3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 3 POLE VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI	
	KOVÁNÍ : MOSAZ	
	ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLA ČIRÉ, VNITŘNÍ KŘÍDLA S PÍSKOVANÝM DEKOREM	
PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ		
BARVA: VNITŘNÍ KŘÍDLO A PARAPET - SVĚTLÉ ŠEDÁ		
VNĚJŠÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ KŘÍDLO		
		
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY	
2	0	
CELKEM KPL:		[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:
2		2100/2570


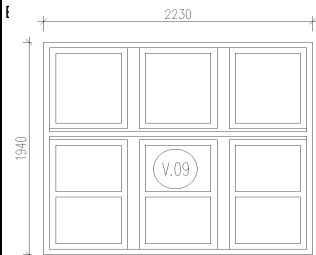




<b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b>
BUDE PROVEDENA POUZE REPASE VNĚJŠÍHO KŘÍDLA
[ RÁM: LAK - SVĚTLÉ ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSŤÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI
[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KŘÍDLO ZASKLENÍ STÁVAJÍCÍ
[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE
[ PARAPET: VNĚJŠÍ PARAPET - NOVÝ DŘEVĚNÝ, VIZ TABULKA PRVKŮ VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELENÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELENÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR MYTÍ SKEL REPASE A MONTÁŽ KOVÁNÍ, OBNOVA MOSAZNÝCH PRVKŮ OKEN

ŠPALETY A PARAPETY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ
OKNA MAJÍ JEDNO HORNÍ KŘÍDLO UPRAVENÉ JAKO VENTILAČNÍ - VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ. KŘÍDLA JSOU SPOJENA PÁKOVÝM MECHANISMEM, OVLÁDÁNÍ JE UMÍSTĚNO PO STRANĚ NA RÁMU - PÁKOVÝ MECHANISMUS SE PŮVODNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ - SOUČÁSTÍ REPASE JE I TOTO PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ
VNITŘNÍ ČÁSTI KŘÍDEL MAJÍ HISTORICKÉ PÍSKOVANÉ ZASKLENÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENO



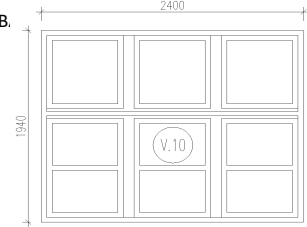
STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

<b>TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP</b> Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů. Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77 Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH	POZNÁMKA

<div>V.09</div>		[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ S VODOROVNÝM POUTCEM			
		ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA NEDĚLENÁ			
		SPODNÍ ČÁST - 3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 2 POLE VODOROVNOU PŘÍČKOU			
		KOVÁNÍ : MOSAZ			
		ZASKLENÍ: ČIRÉ			
PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ				[ RÁM: DŘEVĚNÉ OKNO JEDNODUCHÉ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI	
<div>HLAVNÍ BUDOVA</div> <div>0</div> <div>CELKEM KPL:</div> <div>2</div>				[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, JEDNODUCHÉ, STÁVAJÍCÍ	
		[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE			
		[ PARAPET: VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ, PŘEBROUŠENÍ, OPRAVA A NOVÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI			
		[ PŘÍSLUŠENSTVÍ: STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VIZ TABULKA PRVKŮ			
		<u>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</u>			
				DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STÍNĚNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELENÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELENÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMAILOVÝ NÁTĚR MYTÍ SKEL REPASE A MONTÁŽ KOVÁNÍ. OBNOVA MOSAZNÝCH PRVKŮ OKEN	
				RÁMY NEBUDOU DEMONTOVÁNY, REPASE BUDE PROBÍHAT V MÍSTĚ	



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ A NADSVĚTLÍKŮ - V+N + LOP				
<p>Před realizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.</p> <p>Řešení přípojovací spáry výplní otvorů bude provedeno včetně systémové okenní parotěsné a paropropustné fólie v souladu s ČSN 74 60 77</p> <p>Jje nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</p>				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE - NÁVRH
V.10		<p>[ ZÁKLADNÍ POPIS: OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ S VODOROVNÝM POUTCEM</p> <p>ČLENĚNÍ: NADSVĚTLÍK -3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA NEDĚLENÁ</p> <p>SPODNÍ ČÁST - 3 OTVÍRAVÁ KŘÍDLA DĚLENÁ NA 2 POLE VODOROVNOU PŘÍČKOU</p> <p>KOVÁNÍ : MOSAZ</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÉ</p> <p>PARAPET: DŘEVĚNÝ LAKOVANÝ</p>	 	<p>[ RÁM: DŘEVĚNÉ OKNO JEDNODUCHÉ LAK - SVĚTLE ŠEDÁ - KOMPLET NOVÝ NÁTĚR - PŘESNÝ ODSTÍN RAL BUDE UPŘESNĚN DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ ZASKLENÍ / VÝPLŇ: ČIRÉ ZASKLENÍ, JEDNODUCHÉ, STÁVAJÍCÍ</p> <p>[ KOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ - REPASE</p> <p>[ PARAPET: VNITŘNÍ PARAPET - STÁVAJÍCÍ, PŘEBROUŠENÍ, OPRAVA A NOVÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI</p> <p>[ PŘÍSLUŠENSTVÍ: STÍNÍCÍ PRVKY OKEN VIZ TABULKA PRVKŮ</p> <p><b>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA:</b></p> <p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STÍNĚNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ - URČENO K REPASI SPASOVÁNÍ OKEN PROMAZÁNÍ VŠECH POHYBLIVÝCH MECHANISMŮ A PANTŮ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DŘEVA, TRUHLÁŘSKÉ OPRAVY VYTRHÁNÍ STARÉHO TĚSNĚNÍ OPRAVA SKLENÁŘSKÉHO TMELU OPÁLENÍ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ NAPUŠTĚNÍ OCHRANNÝM A IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM HRUBÉ BROUŠENÍ HRUBÉ TMELENÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR JEMNÉ TMELENÍ JEMNÉ BROUŠENÍ 2. ZÁKLADNÍ NÁTĚR EMALOVÝ NÁTĚR MYTÍ SKEL REPASE A MONTÁŽ KOVÁNÍ, OBNOVA MOSAZNÝCH PRVKŮ OKEN</p>
		<p>B.</p> 		
		<p>[ ROZMĚR OKNA - STAVEBNÍ OTVOR:</p>		
		2400/1940		
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				